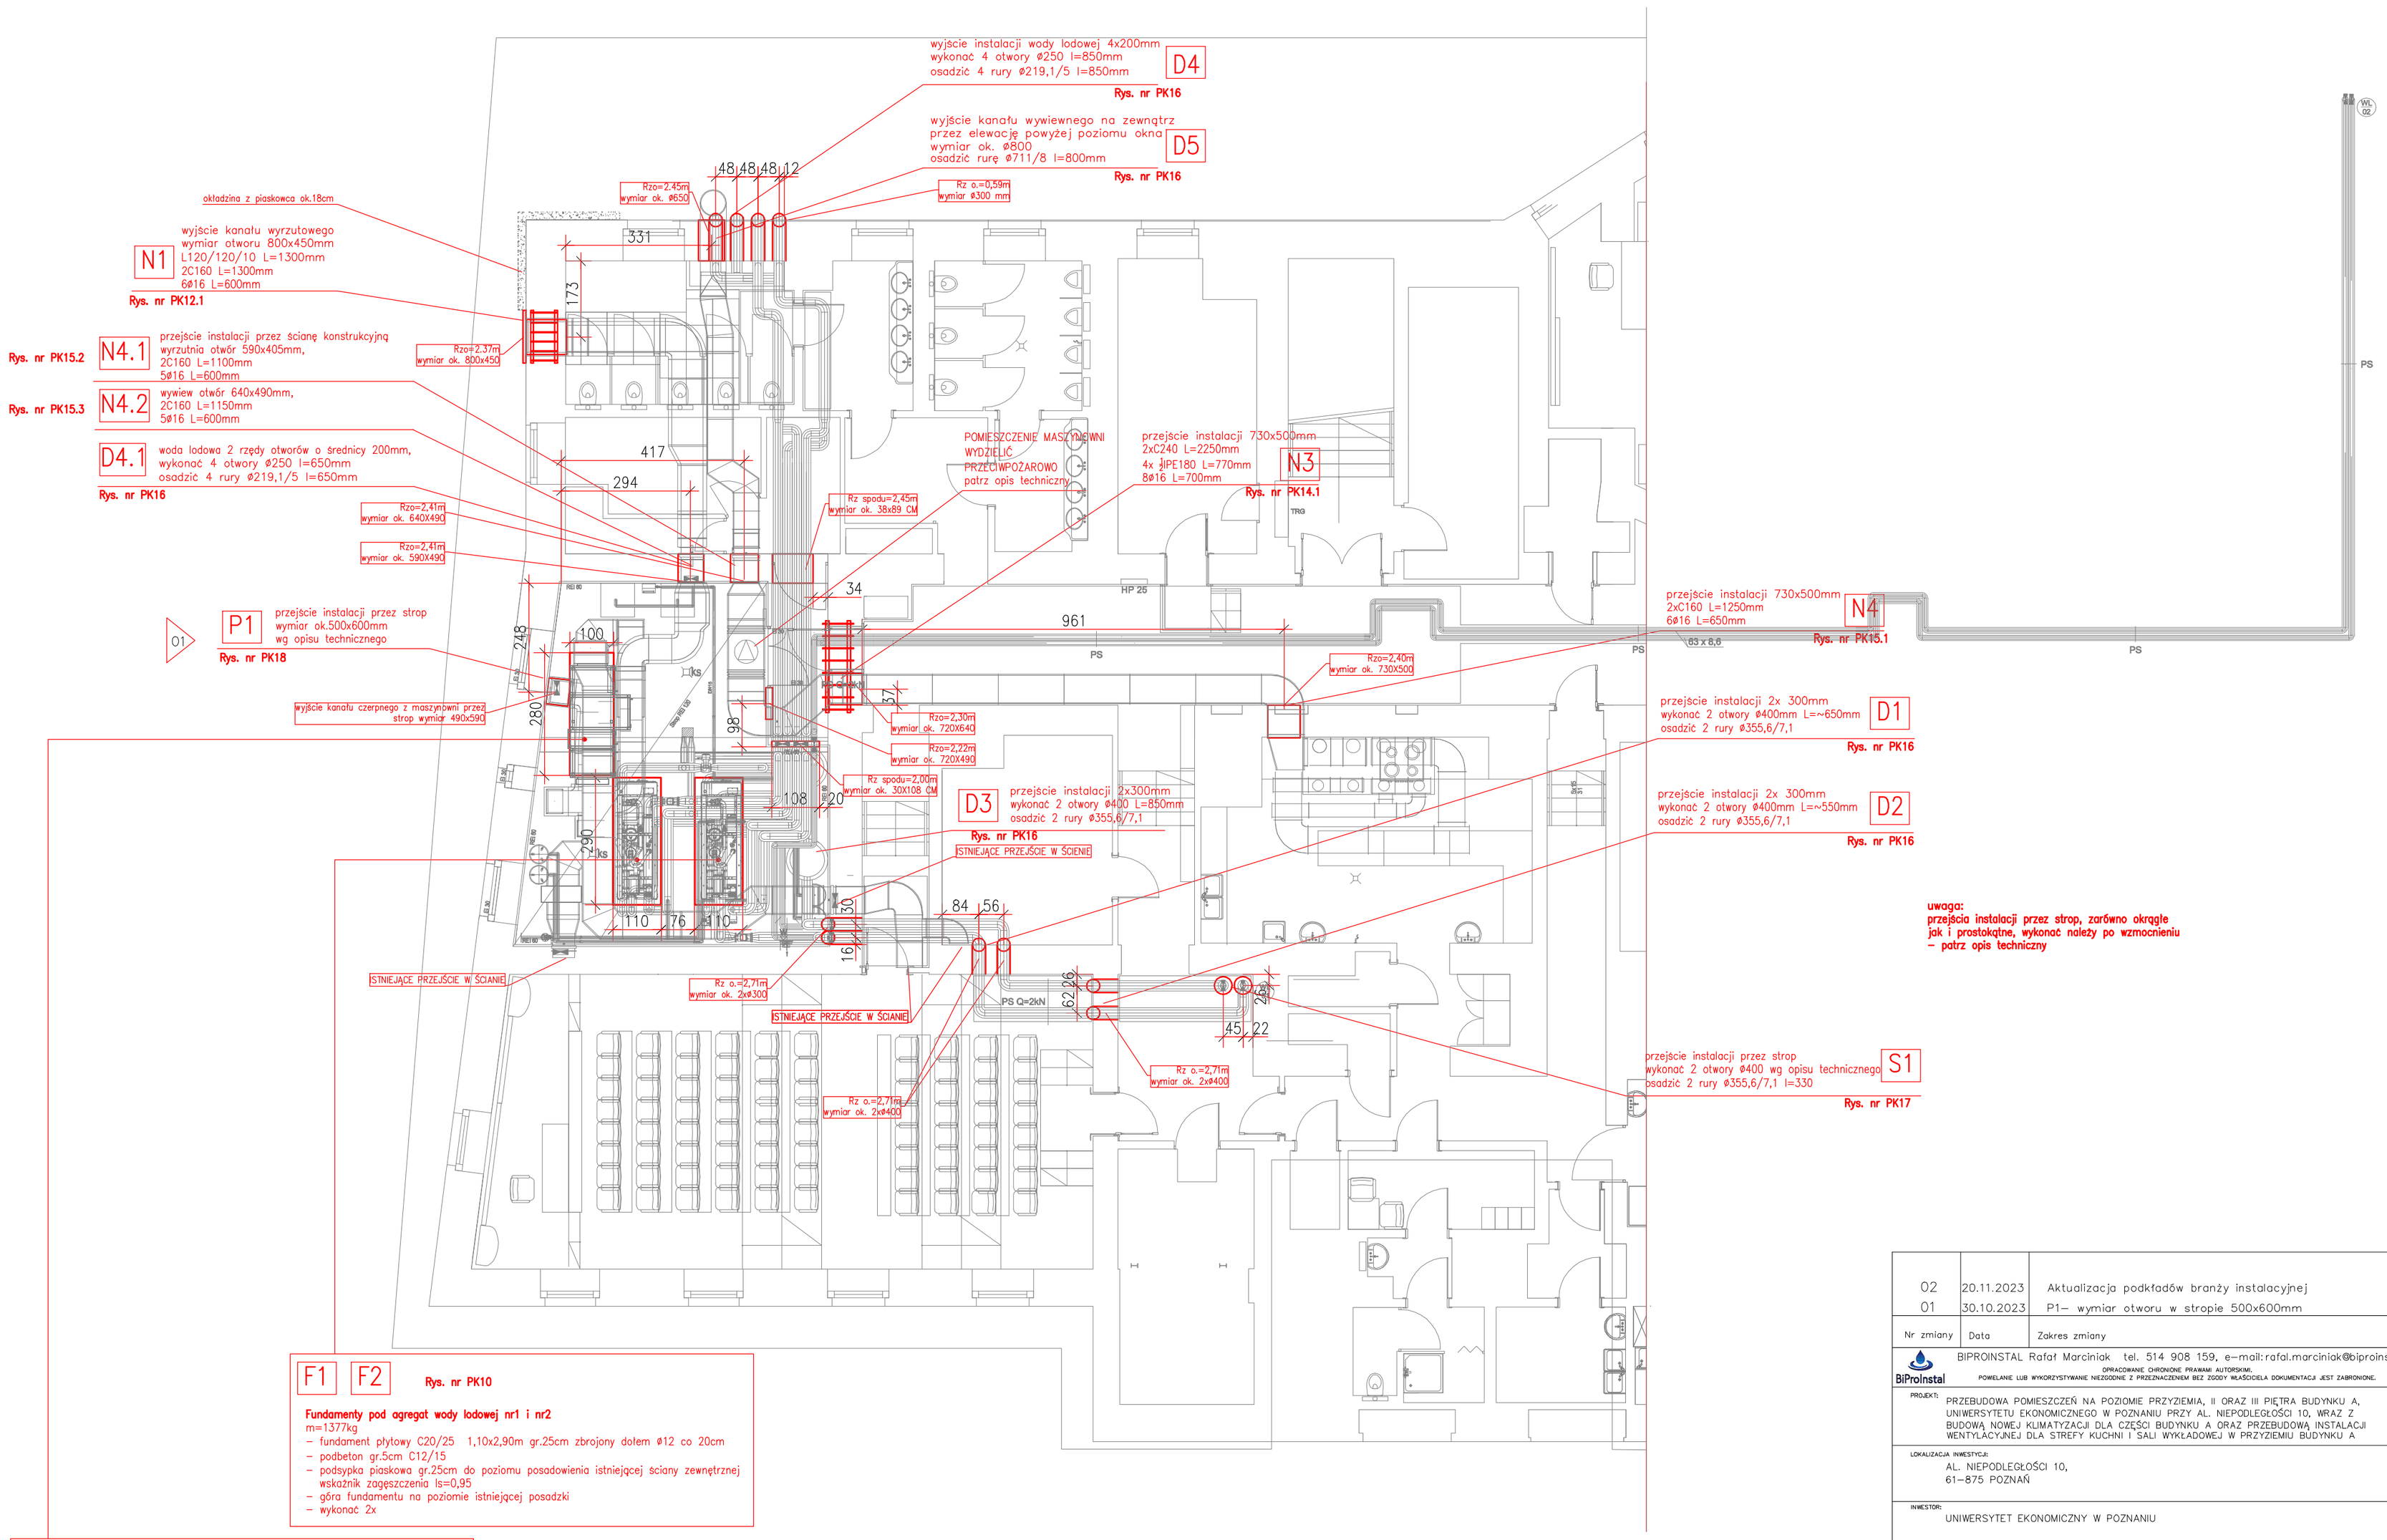

F1 **F2** Rys. nr PK10

Fundamenty pod agregat wody lodowej nr1 i nr2
m=1377kg
- fundament płytowy C20/25 1,10x2,90m gr.25cm zbrojony dołem ø12 co 20cm
- podbeton gr.5cm C12/15
- podsypka piaskowa gr.25cm do poziomu posadowienia istniejącej ściany zewnętrznej wskaźnik zagęszczenia Is=0,95
- góra fundamentu na poziomie istniejącej posadzki
- wykonać 2x

F3 Rys. nr PK11

Fundament pod centralę wentylacyjną
m=628kg
- fundament płytowy C20/25 1,00x2,80m gr.25cm zbrojony dołem ø12 co 15cm
- podbeton gr.5cm C12/15
- podsypka piaskowa gr.25cm do poziomu posadowienia istniejącej ściany wskaźnik zagęszczenia Is=0,95

Nr zmiany	Data	Zakres zmiany
02	20.11.2023	Aktualizacja podkładów branży instalacyjnej
01	30.10.2023	P1– wymiar otworu w stropie 500x600mm

BIPROINSTAL Rafał Marciniak tel. 514 908 159, e-mail: rafal.marciniak@biproinstal.pl
OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI.
POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY WŁAŚCICIELA DOKUMENTACJI JEST ZABRONIONE.

PROJEKT:
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA POZIOMIE PRZYZIEMIA, II ORAZ III PIĘTRA BUDYNKU A, UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10, WRAZ Z BUDOWĄ NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZĘŚCI BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWĄ INSTALACJI WENTYLACYJNEJ DLA STREFY KUCHNI I SALI WYKŁADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10,
61–875 POZNAŃ

INWESTOR:
UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU

TYTUŁ RYSUNKU:
RZUT PRZYZIEMIA

PROJEKTANT: mgr inż. Paulina Górska	UPRAWNIENIA: WKP/0048/POOK/07	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY: inż. Krzysztof Przybyła	UPRAWNIENIA: 180/79/PW	PODPIS:
ASYSTENT: mgr inż. Agnieszka Okupniak	UPRAWNIENIA:	PODPIS:

BRANŻA:	FAZA:	SKALA:	DATA:	ROZMIAR ARKUSZA:	NR RYSUNKU:	STRONA:
KONSTRUKCYJNA	PT	1:100	12.2023	A2	PK00.1	