

IM.271.22.2024

Dot. postępowania przetargowego pn. **Budowa toalety publicznej wraz z przyłączami i zagospodarowaniem terenu.**

I. Wyjaśnienia nr 1.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2021 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320), Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Przygotowanie podłoża pod nasadzenie:

- czy ma być wymieniana ziemia pod teren nasadzeń, jeżeli tak to na jaką głębokość wymiana,
- czy stosować włókninę pod otoczaki, jeżeli tak to jaka gramatura włókniny, czy szpilki do włókniny mają być plastikowe czy metalowe,
- jaka ma być grubość warstwy otoczaka,
- jaka frakcja otoczaka,
- jaki kolor preferowany otoczaka.

Odpowiedź 1


Proszę przyjąć wymianę ziemi na głębokość min. 20cm.

Proszę przyjąć geowłókninę o gramaturze min. 90 g/m². Montowana za pomocą szpilek plastikowych.

Warstwa otoczaka grubości 10 cm.

Otoczak o frakcji 20 - 40 mm.

Otoczak o zróżnicowanej kolorystyce do akceptacji Zamawiającego Poniżej przykładowa wizualizacja.

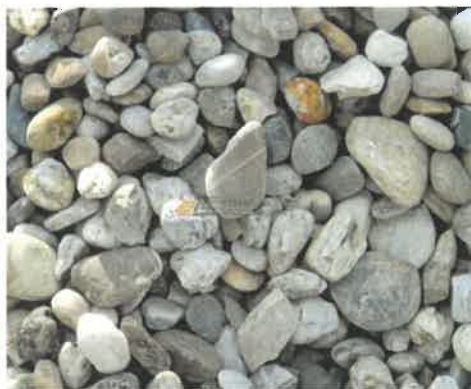

Pytanie 2

Roślinność:

- miskant, w jakiej fazie wzrostu ma mieć 70 cm wysokości (w różnych porach roku szkółki sprzedają trawy o różnych wysokościach i tak wiosną roślina może być zupełnie ścięta pozbawiona liści i łodyg . Dopiero około lipca można stawiać wymagania co do wysokości rośliny ale i tak w tym terminie trawy niekoniecznie muszą być w pełni wykształcone). U traw ważne jest aby miały dobrze rozwinięty system korzeniowy w doniczce.
- ile roślin bluszczu ma być posadzonych na m2 (zalecane żeby powstała gęsta ładna ściana 5 szt.),
- czy po posadzeniu zastosować nawóz odpowiedni do roślin terminowo i gatunkowo,
- czy stosować przy sadzeniu hydrożel,
- jakie preferowanie mocowanie bluszczu do gabionów,
- czy rośliny po sadzeniu podlać jeżeli tak to jaka ilość podlewań (chodzi o podlewanie po posadzeniu a nie późniejsze pielęgnacyjne).

Odpowiedź 2

Miskant ma mieć 70 cm w końcowej fazie wzrostu. Z uwagi na okres realizacji inwestycji należy przyjąć miskant w końcowej fazie rozwoju oraz z dobrze rozwiniętym systemem korzeniowym.

Należy zasadzić 6 szt. na m2. roślin bluszczu.

Należy zastosować odpowiedni nawóz po zasadzeniu roślin.

Przy sadzeniu należy zastosować hydrożel.

Mocowanie bluszczu do gabionów należy wykonać za pomocą naturalnego sznurka.

Wykonawca powinien zapewnić właściwe warunki wegetacji roślin w początkowym okresie po ich zasadzeniu do czasu odbioru końcowego. Ilość podlewań czy częstotliwość należy wykonać zgodnie z zaleceniami Kierownika robót ogrodnich potwierdzonych przez Inspektora robót ogrodnich.

Pytanie 3

Standardowe wymiary koszu gabionowych wynoszą 100x30x50cm. Zgodnie z projektem wymiary słupów z gabionów wynoszą 105x35x217cm. W związku z tym zwracamy się z pytaniem czy możliwa jest zmiana wymiarów słupów na typowe tj. 100x30x200cm, co uprości zamówienie powyższego asortymentu. Producenci gabionów nie chcą wykonać niestandardowych wymiarów przy tak małej liczbie zamówionych gabionów.

Odpowiedź 3

Na rynku można znaleźć między innymi gabiony o wymiarach 220x100x40cm w związku z czym zaleca się zastosowanie gabionów zgodnych z projektem lub większych o wymiarach zbliżonych do projektowanych.

Pytanie 4

Gabiony dostępne na rynku przy oczku 50x50 lub 50x100 są wykonane z drutu od 3,5 do 4mm. Czy w związku z powyższą technologią wykonania gabionów przez większość producentów, możliwa jest zmiana średnicy drutu do 3,5 do 4mm. Ewentualnie poprosimy o wskazanie producenta gabionów, który ma w ofercie gabiony z drutu o średnicy 5mm.

frakcje 50÷150mm.

Odpowiedź 4

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę grubości drutu gabionów na drut średnicy minimum 4 mm.

Pytanie 5

Wypełnienie z szaro-rudego bazaltu:

Kamień bazaltowy oferowany przez dostawców kruszywa ma kolor zbliżony do czarnego. Na fotografii pokazano kamień granitowy. Proszę o zmianę zapisu na kamień do gabionów SZARO-RUDY granit.

Odpowiedź 5

Zamawiający wymaga zastosowania łupanego kamienia granitowego o frakcji 50-150mm w kolorze szaro - rudym. Należy zastosować kamień zgodny z poniższą wizualizacją.



I. Modyfikacja nr 1.

Na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 ustawy PZP, Zamawiający informuje, iż zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.

1. Rozdział XII ust. 1 SWZ, otrzymuje brzmienie: „Wykonawca jest związany ofertą (30 dni) do dnia **16.11.2024 r.**”.
2. Rozdział XIII ust. 2 pkt. 1) otrzymuje brzmienie:
„Składanie ofert:
1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia:
18.10.2024 r. do godz. 10: 00”.
3. Rozdział XIII ust. 3 pkt. 3) otrzymuje brzmienie: „**Otwarcie Ofert nastąpi w dniu 18.10.2024 r. o godz. 10:15** za pośrednictwem Platformy”.

Przedmiotowe pismo stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia. Niniejsza modyfikacja wraz z załącznikami jest wiążąca dla Wykonawcy. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Załączniki:

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

mgr Bartosz Mazerski

Kierownik Zamawiającego