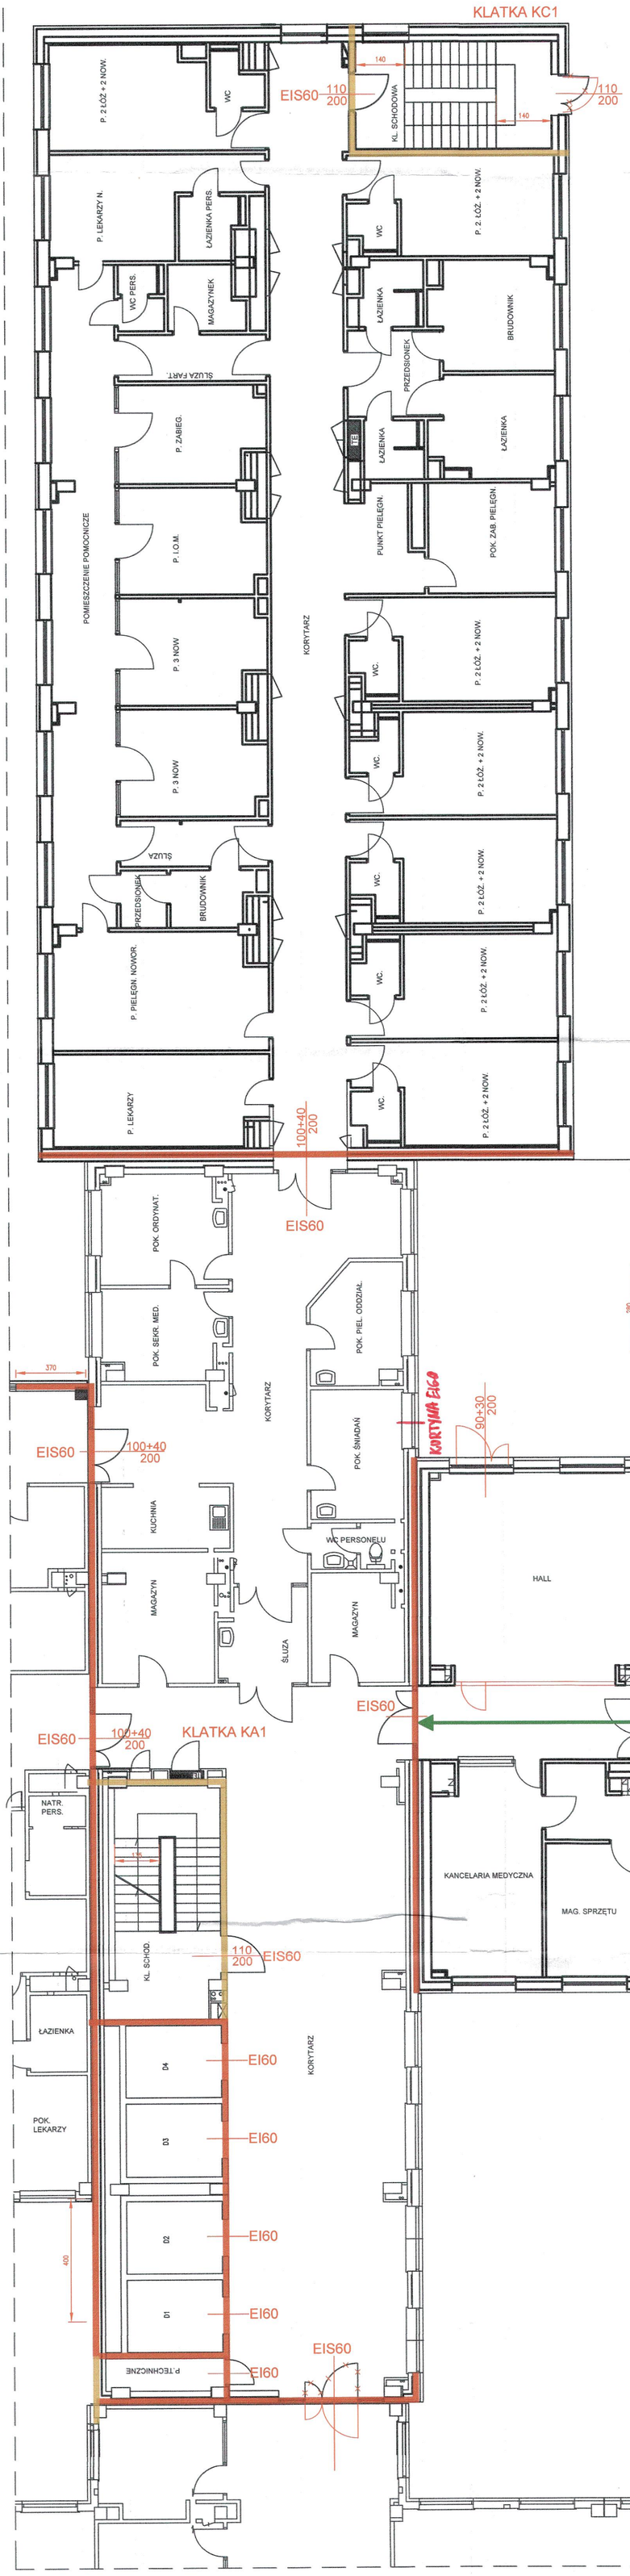

BLOKI ABC -0,00 SKALA 1:100

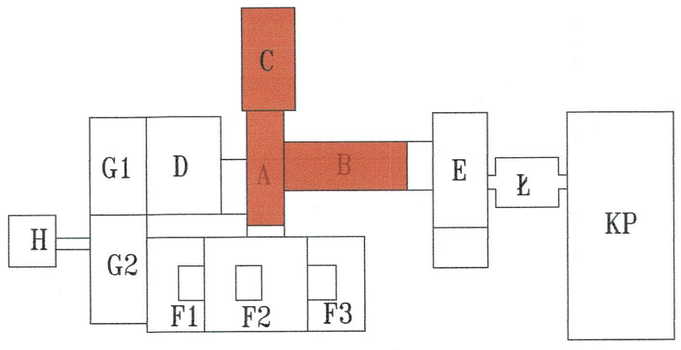

REI/EI 60

REI 120

S200	drzwi dymoszczelne klasy S200
EIS60	drzwi klasy EI60 S200
EI30	drzwi klasy EI30
EI60	drzwi klasy EI60

KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Warszawie
WYDZIAŁ PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM
ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa
Załącznik do postanowienia
WPZ 5284.0.273.5 2023
273.10

Obiekt	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki		
Nazwa rysunku	BLOKI A,B,C - KONDYGNACJA K2		SKALA 1:100
Temat	Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej		
Autorzy	mgr inż. Roman Nalewajko rzeczoznawca budowlany wpisany do centralnego rejestru nr 24/10/R/C	mgr inż. Adam Wiśniewski rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Nr upr. 526/2010	Data: Październik 2023 r.
	Podpis	Podpis	Nr rysunku: ABC 03 004