

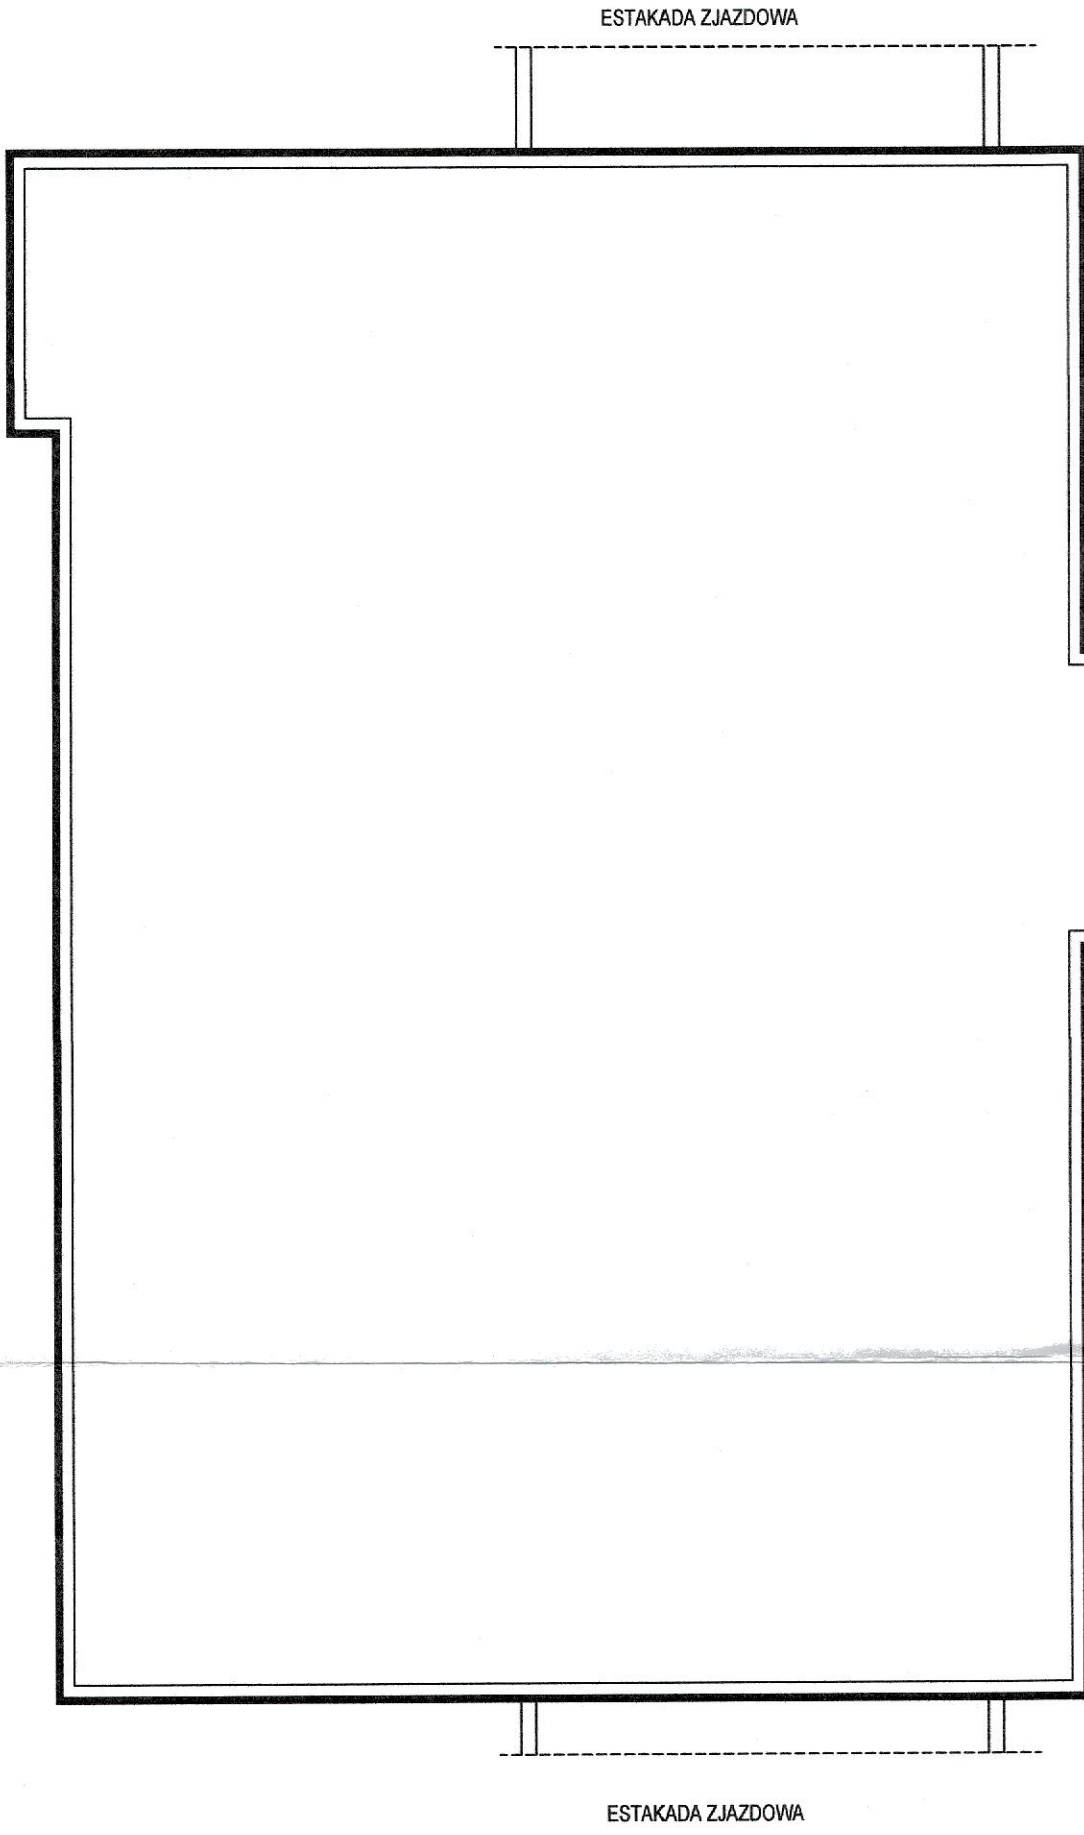


BLOKI D,G,H + 3,30 SKALA 1:100

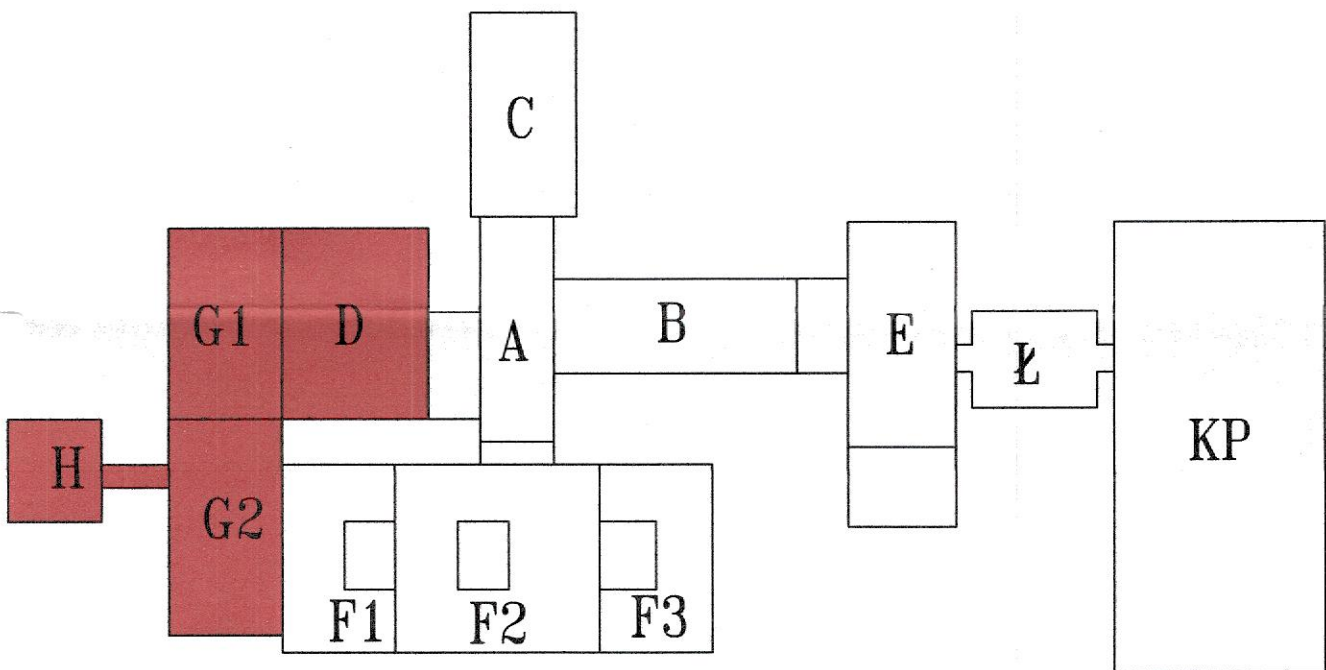

RE30 NRO
DACH NAD
PODJAZDEM DLA KARETEK

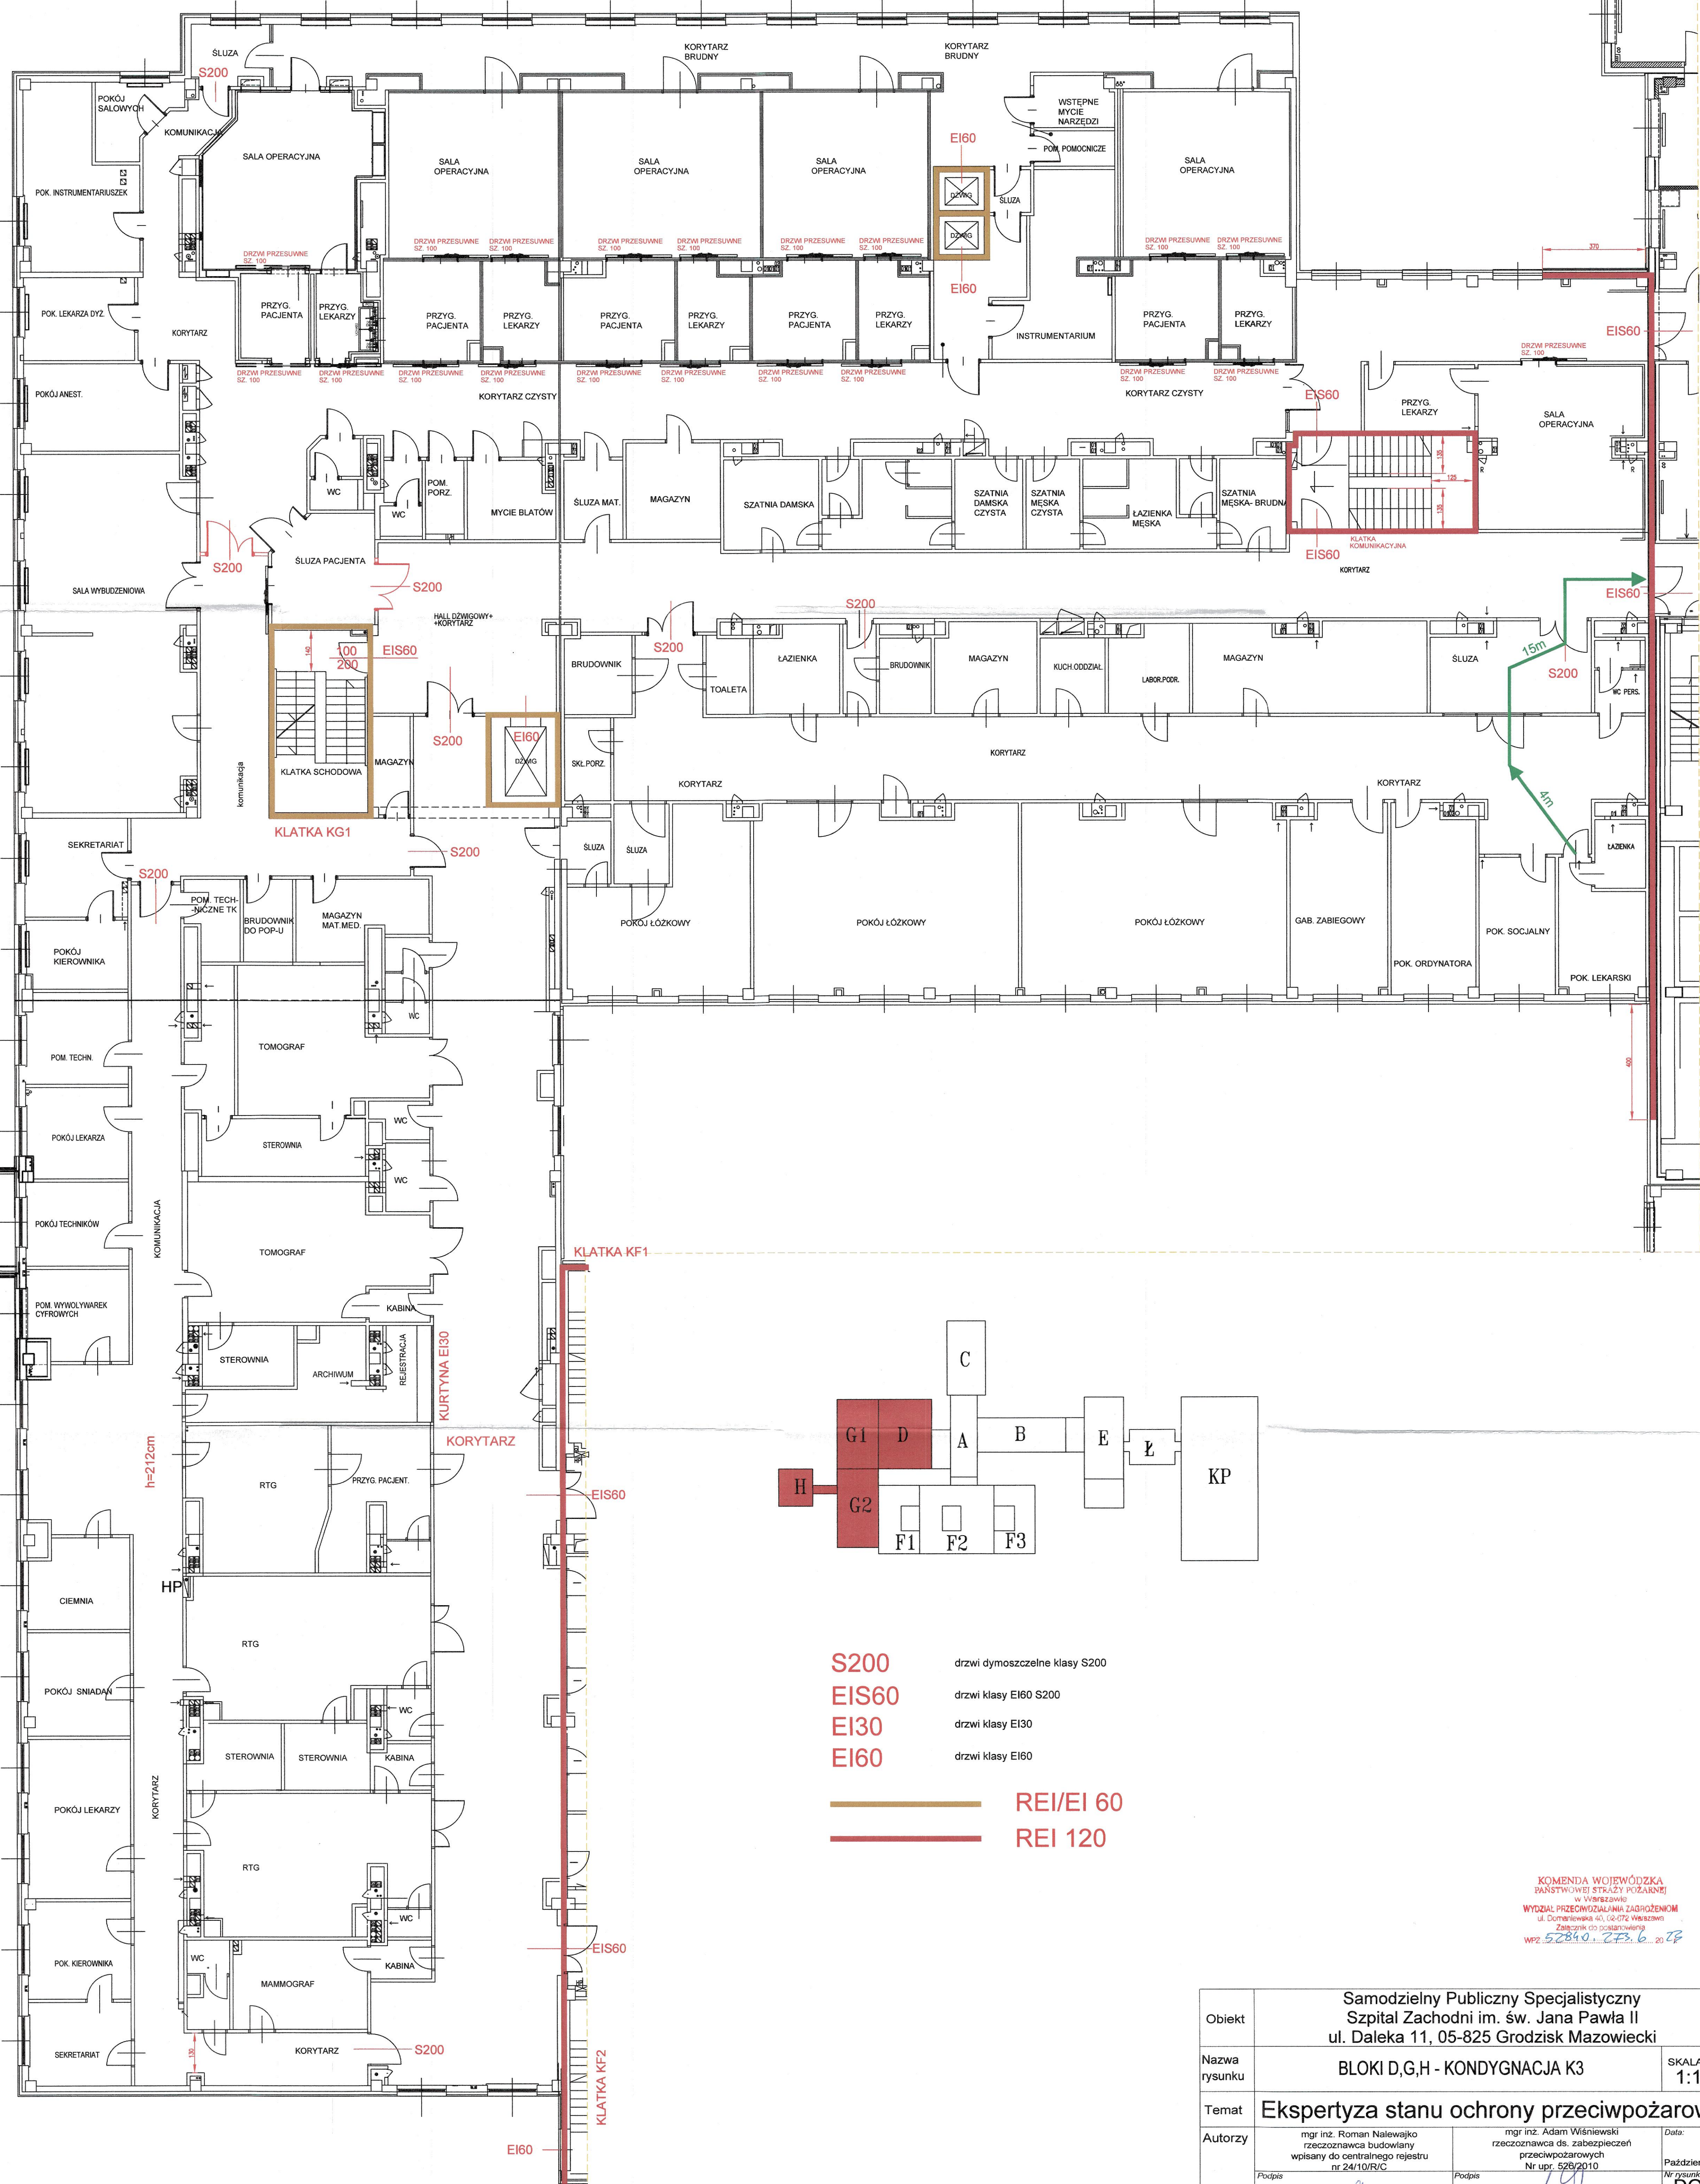

- S200 drzwi dymoszczelne klasy S200
EI60 drzwi klasy EI60 S200
EI30 drzwi klasy EI30
EI60 drzwi klasy EI60
- REI/EI 60
REI 120

KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W WARSZAWIE
WYDZIAŁ PRZECIWOŻAROWY
ul. Dąbrowska 41, 01-422 Warszawa
Załącznik do pozwolenia
WPZ.5284.0...273.6.20.27

Obiekt	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki		
Nazwa rysunku	BLOKI D,G,H - KONDYGNACJA K3		SKALA 1:100
Temat	Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej		
Autorzy	mgr inż. Roman Nalewajko ręcznoscodawca ds. zabezpieczeń wpisany do centralnego rejestru nr 24/10/R/C	mgr inż. Adam Wiśniewski ręcznoscodawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 528/2010	Data: Październik 2023 r.
	Podpis:	Podpis:	Nr rysunku: DGH 04 016