


Zasilanie do WLZ N2XH 5x6,0 mm²

TGR

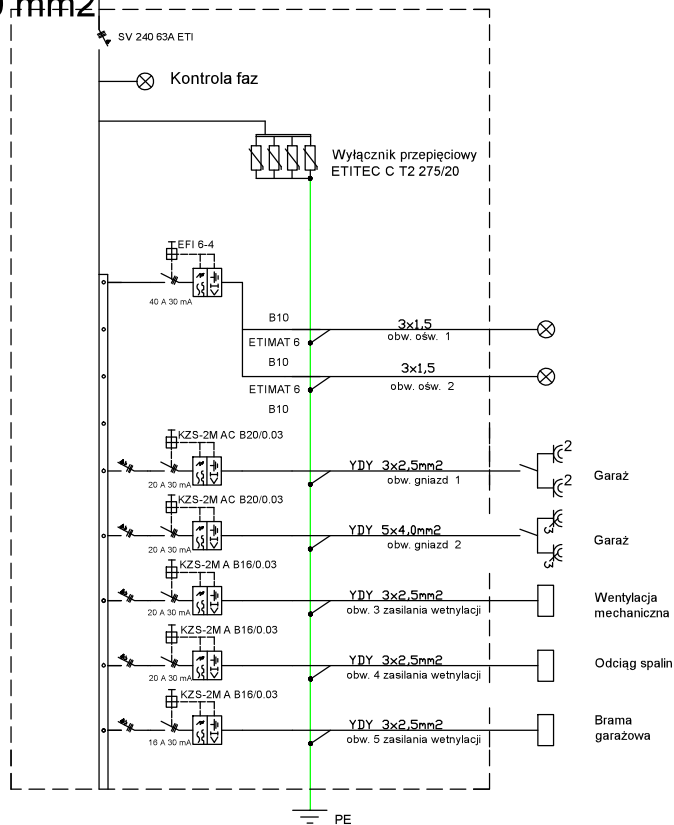

GASKOP

"GASKOP" G. Potwora, Z. Przystasz S.C.
ul. Tunelowa 2, 38-100 Strzyżów,
tel: +48 796 176 448

Inwestycja: Rozbudowa budynku wiejskiego o garaż
Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubli

Lokalizacja: LUBLA
Dz.nr ew.: 1170, 1173 obr. 0009 Lubla

Obiekt: Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubli

Nazwa rys: Tablica TGR

Projektant:
mgr inż. Grzegorz Potwora
upr. nr PDK/0203/PW0E/21

Sprawdzający:
inż. Czesław Korab
upr. nr E-144/79

Opracował: inż. Zbigniew Przystasz

Branża: Elektryczna Skala: - Data: 12.2021 r. Nr rys.