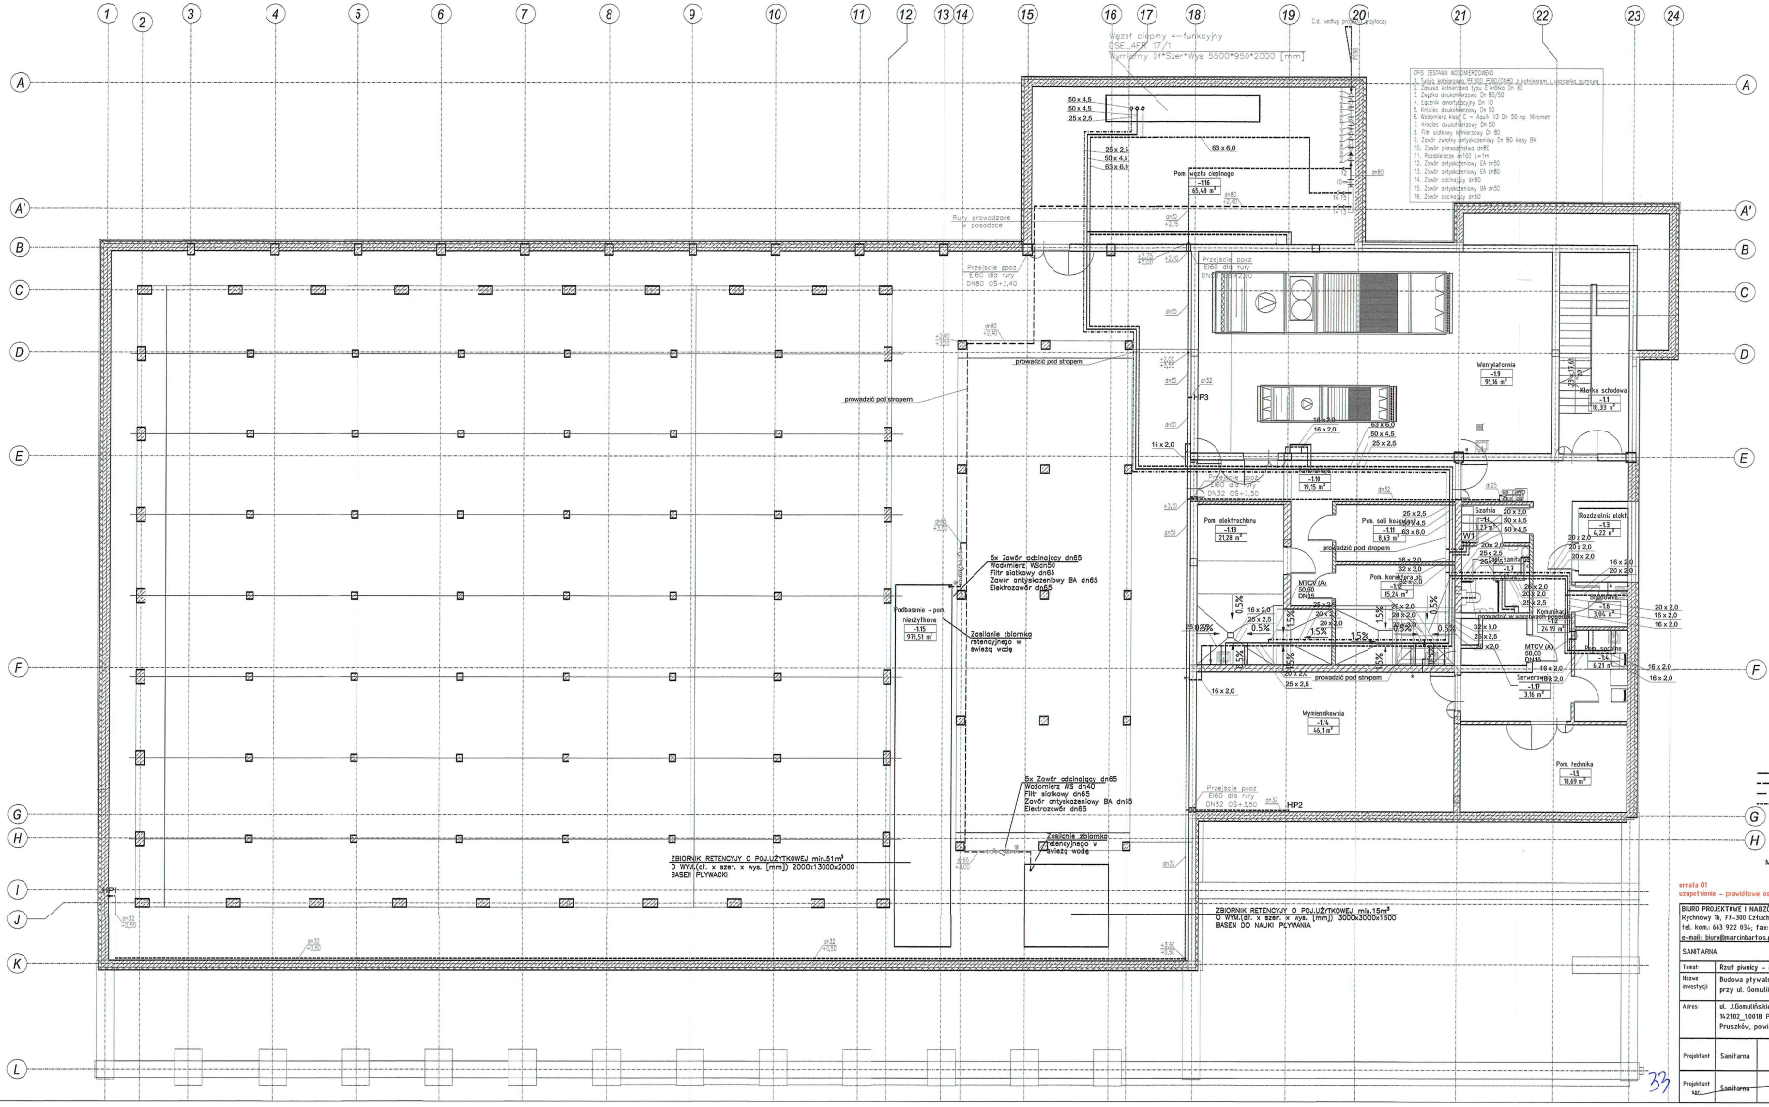
Wzgl. ciężary ←funkcyjny
ØSE_dzy 17/1
Wymiary Dł*Szer*Wys 5500*955*2000 [mm]
Ruty prowadzone w posadce
prowadzić pod stropem
Wentylatornia
Klatka schodowa
Pom. węzeł cieplny
Pom. elektrochem
Pom. kontenera
Pom. sanitar.
Pom. rozdzielni
Pom. hydrofor.
Pom. technika
Wymiennikownia
Rozdzielnia elektr.
Szatnia
Pom. sali konferencyjnej
Kanalizacja grawitacyjna
Odbiornik - pom. nieużytkowe
Zasilanie zbiornika retencyjnego w świeżą wodę
8x Zawór odcinający dn65
Wodomierz WS-1.5/40
Filtr siatkowy dn65
Zawór antyskażeniowy BA dn65
Elektrozawór dn65
ZBIORNIK RETENCYJNY O POJ.UŻYTKOWEJ min.51m³
O WYM.(dł. x szer. x wys. (mm)) 2000x13000x2000
BASEN PŁYWACKI
ZBIORNIK RETENCYJNY O POJ.UŻYTKOWEJ min.15m³
O WYM.(dł. x szer. x wys. (mm)) 3000x3000x1900
BASEN DO NAUKI PŁYWANIA
HP1
HP2
HP3
MTCV (A) 50/60 DN25
MTCV (A) 60/70 DN40
Termostatyczny zawór regulacyjny
LEGENDA:
- Przewód instalacji wody ciepłej
- Przewód instalacji wody zimnej
- Przewód cyrkulacji
- Przewód wody ppoż.
H1 - Plan instalacji wody ppoż.
W1 - Plan instalacji wodociągowej
MTCV (A) - Termostatyczny zawór regulacyjny
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
KIEROWNIK BUDOWY
errata 01
uzupełnienie - prawidłowe osie na rysunku
15.05.2023
ingr inż. Daniel Wiśniewski
BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY
Krychnowy 1b, 37-300 Leżajsk
tel. kom. 663 922 034; fax: 59/8498137
e-mail: biura@marcinbartos.pl, marcinbarto656@wp.pl, www.marcinbartos.pl
SANITARNA
Skala 1 : 100
Rys. nr S1nv1
Temat: Rzut piwnicy – instalacja wodociągowa
Nazwa inwestycji: Budowa pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Gomułińskiego w Przeszkowie (kat. obiektu XV)
Adres: ul. J.Gomułińskiego 2, 05-804 Przeszków, dz. nr ewid. 20/2, obręb ewid. 142102_10018 Przeszków, jednostka ewid. 142102_1 Przeszków, gmina Przeszków, powiat sruszkowski, woj. mazowieckie
Projektant: Sanitarna — mgr inż. Daniel Wiśniewski Upr.: KUP/0152/PWOS/13 do proj. bez ograniczeń w spec. sanitarnej
Projektant wz.: Sanitarna — mgr inż. Sebastian Gwarny Upr.: POM/0287/PBS/15 do proj. bez ograniczeń w spec. sanitarnej