

Głuszyca, 27 listopada 2024 r.

**Gmina Głuszyca**  
**ul. Parkowa 9**  
**58-340 Głuszyca**

Nr sprawy: NIBITZKiZP.271.3.21.2024

Do wszystkich zainteresowanych

**Dotyczy: przetargu na zadanie pn.: „Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy typu LED w Gminie Głuszyca (II)”**

- I. Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2024 r., poz. 1320) Zamawiający udziela wyjaśnień:

**Pytanie 1**

Czy wymiana złącza bezpiecznikowego i przewodów zasilających oprawę w każdym słupie jest obowiązkowa i czy wymianie podlegają też pozostałe 2 złącza fazowe + zerowe w każdym słupie?

**Odpowiedź 1**

Wystarczy wymienić złącze bezpiecznikowe dla przewodu zasilającego oprawę.

**Pytanie 2**

Dlaczego różni się ilość opraw do wymiany wskazanych w SWZ i OPZ z ilością wskazaną w audycie?

**Odpowiedź 2**

Audyt został przeprowadzony dla całego terenu Gminy Głuszyca, natomiast postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego swoim przedmiotem obejmuje wykonanie 328 sztuk, których lokalizacja i ilość została wskazana w tabeli zamieszczonej w OPZ.

**Pytanie 3**

Czy w przewidywanych do wymiany oprawach są też oprawy parkowe, jeśli tak to w jakiej ilości i w jakiej lokalizacji (miejscowość, ulica)?

**Odpowiedź 3**

W przewidywanych do wymiany oprawach są oprawy parkowe na terenie miasta Głuszyca:

- ul. Lawendowa – 12 szt.
- ul. Tulipanowa – 9 szt.

**Pytanie 4**

Czy przed złożeniem oferty możliwa jest wizja lokalna w terenie z przedstawicielem Inwestora?

**Odpowiedź 4**

Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej w terenie z przedstawicielem Inwestora.

**Pytanie 5**

Czy Gmina Głuszyca jest właścicielem słupów na których będą wymieniane oprawy, jeśli nie czy wykonawca musi uzgodnić zastosowaną oprawę i wymianę z firmą Tauron czy innym właścicielem słupów?

**Odpowiedź 5**

Oprawy należące do Tauron Nowe Technologie S.A. zamontowane są na słupach własnych, a w przypadku sieci wspólnej, na słupach należących do Tauron Dystrybucja S.A. Wykonawca uzgadnia zastosowaną oprawę z Gminą, przy uwzględnieniu warunków technicznych właściciela infrastruktury. Po modernizacji wykonawca musi dostosować moce zamówione do aktualnego zapotrzebowania.

**Pytanie 6**

Zamawiający zgodnie z SWZ i OPZ przewiduje do wymiany łącznie 328 szt. opraw. Natomiast Poglądowy projekt techniczny, obliczenia oświetlenia w nim zawarte oraz audyt oświetlenia przewidują do wymiany 462 szt. opraw. Prosimy o ujednolicenie zapisów.

**Odpowiedź 6**

Zgodnie z tym, co Zamawiający podnosił w poprzednich odpowiedziach: przedmiotowe zamówienie obejmuje wymianę 328 szt. opraw oświetleniowych, które szczegółowo zostały wskazane w tabeli w OPZ.

**Pytanie 7**

Prosimy o dopuszczenie opraw z regulacją w zakresie od  $-15^{\circ}$  do  $+15^{\circ}$  co  $5^{\circ}$  dla montażu na słupie oraz na wysięgniku, co łącznie daje regulację w zakresie  $-15^{\circ}$  do  $+105^{\circ}$ .

**Odpowiedź 7**

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

**Pytanie 8**

Czy zamawiający potwierdza, że dla zakresu 328 szt. również przewiduje wymianę opraw istniejących na nowe typu parkowego?

**Odpowiedź 8**

Tak. Zgodnie z odpowiedzią nr 3.

**Pytanie 9**

Zgodnie z Poglądowym projektem technicznym Zamawiający wymaga: „Oprawa o mocy całkowitej nie wyższej i strumieniu z oprawy nie niższym niż w dokumentacji projektowej”. Prosimy o wskazanie mocy dla wymaganych do wymiany zgodnie z SWZ 328 szt. opraw. Aktualne zestawienie mocy opraw dotyczy 462 szt. opraw

**Odpowiedź 9**

Zestawienie mocy poniżej:

- a) 20,9 W - 21 szt.
- b) 22,4 W - 61 szt.
- c) 25,6 W - 24 szt.
- d) 28,8 W - 26 szt.
- e) 35,4 W - 4 szt.
- f) 38,8 W - 4 szt.
- g) 42 W - 38 szt.
- h) 46 W - 7 szt.
- i) 47 W - 4 szt.
- j) 68 W - 74 szt.
- k) 75 W - 2 szt.
- l) 105,7 W - 63 szt.

**Pytanie 10**

Prosimy o udostępnienie obliczeń referencyjnych dla ilość 328 szt. opraw przewidzianych do wymiany, przypisanie numerów sytuacji do ulic oraz numerów sytuacji do ilości opraw.

**Odpowiedź 10**

Zestawienie opraw wraz z przypisanymi sytuacjami oraz ulicami w pliku dołączonym do postępowania: ujednolicone zestawienie OPZ.

#### **Pytanie 11**

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuści oprawy posiadające deklarację środowiskową(ang. PEP - Product Environmental Profile) zgodnie z ISO 14040:2006 oraz EN 15804:2012 + A2:2019, potwierdzoną przez uprawnioną jednostkę badawczą lub deklarację środowiskową – profil środowiskowy LCA wydany przez uprawniony podmiot niezależny zgodnie z IS 14044 i EN 15804.

#### **Odpowiedź 11**

Zamawiający wyraża zgodę.

#### **Pytanie 12**


Zamawiający zgodnie z Poglądowym projektem technicznym wymaga odporności klosza na uderzenie mechaniczne na poziomie IK08. Zaoferowanie opraw o odporności mechanicznej dokładnie na poziomie IK08 nie jest przy dzisiejszej ofercie producentów takie łatwe. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści oprawy o odporności mechanicznej IK08 lub wyższym.

#### **Odpowiedź 12**

Zamawiający dopuszcza oprawy o odporności mechanicznej IK08 lub wyższym.

#### **Pytanie 13**

Informujemy, że istnieje co najmniej kilku renomowanych producentów którzy posiadają w swojej ofercie oprawy parkowe bardzo wysokiej jakości, a które nieznacznie różnią się od przedstawionym w Poglądowym projekcie technicznym wizerunkiem oprawy parkowej. Np.:

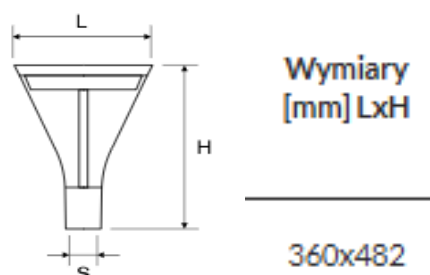

Prosimy o dopuszczenie opraw parkowych o wizerunku i wymiarach zbliżonych do powyższych.

#### **Odpowiedź 13**

Zamawiający dopuszcza maksymalne odstępstwo dla wymiarów oprawy w granicach +/- 10% w stosunku do przedstawionego w projekcie technicznym.

#### **Pytanie 14**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści oprawy parkowe wyposażone w zawias lub linkę zabezpieczającą pokrywę przed upadkiem.

#### **Odpowiedź 14**

Zamawiający potwierdza.

#### **Pytanie 15**

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający w celu weryfikacji rzetelności i zgodności przedstawionych ofert z opisem przedmiotu zamówienia wymaga złożenia następujących przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą:

- a) Deklaracja CE oraz RoHS od producenta opraw;

- b) Karta katalogowa opraw umożliwiająca weryfikację założonych parametrów.;
- c) Raport z badania IK i IP opraw pochodzący z akredytowanego laboratorium na terenie Unii Europejskiej.
- d) Obliczenia oświetleniowe; zgodnie z wytycznymi OPZ
- e) Rozsył światła oferowanych opraw oświetleniowych w formie elektronicznej bazy danych tj. plików LDT, umożliwiających na ich podstawie dokonanie wyliczeń parametrów oświetleniowych drogi w ogólnodostępnym programie komputerowym do wspomagania obliczeń.
- f) Certyfikat ENEC oraz ENEC+ opraw ze wskazaniem jednostki certyfikującej;
- g) Certyfikat Zhaga-D4i opraw ze wskazaniem jednostki certyfikującej;

### **Odpowiedź 15**

Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą. Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć dokumenty wymienione w rozdziale XVIII SWZ przed podpisaniem umowy – do odpowiedzi Zamawiający dołącza modyfikację Specyfikacji Warunków Zamówienia.

### **Pytanie 16**

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający dopuści oprawy posiadające zasilacz zintegrowany z pokrywą oprawy wymienialny w całości lub oprawy z dostępem do zasilacza w sposób beznarzędziowy.

### **Odpowiedź 16**

Zamawiający wyraża zgodę.

### **Pytanie 17**

W OPZ dla lokalizacji Grzmiąca ul. Wiejska wskazano 14 sztuk opraw do wymiany, natomiast w Poglądowym Projekcie Technicznym dla ul. Wiejskiej w miejscowości Grzmiąca podane są 34 sztuki opraw. 1 szt. o projektowanej mocy 22.4W, 6 szt. o mocy 35.4W, 12 szt. o mocy 46W i 15 szt. o mocy 47W. Prosimy o jednoznaczne wskazanie mocy dla 14 szt. opraw do wymiany w lokalizacji Grzmiąca ul. Wiejska, które są objęte przedmiotowym postępowaniem.

### **Odpowiedź 17**

Zestawienie opraw wraz z przypisanymi sytuacjami oraz ulicami w pliku dołączonym do postępowania: ujednolicone zestawienie OPZ

### **Pytanie 18**

W OPZ dla lokalizacji Głuszyca ul. Parkowa wskazano 6 szt. opraw do wymiany, natomiast w Poglądowym Projekcie Technicznym dla tej lokalizacji widnieje jedynie 5 szt. opraw. 2 szt. o projektowanej mocy 28,8W oraz 3 szt. o mocy 25,6W. Prosimy o jednoznaczne wskazanie jaką moc powinna mieć brakująca jedna sztuka.

### **Odpowiedź 18**

Zestawienie opraw wraz z przypisanymi sytuacjami oraz ulicami w pliku dołączonym do postępowania: ujednolicone zestawienie OPZ

### **Pytanie 19**


Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą obliczeń fotometrycznych, kart katalogowych, deklaracji oraz certyfikatów dla opraw oświetleniowych?

### **Odpowiedź 19**

Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą patrz: [Odpowiedź 15](#)

### **Pytanie 20**

Prosimy o dopuszczenie opraw parkowych o wizerunku zbliżonym do:

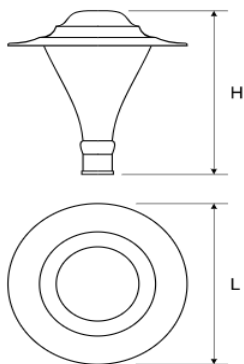

Z zachowaniem wymiarów wskazanych w OPZ z tolerancją +/- 10%.

#### **Odpowiedź 20**

Zamawiający wyraża zgodę.

- II. Jednocześnie, zgodnie z art. 286 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SWZ, a tym samym następujące punkty SWZ otrzymują brzmienie:

Rozdział XVIII SWZ pkt 6:

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie złożyć potwierdzone za zgodność z oryginałem:

- a) kopie uprawnień osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne (świadczenia kwalifikacyjne
  - b) Deklaracja CE oraz RoHS od producenta opraw;
  - c) Karta katalogowa opraw umożliwiająca weryfikację założonych parametrów;
  - d) Raport z badania IK i IP opraw pochodzący z akredytowanego laboratorium na terenie Unii Europejskiej;
  - e) Certyfikat ENEC opraw ze wskazaniem jednostki certyfikującej lub równoważny;
  - f) Certyfikat ENEC+ opraw ze wskazaniem jednostki certyfikującej lub równoważny;
  - g) Certyfikat Zhaga-D4i opraw ze wskazaniem jednostki certyfikującej;
- III. W związku z powyższym, zgodnie z art. 286 ust 3 ustawy Pzp Zamawiający zmienia termin składania ofert, a tym samym następujące punkty SWZ otrzymują brzmienie:

#### **XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. **do dnia 02.01.2025 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

#### **XIV. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

1. Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy Zakupowej do dnia **04.12.2024 r. do godz. 11:00.**
2. Uwaga! O terminie złożenia oferty decyduje czas ostatecznego wysłania oferty a nie czas rozpoczęcia jej wprowadzenia.
3. Otwarcie ofert nastąpi w **dniu 04.12.2024 r. o godz. 12:00** w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, za pośrednictwem Platformy Zakupowej poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego.