

# PRACOWNIA PROJEKTOWA

## ELWOZ

**ELWOZ Energia Sp. z o.o.**

Szklana 44, 83-334 Miechucino

tel./fax: (58) 684-75-20, 684-77-66

NIP: 589-19-74-490

e-mail: pracowniaprojektowa@elwoz.pl

www.elwoz.pl

## ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

OŚWIECENIE PARKINGU PRZY KOŚCIELE PW. ŚW. MARCINA Z TOURS

NAZWA: **Linia kablowa oświetleniowa nn 0,4 kV  
przy ul. Ks. B. Łosińskiego w Sierakowicach**

ADRES: **83-340 SIERAKOWICE, gm. Sierakowice, powiat kartuski**

IDENTYFIKATORY DZIAŁEK: 220504\_2.0013.389/2, 220504\_2.0013.391/2, 220504\_2.0013.393/8  
220504\_2.0013.411/4, 220504\_2.0013.412/1, 220504\_2.0013.412/2,  
220504\_2.0013.413/2

KATEGORIA  
OBIEKTU: **XXVI**

INWESTOR: **GMINA SIERAKOWICE  
ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice**

BRANŻA: **ELEKTRYCZNA**

Egz. nr **1**

PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Mirosław Chuk upr. bud. nr 47/Gd/00	mgr inż. Mirosław Chuk Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych Nr ewid. 47/Gd/00
SPRAWDZIŁ:	inż. Jacek Jaromek upr. bud. nr 72/Gd/00	inż. Jacek Jaromek upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności: sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Nr ewid. 72/Gd/00

**SIERAKOWICE 10.10.2022**



## SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1. Opis protokołu z narady koordynacyjnej – powiat Kartuzy .....	3
2. Uzgodnienie PZT – Energa Oświetlenie Sp. z o.o. w Sopocie .....	8
3. Decyzja - Wójt Gminy Sierakowice .....	9
4. Informacja KZ Powiatu Kartuskiego .....	11
5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia .....	12

G.6630.1221.2017

ODPIS

Kartuzy, dn. 26.07.2017 r.

Starostwo Powiatowe w Kartuzach

Wydział Geodezji

Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

# **PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ W SPRAWIE NR G.6630.1221.2017**

Sporządzono na podstawie art. 7d pkt 2 i art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.).

Przedmiot narady: -PROJEKT SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ-  
 Lokalizacja: Gmina: Sierakowice, , dz.: 389, 391/1, 393/2, 411/2, 412, 413  
 Wnioskodawca: ELWOZ ENERGIA SPÓŁKA Z O.O. Szklana 44  
 83-334 Szklana  
 CHUK MIROSLAW  
 Przewodniczący: Karolina Burandt-Karczewska, Kierownik Referatu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej  
 Miejsce narady: Sala konferencyjna ul. 3-go Maja 2 lok 1 w Kartuzach.  
 Opłata nr: 1150/17  
 Sposób przeprowadz.: stacjonarny z elementami elektronicznymi  
 Data wpływu: 18.07.2017  
 Rozp. narady: 26.07.2017  
 Zakończ. narady: 26.07.2017

## **Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami**

Lp	Nazwa instytucji	Przedstawiciel	Uwagi	Podpis
1	ENERGA OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W GDAŃSKU REJON DYSTRYBUCJI W KARTUZACH ul. 3 Maja 9 83-300 Kartuzy	Karol Kierznikowicz, Michał Falkowski, Wojciech Kwidziński	- <i>Uleg. bez uwag</i>	<i>lede</i>
2	ENERGA OŚWIECLENIE Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 17/19 81-855 Sopot	Krzysztof Komolubi, Mateusz Gaschta	-  Przedstawiciel nie uczestniczył w naradzie	
3	Hawe Telekom Sp. z o.o. ul. Działkowa 38 59-220 Legnica	Grzegorz Ostrowski, Wiktor Herwich, Michał Haremski	Narada przeprowadzana za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Stanowisko przedstawiciela:  <i>UZGADNIAM BEZ UWAG</i>	

G.6630.1221.2017

4	Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe ul. Z. Noskowskiego 12/14 61-704 Poznań	Grzegorz Kuberka	Narada przeprowadzana za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Stanowisko przedstawiciela:  Przedstawiciel nie uczestniczył w naradzie	
5	MULTIMEDIA POLSKA S.A. ul. Kościerska 10b 83-300 Kartusy	Krzysztof Hirsz	Narada przeprowadzana za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Stanowisko przedstawiciela:  Przedstawiciel nie uczestniczył w naradzie	
6	NETIA S.A. ul. Arkońska 6/A4 80-387 Gdańsk	Krzysztof Osiecki, <del>Teresa Osiecka</del>	Narada przeprowadzana za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Stanowisko przedstawiciela:  NIE DOTYCZY	
7	OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. ODDZIAŁ W GDAŃSKU ul. Wałowa 47 80-858 Gdańsk	Robert Miczewski, <del>Radosław Bury</del>	Narada przeprowadzana za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Stanowisko przedstawiciela:  NIE ZGŁASZAMY UWAG DO PRZEDMIOTOWEJ LISTY SPRAW	
8	ORANGE POLSKA S.A. Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Olsztyn Aleja Grunwaldzka 110 80-244 Gdańsk	Marcin Skrzypkowski	Narada przeprowadzana za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Stanowisko przedstawiciela:  Przedstawiciel nie uczestniczył w naradzie	
9	Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. Oddział w Bydgoszczy ul. Marszałka Focha 16 85-950 Bydgoszcz	<del>Jerzy Samolik</del> , Sebastian Gajkowski	Narada przeprowadzana za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Stanowisko przedstawiciela: W PRZEDMIOTOWYCH PROJEKTACH NIE WYSTĘPUJĄ KOLIZJE Z NASZĄ INFRASTRUKTURĄ SIECIOWĄ O NAPIĘCIU 220 kV i 400 kV. W ZWIĄZKU Z TYM NIE ZGŁASZAMY UWAG ANI WNIOSKÓW.	

Karolina Burdakov-Farczewska  
Kierownik Referatu Uzasadniania  
Dokumentacji Projektowej

G.6630.1221.2017

10	PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ	Karolina Burandt-Karczewska, <del>Michał Pelloński</del>	W MIEJSCU SKRZYŻOWANIA I ZBIORNIKA DO SIĘCI WZBROJENIA TERENU PRACE ZIEMNE ZALECA SIĘ WYKONYWAĆ RĘCZNIE Z ZACHOWANIEM STRAŻNICTWA OSTRO- żności.	z up. STAROSTY <i>[Signature]</i> Karolina Burandt-Karczewska Kierownik Referatu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
11	PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku Gazownia w Żukowie ul. 3-Maja 25A 83-330 Żukowo	Wojciech Kolka, Kamil Barnaś	-	Przedstawiciel nie uczestniczył w naradzie
12	PWiK Sp. z o.o. w Sierakowicach ul. Kartuska 12 83-340 Sierakowice	<del>Mirosław Łopato,</del> Krzysztof Sildatk, <del>Ryszard Lisiński</del>	-	bez uwagi <i>[Signature]</i>
13	URZĄD GMINY SIERAKOWICE ul. Lęborska 30 83-340 Sierakowice	Justyna Konkel	-	bez uwagi <i>[Signature]</i>
14	WNIOSKODAWCA	-	-	Przedstawiciel nie uczestniczył w naradzie

z up. STAROSTY  
*[Signature]*  
Karolina Burandt-Karczewska  
Kierownik Referatu Uzgadniania  
Dokumentacji Projektowej

G.6630.1221.2017

15	ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA WSPARCIEM TELEINFORMATYCZNYM W GDYNI ul. Strażacka 2-8 81-660 Gdynia	st.chor. Grzegorz Klepacz	Narada przeprowadzana za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Stanowisko przedstawiciela:  BEZ UWAG	
----	--	------------------------------	---	--

W naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele instytucji, których imiona i nazwiska skreślono.

Na podstawie art. 28ba ust.1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.) nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia i przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Stanowiska przedstawicieli instytucji przesłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej dołączono do akt sprawy jako dokument cyfrowy w rejestrze uzgodnień w systemie EWID2007, a ich treść w protokole uzgodniono.

W przypadku negatywnego stanowiska jednego z uczestników narady koordynacyjnej, lokalizacja projektowanych sieci uzbrojenia terenu, będących przedmiotem niniejszej narady, nie zostanie ujawniona w bazie danych GESUT.

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

z up. STAROSTY

Karolina Burda-Karczewska  
Kierownik Referatu Uzgodniania  
Dokumentacji Projektowej

z up. STAROSTY

Karolina Burda-Karczewska  
Kierownik Referatu Uzgodniania  
Dokumentacji Projektowej



Województwo: pomorskie  
Powiat: kartuski  
Gmina: Sierakowice  
Obwód: Sierakowice  
Dz.nr: 362/17, 388 i inne  
KERG: 6641.6140.2016  
Ks.rob: 242/22187/2016  
Seksja: 6.220.20.01.4.3; 6.220.20.06.2.1  
Układ odniesienia: poziomy "2000", wysokościowy "Kronsztadt 86"

MAPA  
sytuacyjno-wysokościowa  
do celów projektowych  
w skali 1:500

ZAKŁAD USŁUG  
GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH  
"NADIR" Sp.z o.o. Rynek 2, Sierakowice

Kierownik roboty:

Wykonał geodeta:

Wojciech Ropel  
upr.nr: 12721

inż. Bartosz Brzeski

Mapa przedstawia granice działek wg stanu ujawnionego w ewidencji gruntów i budynków na dzień 28.04.2017 (bez ich prawnego ustalenia) Nie wyklucza się istnienia innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.  
Mapa do celów projektowych została wykonana bez ustalenia służebności gruntowych ujawnionych w księgach wieczystych.

Sierakowice dnia 28.04.2017

**PROJ. LINIA KABLOWA nn 0,4 kV  
OŚWIETLENIOWA**  
YAKXS 4x25mm<sup>2</sup>,  $\Sigma L=246m$

STAROSTA KARTUSKI  
Zgodnie z art. 286 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.  
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (11 Dz. U. z 2016 r. poz. 1629)  
informuję, że dokumentacja projektowa  
zarejestrowana pod numerem sprawy G.6630.1224.2017  
przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 26 LIP 2017  
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kartusku  
przy pomocy środków komunikacji elektronicznej  
Przewodzący narady koordynacyjnej

Proj. rozbiórka linii napowietrznej  
i budowa linii kablowej nn 0,4 kV  
(ogrebne opracowanie)  
uzg. nr G.6630.1036.2017

<b>PRACOWNIA PROJEKTOWA</b>	
<b>ELWOZ</b>	
ELWOZ Energie Sp. z o.o. Szkłana 44, 83-334 Miechucino	
Nazwa obiektu:	Data:
Linia kablowa nn 0,4 kV oświetlenia terenu przy kościele parafialnym pw. Św. Marcina w Sierakowicach w m. Sierakowice gm. Sierakowice	07.2017
Nazwa rysu:	Skala:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	1:500
Opracował:	Nr rysu:
mgr inż. Mirosław Chuk	1
Sprawił:	
inż. Jacek Jaromek	
upr. bud. 47/Gd/00	
upr. bud. 72/Gd/00	





# MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej		G.6640.10599.2021
Nazwa miejscowości		SIERAKOWICE
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	220504_2
	nazwa	Sierakowice
Obręb ewidencyjny	identyfikator	0013
	nazwa	Sierakowice
Działka nr		415/3, 393/8, 411/4
Skala mapy		1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	PL -2000
	układu wysokości	PL -EVRF2007-NH
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		-----
Data opracowania mapy		22.02.2022 r.
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, niewykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.		
Granice działek określono na podstawie danych otrzymanych z PODGIK w Kartuzach bez ustalenia stanu prawnego.		
W granicach obszaru będącego przedmiotem aktualizacji nie wykonywano ustalenia obciążeń gruntowych.		
Projektowane sieci uzbrojenia podziemnego uzgodnione w RUDP: - zgodnie z treścią mapy		

Legenda:	Podpis jest prawidłowy
1 m - żywopłot	Dokument podpisany przez Karol Formela Data: 2022.02.25 07:37:16 CE

**USŁUGI GEODEZYJNE**  
**KAROL FORMELA**  
 ul. Mickiewicza 48 83-340 Sierakowice  
 NIP 589-191-46-02 REGON 22218830  
 tel. 889-07-07-84

mgr inż. Karol Formela  
 GEODETA UPRAWNIONY  
 nr upr. 22601

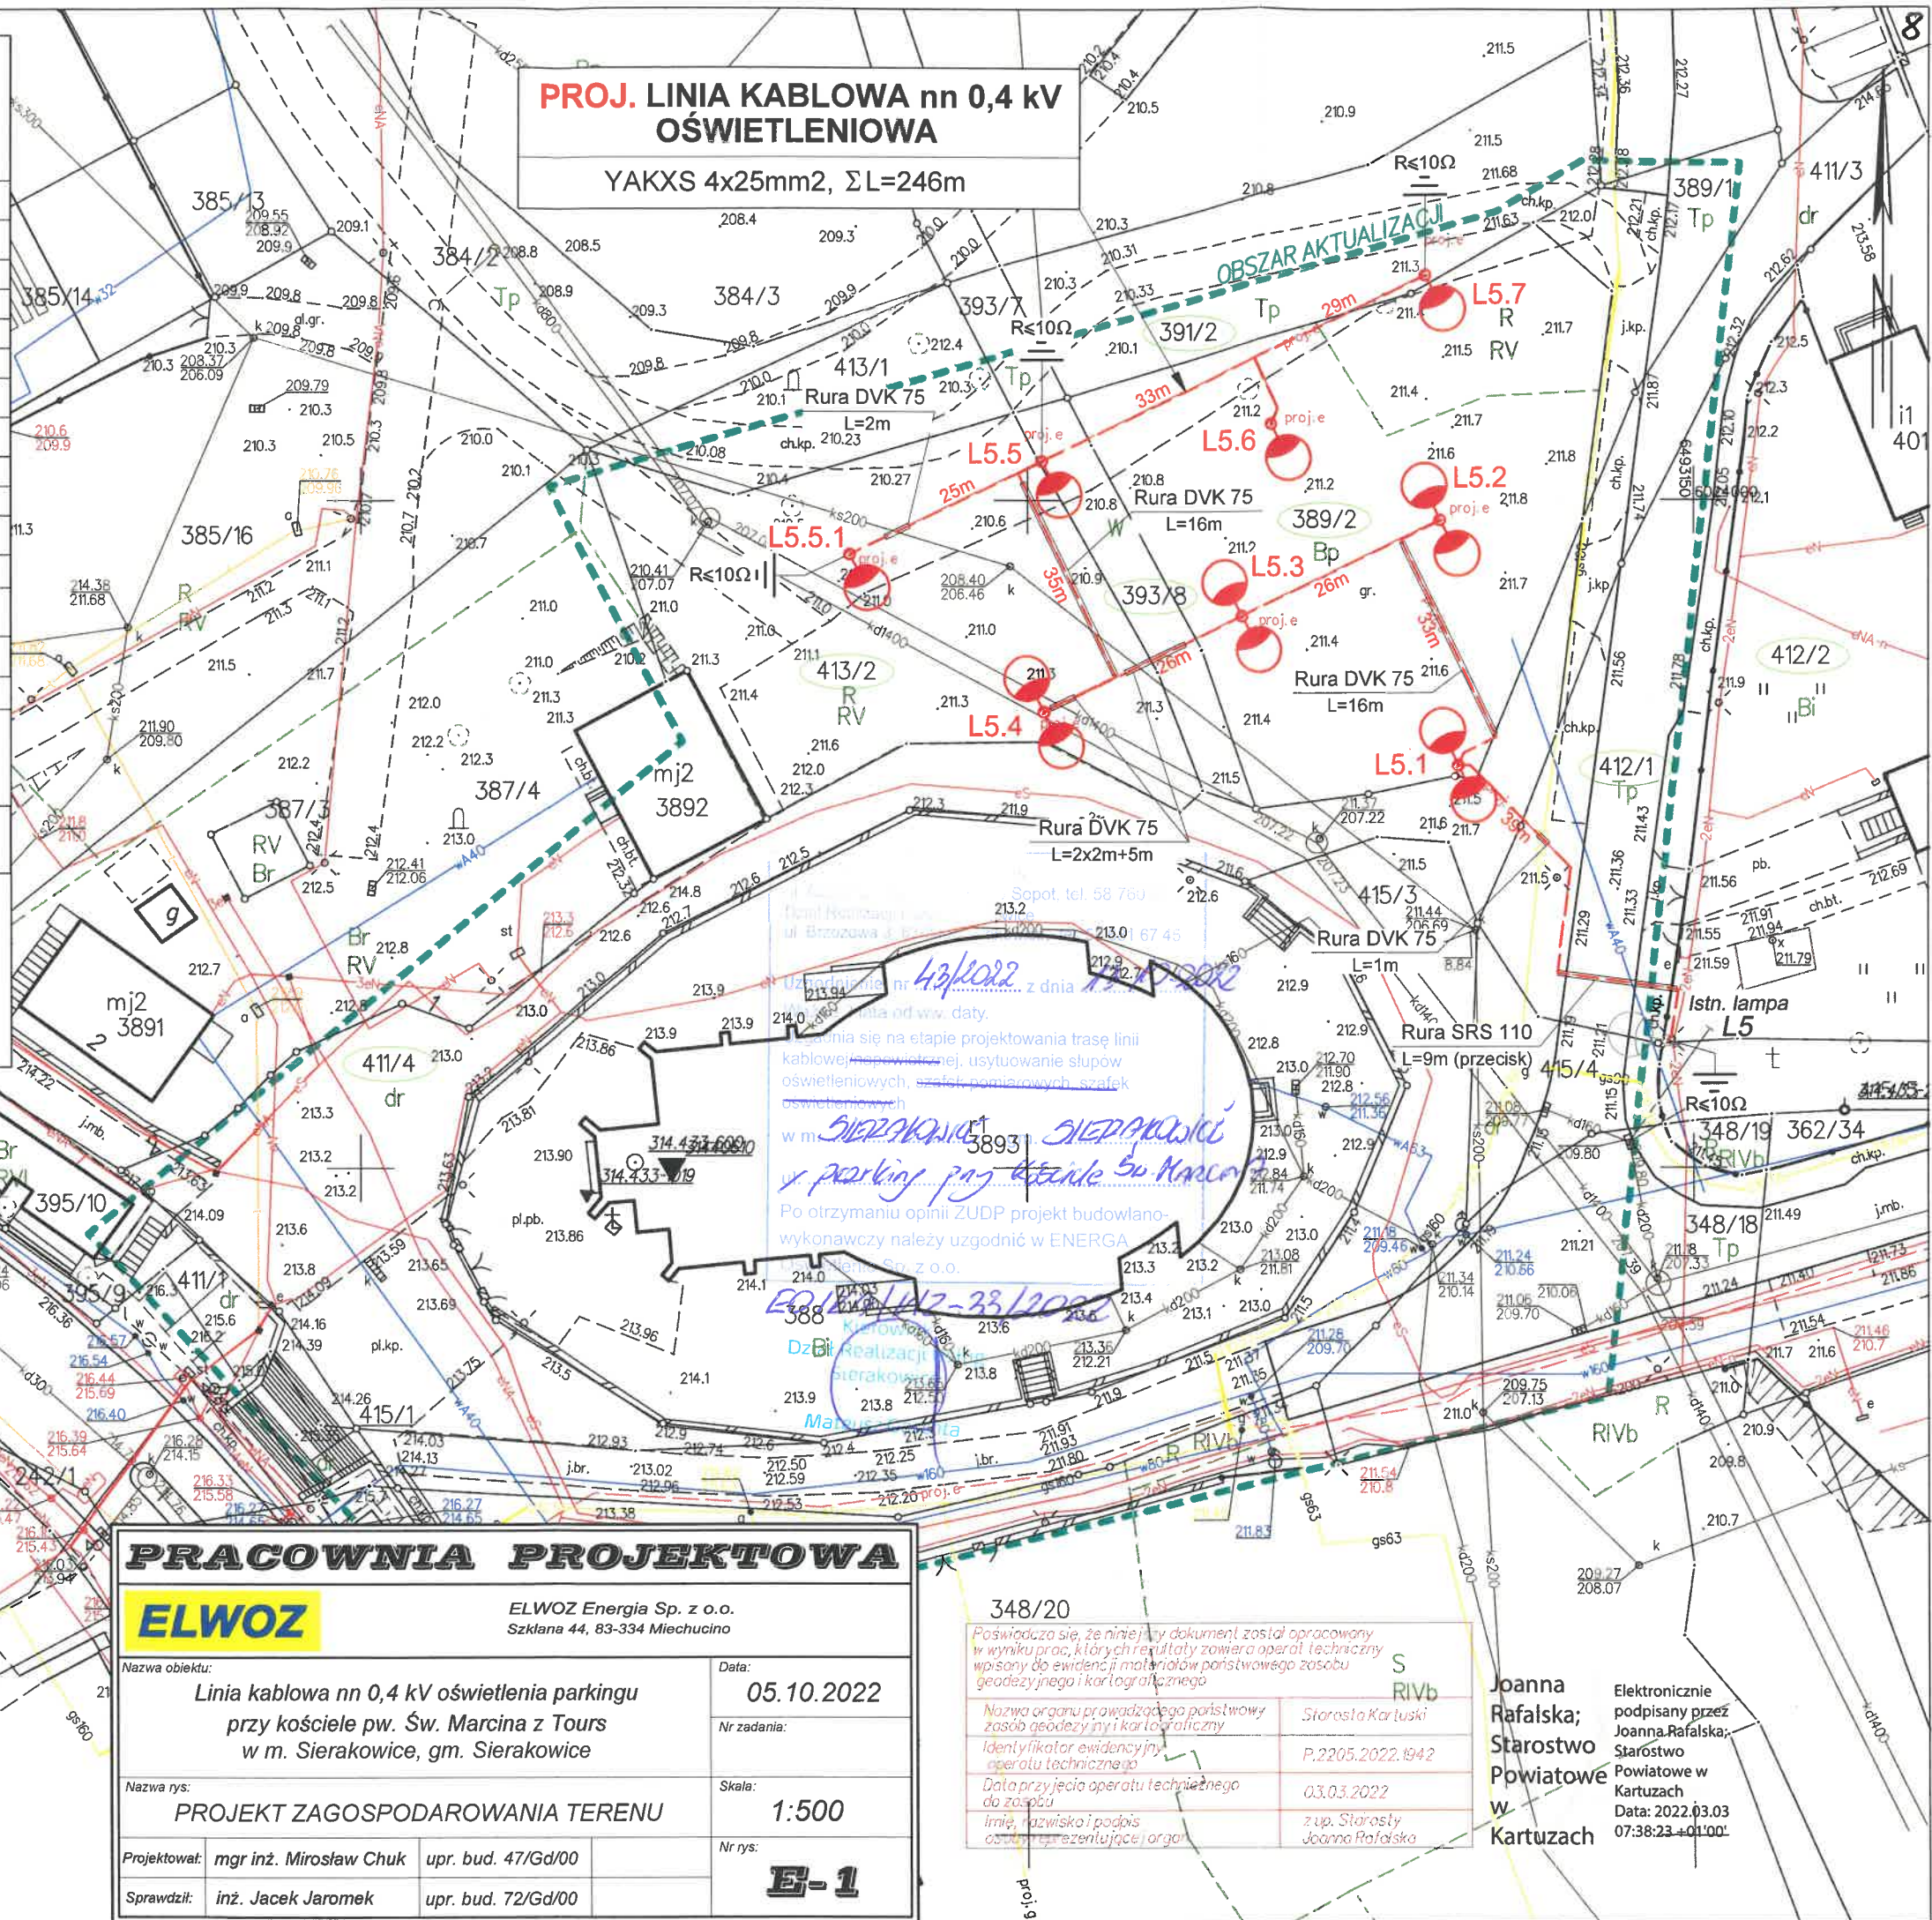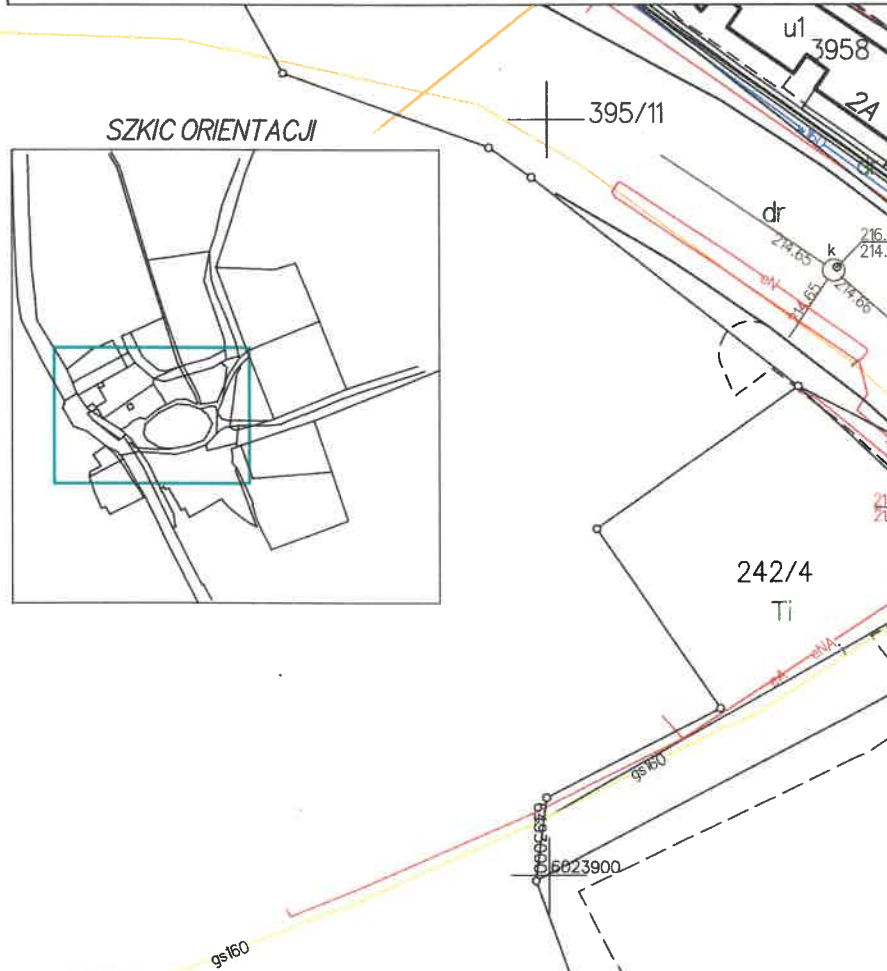



Sierakowice, dnia 11 października 2022 roku

**Inwestor:**

**Gmina Sierakowice**

ul. Lęborska 30

83-340 Sierakowice

**Pełnomocnik:**

**Mirośław Chuk**

przedstawiciel projektanta:

**Elwoz Energia sp z o.o.**

Szklana 33

83-334 Miechucino

## DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1693), a także § 2 ust.1 Obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264) oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735.), po rozpatrzeniu Pana **Mirośława Chuk** o uzgodnienie projektu linii kablowej nn 0,4kV oświetlenia parkingu przy kościele pw. Św Marcina w m. Sierakowice przebiegającego w pasie drogowym drogi o nr ew. dz. **391/2, 393/8, 411/4, 412/1 obręb Sierakowice**.

### UZGADNIA SIĘ:

**uzgadnia się:** projekt linii kablowej nn 0,4kV oświetlenia parkingu przy kościele pw. Św Marcina w m. Sierakowice przebiegającego w pasie drogowym drogi o nr ew. dz. **391/2, 393/8, 411/4, 412/1 obręb Sierakowice** oraz przybliżenie obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż to wynika z ustawy o drogach publicznych (art. 43 Ust. 1) z dnia 21 marca 1985r. od drogi gminnej (dz. **391/2, 393/8, 411/4, 412/1 obręb Sierakowice**).

**zezwalam:** na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej o nr ew. dz. **391/2, 393/8, 411/4, 412/1 obręb Sierakowice** infrastruktury technicznej związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

### ZOBOWIĄZUJE SIĘ:

**Zobowiązuje się inwestora przed przystąpieniem do prowadzenia robót w pasie drogowym do:**

1. wystąpienia do zarządcy drogi o wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie robót w pasie drogowym na podstawie art. 40 cyt. ustawy i ustalenie za powyższe opłaty oraz decyzji ustalającej opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pod rygorem zastosowania art 162 kpa.
2. Ustala się następujące warunki zezwolenia:
  - powiadomić tutejszy Urząd o rozpoczęciu prac.
  - w razie przebudowy drogi gminnej zobowiązuje się właściciela urządzenia do przełożenia linii elektroenergetycznej kablowej wraz z oświetleniem w drodze dz. o nr ew. gruntu **391/2, 393/8, 411/4, 412/1 obręb Sierakowice** według wskazań Urzędu Gminy Sierakowice.
  - w przypadku wykonywania prac budowlanych miejsce wykonywania robót prawidłowo oznakować

- teren po robotach budowlanych doprowadzić do stanu pierwotnego
- po zakończeniu układania przyłącza wykonać jego inwentaryzację po wykonawczą
- zawiadomić tut. Urząd o dokonaniu czynności odbiorczych
- na wykonane prace ziemne wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji
- w przypadku modernizacji dróg, przełożenie linii elektroenergetycznej wraz z oświetleniem będzie dokonane zgodnie z zasadami ponoszenia kosztów, wynikającymi z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1693)
- zachować wszelkie parametry zawarte w projekcie
- w przypadku przejścia przez jezdnię o nawierzchni bitumicznej prace należy wykonać przewiertem sterowanym bez naruszania konstrukcji nawierzchni bitumicznej w całej długości pasa drogowego.
- Decyzja niniejsza jest ważna 3 lata od daty jej wydania i traci swą ważność w przypadku niedotrzymania powyższych warunków oraz jeżeli w tym okresie urządzenia objęte niniejszą decyzją nie zostaną wbudowane.

#### UZASADNIENIE:

Powyższa decyzja w całości uwzględnia żądanie strony, w związku z czym zgodnie z art. 107 KPA, odstępuje się od sporządzenia uzasadnienia.

Zezwolenie zarządcy drogi nie jest równoznaczne z pozwoleniem na budowę stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333).

Zezwolenie zarządcy drogi wyrażone w niniejszej decyzji nie jest równoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które wykonawca albo inwestor powinien wystąpić do Urzędu Gminy Sierakowice w trybie i na warunkach określonych w Obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264)

Zgodnie z postanowieniami art.3 pkt.11, art.32 ust.4 pkt.2 i art. 33 ust.2 Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333), Decyzja stanowi dla Inwestora podstawę do oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania gruntem na cele budowlane, w zakresie wynikającym z uzgodnionego Projektu.

#### POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk, za pośrednictwem Wójta Gminy Sierakowice, w terminie 14 dni od jej doręczenia.



*[Signature]*  
Z up. WÓJTA GMINY  
Zbigniew Fularczyk  
ZASTĘPCA WÓJTY GMINY

Otrzymują:

1.adresat

2.a/a



# STAROSTA KARTUSKI

Kartuzy, dnia 6 października 2022 roku

KZ.4124.450.2022

Krzysztof Puzdrowski  
83-332 Borowo  
ul. Spacerowa 12

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 11.09.2022 r. (wpłynęło dnia 13.09.2022 r.) w sprawie zaopiniowania budowy parkingu wraz z układem komunikacyjnym i odwodnieniem na dz. nr 348/18, 389/1, 389/2, 393/8, 411/3, 412/1, 413/2, 415/3, 415/4 w miejscowości Sierakowice, Konserwator Zabytków Powiatu Kartuskiego informuje, że podstawą prawną do wydania uzgodnienia przez konserwatora zabytków jest art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 840).

Przedmiotowe działki nie znajdują się na terenie wpisanym do rejestru zabytków, ani włączonym do gminnej ewidencji zabytków, znajduje się natomiast według zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Sierakowice w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego zespołu ruralistycznego.

Ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym wyznaczenie w nich obiektów i stref ochrony konserwatorskiej, nie stanowią same w sobie podstawy do uzgodnienia danej inwestycji przez organ konserwatorski. Organ konserwatorski posiada kompetencje do wydawania pozwoleń/uzgadniania inwestycji: (1) na wniosek inwestora w odniesieniu do zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków w trybie art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub (2) na wniosek organu administracji architektoniczno-budowlanej w odniesieniu do obiektów i obszarów ujętych w gminnej ewidencji zabytków, bowiem zgodnie z treścią przepisu art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późniejszymi zmianami), w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków/właściwym miejscowo konserwatorem zabytków.

W związku z powyższym przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzgodnienia z konserwatorem zabytków ze względu na brak właściwości rzeczowej organu ochrony zabytków do uzgodnienia projektu ww. inwestycji.

Administratorem danych osobowych jest Starosta Kartuski. W szczególności mają Państwo prawo do żądania od Starosty dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych email: [iod@kartuskipowiat.com.pl](mailto:iod@kartuskipowiat.com.pl). Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Kartuzach: Ochrona Danych Osobowych – Klauzula informacyjna oraz na tablicy informacyjnej Konserwatora Zabytków Powiatu Kartuskiego.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. aa.

Z up. STAROSTY  
Iwona Ochmiedowska  
Konserwator Zabytków Powiatu Kartuskiego

PRZYJĘTO DO WYSYŁKI

dnia 07.10.2022 ISO 9001:2015  
07.10.2022

ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy  
tel. 58 681 00 32, 58 681 03 28 fax. 58 681 36 43  
e-mail: [starosta@kartuskipowiat.pl](mailto:starosta@kartuskipowiat.pl)



**INFORMACJA**  
**DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA**  
**I OCHRONY ZDROWIA**

**OBIEKT:** *Linia kablowa oświetleniowa nn 0,4 kV  
przy ul. Ks. B. Łosińskiego w m. Sierakowice*

**LOKALIZACJA:** ***SIERAKOWICE**, obręb Sierakowice, gm. Sierakowice  
dz. nr 389/2, 391/2, 393/8, 411/4, 412/1, 412/2, 413/2*

**INWESTOR:** ***GMINA SIERAKOWICE**  
ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice*

**PROJEKTANT:** *mgr inż. Mirosław Chuk  
upr. bud. nr 47/Gd/00  
ul. Słupska 2, 83-340 Sierakowice*



1. Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

- budowa linii kablowej oświetleniowej nn 0,4 kV

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

- linie kablowe nn 0,4 kV
- sieć teletechniczna
- sieć wodociągowa
- kanalizacja sanitarna
- kanalizacja deszczowa
- sieć gazowa
- droga gruntowa nieutwardzona
- ogrodzenie terenu
- chodnik betonowe
- jezdnia asfaltowa

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- linie kablowe nn 0,4 kV

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.

Lp.	Rodzaj zagrożenia	Miejsce występowania	Czas występowania	Skala
1.	Ryzyko upadku z wysokości ponad 5m (do 10m)	Projektowane słupy oświetleniowe	Podczas montażu elementów na słupach stojących	Średnia
2.	Ryzyko porażenia prądem elektrycznym- roboty wykonywane w odległości: - do 3m od linii do 1kV	Linie kablowe nn	Podczas wykonywania wykopów i układania kabli na skrzyżowaniu lub zbliżeniu z czynną linią kablową nn. Podczas prac montażowych przy podłączaniu kabli do czynnych urządzeń nn.	Średnia
4.	Ryzyko wpadnięcia do wykopu (do 1m)	Trasa projektowanej linii kablowej oświetleniowej	Podczas wykonywania wykopów, układania kabli w wykopach oraz posadawiania fundamentów pod słupów linii oświetleniowej.	Niska

5. Sposób instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Pracownicy powinni być poinformowani o zasadach BHP obowiązujących w zakresie przewidzianych robót oraz zagrożeniach występujących przy pracy na wysokości, w pobliżu czynnych sieci i urządzeń elektrycznych oraz podczas wykonywania wykopów kablowych. Należy zwrócić uwagę na środki ograniczające wystąpienie niebezpieczeństwa zagrożeń przedstawione poniżej.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- Pracownicy wykonujący roboty ziemne na zbliżeniach do czynnej linii kablowej lub prace montażowe na czynnych urządzeniach elektroenergetycznych nn powinni być przeszkoleni w zakresie BHP oraz prace wykonywać zgodnie z Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych oraz zgodnie z Instrukcją prac pod napięciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urządzeniach rozdzielczych do 1 kV (Energa) lub prace wykonywać przy wyłączonym napięciu. Stosować się do wymagań gestora sieci.
- Podczas prac montażowych na wysokości zachować bezpieczne odległości od strefy operacji. Prace wykonywać w kaskach ochronnych. Pracownicy pracujący na wysokości powinni posiadać stosowne zaświadczenia.
- Teren w obszarze wykopów zabezpieczyć barierkami ochronnymi. Odgrodzić osoby postronne zapewniając możliwość dojazdu do drogi publicznej oraz sprawnej ewakuacji i bezpiecznej komunikacji.

- Pomiary elektryczne wykonywać dwuosobowo przez pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia energetyczne (SEP).
- Prace wykonywać przy dobrych warunkach pogodowych oraz przy dobrej widoczności. Robót nie wykonywać po zmroku.
- Nadzór nad całością robót powinna sprawować osoba z uprawnieniami budowlanymi wykonawczymi w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych.
- Kierownik budowy jest zobowiązany wykonać plan bioz na podstawie niniejszej informacji oraz aktualnego rozporządzenia MI w sprawie planu dotyczącego bioz.