

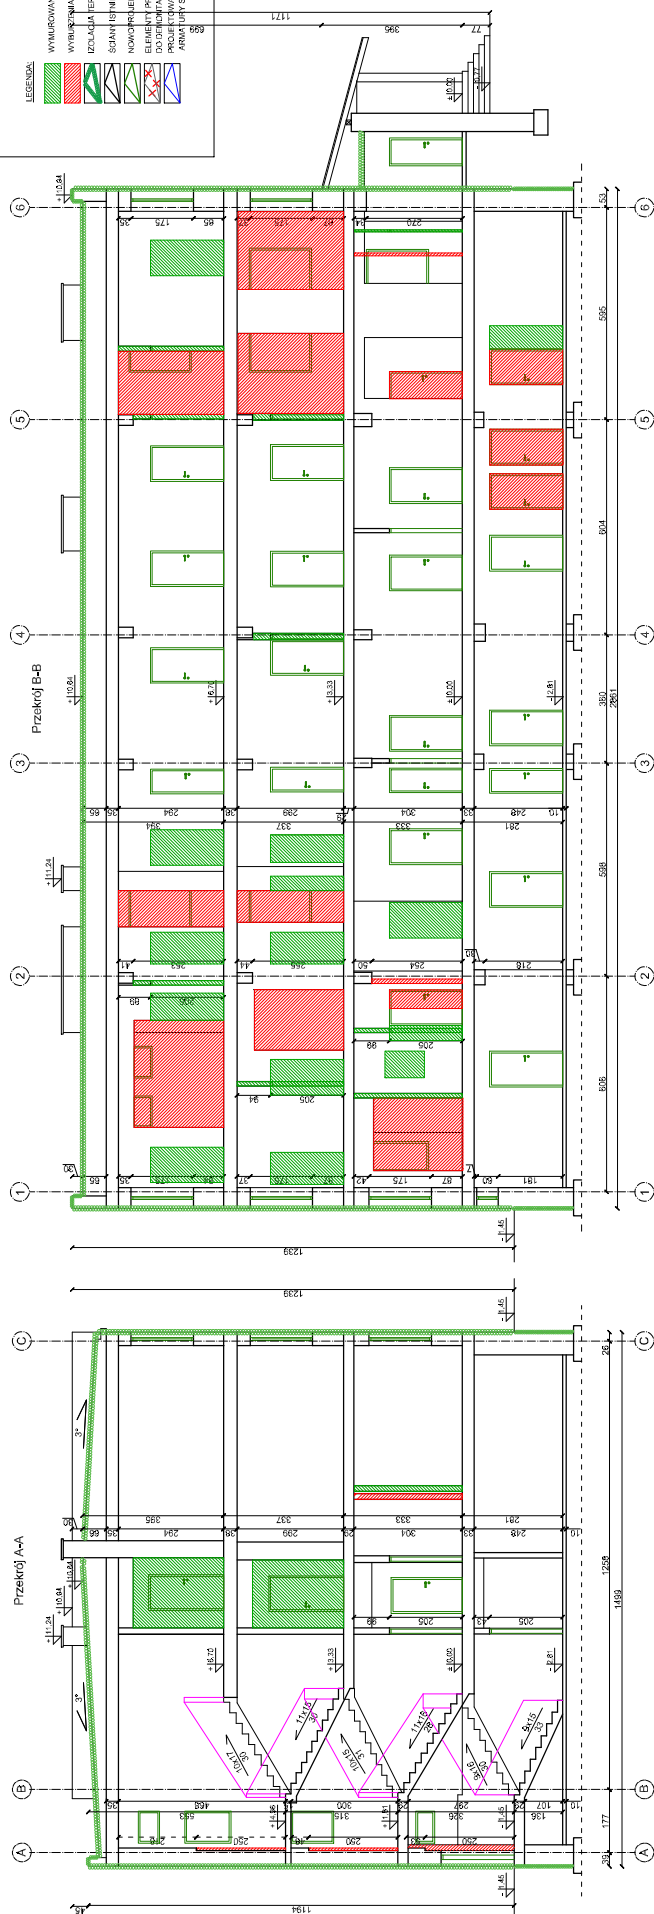


PRZEKRÓJ A-A i B-B



Schemat mocowania poręczy



Balansy oraz poręcze wykonane w sposób analityczny do istniejącego z zachowaniem wymaganej szerokości biegu schodowego. Balansy na długości spieku schodowych, do biegów schodowych w świetle zasady mocowania, do biegów schodowych spieku schodowych	Wysokość poręczy mierzona od poziomu wykończonej posadzki do jej wierzchołka, części 110cm	Średnica poręczy, 3-4,5cm Mocowanie poręczy z zachowaniem wolnej przestrzeni min. 5cm
--	--	--

WAPOL SP. Z O.O. ul. KPT. JANIĘGO 12, 44-200 RYBIK	GAJLIK ZEMŁO [SŁOWAKI]	7.08.2027.
SP. Z O.O. PANSTWOWY SORTAL DŁ. NEROWNY I PRZYKŁADNY WYKONANIE W RYBIKU	WŁOSZAK [POLSKIE]	7.08.2027.
UL. GUMOWA 33 44-201 RYBIK	JOHANNA [POLSKIE]	7.08.2027.
PRZEDSIĘWZIĘCIE PRAWILNOU XX NA CENTRUM DIAGNOSTYKI W RAMACH ZAMIAN NA ADAPTACJA POWIĄZAN NA CENTRUM DIAGNOSTYKI W RAMACH ZAMIAN NA ADAPTACJA POWIĄZAN NA CENTRUM DIAGNOSTYKI W RAMACH ZAMIAN NA ADAPTACJA POWIĄZAN NA CENTRUM DIAGNOSTYKI		
PRZEDSIĘWZIĘCIE PRAWILNOU XX NA CENTRUM DIAGNOSTYKI	1:100	B.6
PRZEDSIĘWZIĘCIE PRAWILNOU XX NA CENTRUM DIAGNOSTYKI	1:100	B.6