


- PIĘTRO 1 MVIII

UWAGI:
Instalację sygnalizacji przyzywowej ujętą na rysunku nr IE-37 (poziom II piętra) przyłączyć do istniejącej instalacji przyzywowej na I piętrze.
Cała instalacja przyzywowa na Ip i IIP stanowi jeden system ze wspólną centralką w pom. nr 1.23 i jest zasilana napięciem gwarantowanym z tablicy 1TOU na Ip.

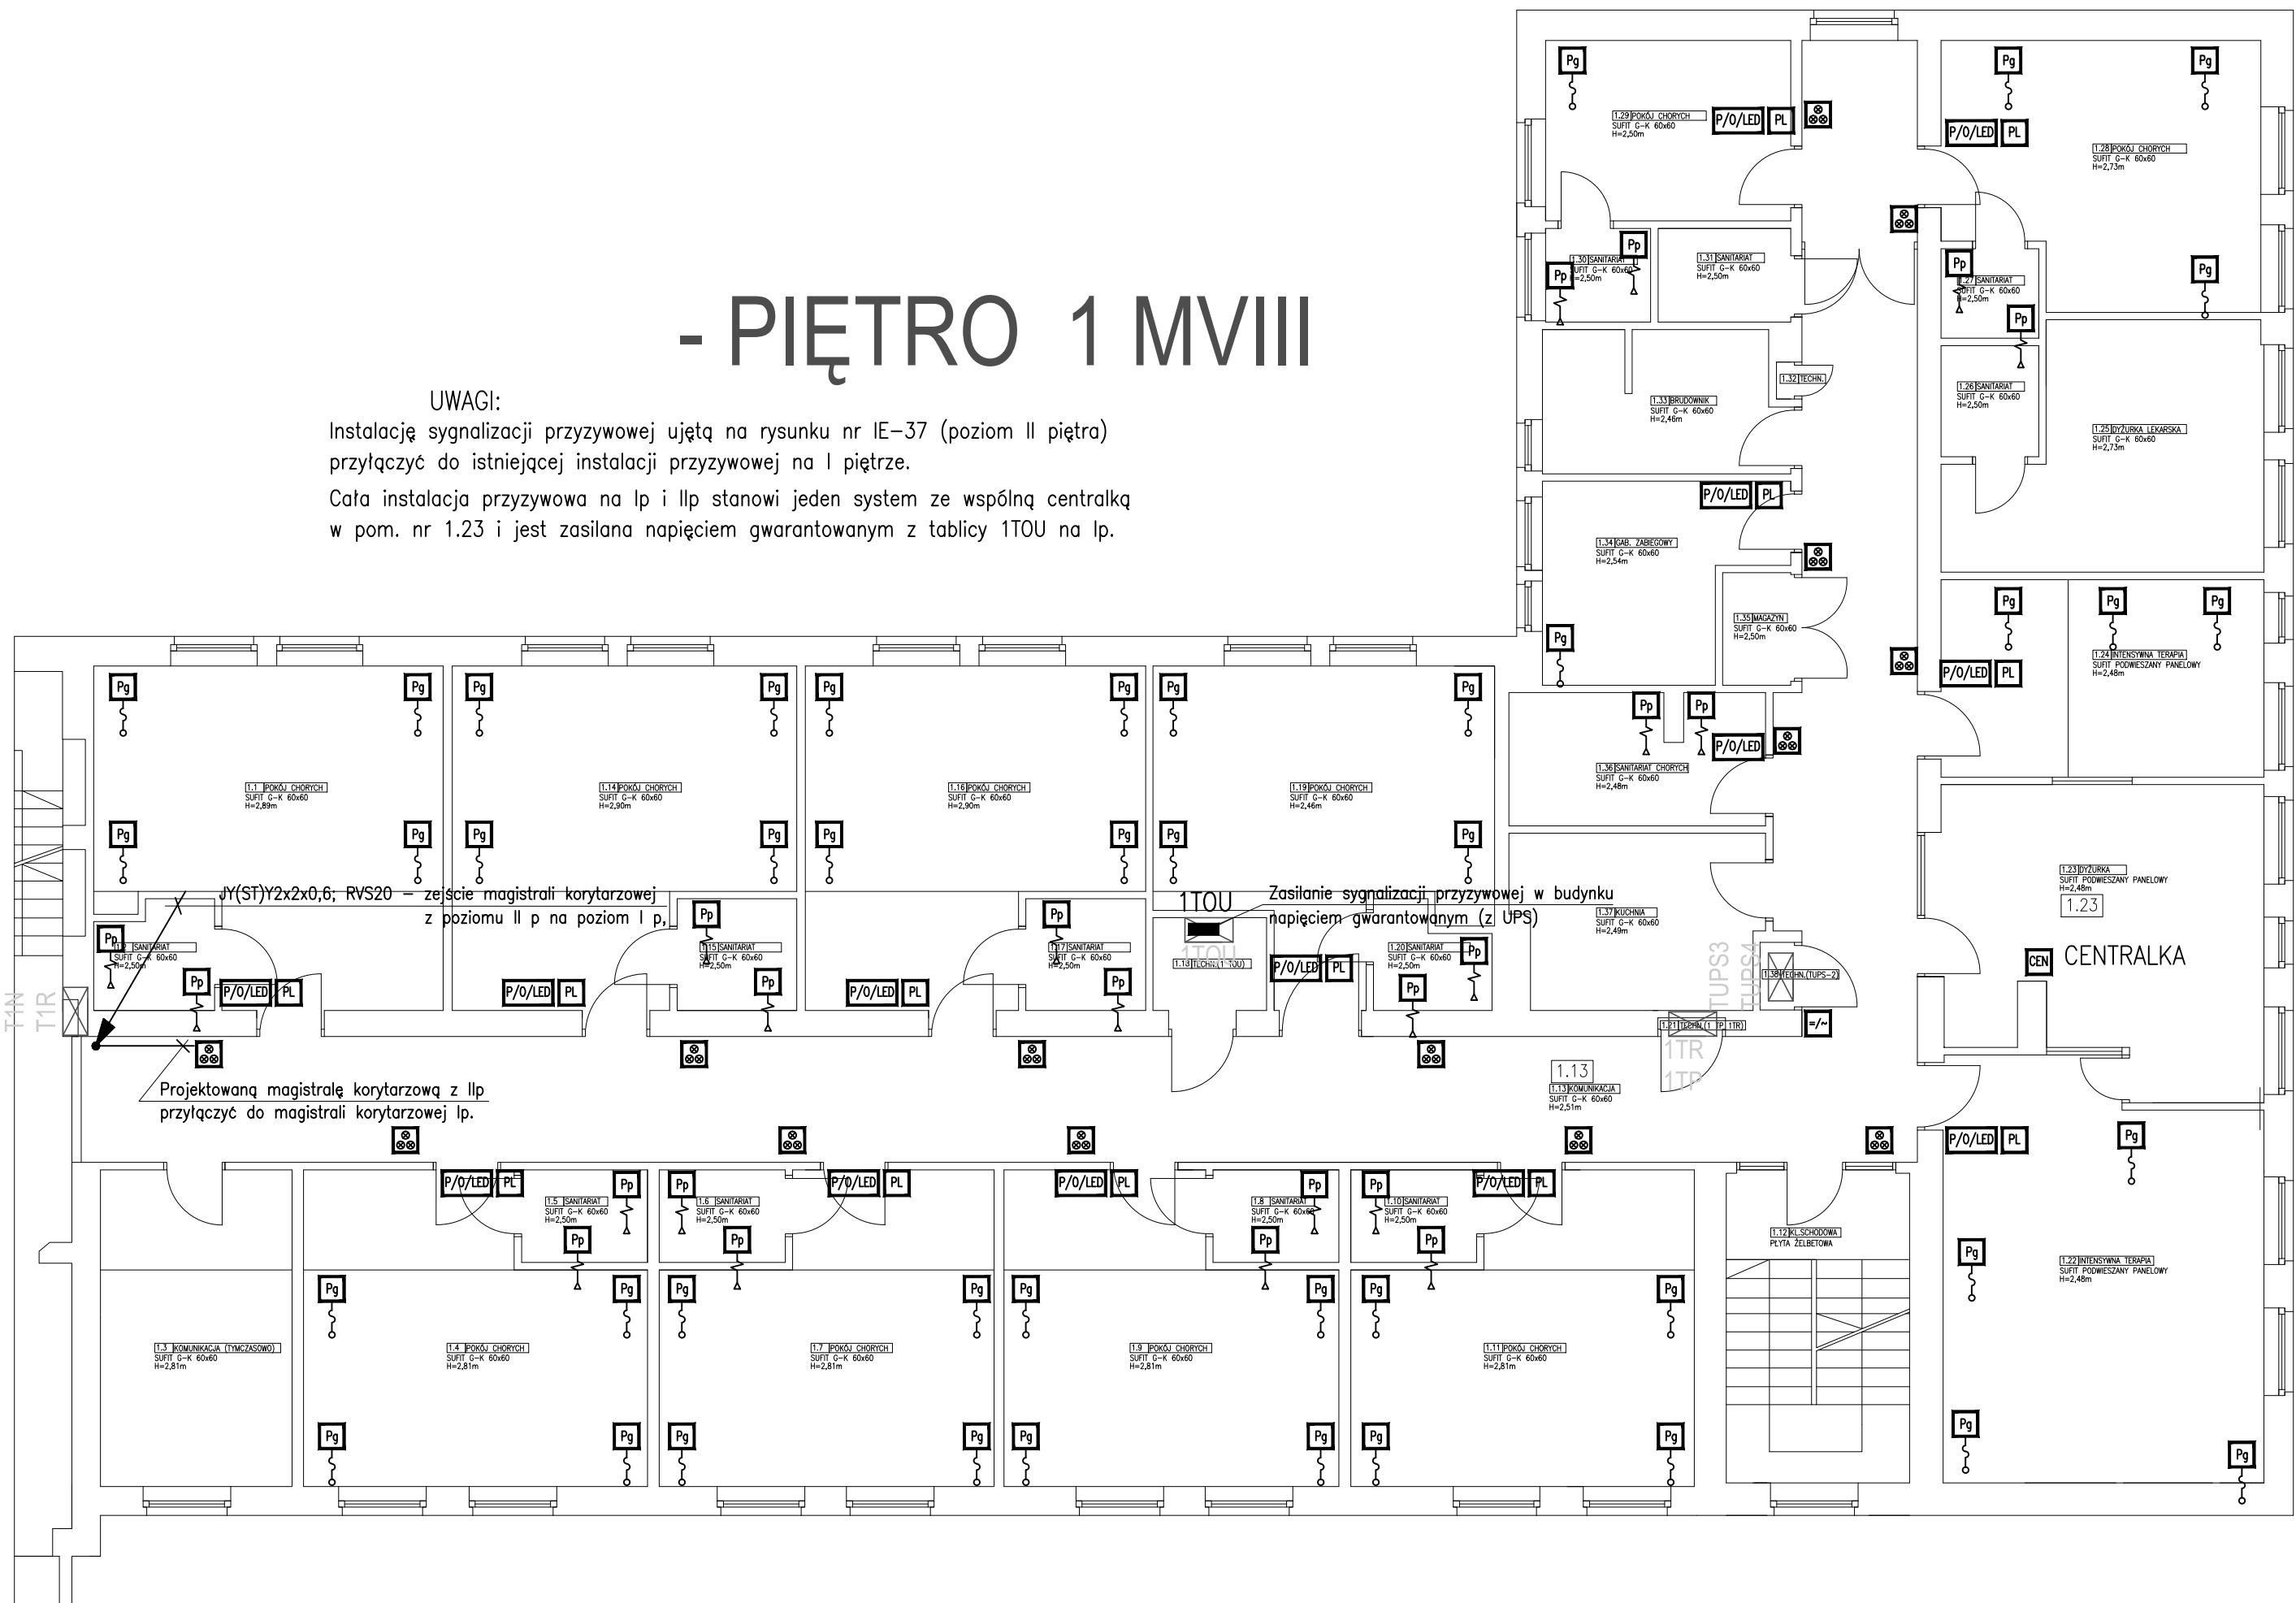

OZNACZENIA – SYSTEMU "ELSO-MEDIOPT"

- Centrala nr 730100
- Lampa salowa nr 730120
- LED wyświetlacz korytarzowy nr 730270
- Przycisk odwołania nr 730340+731040
- Przycisk przywołania nr 730140+731014
- Przycisk przywołania gruszkowy nr 730214+730200
- Przycisk przywołania i odwołania nr 730160+731024
- Przycisk przywołania i odwołania LED nr 730404+731024
- Przycisk przywołania lekarza nr 730150+731014
- Przycisk przywołania pociągany nr 730184
- Przycisk przywołania przyciskowy i gruszkowy 730304+730200
- Przycisk przywołania z wejściem binarnym nr 730170+731014
- Terminal pacjenta TP z LCD
- Zasilacz

PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ KOMISARZ

Projektowanie instalacji gazów medycznych, technicznych i laboratoryjnych.

EN ISO 13485:2016

Os. Sienkiewicza 1/3, 32-020 Wieliczka

komgamed@poczta.onet.pl, tel. 509-374-932, 516-109-970

| | | | | |
|-------------------|--|---|---|-----------------------------------|
| INWESTOR: | KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Im. JANA PAWŁA II w KRAKOWIE UL. PRĄDNICKA 80, 31-202 KRAKÓW | PROJEKTOWAŁ: NR UPR. IZBA | inż. W. Świerk Upr. bud. RPP Upr 241/80 MAP/IE/2044/01 | |
| INWESTYCJA: | MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SYSTEMÓW SYGNALIZACJI PRZYZYWOWEJ PACJENTÓW W BUDYNKACH: M-I, M-II, M-III, M-IV, M-V A, M-V B, M-V E M-VI, M-VIII, M-IX, PORTIERNIA GŁÓWNA | OPRACOWAŁ: SPRAWDZIŁ: NR UPR. IZBA | - mgr inż. Roman Brzdąska Upr. bud. 511-Km/74 MAP/IE/0971/01 | |
| TEMAT: | PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | SKALA: | BRANŻA: | FAZA: |
| | | 1:100 | IE | PW |
| TYTUŁ RYSUNKU: | BUDYNEK M-VIII; I PIĘTRO ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ INSTALACJI PRZYZYWOWEJ - ELSO MEDIOPT | DATA: | LISTOPAD 2021 r. | NR PROJEKTU: KSS-4.10.21-PW-IE |