

**obwody nr 1, 2, 3 i 4**


Ilość opraw wymienianych na LED [szt.]	Moc wymienianych opraw przed wymianą [W]	Moc wymienianych opraw po wymianie [W]	Spadek mocy opraw oświetleniowych [%]
20	2000	1000	50

—●— - istn. oprawy oświetleniowe do wymiany na oprawy LED

—●— - istn. oprawy oświetleniowe LED (pozostawić)

UWAGI:

1. Układ pomiarowy i sterujący zainstalowany w rozdzielnicy na stacji transformatorowej "Reczpol 2"

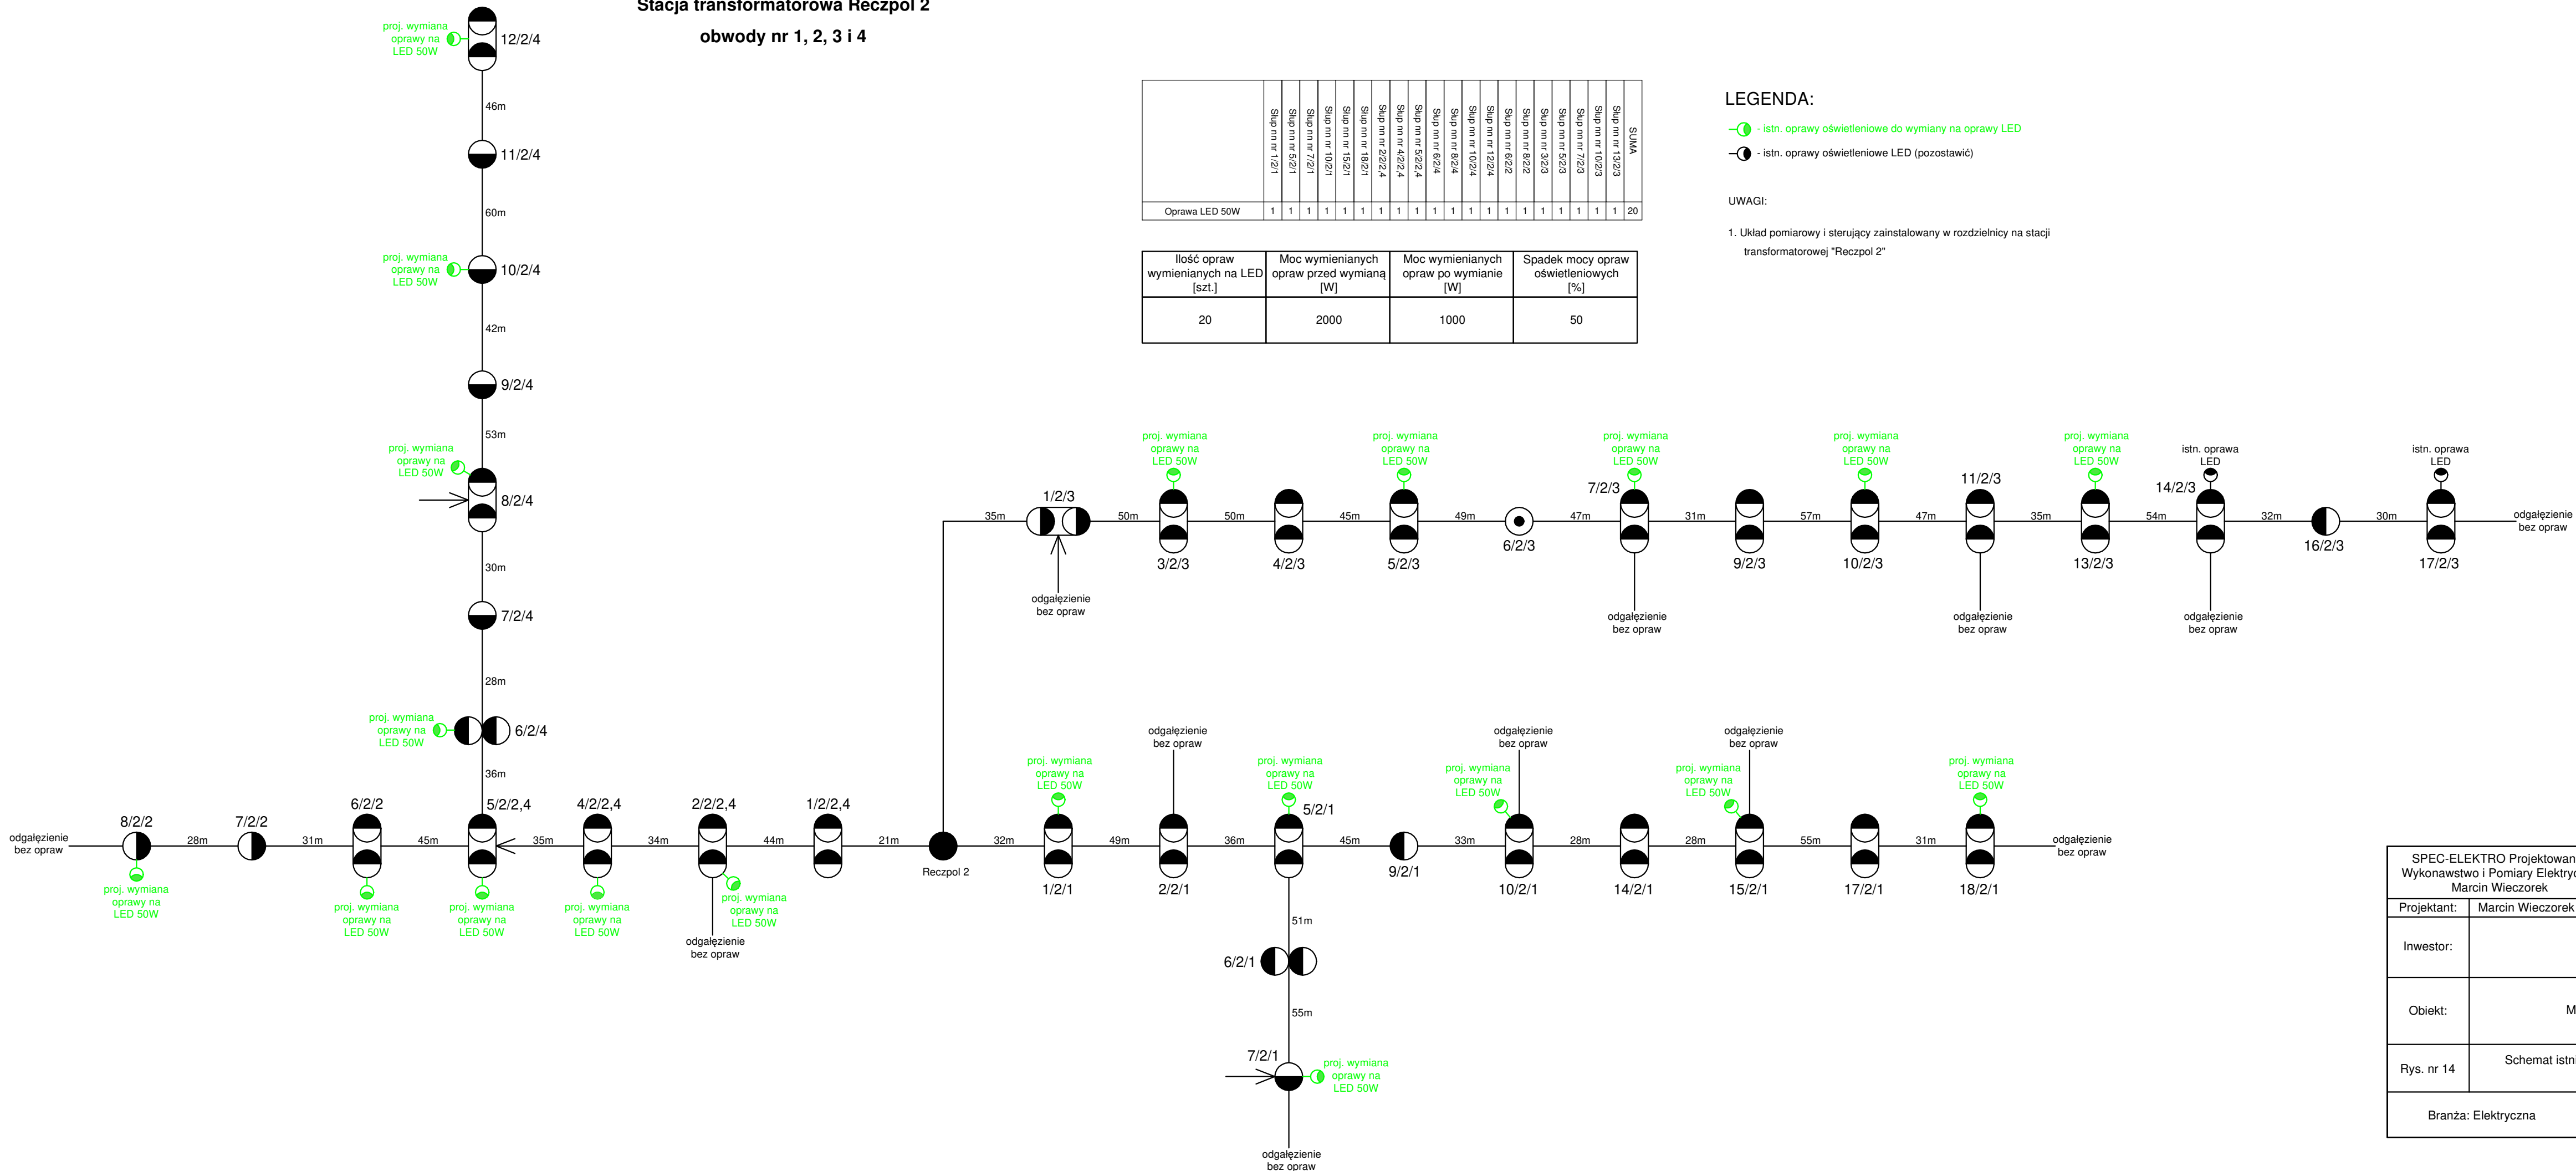

SPEC-ELEKTRO Projektowanie, Wykonawstwo i Pomiary Elektryczne Marcin Wieczorek			Korytniki 9/7 37-741 Krasiczyn tel.: 668 113 433
Projektant:	Marcin Wieczorek	Upr. nr: PDK/0039/PWOE/16	
Inwestor:	Gmina Krzywczu Krzywczu 36, 37-755 Krzywczu		
Obiekt:	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Krzywczu		
Rys. nr 14	Schemat istniejącej linii oświetlenia ulicznego, zasilanej ze stacji transformatorowej "Reczpol 2"		Skala: -
Branża: Elektryczna		Stadium: Projekt Wykonawczy	Data: 12.2023