


I piętro		
Numer	Nazwa	Powierzchnia
1.01	Klatka schodowa	37,83 m ²
1.02	Gab. pedagoga	16,25 m ²
1.03	Gab. logopedy	16,46 m ²
Powierzchnia użytkowa:		70,54 m ²

LEGENDA:

- elementy istniejące
- elementy projektowane
- projektowane zamurowania
- zakres opracowania
- wełna mineralna
- ZLI** - Kategoria zagrożenia ludzi
- EI30/EI60** - Klasa odporności pożarowej okien i drzwi
- REI120/REI60** - granica strefy oddzielenia pożarowego
- ⊙ - gaśnica ze środkiem gaśniczym typu ABC (2kg)
- ⌵ - hydrant wewnętrzny z węzłem półsłupowym
- ⌵ - przeciwpożarowy wyłącznik prądu
- ⌵ - samozamykacz
- ↔ - wyjście ewakuacyjne
- h=3,25m - wysokość pomieszczenia
- ⌵ - nawietrzak ścienny z grzałką elektr.
- ⌵ - nawiewnik okienny ciśnieniowy
- ⌵ - kratka transferowa w drzwiach
- EW2 EW1 AW1 AW3C - oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne
- zg. z cz. elektryczną

Uwaga:
Wszystkie ściany przy korytarzach będące w zakresie opracowania muszą spełniać wymagania klasy EI30

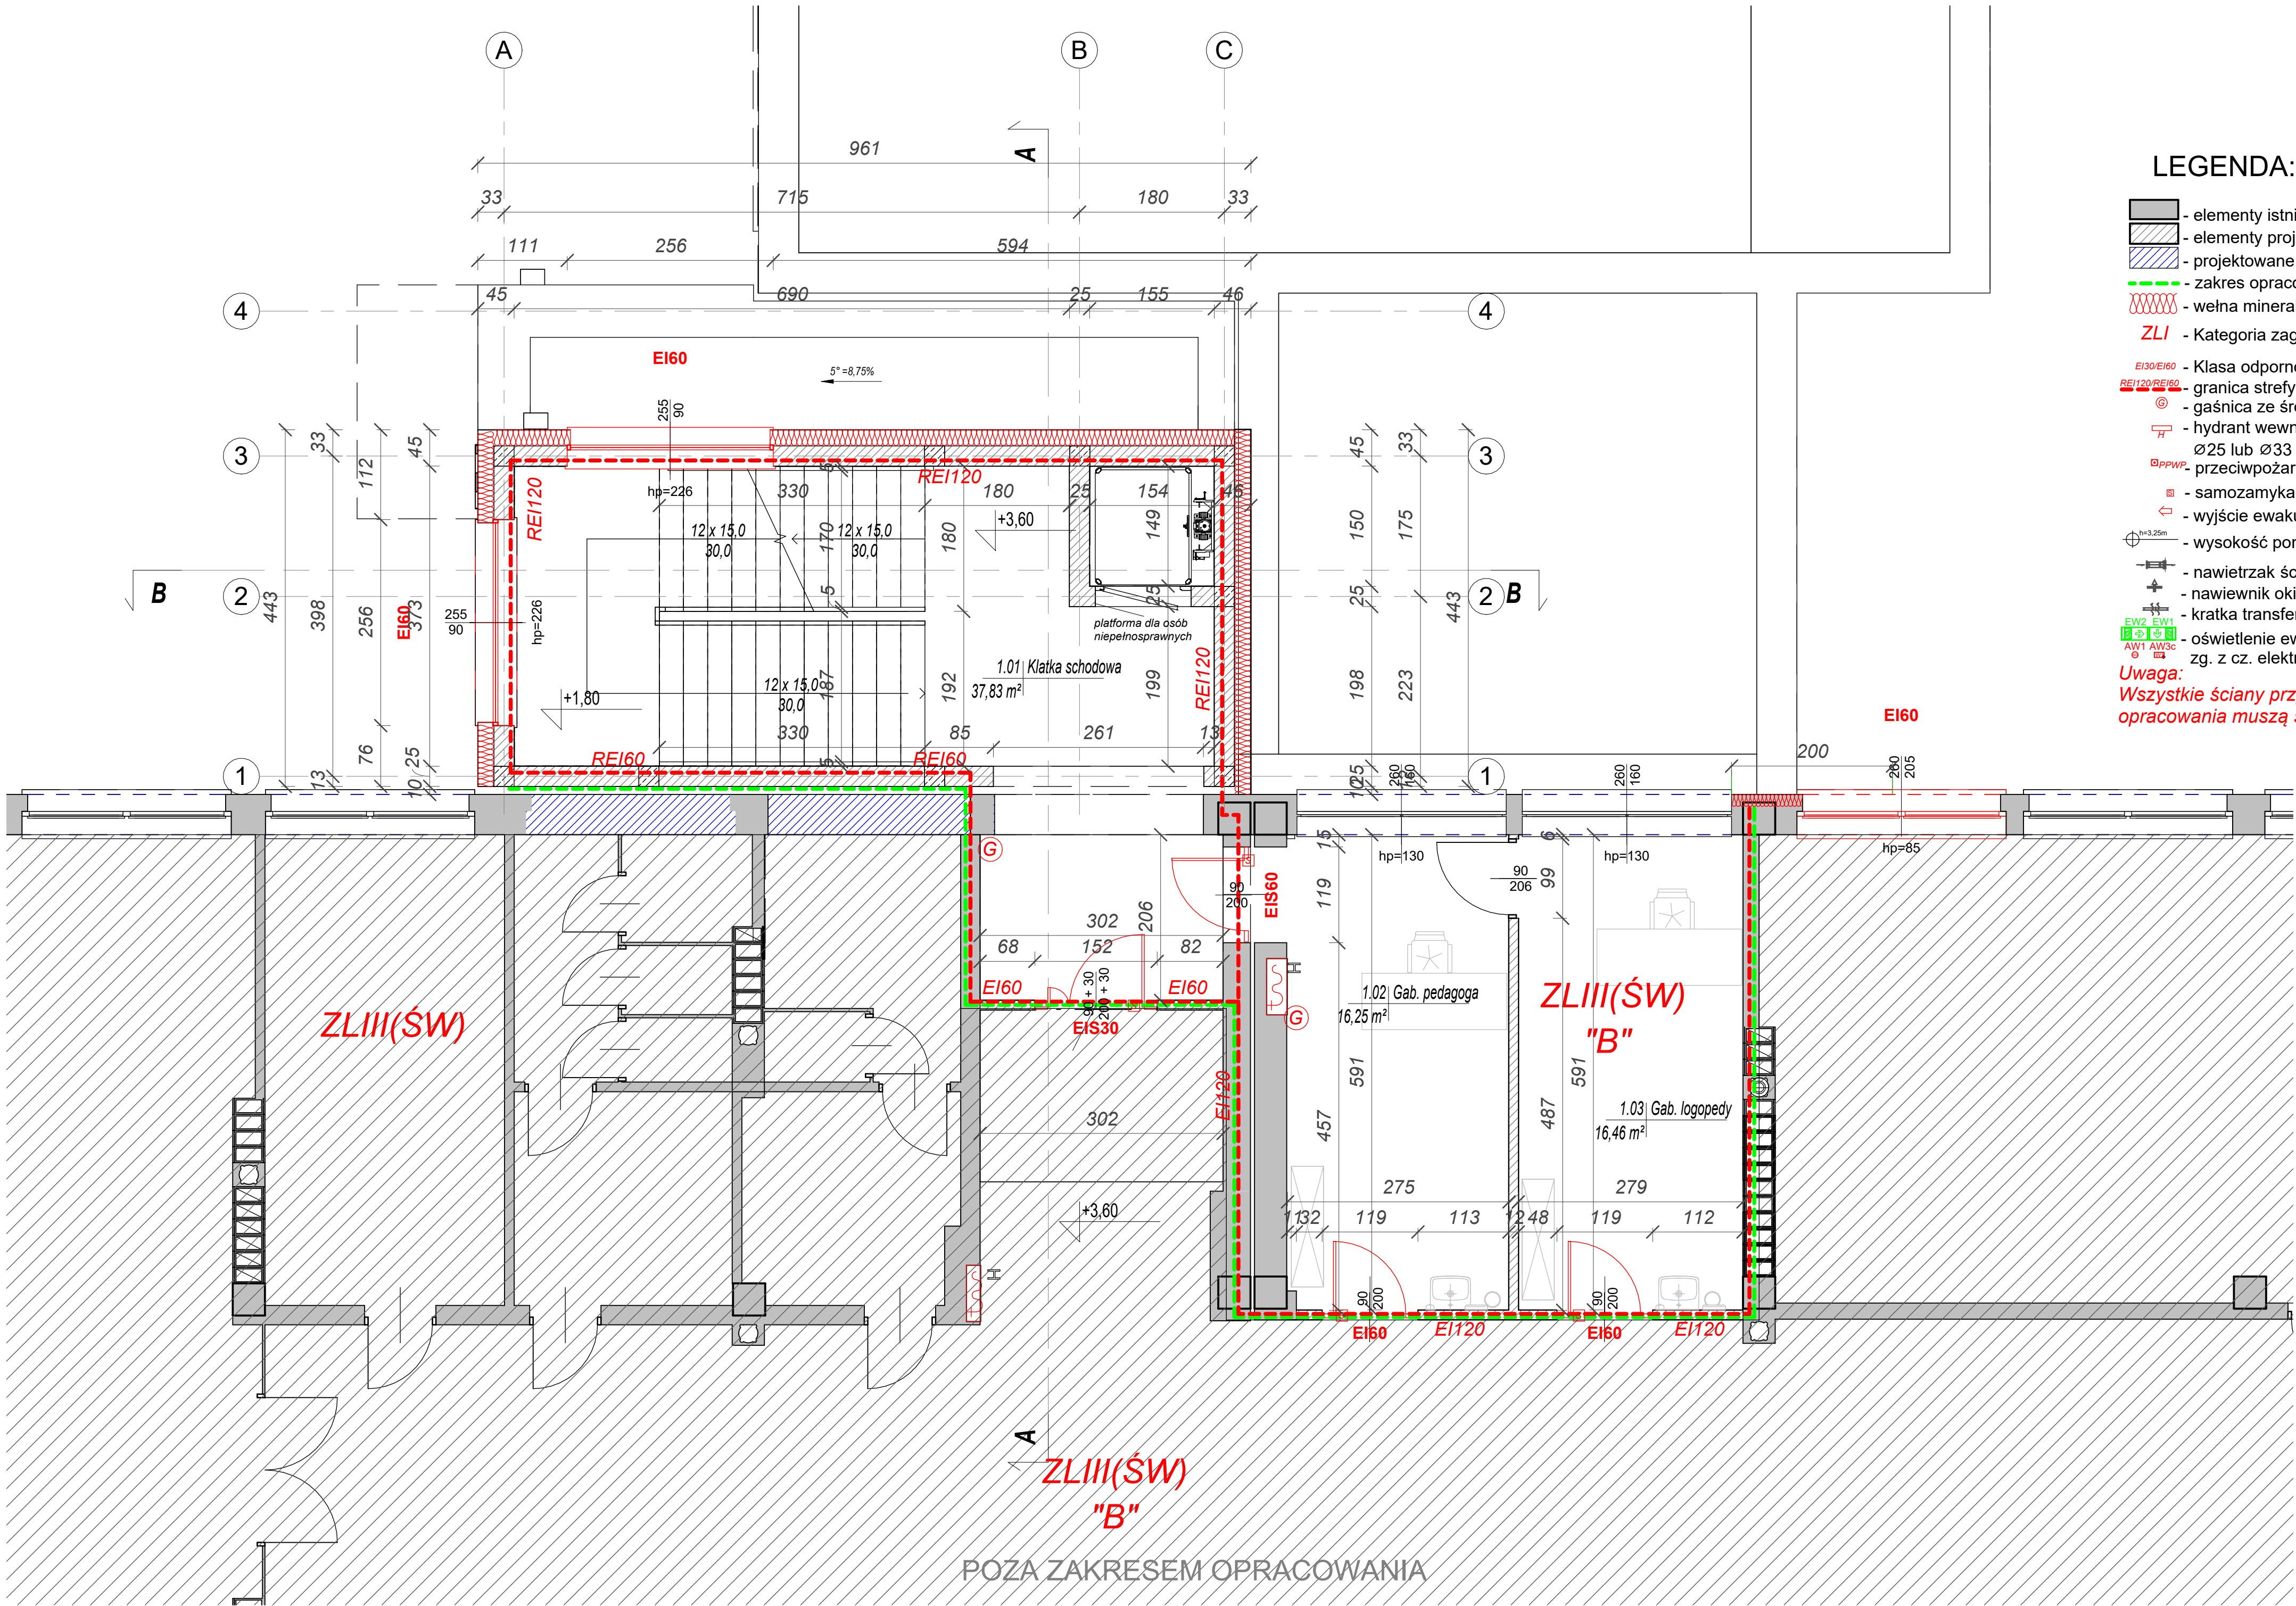

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY ORAZ ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU SP NR 2 W RYDUŁTOWACH ETAP I - ADAPTACJA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PARTERU NA ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE		SKALA: 1 : 50
RZUT I PIĘTRA		BRANŻA: ARCHITEKTURA
DANE POWIESTORA: MIASTO RYDUŁTOWY 44-280 Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 36	NR RYSUNKU: I-A3 CZERWIEC 2021	
ADRES BUDOWY: Rydułtowy, ul. Raciborska 270		
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Maciej Pindur 149 002 i 646 086 Spec. Architektura	PODPIS:	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Agnieszka Szulc 46 SŁOKK/2016/II Spec. Architektura	PODPIS:	
OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Paweł Stopka	PODPIS:	
Pracownia projektowa "PIK" s.c. Anna i Maciej Pindurowie 44-240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434-42-20 www.pik.pl e-mail: biuro@pik.pl		