


Piwnica		
Numer	Nazwa	Powierzchnia
-1.01	Klatka schodowa	29,32 m ²
-1.02	Pom. techniczne	36,76 m ²
-1.03	Komunikacja	23,92 m ²
		90,00 m ²

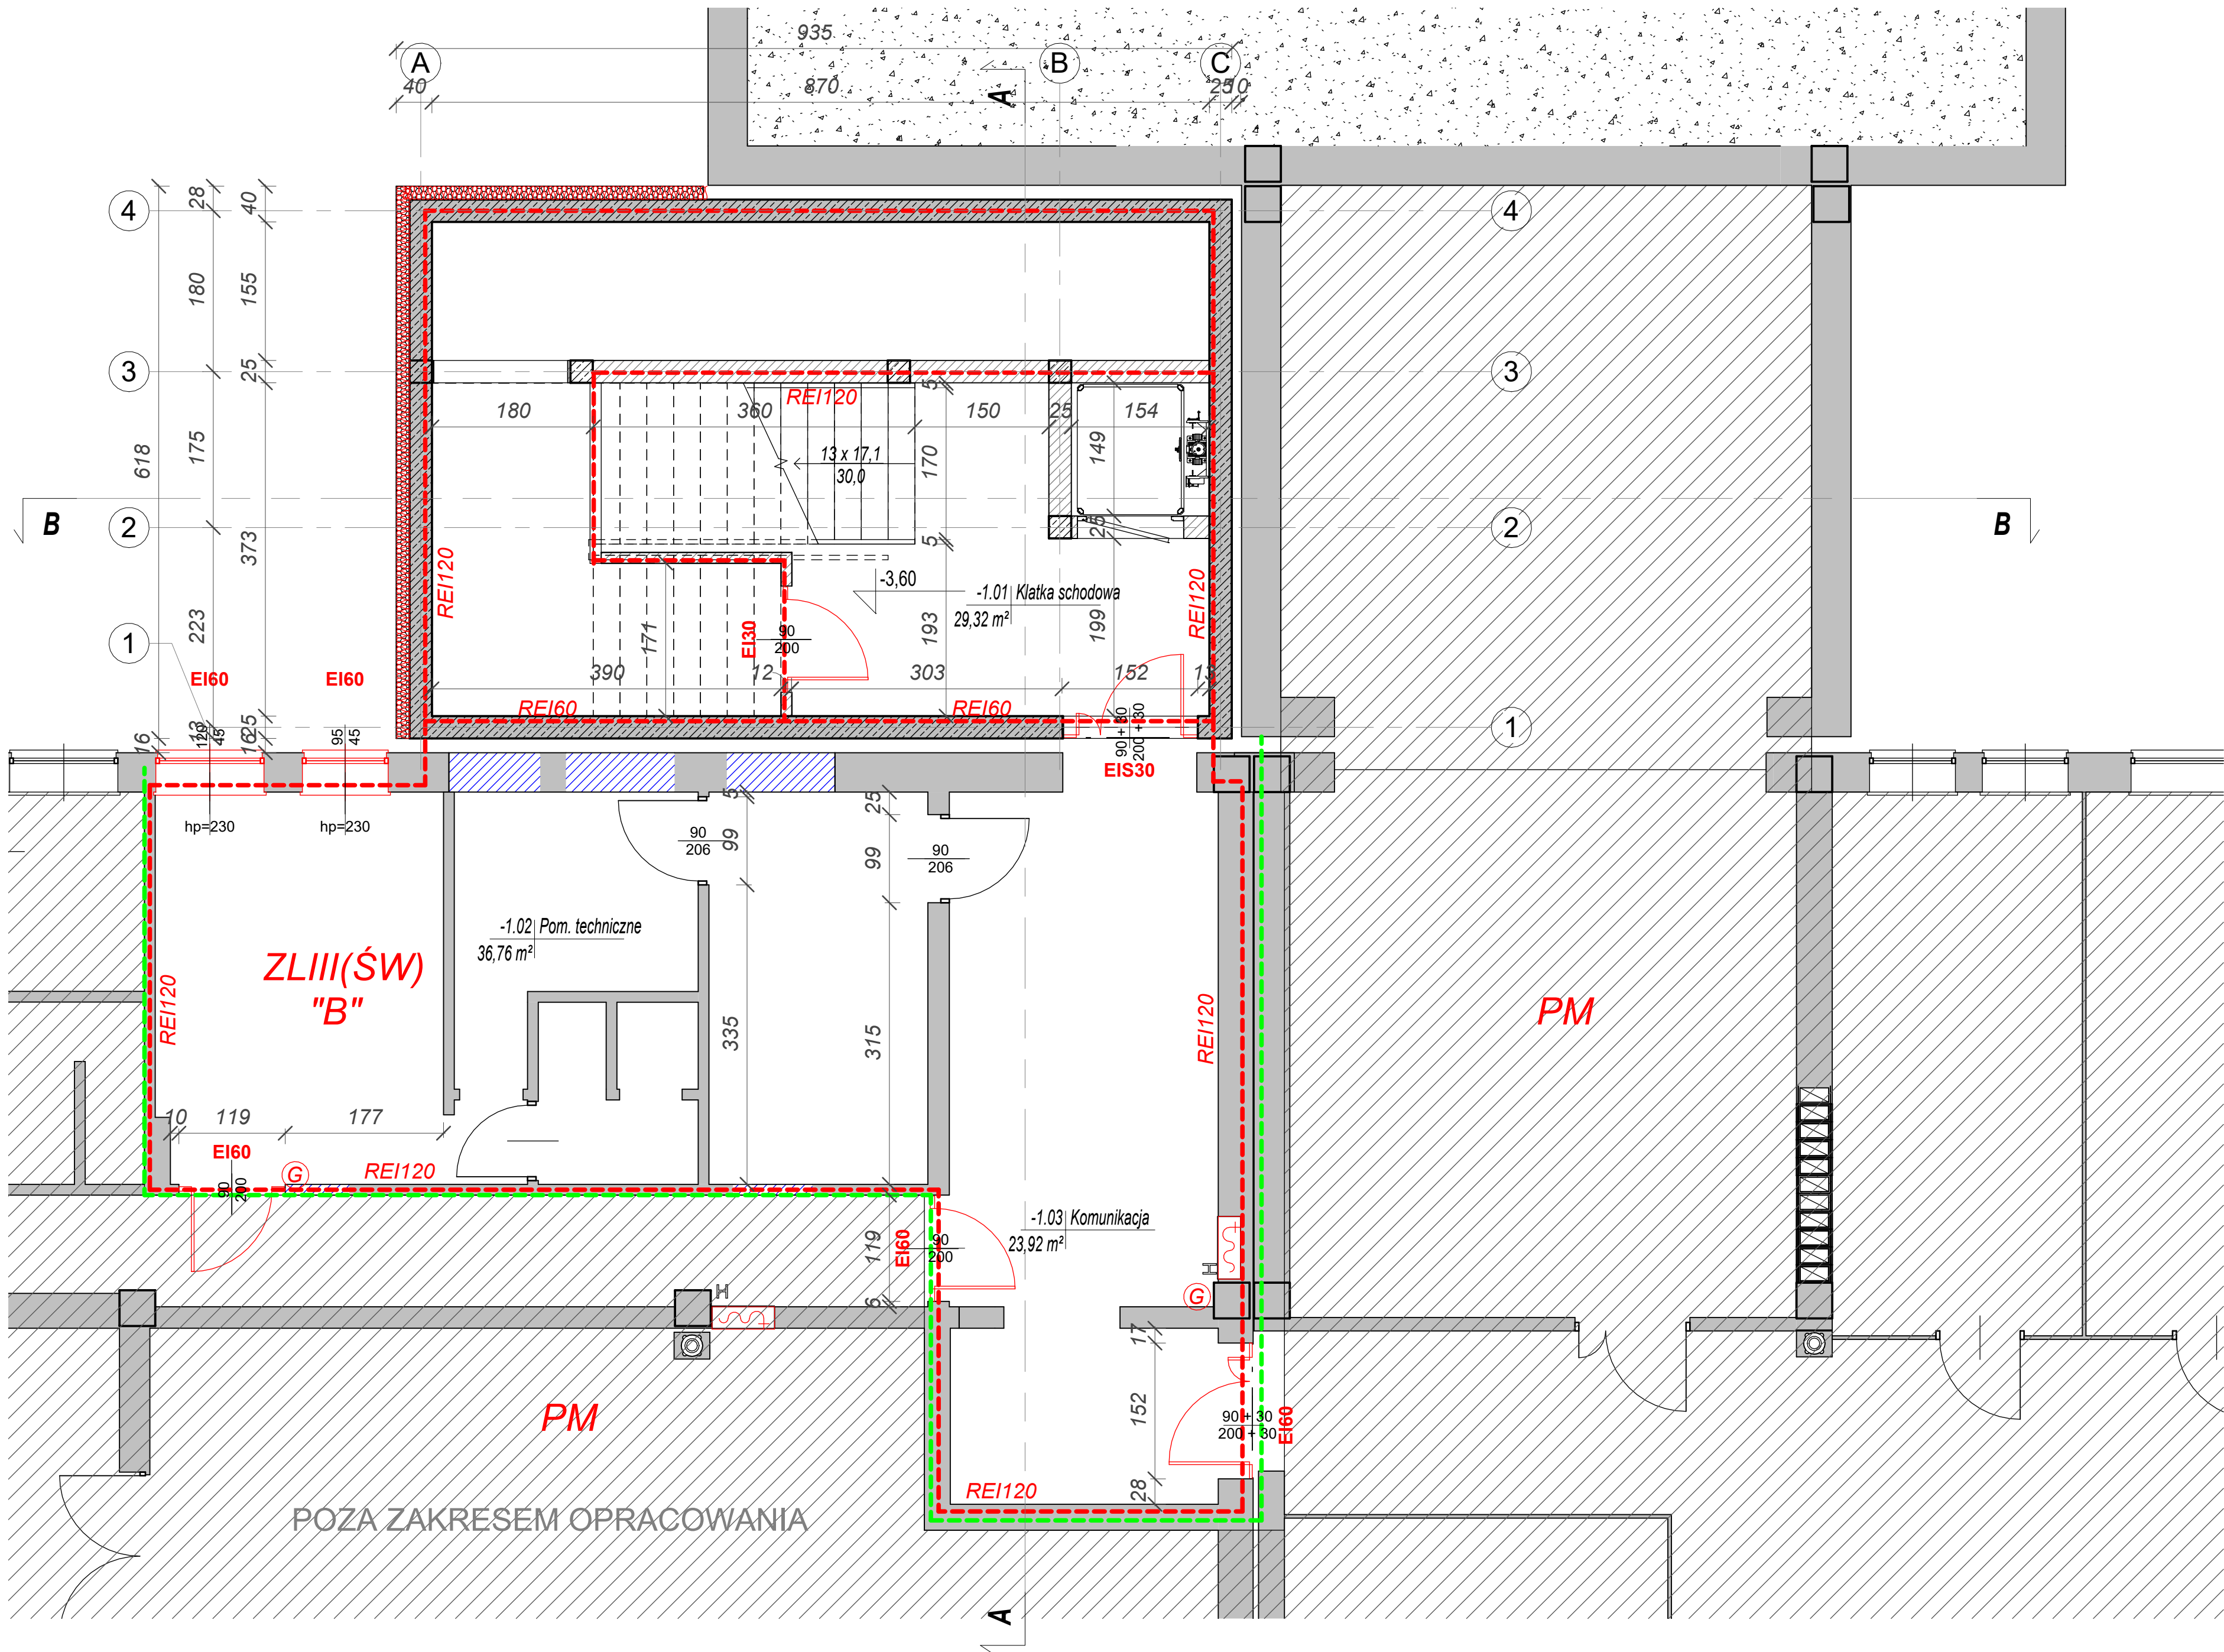

LEGENDA:

- elementy istniejące
- elementy projektowane
- projektowane zamurowania
- zakres opracowania
- wełna mineralna
- ZLI** - Kategoria zagrożenia ludzi
- EI30/EI60** - Klasa odporności pożarowej okien i drzwi
- REI120/REI60** - granica strefy oddzielenia pożarowego
- ⊙ - gaśnica ze środkiem gaśniczym typu ABC (2kg)
- ⌵ - hydrant wewnętrzny z węzłem półsżytnym
- ⌵PPWP - przeciwpożarowy wyłącznik prądu
- ⌵ - samozamykacz
- ↔ - wyjście ewakuacyjne
- ⌵h=3,25m - wysokość pomieszczenia
- ⌵ - nawietrzak ścienny z grzałką elektr.
- ⌵ - nawiewnik okienny ciśnieniowy
- ⌵ - kratka transferowa w drzwiach
- EW2 EW1 - oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne
- AW1 AW3C - zg. z cz. elektryczną

Uwaga:
Wszystkie ściany przy korytarzach będące w zakresie opracowania muszą spełniać wymagania klasy EI30

PROJEKT WYKONAWCY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY ORAZ ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU SP NR 2 W RYDUŁTOWACH ETAP I - ADAPTACJA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PARTERU NA ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE				SKALA: 1 : 50
RZUT PIWNICY				BRANŻA: ARCHITEKTURA
DANE INWESTORA: MIASTO RYDUŁTOWY 44-280 Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 36				NR RYSUNKU: I-A1
ADRES BUDOWY: Rydułtowy, ul. Raciborska 270				CZERWIEC 2021
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Maciej Pindur 149 002 1 646 365 Spec. Architektura		PODPIS:		
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Agnieszka Szulc 46 SŁOKK/2016/11 Spec. Architektura		PODPIS:		
OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Paweł Stopka		PODPIS:		
Pracownia projektowa "PIK" s.c. Anna i Maciej Pindurowie 44-240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434-42-20 www.pik.pl e-mail: biuro@pik.pl				