


# SCHEMAT ZABEZPIECZENIA WYKOPÓW LINIOWYCH

PRZEKRÓJ PIONOWY  
H=1,0-2,0m




## UWAGI:

SZEROKOŚĆ WYKOPÓW – L:

0,80m – DLA RUROCIĄGÓW O ŚREDNICACH DO DN110

1. W miejscach gdzie jest mało uzbrojenia podziemnego można stosować szalunki systemowe.
2. Obciążenie naziomu min. 1,0 m od krawędzi wykopu.

## WIDOK Z GÓRY

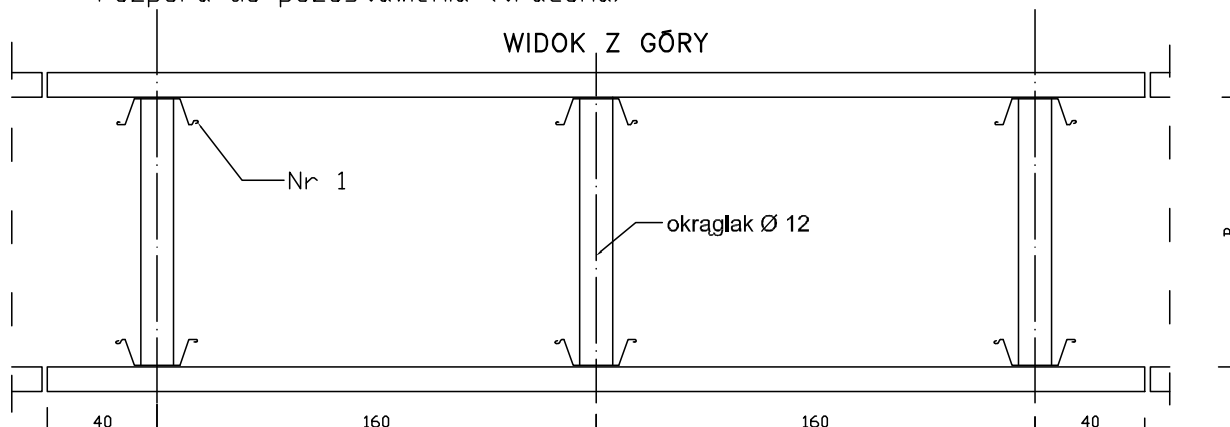

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY

ORAZ ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI

POMIESZCZEN BUDYNKU SP NR 2 W RYDUŁTOWACH

SKALA: —

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA  
WYKOPÓW LINIOWYCH

BRANŻA:  
SANITARNA

DANE  
INWESTORA: 44-280 Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 36

NR RYSUNKU:

S4

ADRES  
BUDOWY: Rydułtowy, ul. Raciborska 270

MAJ 2021

PROJEKTOWAŁ:

**mgr inż.**  
**Andrzej Borkowski**

SLK/1453/PWOS/06  
Spec. Sanitarana

PODPIS:

SPRAWDZIŁ:

**mgr inż.**  
**Elżbieta Wiśniewska**

UAN-VIII/83861/11/87  
Spec. Sanitarana

PODPIS:

OPRACOWAŁ:

**mgr inż.**  
**Karol Rutz**

PODPIS:

Pracownia projektowa "PIK" s.c.  
Anna i Maciej Pindurowie  
44-240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. 0\*32 434-42-20  
www.pik.pl e-mail:biuro@pik.pl

