

Oleśnica, dnia 19.05.2022 r.

ZDP-DT.6853.69.2022.MK

## DECYZJA

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 528 ze zm.), art 39 ust. 3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 1376 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) oraz uchwały nr 384/2021 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 06 maja 2021r. w sprawie upoważnienia Pana Grzegorza Cipyk – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy do załatwienia spraw wynikających z ustawy o drogach publicznych, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.05.2022 ( data wpływu do Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy – 05.05.2022r.) złożonego przez Pana Pawła Słomskiego z ramienia firmy Zakład Instalacyjno-Budowlany Paweł Słomski ul. gen. Józefa Bema 21, 56-420 Bierutów, działającego w imieniu Miasta i Gminy Bierutów ul. Moniuszki 12, 56-420 Bierutów, na mocy pełnomocnictwa z dnia 17.05.2022 w sprawie uzgodnienia lokalizacji urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Karwiniec gm. Bierutów – w zakresie przebiegu w pasie drogi powiatowej nr 1536D, dz. nr 330/1 AM-1, m. Karwiniec, gm. Bierutów;

### wyrażam zgodę

na lokalizację w pasie drogi powiatowej nr 1536D, dz. nr 330/1 AM-1, m. Karwiniec, gm. Bierutów; urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - urządzenie infrastruktury technicznej w postaci odcinka sieci wodociągowej w m. Karwiniec, gm. Bierutów, przy zachowaniu następujących warunków:

1. Integralną część decyzji stanowi załącznik mapowy nr 1.
2. Prace ziemne w pasie drogowym nie mogą być prowadzone w okresie, gdy temperatura otoczenia jest niższa niż 0° C oraz przy przemarzniętym gruncie i zalegającym śniegu.
3. W przypadku prowadzenia wykopów w pasie drogowym, grunt w ich miejscu należy zagęścić i przedłożyć protokół z zagęszczeń
4. W miejscach, w których niemożliwe jest uzyskanie właściwych parametrów zagęszczenia gruntu rodzimego, należy dokonać jego wymiany.
5. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami.
6. **Podczas prowadzenia prac nie dopuścić do uszkodzenia jezdni i pobocza drogi powiatowej.** W razie ich uszkodzenia, należy je odtworzyć na całej szerokości, z pełnowartościowych materiałów, łącznie z warstwami podbudowy.
7. Nawierzchnię gruntową zniszczoną podczas wykopów należy przywrócić do właściwego stanu technicznego. Po zakończeniu prac teren należy starannie uporządkować. Teren zielony obsiać trawą.
8. Przekroczenie poprzeczne drogi powiatowej nr 1536D wykonać metodą przewiertu sterowanego w rurze ochronnej. Długość rury ochronnej ma być równa co najmniej łącznej szerokości jezdni. Rurę należy ułożyć na głębokości min. 1,2m licząc od rzędnej jezdni do górnej krawędzi rury i min. 0,8m licząc od rzędnej dna rowów do górnej krawędzi rury.
9. Wszelkie odkształcenia powstałe w miejscu prowadzonych robót w ciągu 2 lat od zakończenia prac, będą usuwane na koszt Inwestora.
10. Zarząd Dróg nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się

Z upoważnienia  
Zarządu Powiatu Oleśnickiego

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Oleśnicy

Wolontariat z opłaty skarbowej  
na podst. art. 10 ust. 1 pkt 1  
ustawy z dnia 16.11.2006 r.  
o opłacie skarbowej  
(Dz. U. Nr 2021 poz. 1923)

wyk. 2 egz.

egz. nr 1 - Miasto i Gmina Bierutów  
ul. Moniuszki 12  
56-420 Bierutów

adres do korespondencji:

Zakład Instalacyjno-Budowlany Paweł Słomski  
ul. gen. Józefa Bema 21  
56-420 Bierutów

egz. nr 2 – a/a

załączniki:

zał. nr 1 – mapa zasadnicza (1 szt.)


Sporządziła: Maria Krysiak

**Klauzula Informacyjna RODO**

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy, Wojska Polskiego 52c, 56-400 Oleśnica,
- 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: [abi@zdametronics.pl](mailto:abi@zdametronics.pl),
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,
- 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu wskazanego w instrukcji kancelaryjnej),
- 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
- 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową rozpatrzenia sprawy.

**PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
ROZBUDOWA SIECI  
WODOCIĄGOWEJ, ROZDZIELCZEJ  
KARWINIEC dz. nr 168/7, 330/1, 351  
załącznik ZDP Oleśnica**

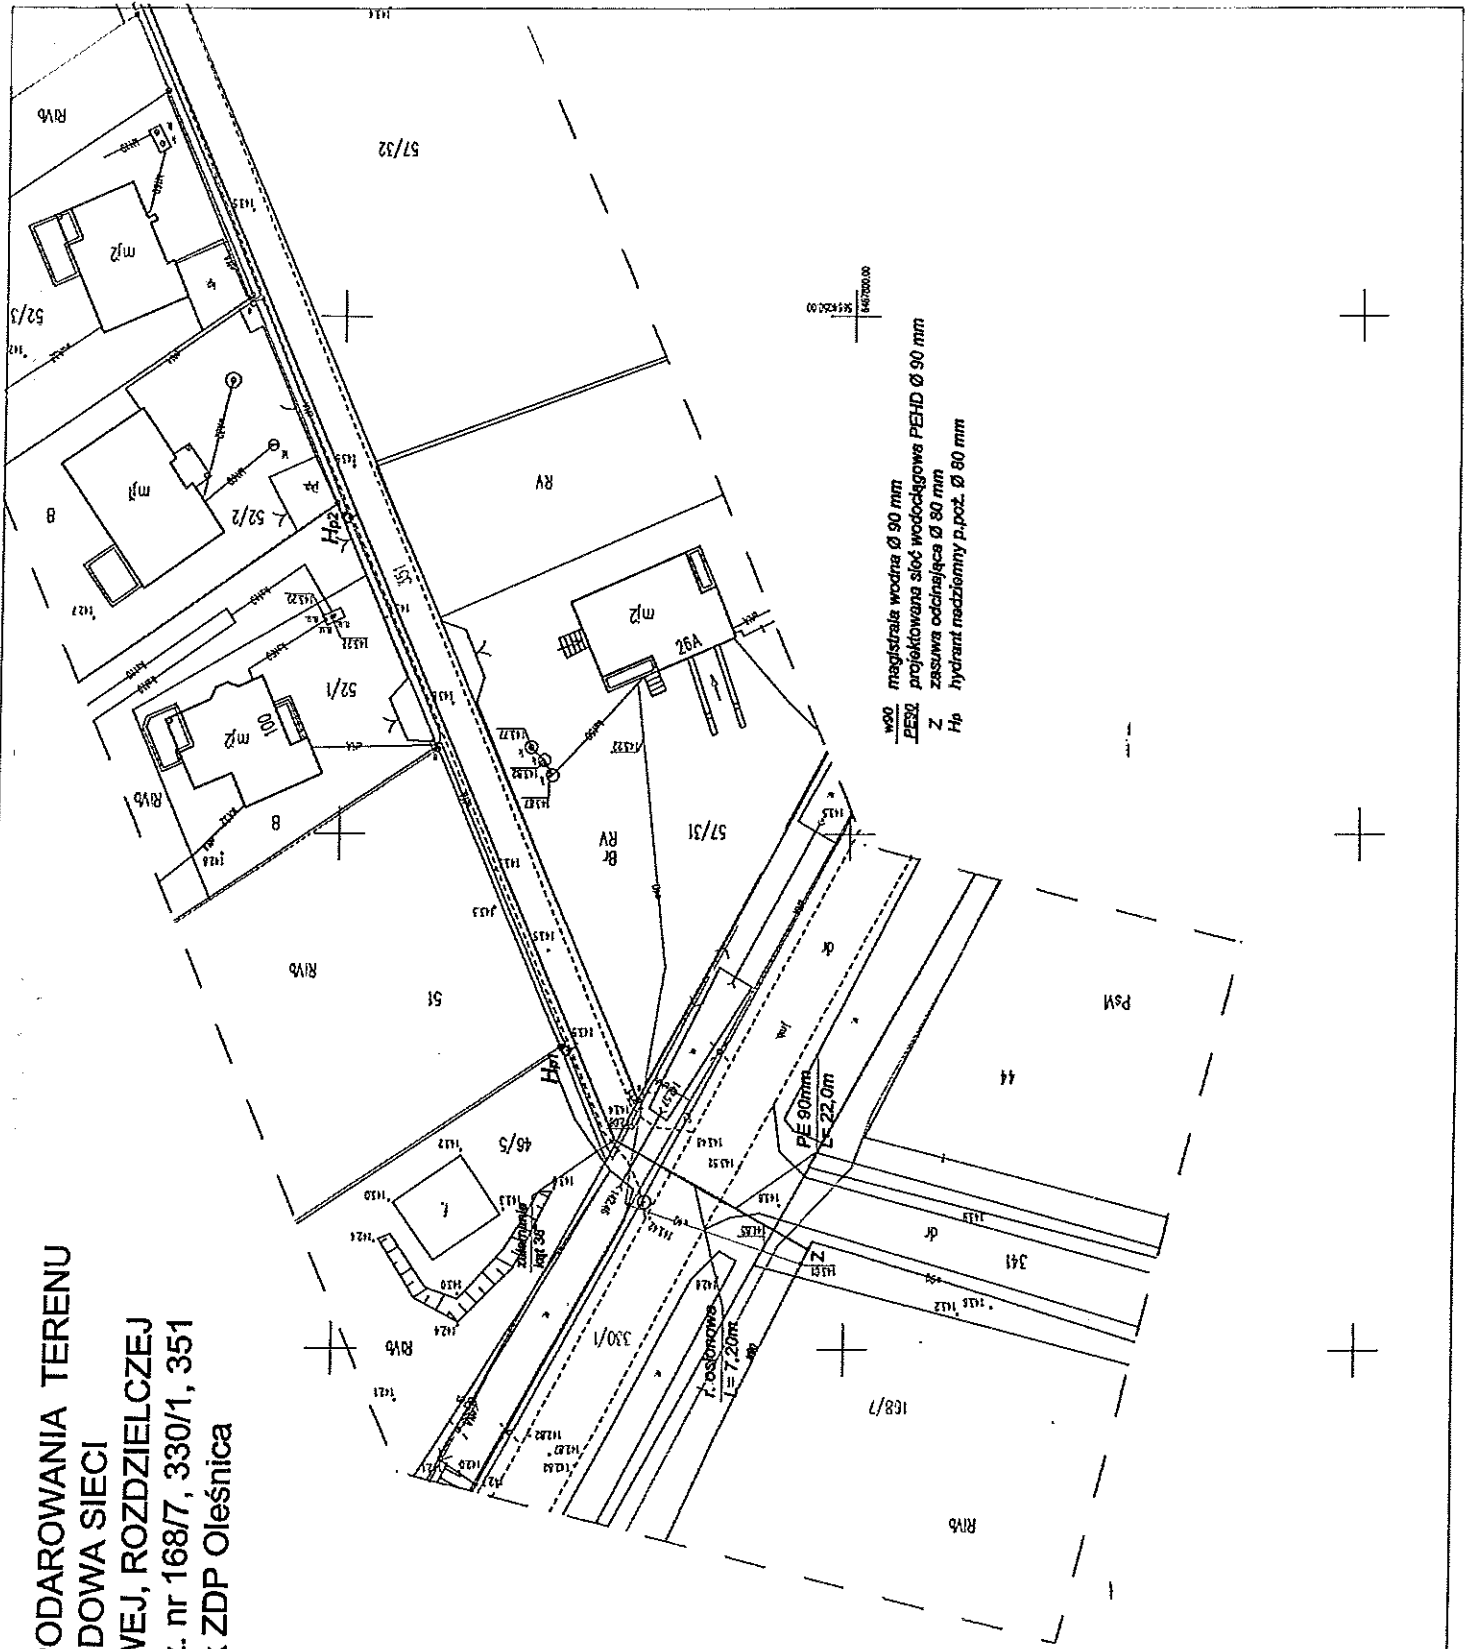

w00 magistrala wodna  $\varnothing$  90 mm  
 PEHD projektowana sieć wodociągowa PEHD  $\varnothing$  90 mm  
 Z zasawa odcinająca  $\varnothing$  80 mm  
 H4 hydrant medyczny p.poz.  $\varnothing$  80 mm

ZAŁĄCZNIK NR. ..... 1 .....  
 DO DECYZJI ZDP-DI.6853 .....  
 NR ..... 69.2022.MK .....  
 Z DNIA ..... 19.05.2022 .....