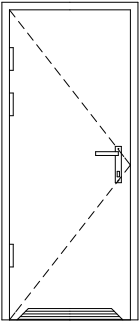
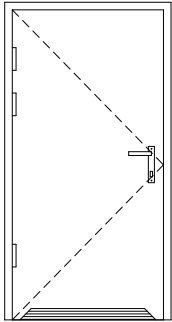
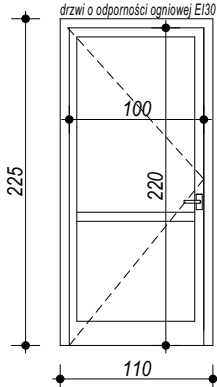
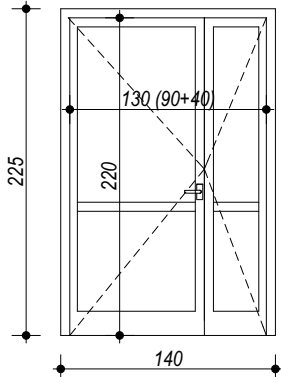
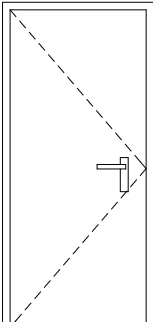
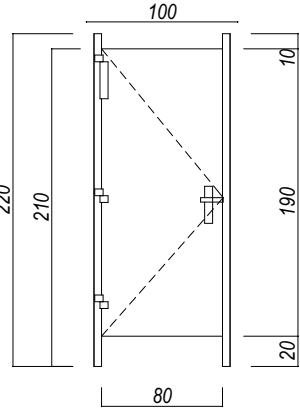


NR		6	7	8	9	10	11
SYMBOL		D-06	D-07	D-08	D-09	D-10	D-11
SCHEMAT							
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	So	80	100	100	130(90+40)	80	80
	Ho	200	200	220	220	200	220
ZEWNĘTRZNY WYMIAR OŚCIEŻNICY	S	90	110	110	140	90	-
	H	205	205	225	225	205	-
RODZAJ		-	-	-	-	-	-
ILOŚĆ SZTUK		1	1	1	1	1	1
UWAGI							
DRZWI WEWNĘTRZNE - plicinowe drewniane kleinowane, - skrzydło wzmocnione (płaskie), - wypełnienie: wkład stabilizujący, - rama wraz z wypełnieniem oklejona dwustronnie płytą HDF, - ościeżnica regulowana, - wszystkie drzwi zaopatrzone od strony zewnętrznej w tabliczki z nazwą pomieszczenia, - zamek patentowy, - klamka z okrągłą rozetą w kolorze srebrnym, - - samozamykacz - przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników naściennych lub podłogowych - możliwość otwierania 180st. (bez blokady 90 st.) - kolor zbliżony do RAL 7005		DRZWI WEWNĘTRZNE DO SANITARIATÓW - plicinowe drewniane kleinowane, - skrzydło wzmocnione (płaskie), - wypełnienie: wkład stabilizujący, - rama wraz z wypełnieniem oklejona dwustronnie płytą HDF, - ościeżnica regulowana, - klamka z okrągłą rozetą w kolorze srebrnym, - samozamykacz, - skrzydło z podcięciem WC o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m², - przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników naściennych lub podłogowych, - kolor zbliżony do RAL 7005	DRZWI DO WC DLA NN - plicinowe drewniane kleinowane, - skrzydło wzmocnione (płaskie), - wypełnienie: wkład stabilizujący, - rama wraz z wypełnieniem oklejona dwustronnie płytą HDF, - ościeżnica regulowana, - klamka z okrągłą rozetą w kolorze srebrnym, - samozamykacz, - skrzydło z podcięciem WC o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m², - przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników naściennych lub podłogowych, - możliwość otwierania 180st. (bez blokady 90 st.) - kolor zbliżony do RAL 7005	DRZWI WEWNĘTRZNE DO KOTOWNI - aluminiowe - pełne - okucia stal nierdzewna - przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników naściennych lub podłogowych - profil drzwiowy i ościeżnica malowane 2x proszkowo: cynk podkładowy i proszek nawierzchniowy - możliwość otwierania 180st. (bez blokady 90 st.) - wyposażone w samozamykacz, zestaw zamków - kolor zbliżony do RAL 7005 - drzwi o odporności EI30	DRZWI WEWNĘTRZNE - aluminiowe - pełne - okucia stal nierdzewna - przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników naściennych lub podłogowych - profil drzwiowy i ościeżnica malowane 2x proszkowo: cynk podkładowy i proszek nawierzchniowy, - wyposażone w samozamykacz, zestaw zamków - kolor zbliżony do RAL 7005	DRZWI WEWNĘTRZNE POMIESZCZENIA NA SPRZĘT PORZĄDKOWY - plicinowe drewniane kleinowane, - skrzydło wzmocnione (płaskie), - wypełnienie: wkład stabilizujący, - rama wraz z wypełnieniem oklejona dwustronnie płytą HDF, - ościeżnica regulowana, - wszystkie drzwi zaopatrzone od strony zewnętrznej w tabliczki z nazwą pomieszczenia, - zamek patentowy, - klamka z okrągłą rozetą w kolorze srebrnym, - - samozamykacz - przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników naściennych lub podłogowych - możliwość otwierania 180st. (bez blokady 90 st.) - kolor zbliżony do RAL 7005	DRZWI WEWNĘTRZNE SANITARIATÓW laminaty systemowe gr.13 mm dla ścianek działowych w pomieszczeniach sanitariatów, - wyposażone w blokadę łazienkową - w sanitariatach męskich kolor niebieski (zbliżony do RAL 5015), - w sanitariatach damskich kolor pomarańczowy (zbliżony do RAL 1034), montowane od wysokości 20 cm powyżej posadzki do wysokości 2,10 m,

U W A G I	
- OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH ZACHODZĄCE 2-3cm NA RAMĘ OKIENNĄ, FASADY ORAZ OŚCIEŻNICE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH - DRZWI ZEWNĘTRZNE MONTOWAĆ Z ASTOSOWANIEM PROFILU CIEPŁEGO PROGU ORAZ NA PROFILACH INSTALACYJNYCH Z TWARDEJ PIANKI RECYKLINGOWEJ, UZUPEŁNIONYH KLINEM IZOLAJNYM - WYMIARY ZESTAWIANYCH ELEMENTÓW SKORYGOWAĆ NA BUDOWIE DO RZECZYWISTYCH WYMIARÓW OTWORÓW NA PODSTAWIE OBMIARÓW Z NATURY - NA ETAPIE ZAMOWIENIA SPRAWDZIĆ ILOŚCI ORAZ KIERUNKI OTWIERANIA SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH - WYMIAR OSI DRZWI OPISUJE ŚWIATŁO OTWORU W MURZE - WYMIAR OSI DRZWI OPISUJE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (WYMIAR PRZEJŚCIA) - PROJEKTOWANE ORAZ STOSOWANE MATERIAŁY I SYSTEMY BUDOWLANE UŻYWAĆ ŚCIŚLE PRZESTRZEGAJĄC INSTRUKCJI PRODUCENTA ORAZ WYMOGÓW I TECHNOLOGII OKREŚLONEJ W ICH KARTACH TECHNICZNYCH. - O WSZYSTKICH NIEZGODNOŚCIACH PROJEKTU Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW, KARTAMI TECHNICZNYMI MATERIAŁÓW, ŚRODKÓW, SYSTEMÓW BUDOWLANYCH I ZASTOSOWANYCH URZĄDZEŃ ORAZ ZAŁOŻEŃ KONSTRUKCYJNYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM, NALEŻY NIEWŁOCZNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA W FORMIE PISEMNEJ! - WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE I ICH ODBIÓR PRZEPROWADZIĆ GODNIE Z PUBLIKACJĄ: "WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH", POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, PRZEPISAMI BHP I PPOŻ.	

 maatproject sp. z o.o. ul.Smardzewska 22/4, 60-161 Poznań		
OPRACOWANIE:	ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O SALĘ GIMNASTYCZNĄ ORAZ BUDOWA NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TOWARSZYSZĄCEJ W MIEJSCOWOŚCI STARY SKARŻYN.	
ADRES BUDOWY: INWESTOR: ADRES:	Stary Skarżyn 44, 18-300 Zambrów, dz. nr 1473/2 Gmina Zambrów ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów	
AUTORZY OPRACOWANIA:	podpisy:	
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Dariusz Chwierański upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/48/2011 mgr inż. Przemysław Jahns	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Maciej Lesisz upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/36/2011	
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		A-08
branża: ARCHITEKTURA	data: czerwiec 2018	skala: 1:50

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) Nie może być kopiowane, ani udostępniane bez zgody projektantów.