


INWETARYZACJA  
RZUT PIĘTRA II -  
INSTALACJA OŚWIETLENIA  
SKALA 1:100

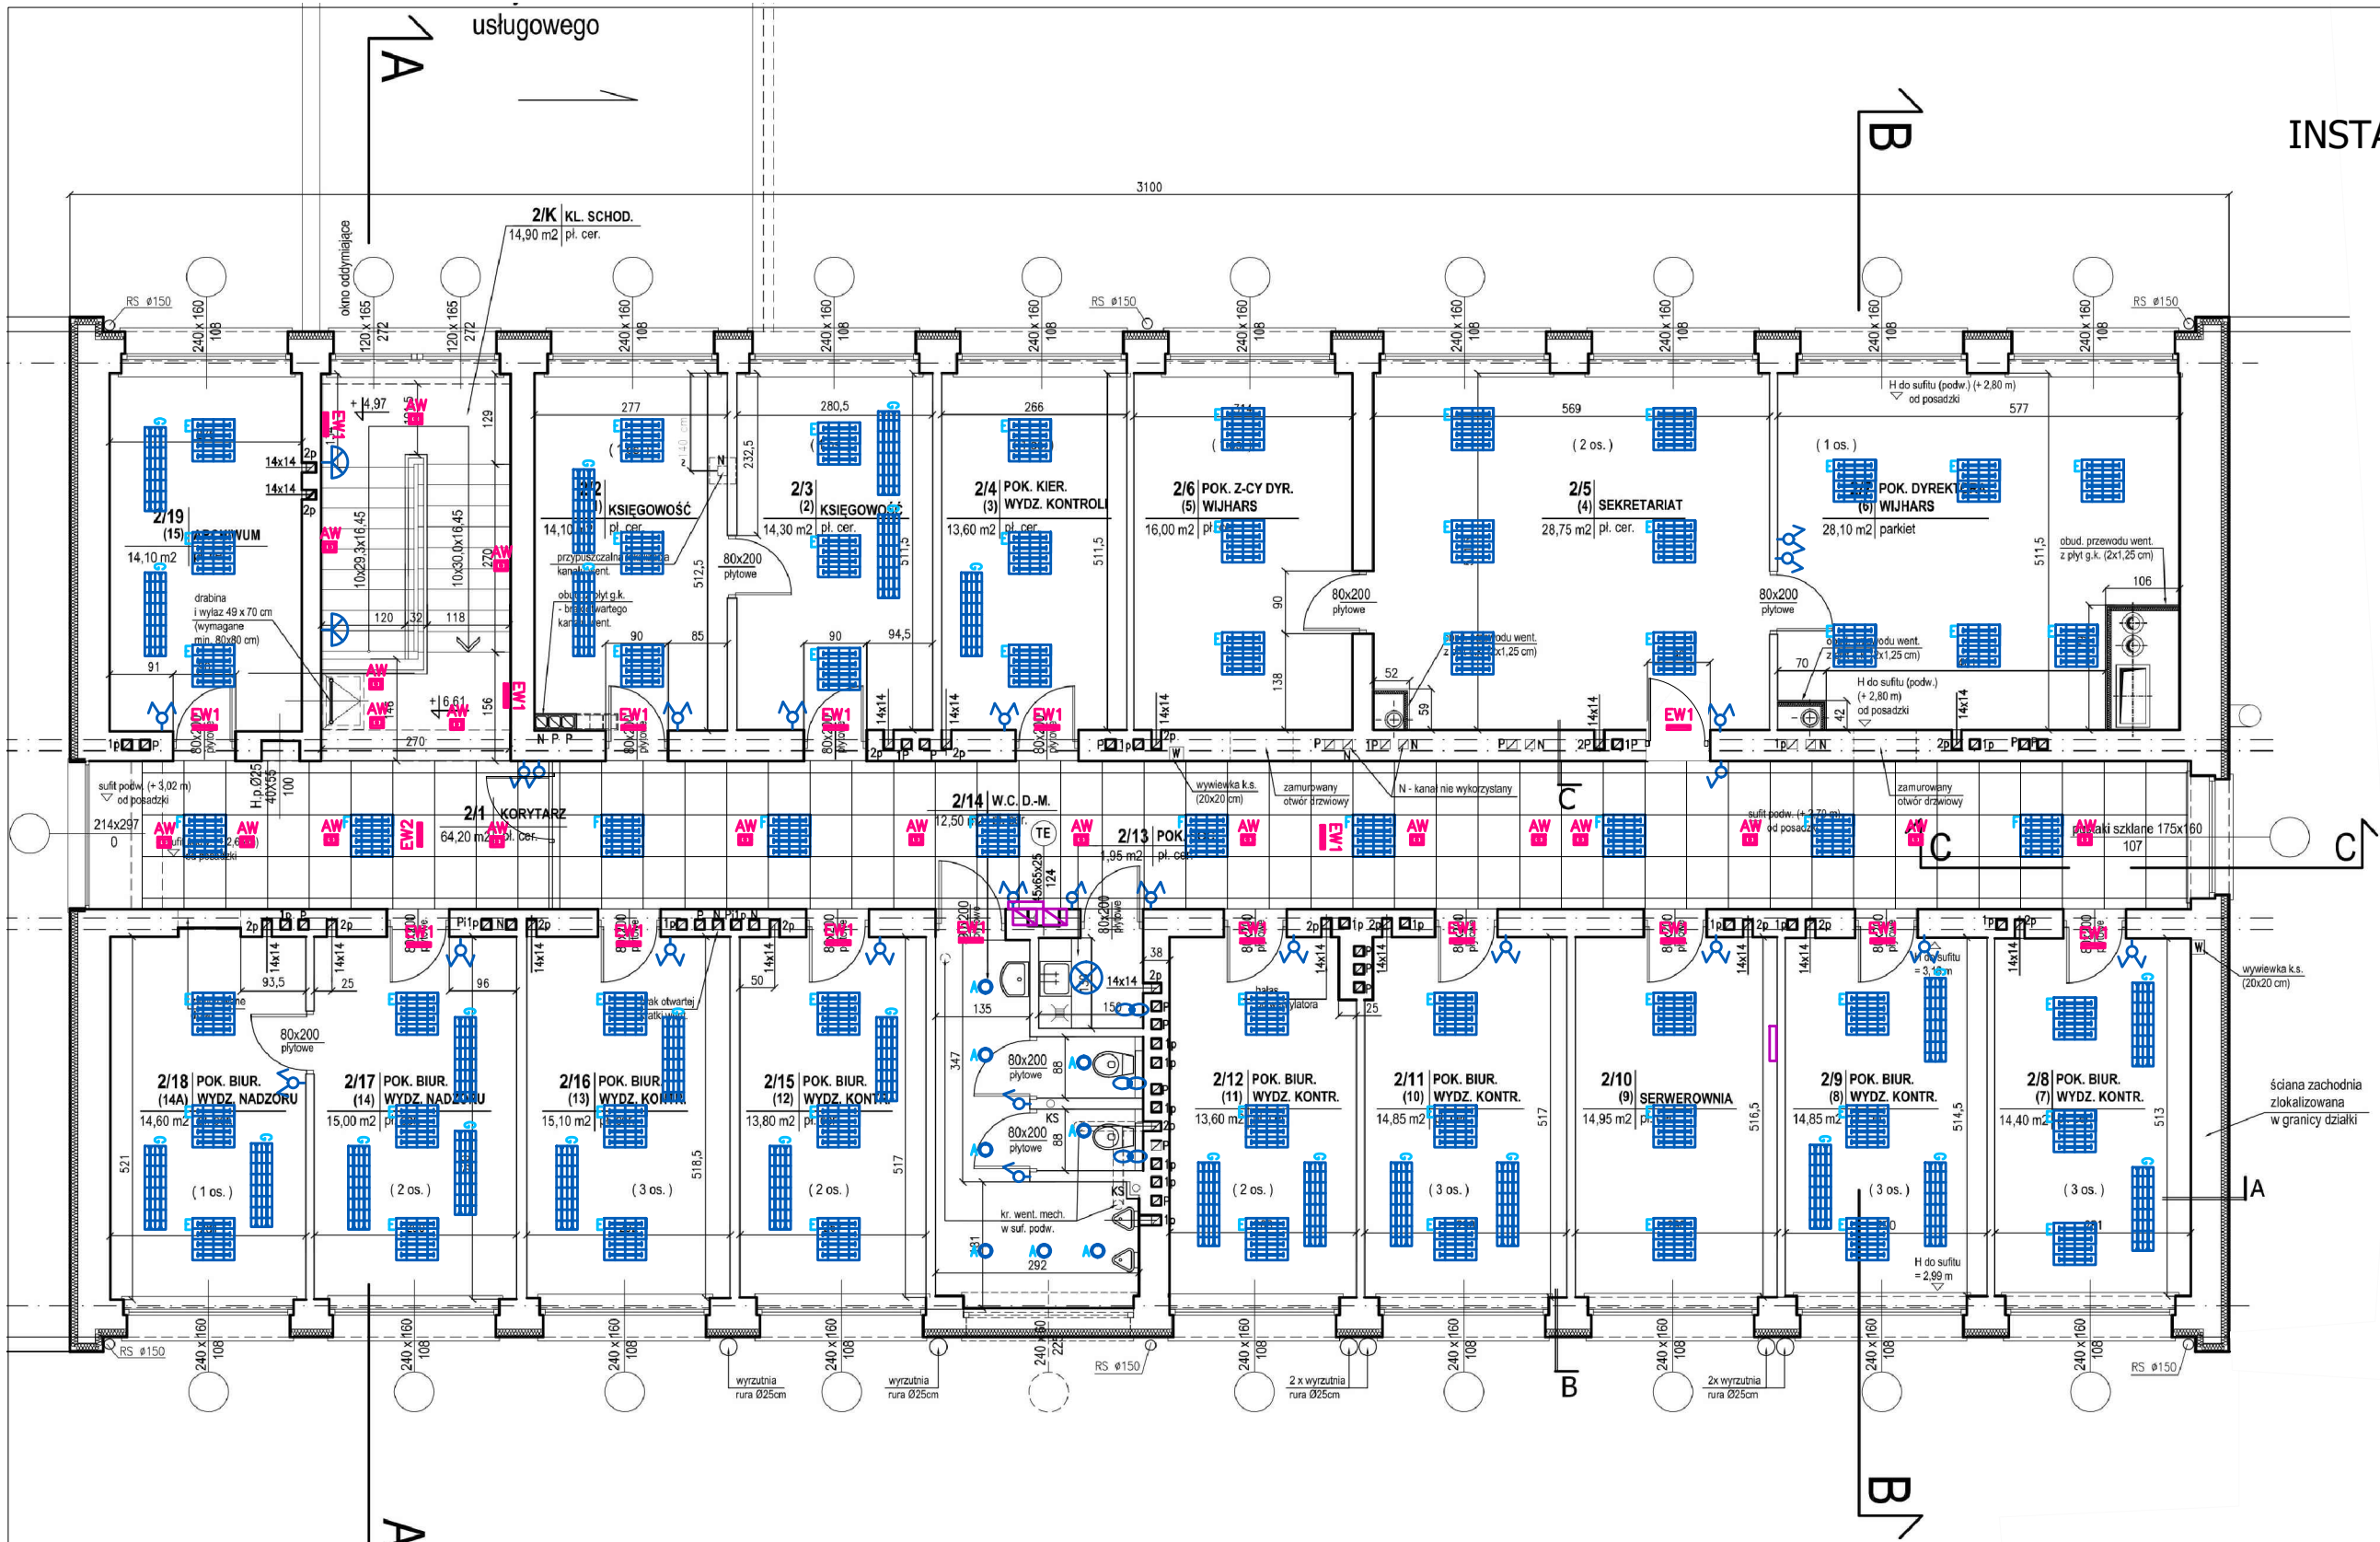

OZNACZENIA:

- oprawa awaryjna 3W, nastropowa 1h IP65
- oprawa ewakuacyjna LED, 1h, jednostronna
- oprawa ewakuacyjna LED, 1h, dwustronna
- oprawa oświetleniowa ewakuacyjna/awaryjna (naścienna)
- oprawa plafonowa ścienna, żarówka LED
- oprawa plafonowa nastropowa, żarówka LED
- oczko LEDowe
- oprawa z dwoma żarówkami LED, nastropowa
- oprawa z jedną żarówką LED, nastropowa

- oprawa LED ok. 50W
- oprawa z czterema żarówkami LED kasetonowa, nastropowa
- oprawa z czterema żarówkami LED kasetonowa, dostropowa
- oprawa z dwoma żarówkami LED kasetonowa, nastropowa
- łącznik 1-biegunowy
- łącznik świecznikowy
- wentylator kanałowy
- przycisk dzwonkowy



**PIO-SAN**

PIO-SAN Pracownia projektowa  
ul. Romualda 2/54, 25-322 Kielce  
Biuro: ul. Ciesowa 36 Bilcza gm. Morawica  
t. (041) 311-76-21  
email: piosan@poczta.fm; pio-san@pio-san.pl

Temat opracowania:		MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ PRACOWNI ANALIZ INSTRUMENTALNYCH, BIOLOGII MOLEKULARNEJ I ANALIZ FIZYKOCHIMICZNYCH LABORATORIUM GLIHARS W KIELCACH, UL. ŻAGWAŃSKA 91, 25-668 KIELCE, OZ. NREWD.			
Opracowanie:		INWENTARYZACJA			
Branża:		Instalacje elektryczne			
Nazwa rysunku:		RZUT PIĘTRA II-INSTAL.OŚWIETLENIA		Nr. rys. 1/E3	Skala 1:100
Opracował:		Imię i nazwisko mgr inż. Marek Alf	Uprawnienia SWK/0096/PWOE/14	Data 09.2023	Podpis

ROZPOWISZCZANIE WNIOSZESZ OPRACOWANIA, JAK TEŻ JEJEGO FRAGMENTÓW, W TYM KONTEKście, WYKONANYCH RYSUNKÓW, A POMOCEGO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH PRZECIWOPIRANIA DANYCH - ZA WYJĄTKEM WŁASNYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI, PRZEWIDUJĄCYCH, W JAKIEJ KOLWIEK FORMIE, W TYM ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKACJA, PRZEDRUKU ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA DEPRAWIEDLIWOSCI KARNEJ Z MOCY ART. 178 I 177, 179 USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSTWA I PRAWACH POWIĄZANYCH (DZ.U. NR 24, POZ. 83 Z 1994 R.).