

USUNIĘCIA USTEREK LUB ZANIEDBAŃ W STANIE TECHNICZNYM URZĄDZEŃ
GRZEWCZO - KOMINOWYCH GROŻĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWEM POWSTANIA
POŻARU I ZATRUCIA.

Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. z 2019r. poz. 67/ oraz w oparciu o ustawę - prawo budowlane z dnia 07.VII.1994r. /Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm./ zawiadamiam, że w czasie czyszczenia /sprawdzania w dniu kwiecień 2023r. przewodów kominowych w budynku przy ulicy Piotrowicka 46A/31 w Katowicach należącym do K.Z.G.M. - O.E.B. Nr 5

nr poz.	Rodzaj zalecenia w myśl podst. prawnej
	Istnieje możliwość zainstalowania pieca C.O. gaz z zamkniętą komorą spalania w łazience.
	Z A L E C E N I A
1.	W łazience zlikwidować automat gazowo-kąpielowy i zamurować wlot do przewodu kominowego.
2.	W łazience piec C.O. gaz z zamkniętą komorą spalania podłączyć do 7. przewodu kominowego od strony wejścia do budynku, tj. o 2 przewody kominowe w lewo od obecnego automatu gazowo-kąpielowego /patrz: szkic/.
3.	Do przewodu kominowego spalinowego od pieca C.O. gaz zabudować na całej długości wkład kwasoodporny powietrzno-spalinowy, który zabezpieczy przed zawilgoceniem ścian.
4.	Przewody kominowe wentylacyjne z łazienki i kuchni są drożne.
5.	Drzwi łazienki powinny otwierać się na zewnątrz i u dołu posiadać otwór nawiewny 220cm ² .
6.	W oknach wykonać nawietrzaki, które umożliwią stały napływ powietrza potrzebnego do prawidłowego ciągu w przewodach kominowych.
7.	Po wykonaniu ww. zaleceń zgłosić ponownie celem wydania opinii końcowej.

podpis potwierdzający
odbiór zalecenia

KIEROWNIK ZAKŁADU
MISTRZ KOMINIARSKI
Dz. Up. 585/90
Zbigniew Wątróba


podpis i pieczęć
Kierownika RZK

LEGENDA

- - przewód spalinowy
- ▤ - przewód wentylacyjny
- - przewód dymowy
- GŁI - rodzaj połączenia i kondygnacja
- m7 - numer mieszkania
- 8m - długość przewodu

wejście do budynku

Zakład Rejonowy Nr 13
40-093 Katowice, ul. Chopina 9
tel. 32 259 75 14; kom. 603 716 994
SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY
41-219 Sosnowiec, ul. W. Pola 15
tel. 32/266 60 84, 32/266 60 85

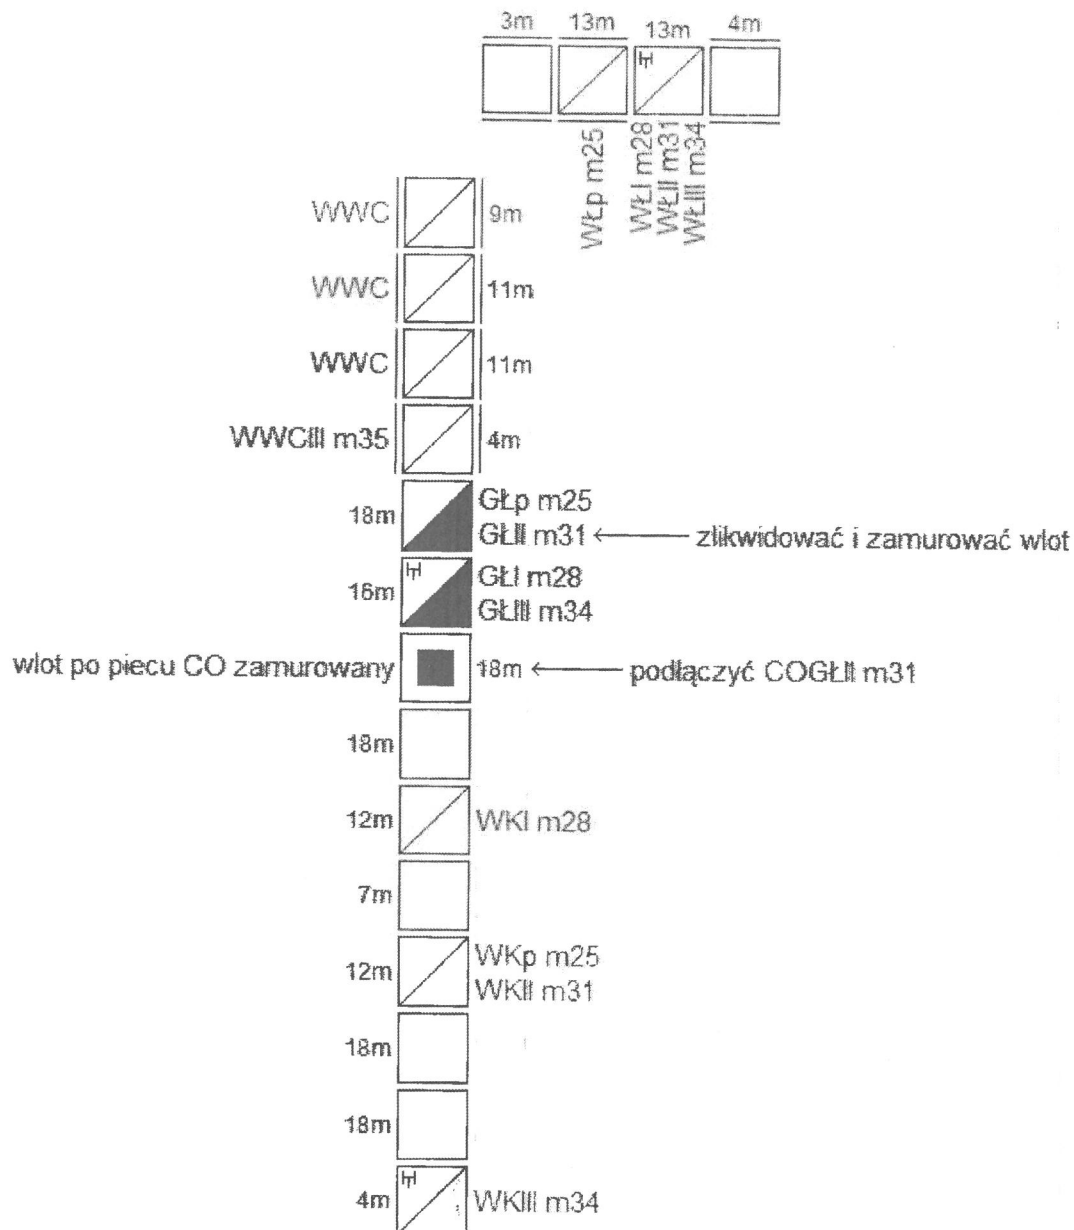

Katowice, ul. Piotrowicka 46A/31