STREFA POŻAROWA „A3" | STREFA POŻAROWA „B"

istniejące gniazdo 2/3/16 okablowanie wykorzystać dla pom 2.74 okablowanie gn. 2/3/15 przenieść do RACK przy pom. 2.66

istniejące gniazda logiczne wykorzystać

istniejące gniazdo 2/3/20 okablowanie wykorzystać dla pom 2.80 okablowanie gn. 2/3/19 przenieść do RACK przy pom. 2.66

istniejące gniazda logiczne wykorzystać

istniejące gniazda logiczne wykorzystać

10 | 11 | 12 | A' | A | B | B'

2.59 POKÓJ WYBUDZENIOWY 2 ŁÓŻKA 35,48m2

2.61 ELEKT. 3,90m2

2.60 BRUDOWNIK 4,02m2

2.68 MAGAZYN JEDNORAZÓWEK 21,74m2

2.73 MAGAZYN LEKU GOTOWEGO 6,94m2

2.72 PRZYGOTOWANIE CYTOSTATYKÓW 13,39m2

2.74 POKÓJ OPISÓW 5,55m2

2.71 ŚLUZA CZYSTA 3,40m2

2.70 ŚLUZA BRUDNA 4,41m2

2.69 B.P. 4,02m2

2.78 PRACOWNIA ŻYWIENIA DOJELITOWEGO 9,57m2

2.79 MAGAZYN 5,6m2

2.76 ŚLUZA 2,03m2

2.77 ŚLUZA 2,8m2

2.80 POKÓJ OPISÓW 2,74m2

2.81 POKÓJ KIEROWNIKA +SZKOLENIOWY 15,26m2

2.82 KL. SCHOD. 22,92m2

2.83 WIATROŁAP 3,81m2

2.84 POKÓJ SOCJALNY 13,02m2

2.85 SANITARAT PERSONELU 6,27m2

2.86 KOMORA DOSTAW 12,74m2

2.87 EKSPEDYCJA Z MAGAZYNEM LEKÓW DOUSTNYCH 20,38m2

2.88 ŚLUZA 2,54m2

2.89 RECEPTURA 17,27m2

2.90 ZMYWALNIA 5,06m2

2.91 HOL EKSPEDYCYJNY 9,03m2

2.92 MAGAZYN PŁYNÓW INFUZYJNYCH I AMPUŁEK 10,72m2

2.65 KOMUNIKACJA 61,67m2

2.65A KOMUNIKACJA 14,98m2

2.66 MAGAZYN OPATRUNKÓW 8,26m2

2.57 MAGAZYN SPRZĘTU 4,96m2

2.62 ŚLUZA PACJENTÓW 27,24m2

70,16 | + 1,82 | 69,23 | + 3,65 | 71,06 | + 3,48 | 70,89

H=300cm | kontrola wejść | dostosowanie otworu w ścianie do wymiarów 68x82cm | ścianka murowana | HP 6/2 | HP 5/2 | Ist. KD | nowe drzwi EI30 | krata upustowa z przepustnicą z sił elektr.

obudowa EI60, 2xGKF | drzwiczki rewizyjne EI60, 30x40cm, Hspodu=125cm (dostosowane do lokalizacji zaworów) | drzwiczki rewizyjne EI60, 30x40cm, Hspodu=120cm (dostosowane do lokalizacji zaworów)

proj. 1.27 (nowa) | dla COA | dla KP | Rack | BMS | Wideo 1 | Wideo 2

W otworze zamontować drzwi „prawe" o odporności ogniowej EI30 (w miejscu zdemontowanych drzwi „lewych").

WYMIAN STALOWY W1 2x IPE 140 ,spód 35cm poniżej sufitu

WYMIAN STALOWY W2 2xIPE 140

WYMIAN STALOWY W4 2xIPE140

WYMIAN STALOWY W5 2xC200 - obudować G-K

WYMIAN STALOWY W6 2xC140

WYMIAN STALOWY W7 2xC140

przewody z innej strefy pożarowej obudować pod sufitem 2xGK (EI30)

REI 120 | EI 60 | EI60 S

pochylnia 10%

STREFA POŻAROWA „B"

STREFA POŻAROWA „C"

(granica stref na parterze,2 i 3 piętrze)

M1 -Monitor z funkcja INTERKOMU

Wideo 2 -Kaseta Wideodomofonu

KD14 -czytnik KD

K1 -Kontroler KD obsługa 2 przejść

Rack -Pośrednia szafa Rack Obsługa KD,Wideo, LAN

-Punkt przyłaczenia energi 1F=faza,

RJ 45 - punkt teletechniczny 3xRJ45 wysokość montażu zgodny z gniazdami elektrycznymi

1x RJ 45 - punkt teletechniczny 1xRJ45 wysokość montażu zgodny z urządzeniami (DTR)

2/x/00 - oznaczenie gniazd logicznych gdzie x,y,z oznacza numer kolejnych paneli *zweryfikować podczas montażu

STREFA POŻAROWA „B"

STREFA POŻAROWA „C"

(granica stref na 1 piętrze)

OBSZAR OPRACOWANIA

SUFIT HIGIENICZNY 60x60cm, H=250cm a w pom. 2.72 H=300cm

SUFIT PODWIESZANY GK 60x60 cm, H=250cm

ZAKRES OPRACOWANIA

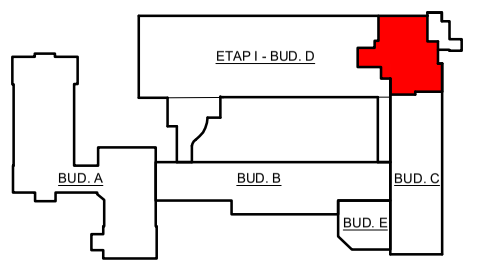

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-REALIZACYJNE
BUDOWNICTWA „PION" SP. Z O.O.
ul. Paderewskiego 10/2, 85-075 Bydgoszcz

Inwestor: KUJAWSKO POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII ul. Seminaryjna 1, 85 -326 Bydgoszcz

Branża: NISKOPRĄDOWA

Temat: REMONT POMIESZCZEŃ APTEKI SZPITALNEJ W BLOKU C i D Kujawsko - Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy.

Data: 30.03.2024

Faza: PW

Rysunek: RZUT I PIĘTRA INSTALACJE TELETECHNICZNE

Nr zlecenia: 01/2024

Skala: 1:100

Projektował: inż. Jacek Jelito upr. nr 0868/97/U

Opracował: mgr inż. Mikołaj Bąkowski

Sprawdził: inż. Jerzy Hałas upr. nr UAN-NB-7210/107/84

Nr. rys. T1