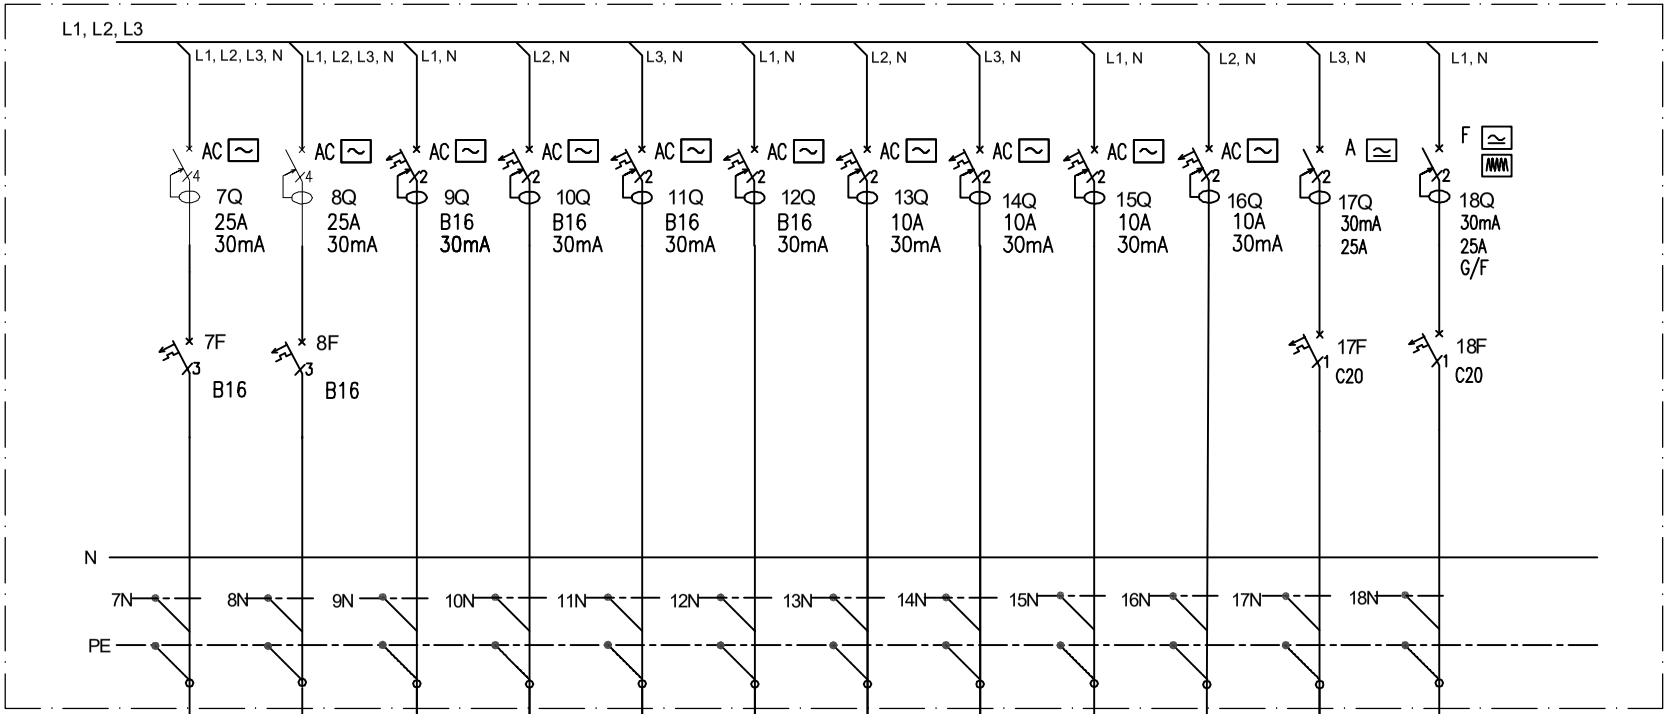

SYMBOL / OZN. OBWODU	DE	16A 1G-40	1KL	2KL	REZERWA	WŚM	1G-39 DM	REZERWA	W2.25	REZERWA	KP	KL1j.zw.	KL1.1 KL1.3 KL1.2 KL1.4
NAZWA ODBIORNIKA	DESTYLARKA	myjka szkła laboratoryjnego	komora laminarna	komora laminarna		wypust do podł. śluzy materiałowej	demineralizator		wentylator kanałowy		kurtyna powietrzna	jedn. zewn.	jedn. wewętrzne
ILOŚĆ [szt]	1	1	1	1		4	1		1		1	1	4
MOC [kW]	8,00	9,30 (u7)	1,00	1,10		0,10	0,10		0,04		max 3,00	max 2,98	4 x 0,06
LOKALIZACJA- (nr pomieszczenia)	pomieszczenie nr 2.75	pomieszczenie nr 2.90	pomieszczenie nr 2.72	pomieszczenie nr 2.78		pomieszczenia nr 2.73, 2.74, 2.79, 2.80	pomieszczenia nr 2.90		pomieszczenia nr 2.84		pomieszczenia nr 2.86	na zewnątz	pomieszczenia nr 2.87, 2.92, 2.65, 2.81

TN-C-S SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - REALIZACYJNE BUDOWNICTWA "PION" SP. z o.o., ul. PADEREWSKIEGO 10/2, 85-075 BYDGOSZCZ

DATA: 30.03.2024

PODPIS:

REWIZJA: ZMIANY: PODPIS:

INWESTOR:
KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII, ul. Seminaryjna 1
85-326 Bydgoszcz

TEMAT: REMONT POMIESZCZEŃ APTEKI SZPITALNEJ W BLOKU C i D
Kujawsko - Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Renata Filipiak upr. nr GT.III.7210/194/77

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Jerzy Grzesiak upr. nr KUP/0074/POOE/12

TABLICA ROZDZIELCZA **1.2TA**

SKALA:	STADIUM:	NR RYSUNKU:	ARKUSZ:
–	PW	**E-05**	4 z 6