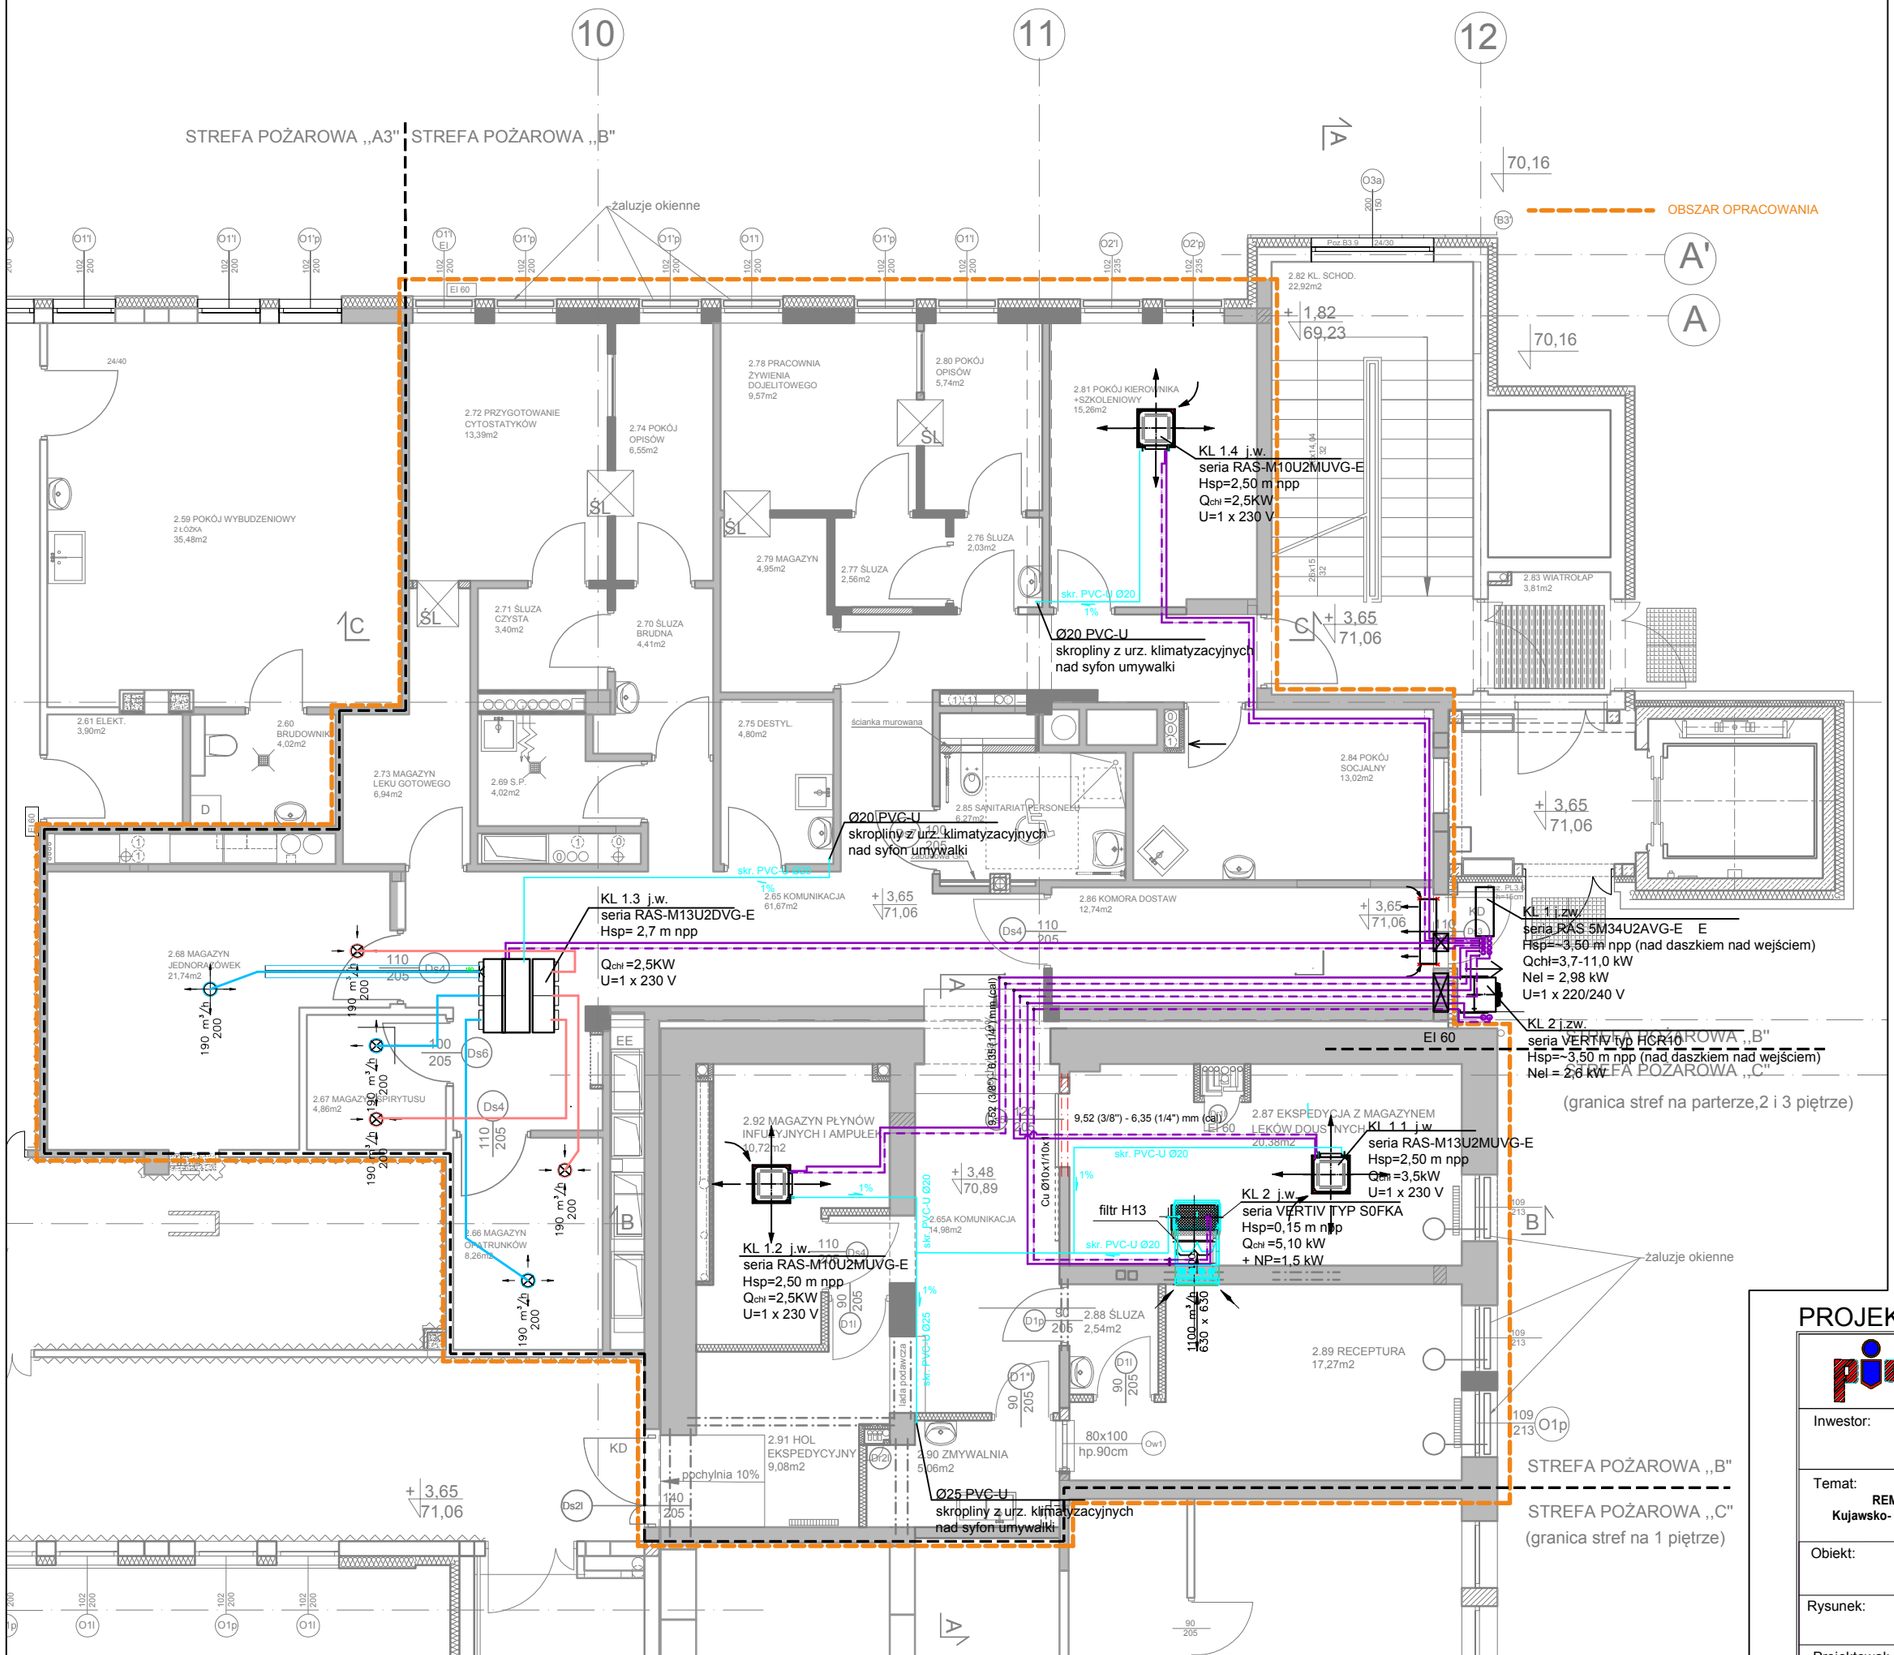

UWAGI :

1. Rurociagi instalacji freonowych z rur z miedzi odtlenionej, preizolowanych, do instalacji chłodniczych, łączone lutem twardym.
2. Przejscia rurociagów przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonywac w przepustach przeciwpozarowych o odpornosci ogniowej, równej odpornosci przegrody oddzielenia pozarowego w technologii np. HILTI.
3. Podparcia urzadzen i rurociagów za posrednictwem spilek, mocowanych do elementów nosnych obiektu.
4. Rurociagi prowadzić z uwzglednieniem kolizji z wyposażeniem technologicznym obiektu, innymi instalacjami i w sposób umożliwiajacy kompensacje wydluzen termicznych rurociagów.
5. Każdy element projektowy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji projektowej we wszystkich jej miejscach, które do tego elementu się odnoszą, uwzględniać wsystkie informacje na jego temat, i wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną. Brak wykazania w projekcie elementu instalacji, którego zastosowanie wynika z powszechnie stosowanych zasad sztuki inżynierskiej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i wprowadzenia go do instalacji, w porozumieniu z projektantem i Inwestorem.
6. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w dokumentacji lub zaistnienia nieprzewidzianej kolizji, różnice wyjaśniać z projektantem.
7. W zakresie Wykonawcy leży wykonanie otworu dla kanału czerpnego w obudowie szafy klimatyzacyjnej KL2 (tylna ściana) i podłączenie kraty czerpnej, zgodnie z wytycznymi producenta urządzenia.

LEGENDA:

rurociagi freonowe z Cu... ciecz/gaz

rurociągi skroplinowe

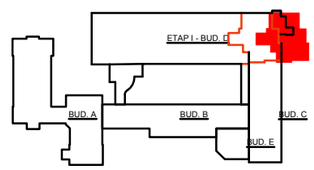

PROJEKT TECHNICZNY

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-REALIZACYJNE
BUDOWNICTWA ,,PION" SP. Z O.O.
ul. Paderewskiego 10/2, 85-075 Bydgoszcz

Inwestor: KUJAWSKO POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII ul. Seminaryjna 1, 85 -326 Bydgoszcz		Faza: PT
Temat: **REMONT POMIESZCZEŃ APTEKI SZPITALNEJ W BLOKU "C" i "D" Kujawsko- Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszcz na działkach budowlanych nr 74, 76, 77, obręb 84**		Data: 30.03.2024
Obiekt:	APTEKA - RZUT KONDYGNACJI 1	Nr zlecenia: 01/2024
Rysunek:	INSTALACJA KLIMATYZACJI - REMONT	Skala: 1:100
Projektował:	mgr inż. Halina Chamera upr. nr GPKG-I-7342-50/96	Nr. rys. **KL-PT-1**
Sprawdził:	mgr inż. Piotr Chamera upr. nr KUP/0136/PWOS/14	