


istn. ROZDZIELNICA 1RG
- sekcja I, pole nr 3



doinstalować modułowy rozłącznik bezpiecznikowy
typu **L73M z wkładkami 63A** jako zabezpieczenie obwodu
zasilającego rozdzielnicę nowej centrali nawiewno - wyciągowej
ozn. **NW25** o $Nel = (5,60+2,50+12,00)$ kW.
Zasilanie rozdzielniczy centrali NW25` wykonać kablem N2XH-J 5x25 mm2 (Iobc = 0,7x110 = 77A)
prowadzonym po trasie istniejącego zasilania centrali NW25.
Istniejąca centrala NW25 wraz z zasilaniem - do demontażu.
Materiał z demontażu przekazać Inwestorowi.
Rozłącznik bezpiecznikowy w polu nr 7 - pozostawić jako rezerwowy.

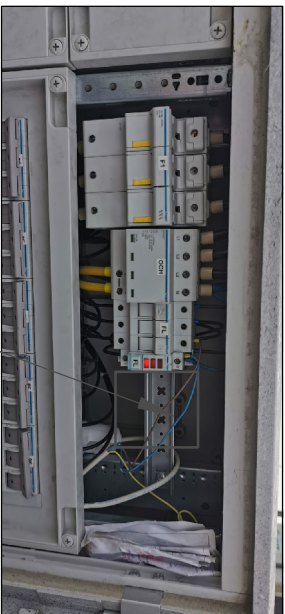

istn. ROZDZIELNICA 1RW3 (dach)

istniejący wyłącznik mocy (ozn. 3F) typu h3 25 kA 3P 80A
wymienić na -

wyłącznik mocy typu **HHA100H** (x160 3P 25kA 100A) z wyzwalaczem wzrostowym **HXA004H**
(x160-P160-x250-P250-x630-P630 200-240VAC) wraz z jego okablowaniem na 35mm2 Cu
Cewkę wyzwalacza wzrostowego wpiąć w obwód wyłączający strefę pożarową z I klatką schodową -
jest to przycisk nr 6 w SZAFCE WYŁĄCZNIKÓW P.POŻ. Podczas realizacji inwestycji przycisk
P.POŻ. nr 6 doposażyć w układ wielostykowy.

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - REALIZACYJNE BUDOWNICTWA "PION" SP. z o.o., ul. PADEREWSKIEGO 102, 85-075 BYDGOSZCZ									
INWESTOR:				DATA: 30.03.2024		PODPIS:		TREŚĆ RYSUNKU: Zmiany w rozdzielnicach zasilających	
KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM				PROJEKTOWAŁ:		mgr inż. Renata Filipiak		istn. 1RG i istn. 1RW3 (dach), istn. RP,PO	
PUL MONOLOGII, ul. Seminaryjna 1				W BLOKU C i D		upr. nr GT.III/2210/19477		SKALA	
PUL MONOLOGII				KUJAWSKO - Pomorskiego Centrum Pulmonologii		mgr inż. Jacek Grzesiek		STADIUM:	
przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy				SPRAWDZIŁ:		upr. nr KUB/00/4P/00E/12		PW	
PODPIS:				85-326 Bydgoszcz		—		NR RYSUNKU:	
								E-04	
								1 z 2	

TN-C-S SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE

