


- UWAGI :
1. Rurociągi instalacji freonowych z rur z miedzi odtlenionej, preizolowanych, do instalacji chłodniczych, łączone lutem twardym.
  2. Przebiega rurociągów przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonywać w przepustach przeciwpożarowych o odporności ogniowej, równej odporności przegrody oddzielenia pożarowego w technologii np. HILT1.
  3. Podparcia urządzeń i rurociągów za pośrednictwem spilek, mocowanych do elementów nosnych obiektu.
  4. Rurociągi prowadzić z uwzględnieniem kolizji z wyposażeniem technologicznym obiektu, innymi instalacjami i w sposób umożliwiający kompensację wydłużen termicznych rurociągów.
  5. Każdy element projektowy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji projektowej we wszystkich jej miejscach, które do tego elementu się odnoszą, uwzględniać wszystkie informacje na jego temat, i wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną. Brak wykazania w projekcie elementu instalacji, którego zastosowanie wynika z powszechnie stosowanych zasad sztuki inżynierskiej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i wprowadzenia go do instalacji, w porozumieniu z projektantem i Inwestorem.
  6. W przypadku jakiegokolwiek rozbieżności w dokumentacji lub zaistnienia nieprzewidzianej kolizji, różnice wyjaśniać z projektantem.
  7. W zakresie Wykonawcy leży wykonanie otworu dla kanału czerpnego w obudowie szafy klimatyzacyjnej KL2 (tylna ściana) i podłączenie kraty czerpnej, zgodnie z wytycznymi producenta urządzenia.

- LEGENDA:
- rurociągi freonowe z Cu... ciecz/gaz
  - rurociągi skroplinowe
  - przewody powietrza klimatyzowanego nawiewne
  - przewody klimatyzacyjne wywiewne

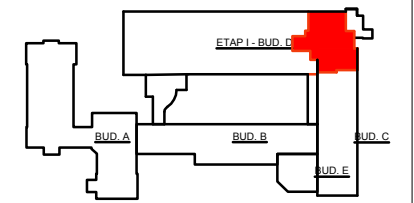

PROJEKT WYKONAWCZY		
 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-REALIZACYJNE BUDOWNICTWA „PION” SP. Z O.O. ul. Paderewskiego 10/2, 85-075 Bydgoszcz		
Inwestor:	KUJAWSKO POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII ul. Seminaryjna 1, 85 - 326 Bydgoszcz	Faza: <b>PW</b>
Temat:	REMONT POMIESZCZEŃ APTEKI SZPITALNEJ W BLOKU "C" i "D" Kujawsko- Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszcz na działkach budowlanych nr 74, 76, 77, obręb 84	Data: 30.03.2024
Obiekt:	APTEKA - RZUT KONDYGNACJI 1	Nr zlecenia: 01/2024
Rysunek:	INSTALACJA KLIMATYZACJI - REMONT	Skala: 1:100
Projektował:	mgr inż. Halina Chamera upr. nr GPKG-I-7342-50/96	Nr. rys. <b>KL-PW-1</b>
Sprawił:	mgr inż. Piotr Chamera upr. nr KUP/0136/PWOS/14	