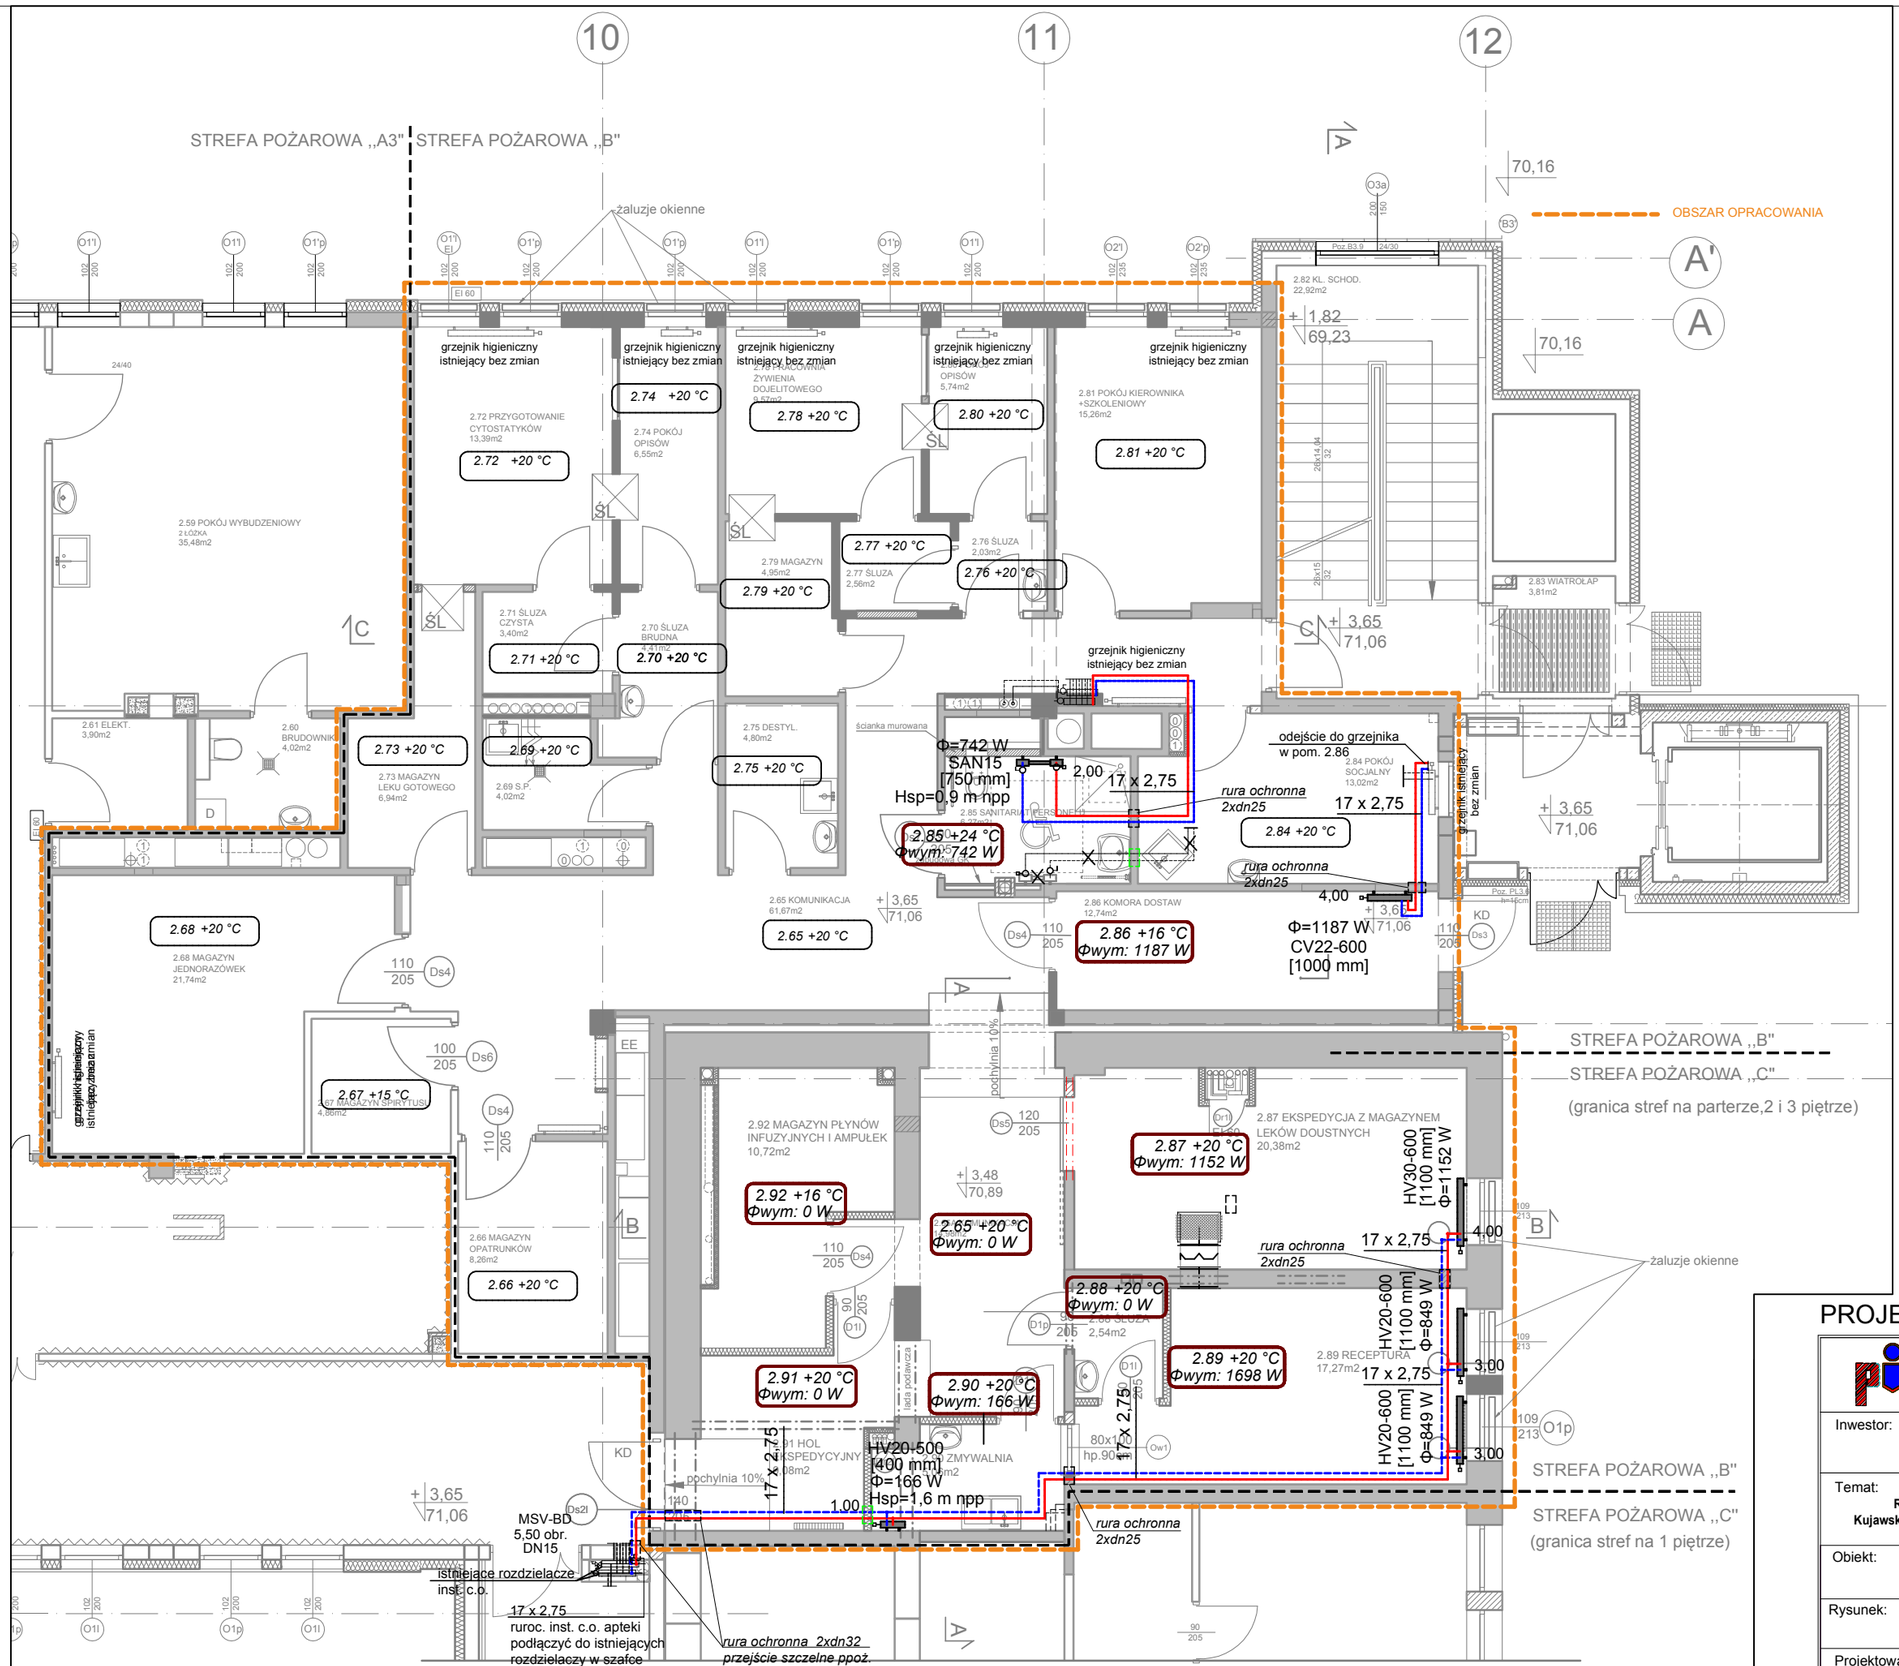

UWAGI:

1. Przewody rozprowadzające instalacji c.o. w zakresie opracowania z rur wielowarstwowych
   np. PE-RT/Al/PE-RT, prowadzone w warstwach izolacyjnych posadzek.
2. Izolacje termiczne instalacji c.o. z pianki poliuretanowej (o wsp. przenikania 0,035 W/m2K)
   w peszlach z tworzywa sztucznego.
3. Przejścia przewodów grzewczych przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonywać w przepustach o odporności ogniowej równej odporności pożarowej przegrody odddzielenia pożarowego.
4. Gałązki grzejnikowe: podłączenia dolne wyprowadzone ze ścian (w bruzdach).
5. Odpowietrzenie instalacji grzewczej poprzez odpowietrzniki automatyczne z zaworami stopowymi instalowane na końcówkach pionów oraz przez korki odpowietrzające w konstrukcji grzejników.
6. Zakres podłączenia projektowanych rurociągów c.o do rozdzielaczy w istniejącej szafce obejmuje przebudowę zaworów spustowych rozdzielaczy.

OZNACZENIA :

proj. przewody c.o.- zas./powr. z rur wielowarstwowych

przewody c.o. istniejące

grzejnik płytowy z podejściem dolnym, oznaczenie"H" - wykonanie higieniczne

grzejnik łazienkowy



PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-REALIZACYJNE
BUDOWNICTWA ,,PION" SP. Z O.O.
ul. Paderewskiego 10/2, 85-075 Bydgoszcz

Inwestor: KUJAWSKO POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII ul. Seminaryjna 1, 85 -326 Bydgoszcz	Faza: PW
Temat: **REMONT POMIESZCZEŃ APTEKI SZPITALNEJ W BLOKU "C" i "D" Kujawsko- Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszcz na działkach budowlanych nr 74, 76, 77, obręb 84**	Data: 30.03.2024
Obiekt: APTEKA - RZUT KONDYGNACJI 1	Nr zlecenia: 01/2024
Rysunek: INSTALACJA C.O. - REMONT	Skala: 1:100
Projektował: mgr inż. Halina Chamera upr. nr GPKG-I-7342-50/96	Nr. rys. **CO-PW-1**
Sprawdził: mgr inż. Piotr Chamera upr. nr KUP/0136/PWOS/14	