










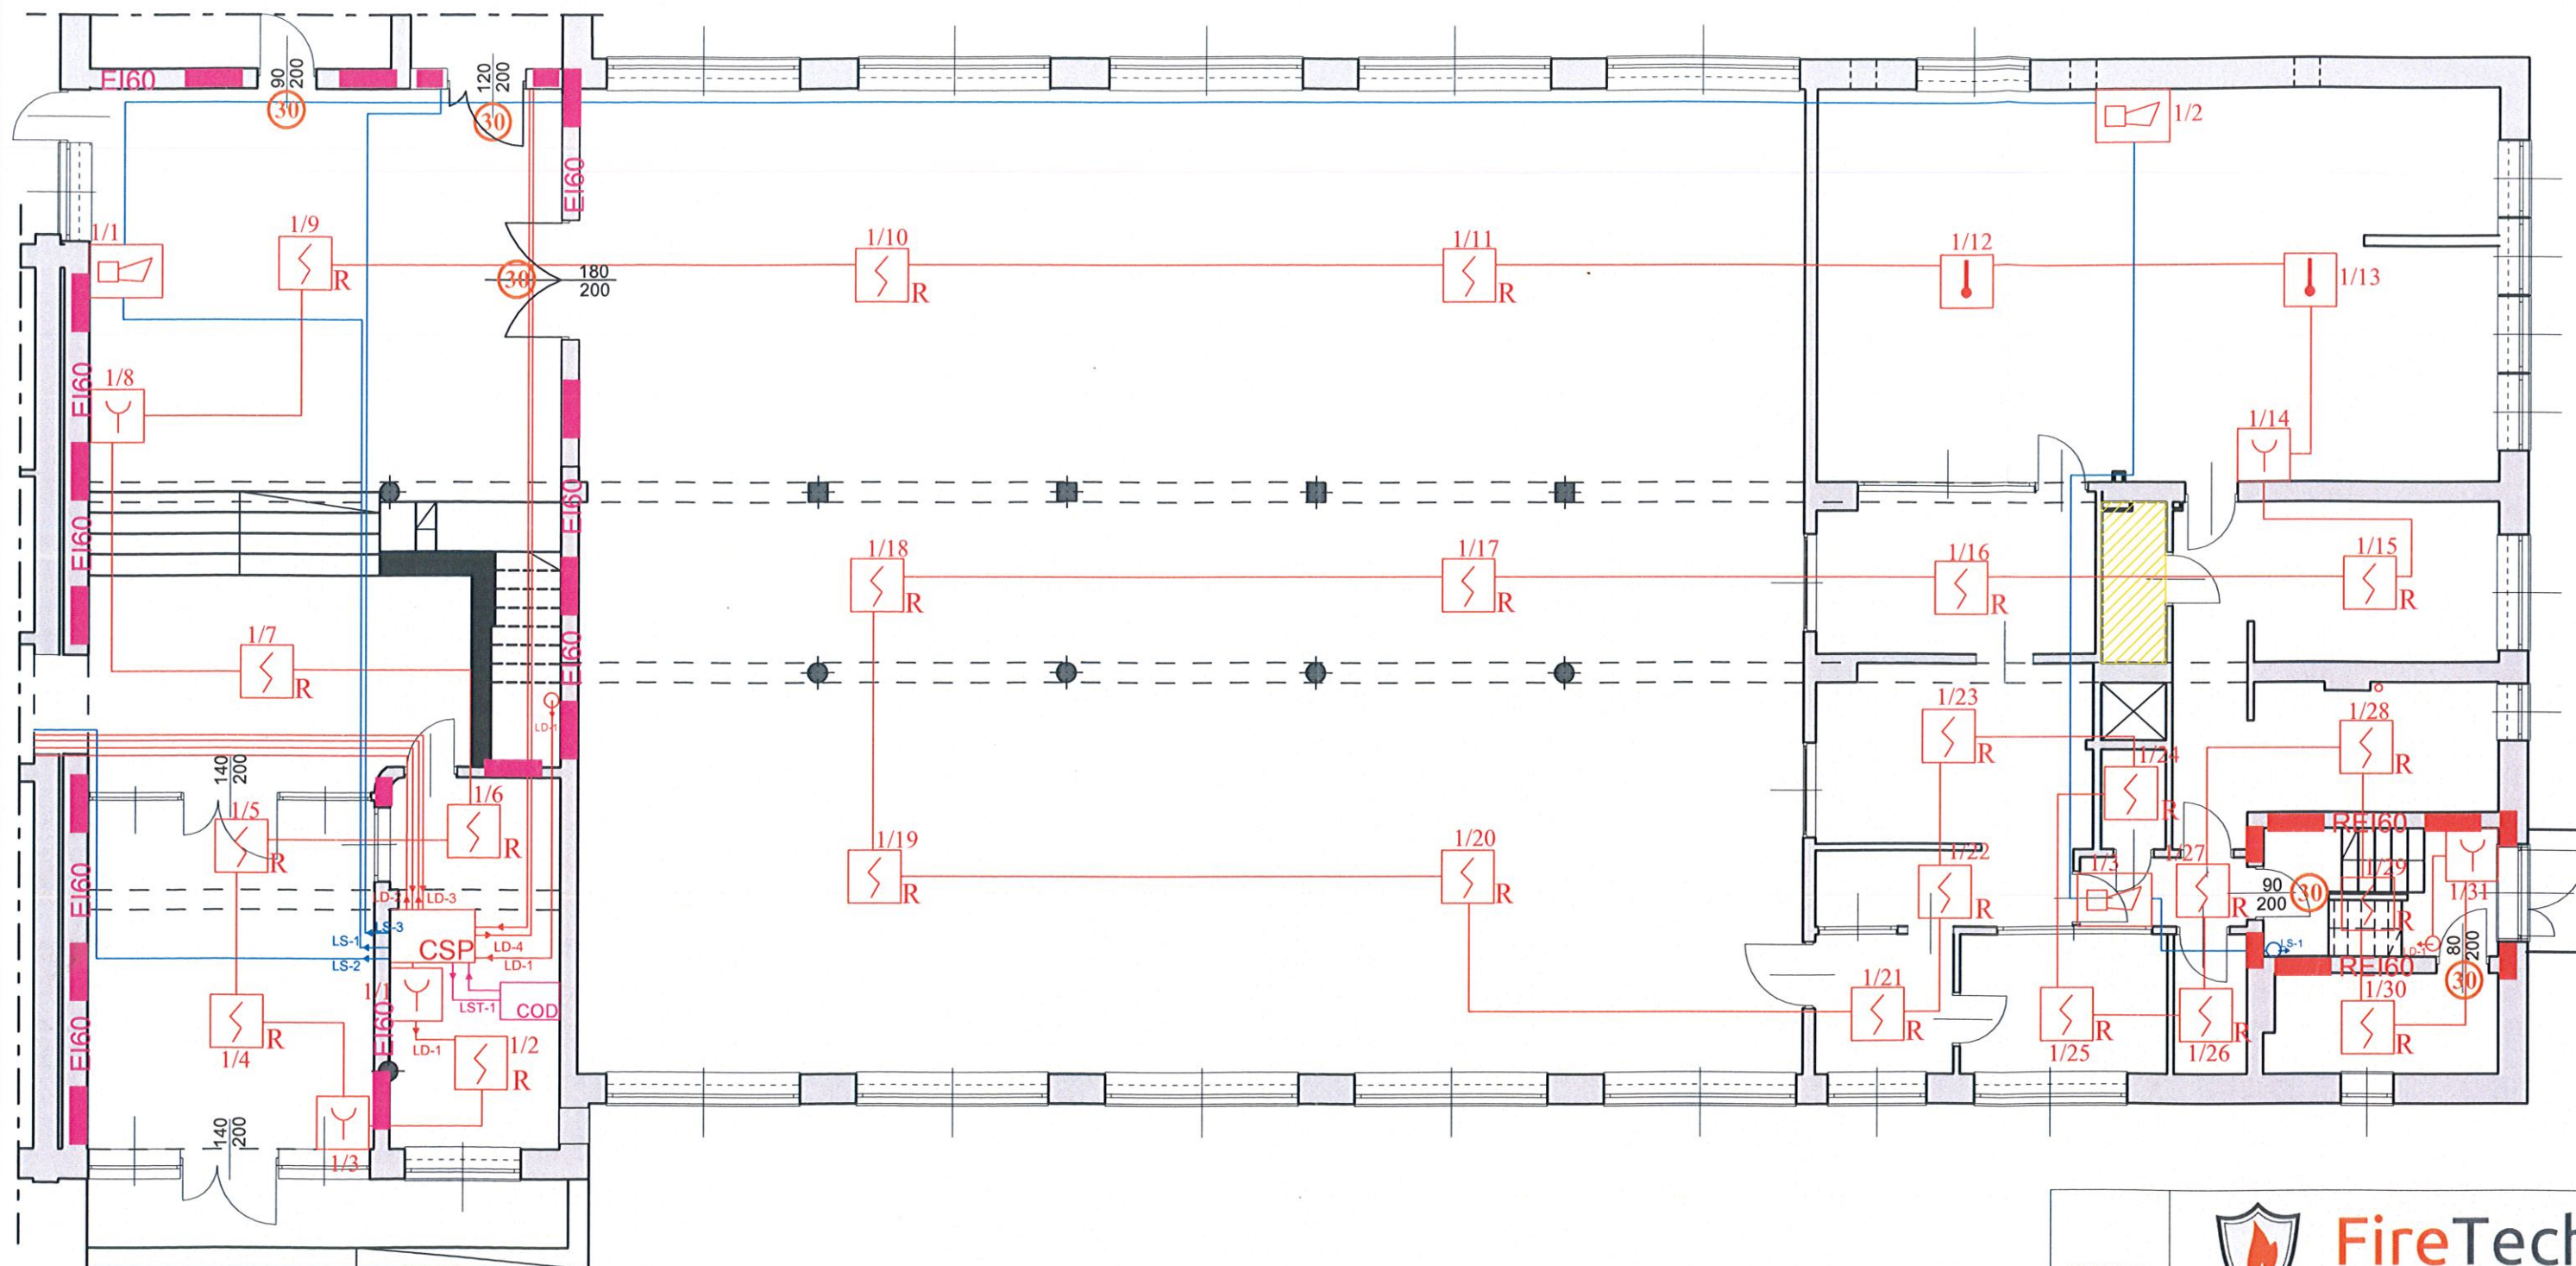



LEGENDA	
	Optyczna czujka dymu
	Czujka ciepła
	Ręczny ostrzegacz pożarowy
	Sygnalizator akustyczny
	Centrala sygnalizacji pożarowej
	Moduł wejścia wyjścia
	Centrala sterująca oddymianiem
	Pomieszczenia wyłączone z ochrony
	Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8
	Przewód HDGs 1x2x1
	Przewód HTKSHekw 1x2x1

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	<b>FireTech</b> Inżynieria pożarowa 01-919 Warszawa ul. Wólczyńska 308 Tel. +48 22 486 33 68 Fax. +48 22 486 33 68 firetech@firetech.waw.pl www.firetech.waw.pl		
TEMAT	<b>PROJEKT WYKONAWCZY</b> SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU		
OBIEKT	Budynek Internatu Zespołu Szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Młodych Techników 5, Piryckie		
TREŚĆ RYSUNKU	SCHEMAT BŁOKOWY	DATA 01.2020 r.	NR RYSUNKU 09
OPRACOWAŁ			
RYSOWAŁ	inż. Magdalena Myrta	11877	





# LEGENDA

	Optyczna czujka dymu		Centrala sterująca oddymianiem
	Czujka ciepła		Pomieszczenia wyłączone z ochrony
	Ręczny ostrzegacz pożarowy		Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8
	Sygnalizator akustyczny		Przewód HDGs 1x2x1
	Centrala sygnalizacji pożarowej		EI60 Ściana ppoż EI60
	Drzwi EI30		REI60 Ściana ppoż REI60

JEDNOSTKA  
PROJEKTOWA



**FireTech**  
Inżynieria pożarowa

01-919 Warszawa ul. Wólczyńska 308  
Tel. +48 22 486 33 68  
Fax. +48 22 486 33 68  
firetech@firetech.waw.pl  
www.firetech.waw.pl

TEMAT

**PROJEKT WYKONAWCZY**  
SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU

OBIEKT

Budynek Internatu Zespołu Szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego,  
ul. Młodych Techników 5, Pyrzyce

TREŚĆ  
RYSUNKU

RZUT PARTERU,  
Budynek C

DATA

01.2020 r.

SKALA

1:100

NR RYSUNKU

08

OPRACOWAŁ:


RYSOWAŁ:

inż. Magdalena Myrta

11877

*Myrta R.*




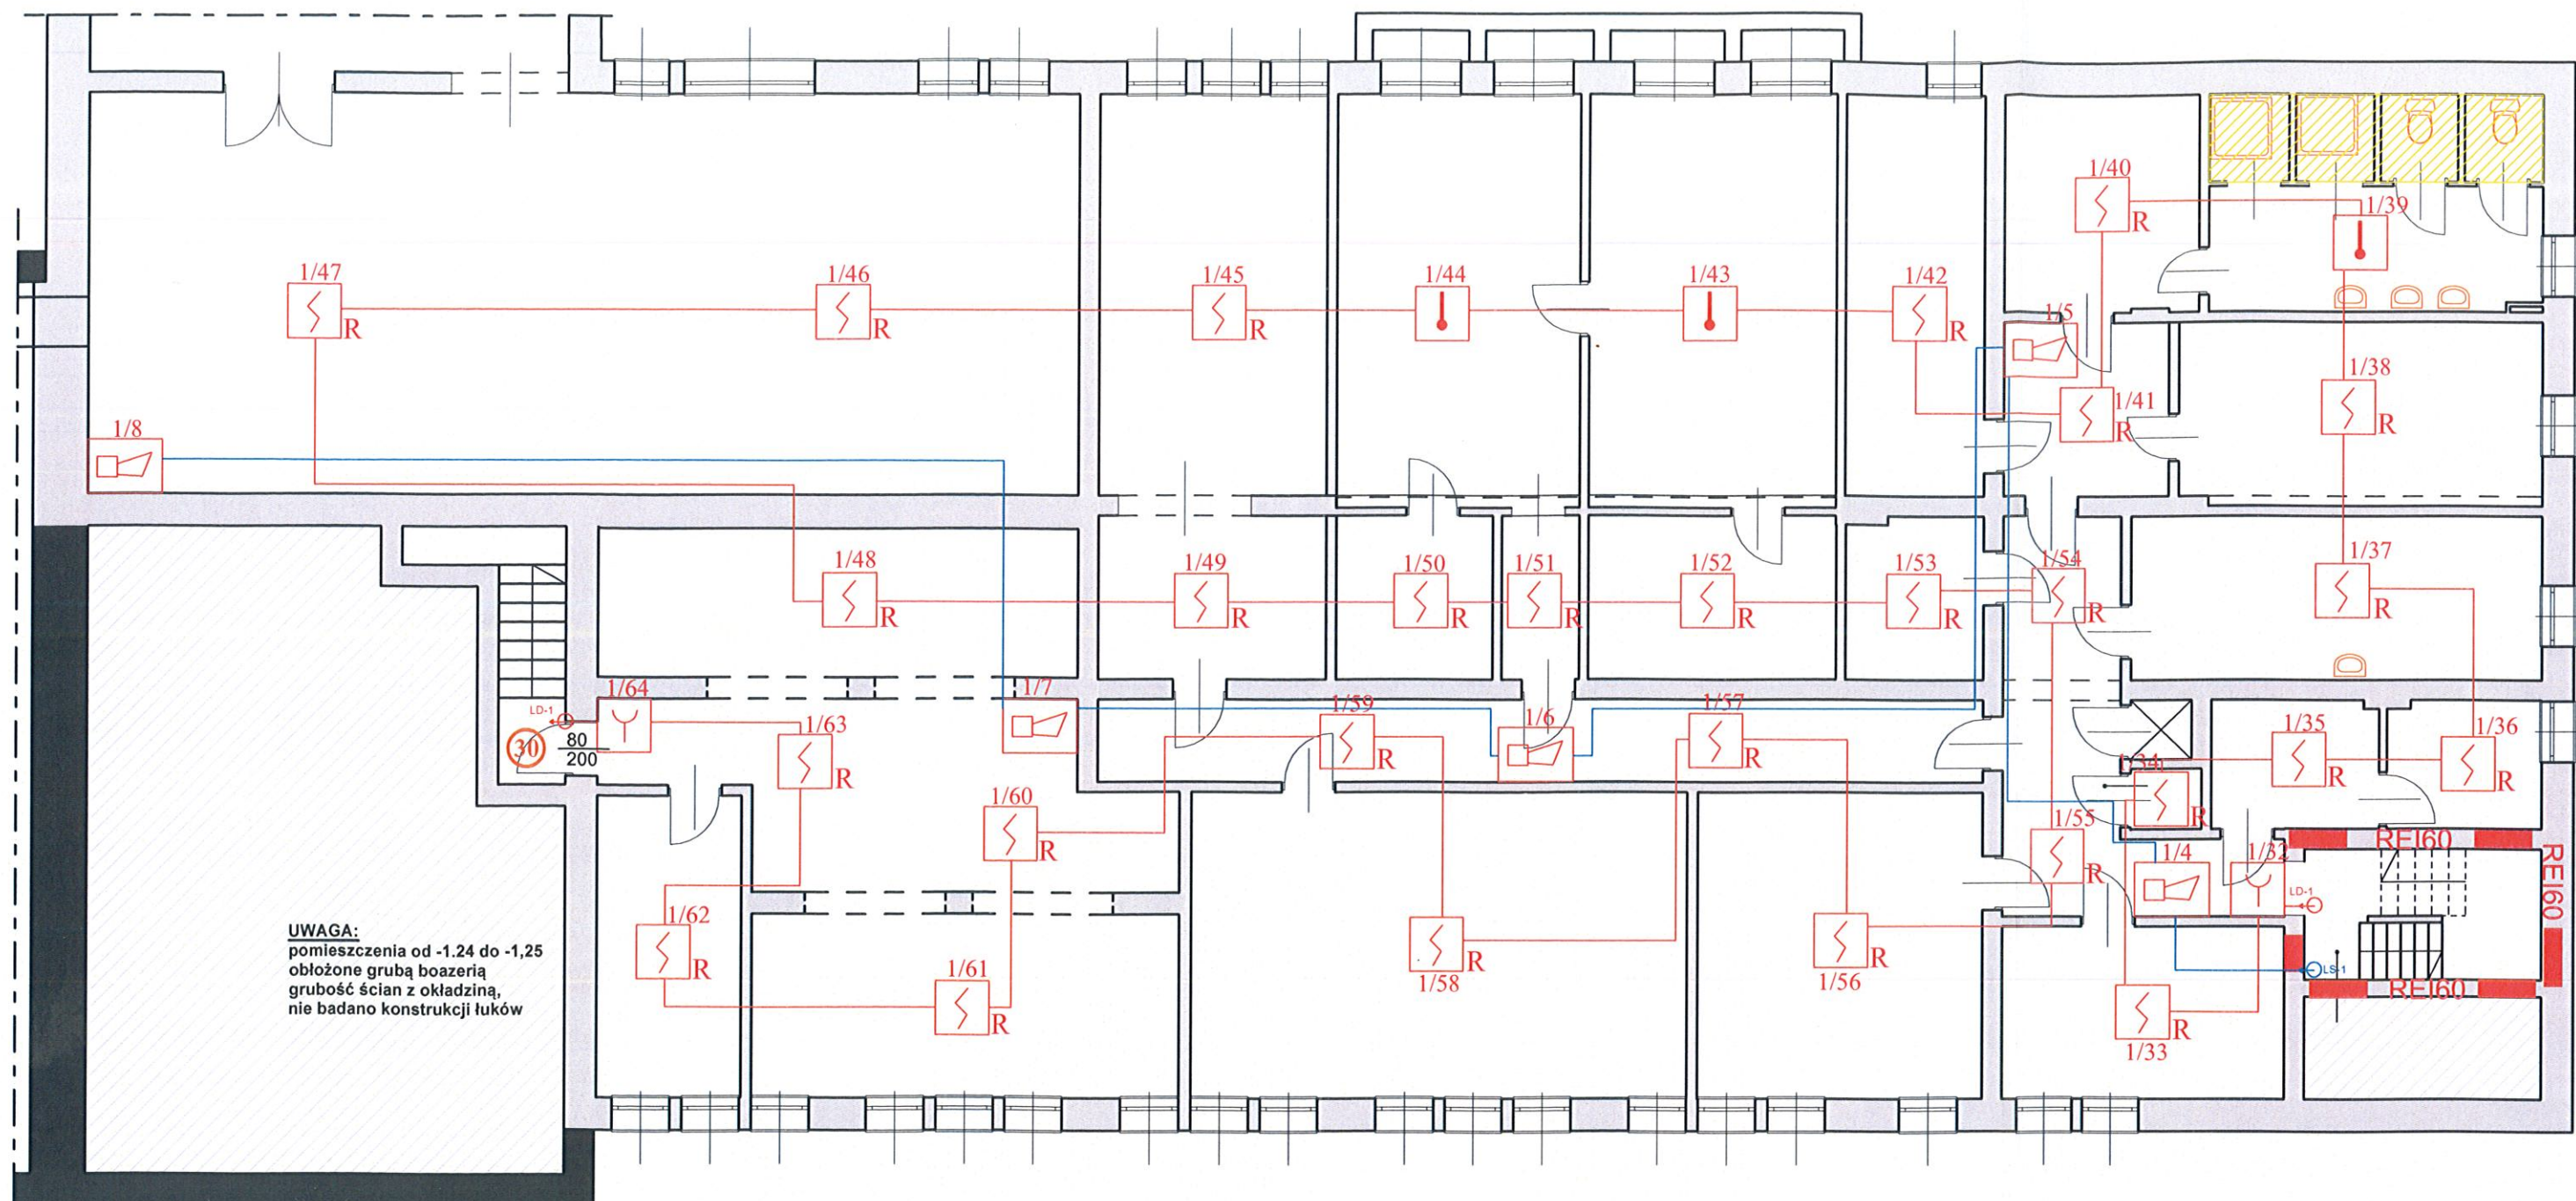

LEGENDA	
	Optyczna czujka dymu
	Czujka ciepła
	Ręczny ostrzegacz pożarowy
	Sygnalizator akustyczny
	Centrala sygnalizacji pożarowej
	Drzwi EI30
	Pomieszczenia wyłączone z ochrony
	Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8
	Przewód HDGs 1x2x1
	EI60 Ściana ppoż EI60
	REI60 Ściana ppoż REI60


JEDNOSTKA PROJEKTOWA	<b>FireTech</b> Inżynieria pożarowa 01-919 Warszawa ul. Wólczyńska 308 Tel. +48 22 486 33 68 Fax. +48 22 486 33 68 firetech@firetech.waw.pl www.firetech.waw.pl		
TEMAT	<b>PROJEKT WYKONAWCZY</b> SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU		
OBIEKT	Budynek Internatu Zespołu Szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Młodych Techników 5, Porytze		
TREŚĆ RYSUNKU	RZUT PIWNICY, Budynek C	DATA 01.2020 r. SKALA 1:100 NR RYSUNKU <b>07</b>	
OPRACOWAŁ:			
RYSOWAŁ:	inż. Magdalena Myrta <small>inżynier bezpieczeństwa pożarowego</small>	11877	









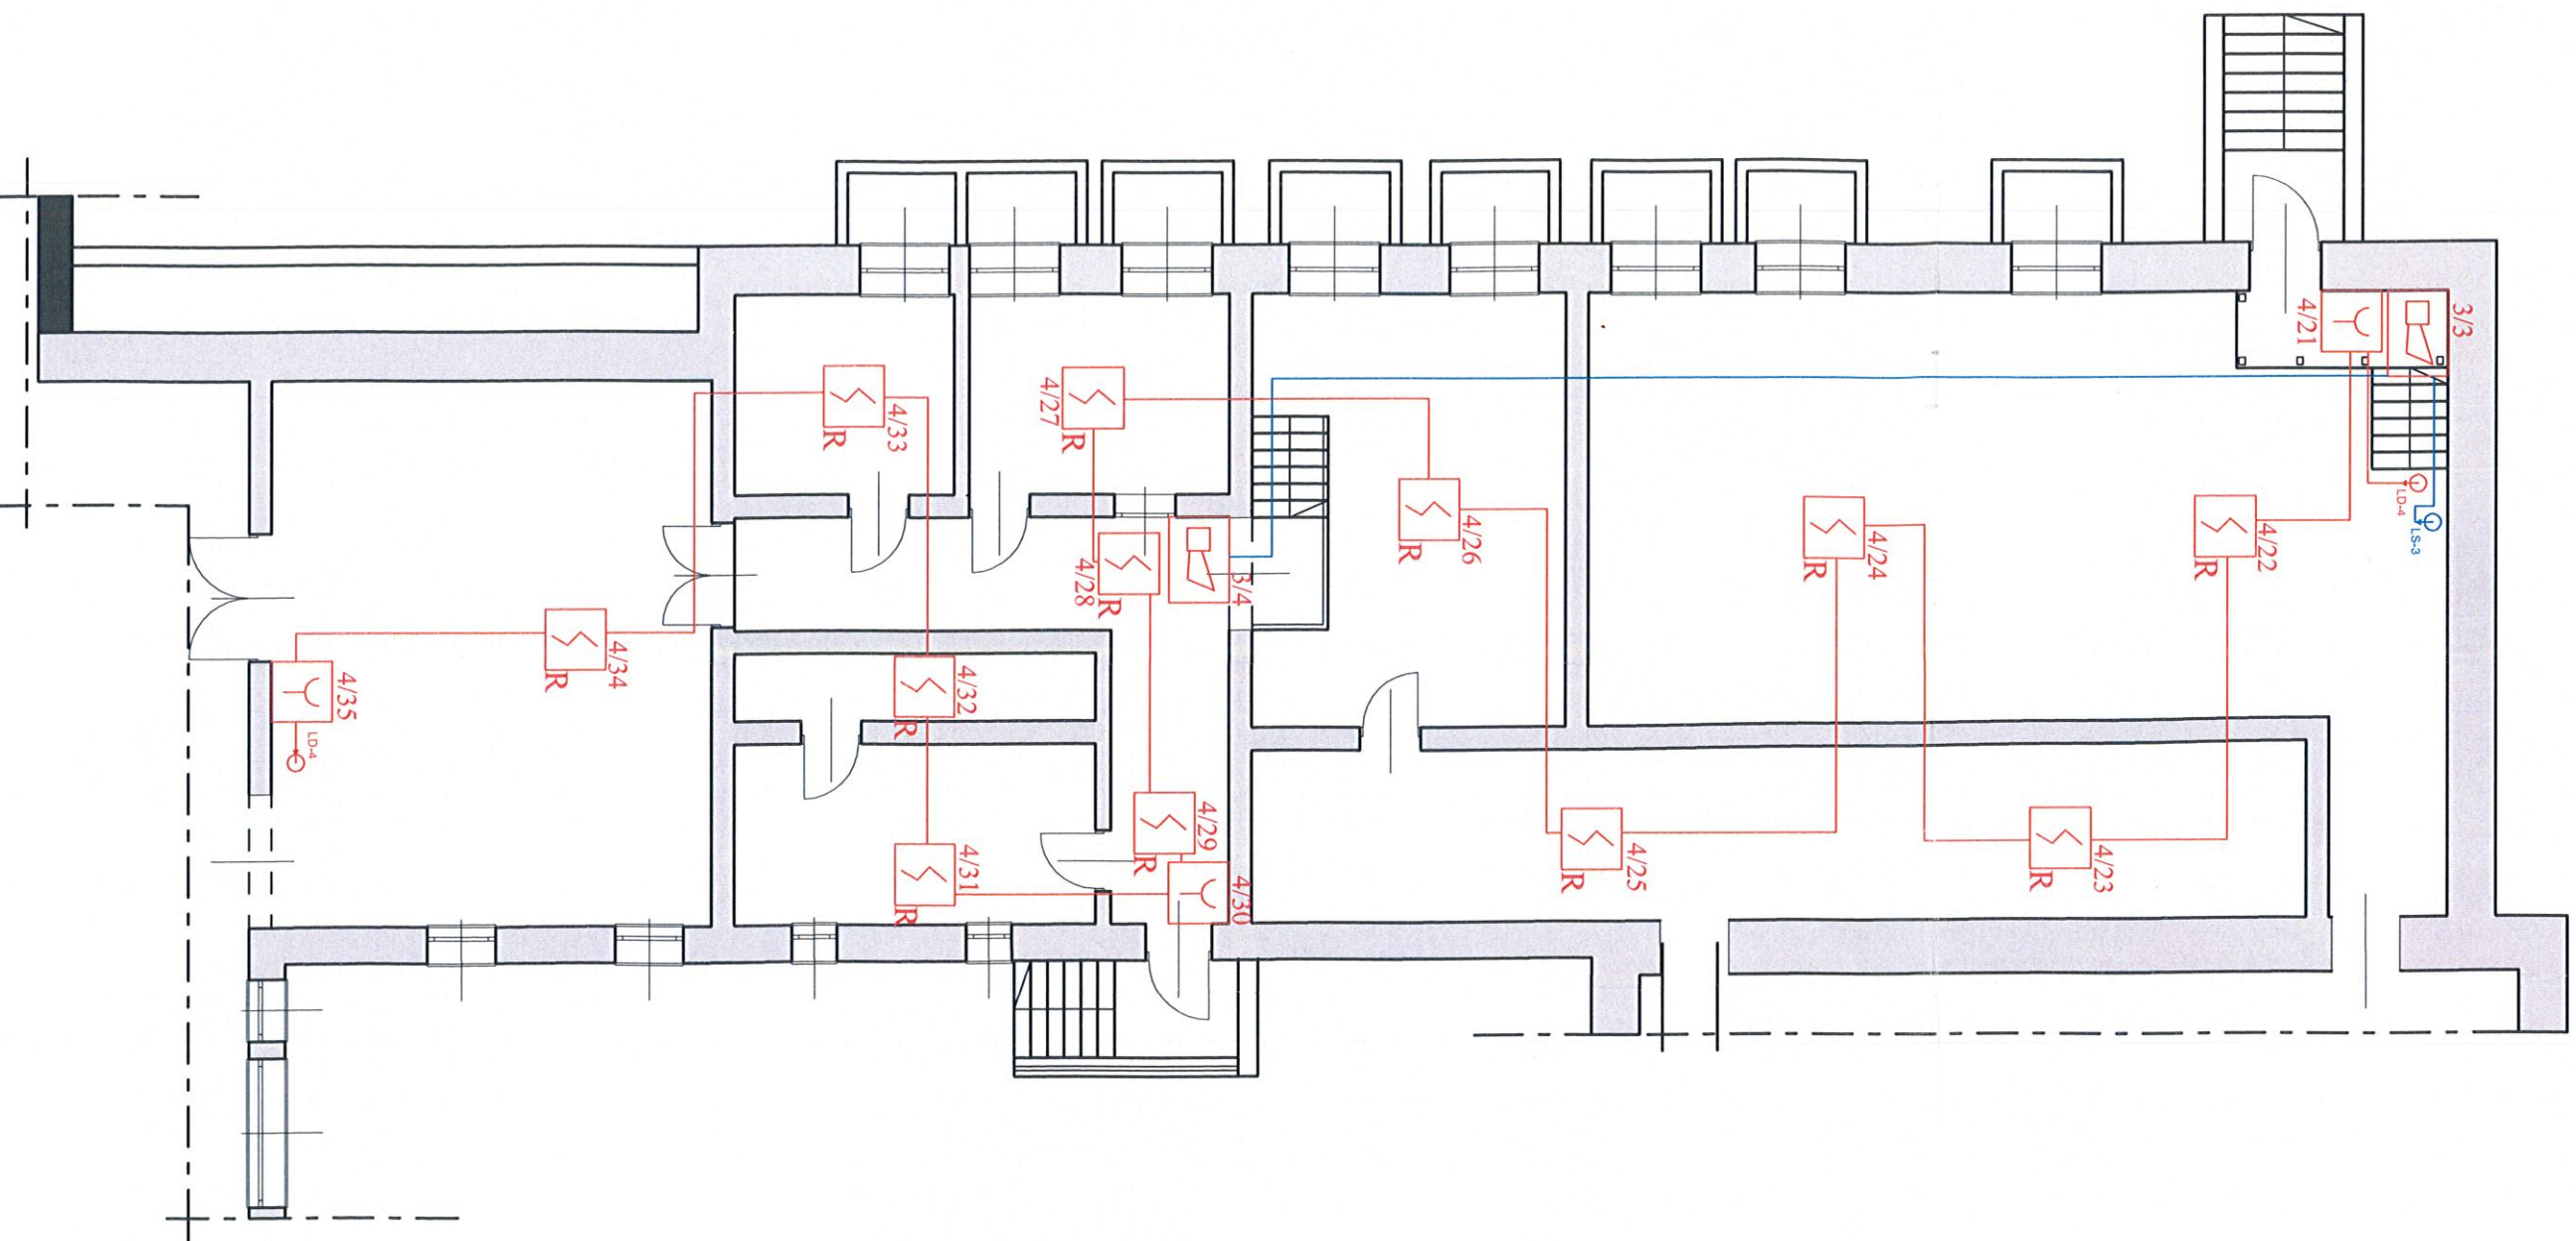






LEGEND	
	Optyczna czujka dymu
	Czujka ciepła
	Ręczny ostrzegacz
	Sygnalizator akustyczny
	Centrala sygnalizacyjna
	Drzwi EI30
	Pomieszczenia wykrywania dymu
	Przewód HDG 150
	EI60 Ściana przeciwpożarowa

















LEGENDA	
	Optyczna czujka dymu
	Czujka ciepła
	Ręczny ostrzegacz pożarowy
	Sygnalizator akustyczny
	Centrala sygnalizacji pożarowej
	Drzwi EI30
	Pomieszczenia wyłączone z ochrony
	Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8
	Przewód HDGs 1x2x1
	EI60 Ściana ppoż EI60

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	 <b>FireTech</b> Inżynieria pożarowa 01-919 Warszawa ul. Wólczyńska 308 Tel. +48 22 486 33 68 Fax. +48 22 486 33 68 firetech@firetech.waw.pl www.firetech.waw.pl		
TEMAT	<b>PROJEKT WYKONAWCZY</b> SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU		
OBIEKT	Budynek Internatu Zespołu Szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Młodych Techników 5, Porycie		
TRZĘŚĆ RYSUNKU	RZUT PIWNICY, Budynek B	SKALA 1:100	DATA 01.2020 r.
OPRACOWAŁ:		NR RYSUNKU	05
RYSOWAŁ:	inż. Magdalena Myrta <small>z wyłączeniem odpowiedzialności</small>	11877	<i>Purple K.</i>






# LEGENDA

	Optyczna czujka dymu		Pomieszczenia wyłączone z ochrony
	Czujka ciepła		Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8
	Ręczny ostrzegacz pożarowy		Przewód HDGs 1x2x1
	Sygnalizator akustyczny		EI60 Ściana ppoż EI60
	Centrala sygnalizacji pożarowej		REI60 Ściana ppoż REI60
	Drzwi EI30		

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	 <b>FireTech</b> Inżynieria pożarowa 01-919 Warszawa ul. Wólczyńska 308 Tel. +48 22 486 33 68 Fax. +48 22 486 33 68 firetech@firetech.waw.pl www.firetech.waw.pl		
TEMAT	<b>PROJEKT WYKONAWCZY</b> SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU		
OBIEKT	Budynek Internatu Zespołu Szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Młodych Techników 5, Przysię		
TREŚĆ RYSUNKU	RZUT III PIĘTRA, Budynek A	DATA 01.2020 r. SKALA 1:100 NR RYSUNKU 04	
OPRACOWAŁ			
RYSOWAŁ	inż. Magdalena Myrta inżynier bezpieczeństwa pożarowego	11877	



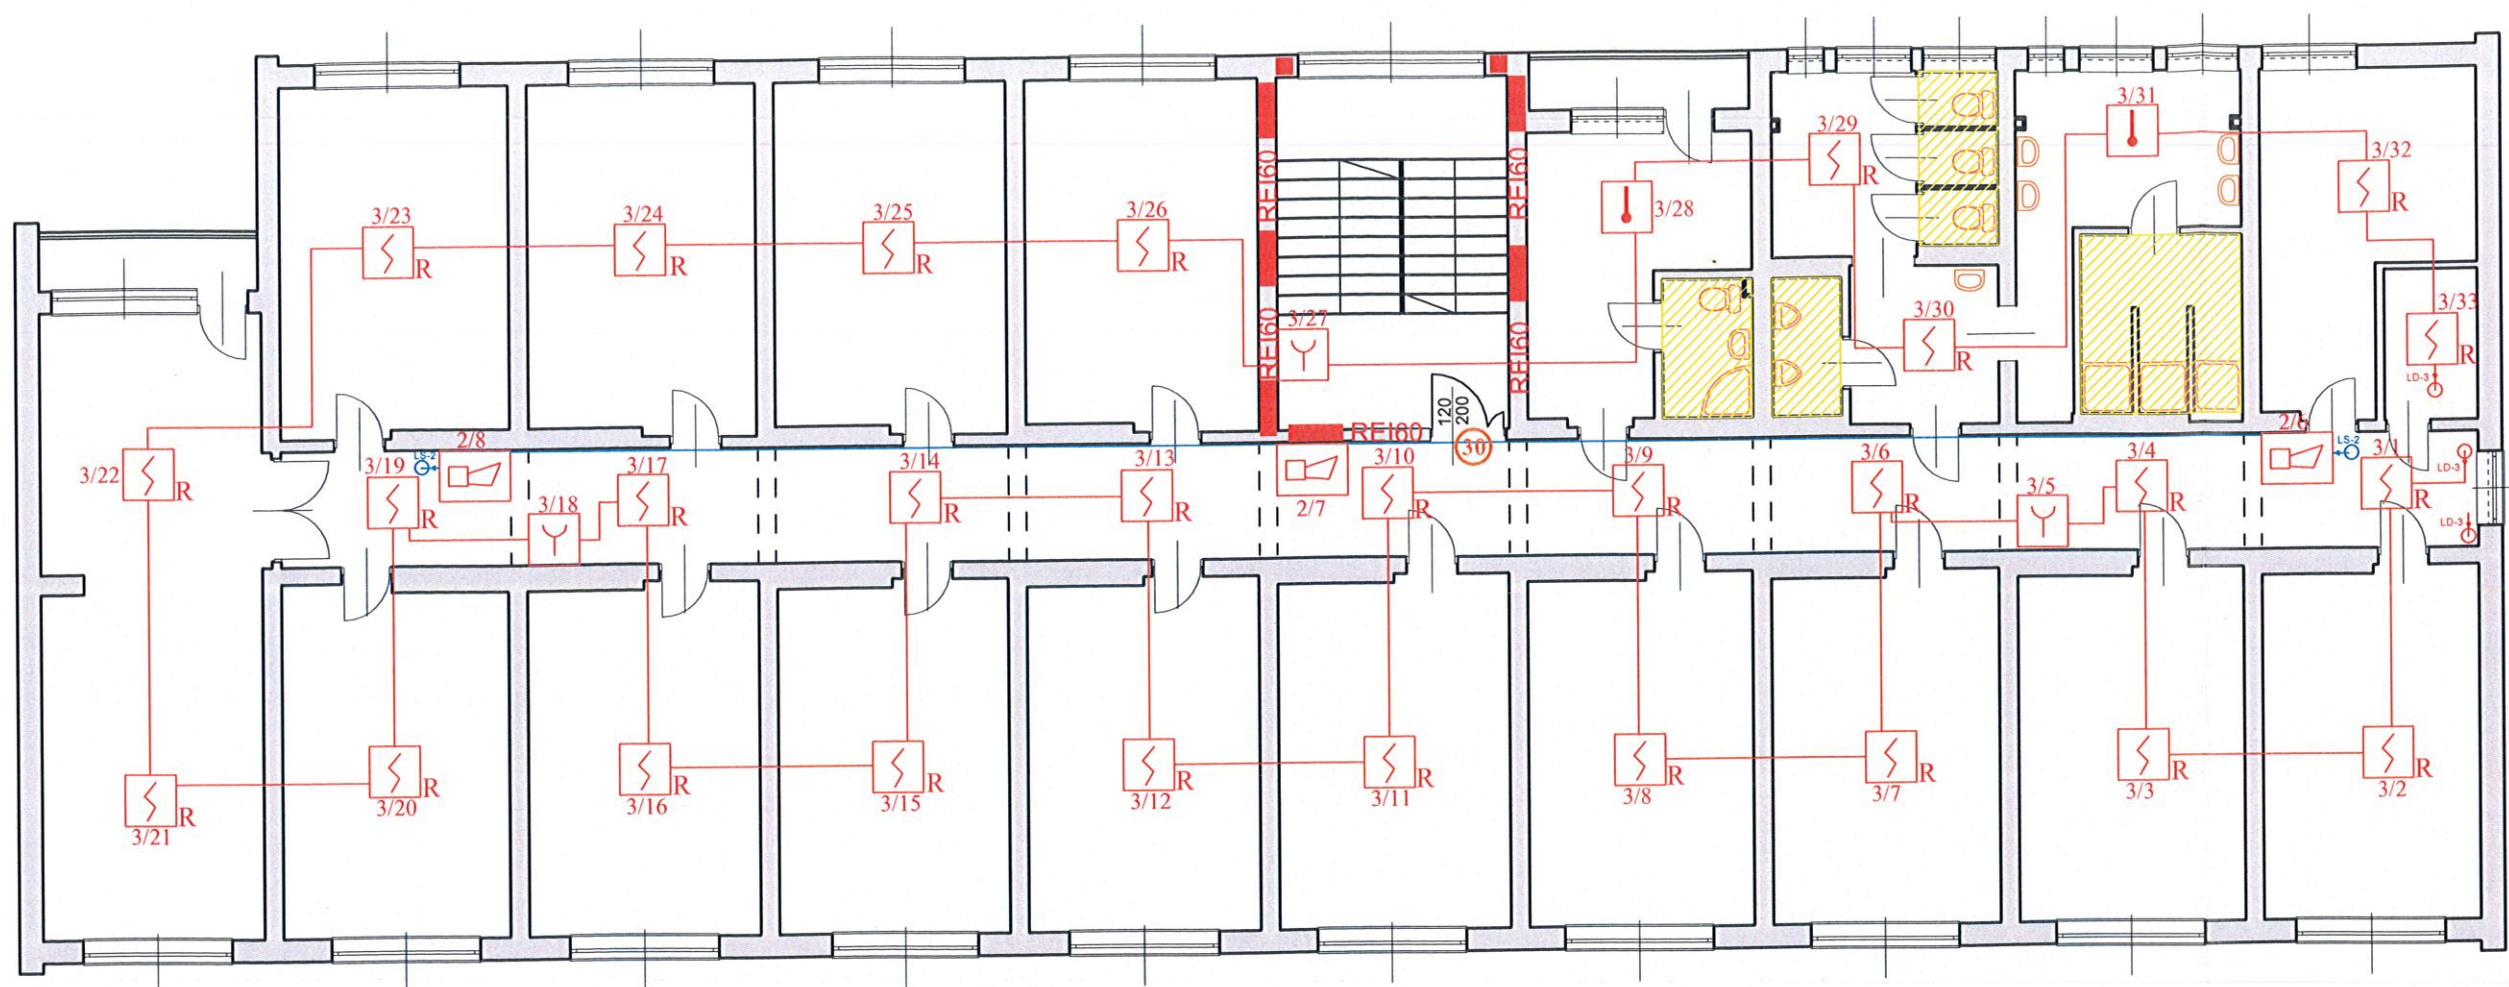


# LEGENDA

	Optyczna czujka dymu		Pomieszczenia wyłączone z ochrony
	Czujka ciepła		Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8
	Ręczny ostrzegacz pożarowy		Przewód HDGs 1x2x1
	Sygnalizator akustyczny		EI60 Ściana ppoż EI60
	Centrala sygnalizacji pożarowej		REI60 Ściana ppoż REI60
	Drzwi EI30		

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	<b>FireTech</b> Inżynieria pożarowa 01-919 Warszawa ul. Wólczyńska 308 Tel. +48 22 486 33 68 Fax. +48 22 486 33 68 firetech@firetech.waw.pl www.firetech.waw.pl		
TEMAT	<b>PROJEKT WYKONAWCZY</b> SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU		
OBIEKT	Budynek Internatu Zespołu Szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Młodych Techników 5, Piryckie		
TREŚĆ RYSUNKU	RZUT II PIĘTRA, Budynek A	DATA 01.2020 r. SKALA 1:100 NR RYSUNKU 03	
OPRACOWAŁ			
RYSOWAŁ	inż. Magdalena Myrta	11877	






# LEGENDA

	Optyczna czujka dymu		Pomieszczenia wyłączone z ochrony
	Czujka ciepła		Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8
	Ręczny ostrzegacz pożarowy		Przewód HDGs 1x2x1
	Sygnalizator akustyczny		EI60 Ściana ppoż EI60
	Centrala sygnalizacji pożarowej		REI60 Ściana ppoż REI60
	Drzwi EI30		

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	 <b>FireTech</b> Inżynieria pożarowa 01-919 Warszawa ul. Wólczyńska 308 Tel. +48 22 486 33 68 Fax. +48 22 486 33 68 firetech@firetech.waw.pl www.firetech.waw.pl		
TEMAT	<b>PROJEKT WYKONAWCZY</b> SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU		
OBIEKT	Budynek Internatu Zespołu Szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Młodych Techników 5, Piryżyc		
TREŚĆ RYSUNKU	RZUT I PIĘTRA, Budynek A	DATA 01.2020 r. SKALA 1:100	NR RYSUNKU 02
OPRACOWAŁ:			
RYSOWAŁ:	inż. Magdalena Myrta inżynier bezpieczeństwa pożarowego	11877	



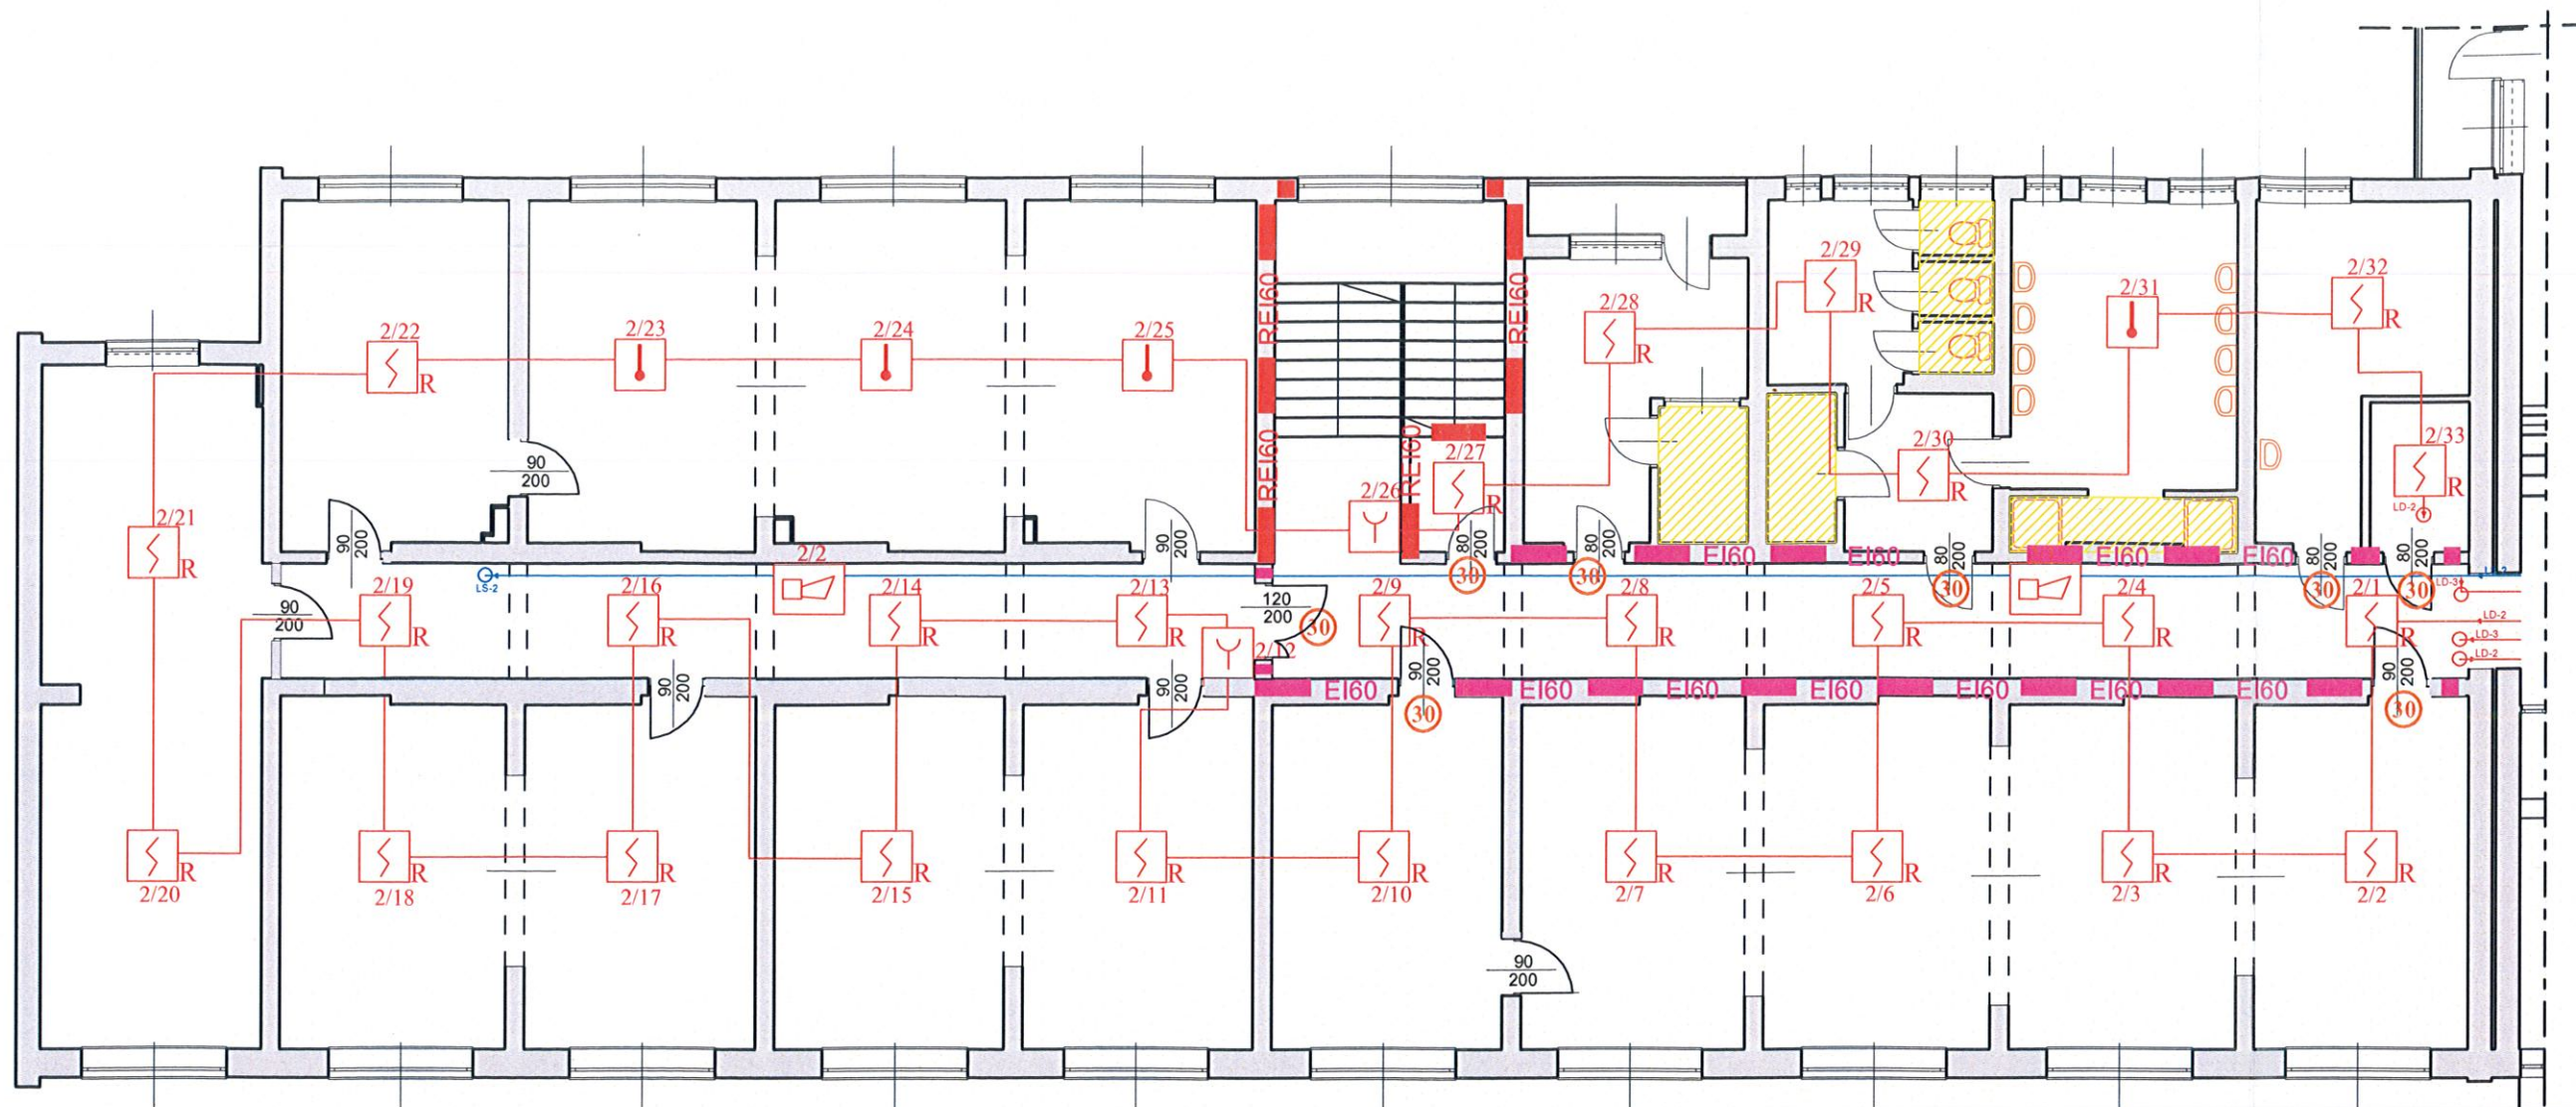












RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ  
PRZECIWOPOŻAROWYCH

*Ignaczak*  
mgr inż. Paulina Ignaczak Nr upr. 634/2015  
Warszawa, 01.03.2020  
(miejscowość, data)

Zgodność projektu z wymaganiami  
ochrony przeciwpożarowej  
stwierdzam  
bez uwag z uwagami:

# LEGENDA

	Optyczna czujka dymu		Pomieszczenia wyłączone z ochrony
	Czujka ciepła		Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8
	Ręczny ostrzegacz pożarowy		Przewód HDGs 1x2x1
	Sygnalizator akustyczny		EI60 Ściana ppoż EI60
	Centrala sygnalizacji pożarowej		REI60 Ściana ppoż REI60
	Drzwi EI30		

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	 <b>FireTech</b> Inżynieria pożarowa 01-919 Warszawa ul. Wólczyńska 308 Tel. +48 22 486 33 68 Fax. +48 22 486 33 68 firetech@firetech.waw.pl www.firetech.waw.pl		
TEMAT	PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU		
OBIEKT	Budynek Internatu Zespołu Szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Młodych Techników 5, Piryckie		
TREŚĆ RYSUNKU	RZUT PARTERU, Budynek A	DATA 01.2020 r.	01
OPRACOWAŁ:		SKALA 1:100	
RYSOWAŁ:	inż. Magdalena Myrta	11877	<i>Myrta M.</i>