






UWAGA:
pomieszczenia od -1.24 do -1.25
obłożone grubą boazerią
grubość ścian z okładziną,
nie badano konstrukcji łuków

LEGENDA

-  Drzwi EI30
-  Pomieszczenia wyłączone z ochrony
-  EI60 Ściana ppoż EI60
-  REI60 Ściana ppoż REI60
-  Numeracja drzwi

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA



FireTech
Inżynieria pożarowa

01-919 Warszawa ul. Wólczyńska 308
Tel. +48 22 486 33 68
Fax. +48 22 486 33 68
firetech@firetech.waw.pl
www.firetech.waw.pl

TEMAT

PROJEKT WYKONAWCZY
DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WYMAGAŃ
Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

OBIEKT

Budynek Internatu Zespołu Szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego,
ul. Młodych Techników 5, Piryckie

TREŚĆ
RYSUNKU

RZUT PIWNICY,
Budynek C

DATA
01.2020 r.
SKALA
1:100


NR RYSUNKU
07

OPRACOWAŁ:

inż. Magdalena Myrta

11877

Myrta M.



LEGENDA

- 30 Drzwi EI30
- Pomieszczenia wyłączone z ochrony
- EI60 Ściana ppoż EI60
- REI60 Ściana ppoż REI60
- 1 Numeracja drzwi

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA



FireTech
Inżynieria pożarowa

01-919 Warszawa ul. Wólczyńska 308
Tel. +48 22 486 33 68
Fax. +48 22 486 33 68
firetech@firetech.waw.pl
www.firetech.waw.pl

TEMAT

PROJEKT WYKONAWCZY
DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WYMAGAŃ
Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ

OBIEKT

Budynek Internatu Zespołu Szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego,
ul. Młodych Techników 5, Pyrzyce

TREŚĆ
RYSUNKU

RZUT PARTERU,
Budynek C

DATA
01.2020 r.

SKALA
1:100


NR RYSUNKU
06

OPRACOWAŁ:

RYSOWAŁ: inż. Magdalena Myrta
inżynier bezpieczeństwa pożarowego

11877


Podpis: *Myrta M.*

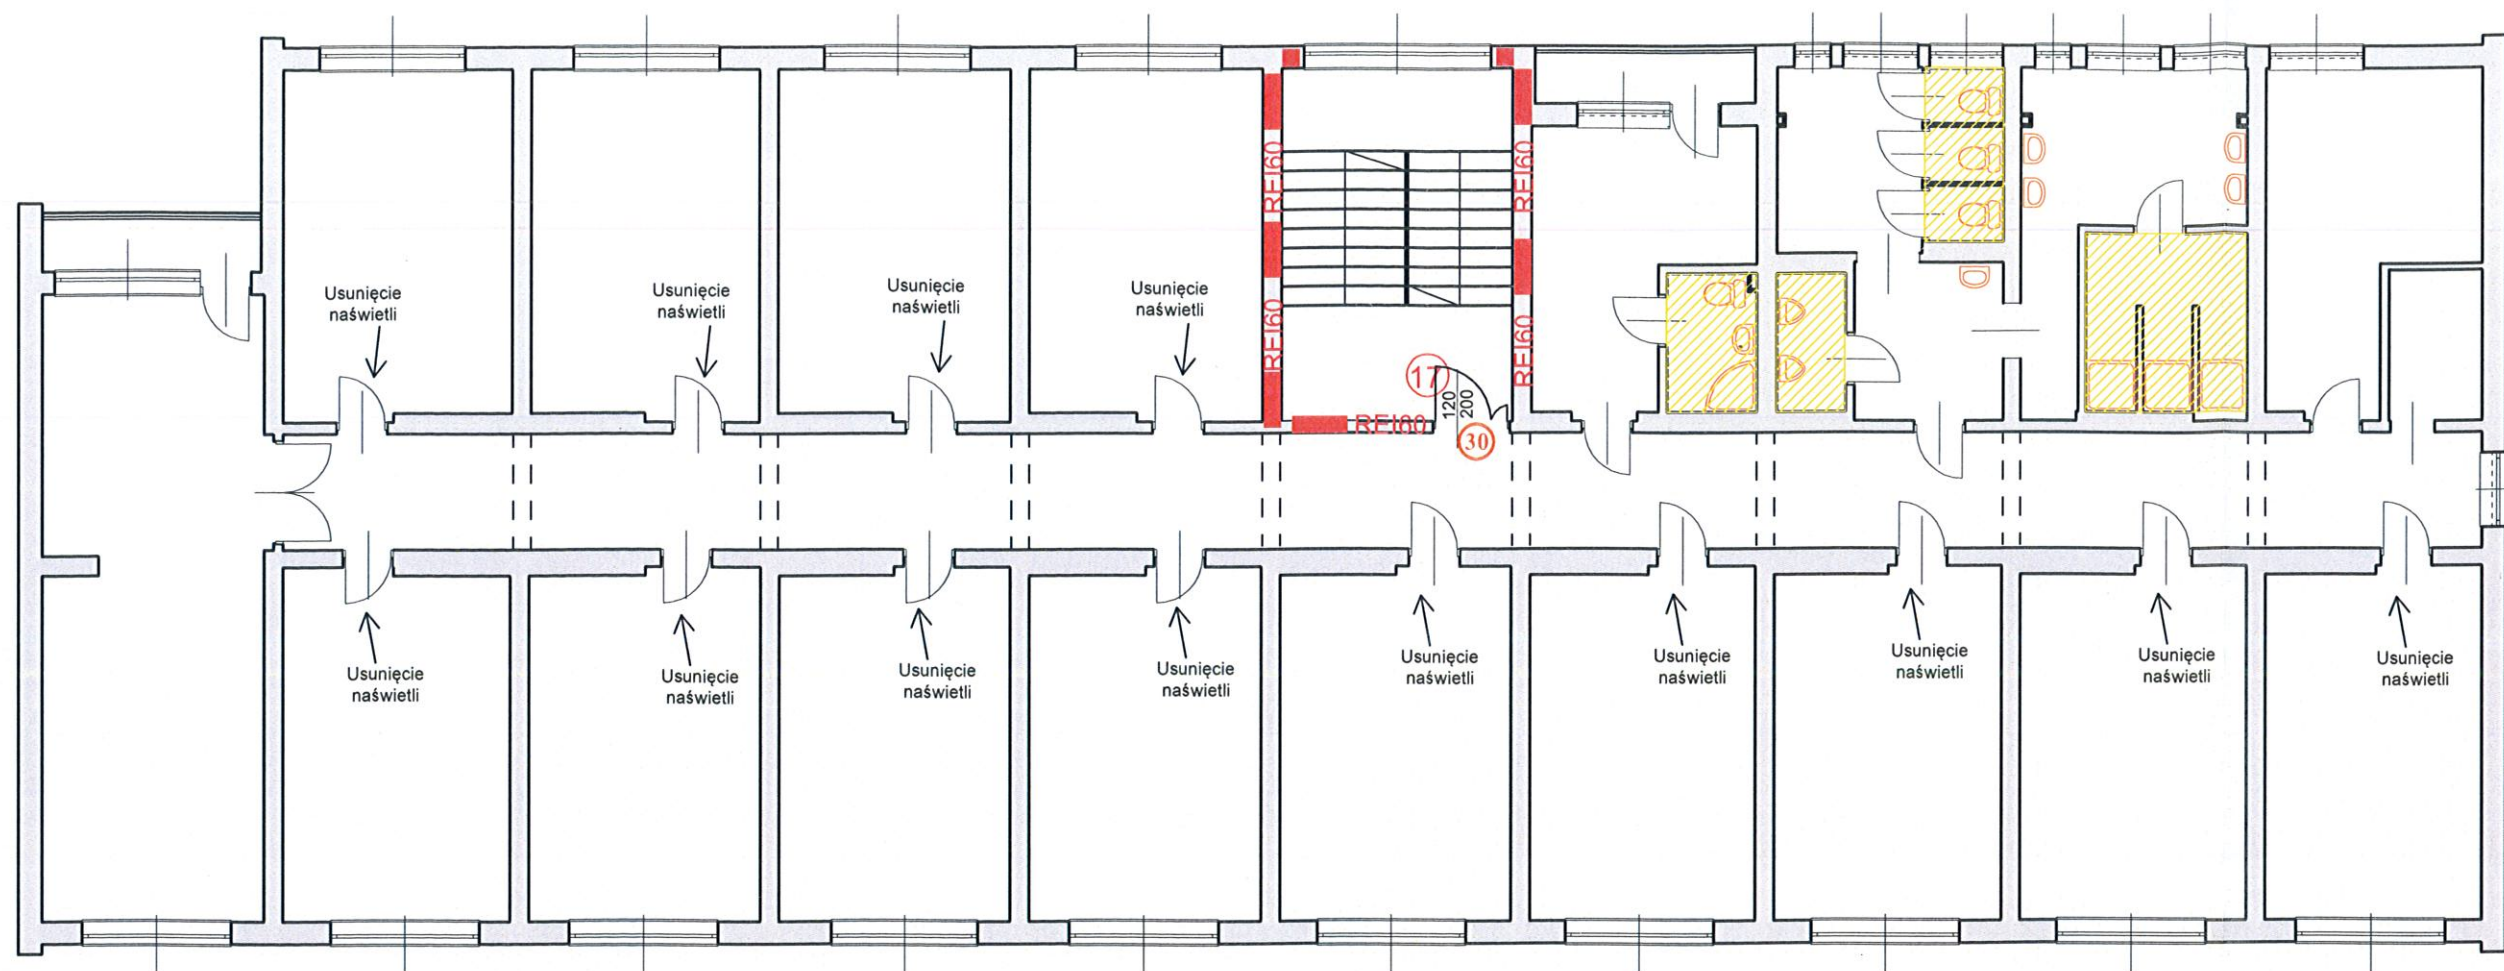

LEGENDA

- 30 Drzwi EI30
- Pomieszczenia wyłączone z ochrony
- EI60 Ściana ppoż EI60
- REI60 Ściana ppoż REI60
- 1 Numeracja drzwi


JEDNOSTKA PROJEKTOWA	 FireTech Inżynieria pożarowa 01-919 Warszawa ul. Wólczyńska 308 Tel. +48 22 486 33 68 Fax. +48 22 486 33 68 firetech@firetech.waw.pl www.firetech.waw.pl		
TEMAT	PROJEKT WYKONAWCZY DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WYMAGAŃ Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ		
OBIEKT	Budynek Internatu Zespołu Szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Młodych Techników 5, Pyrzyce		
TREŚĆ RYSUNKU	RZUT III PIĘTRA, Budynek A	DATA 01.2020 r.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 04 </div>
OPRACOWAŁ		SKALA 1:100	
RYSOWAŁ	inż. Magdalena Myrta	11877	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <i>Myrta M.</i> </div>

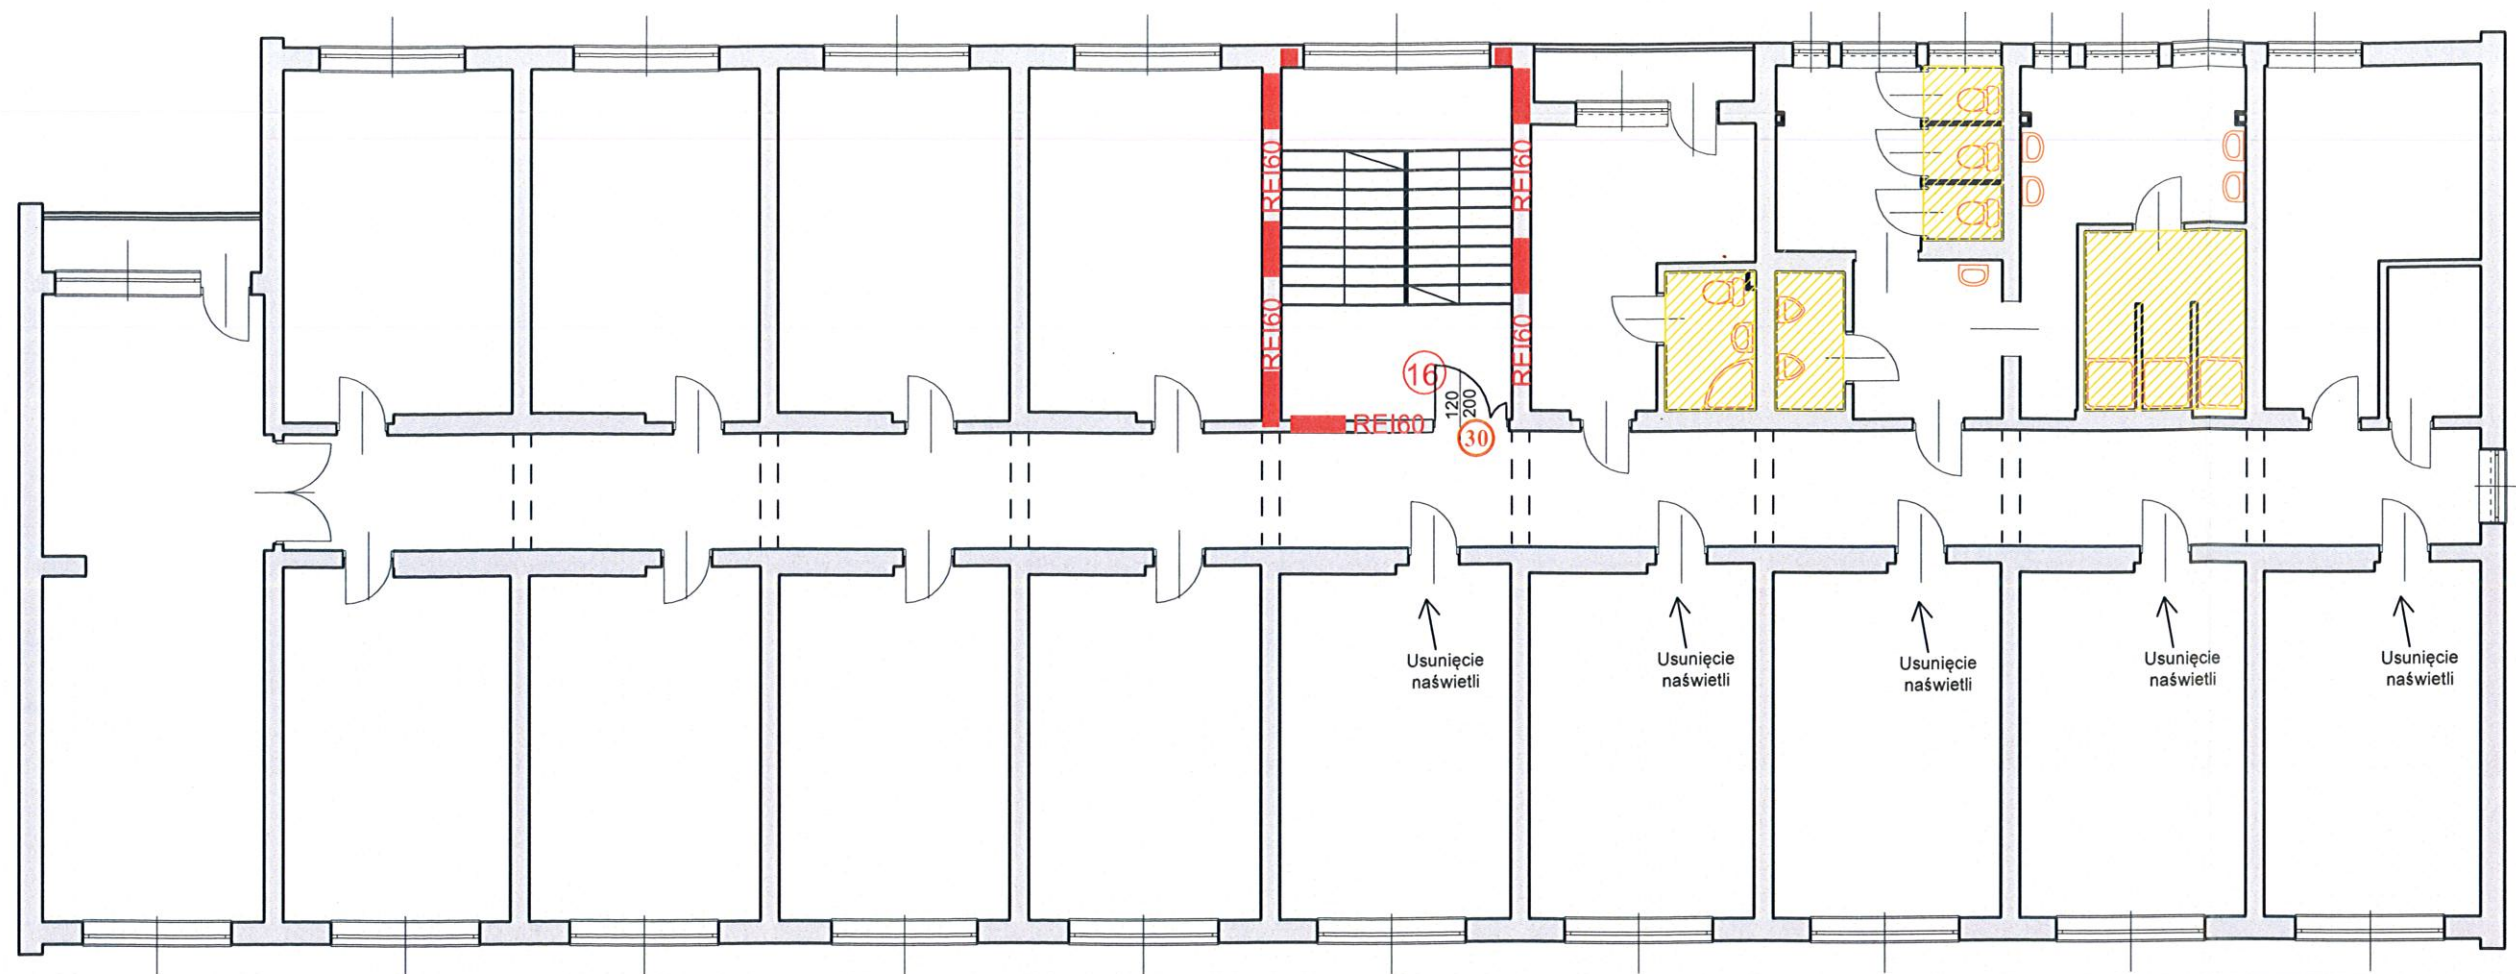

LEGENDA


	Drzwi EI30
	Pomieszczenia wyłączone z ochrony
	EI60 Ściana ppoż EI60
	REI60 Ściana ppoż REI60
	Numeracja drzwi

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	FireTech Inżynieria pożarowa 01-919 Warszawa ul. Wólczyńska 308 Tel. +48 22 486 33 68 Fax. +48 22 486 33 68 firetech@firetech.waw.pl www.firetech.waw.pl		
TEMAT	PROJEKT WYKONAWCZY DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WYMAGAŃ Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ		
OBIEKT	Budynek Internatu Zespołu Szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Młodych Techników 5, Pyrzyce		
TREŚĆ RYSUNKU	RZUT II PIĘTRA, Budynek A	DATA 01.2020 r. SKALA 1:100 NR RYSUNKU 03	
OPRACOWAŁ:			
RYSOWAŁ:	inż. Magdalena Myrta inżynier bezpieczeństwa pożarowego	11877	



LEGENDA	
	Drzwi EI30
	Pomieszczenia wyłączone z ochrony
	EI60 Ściana ppoż EI60
	REI60 Ściana ppoż REI60
	Numeracja drzwi

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	FireTech Inżynieria pożarowa 01-919 Warszawa ul. Wólczyńska 308 Tel. +48 22 486 33 68 Fax. +48 22 486 33 68 firetech@firetech.waw.pl www.firetech.waw.pl		
TEMAT	PROJEKT WYKONAWCZY DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WYMAGAŃ Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ		
OBIEKT	Budynek Internatu Zespołu Szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Młodych Techników 5, Przysie		
TREŚĆ RYSUNKU	RZUT I PIĘTRA, Budynek A	DATA 01.2020 r. SKALA 1:100	NR RYSUNKU 02
OPRACOWAŁ:			
RYSOWAŁ:	inż. Magdalena Myrta inżynier bezpieczeństwa pożarowego	11877	

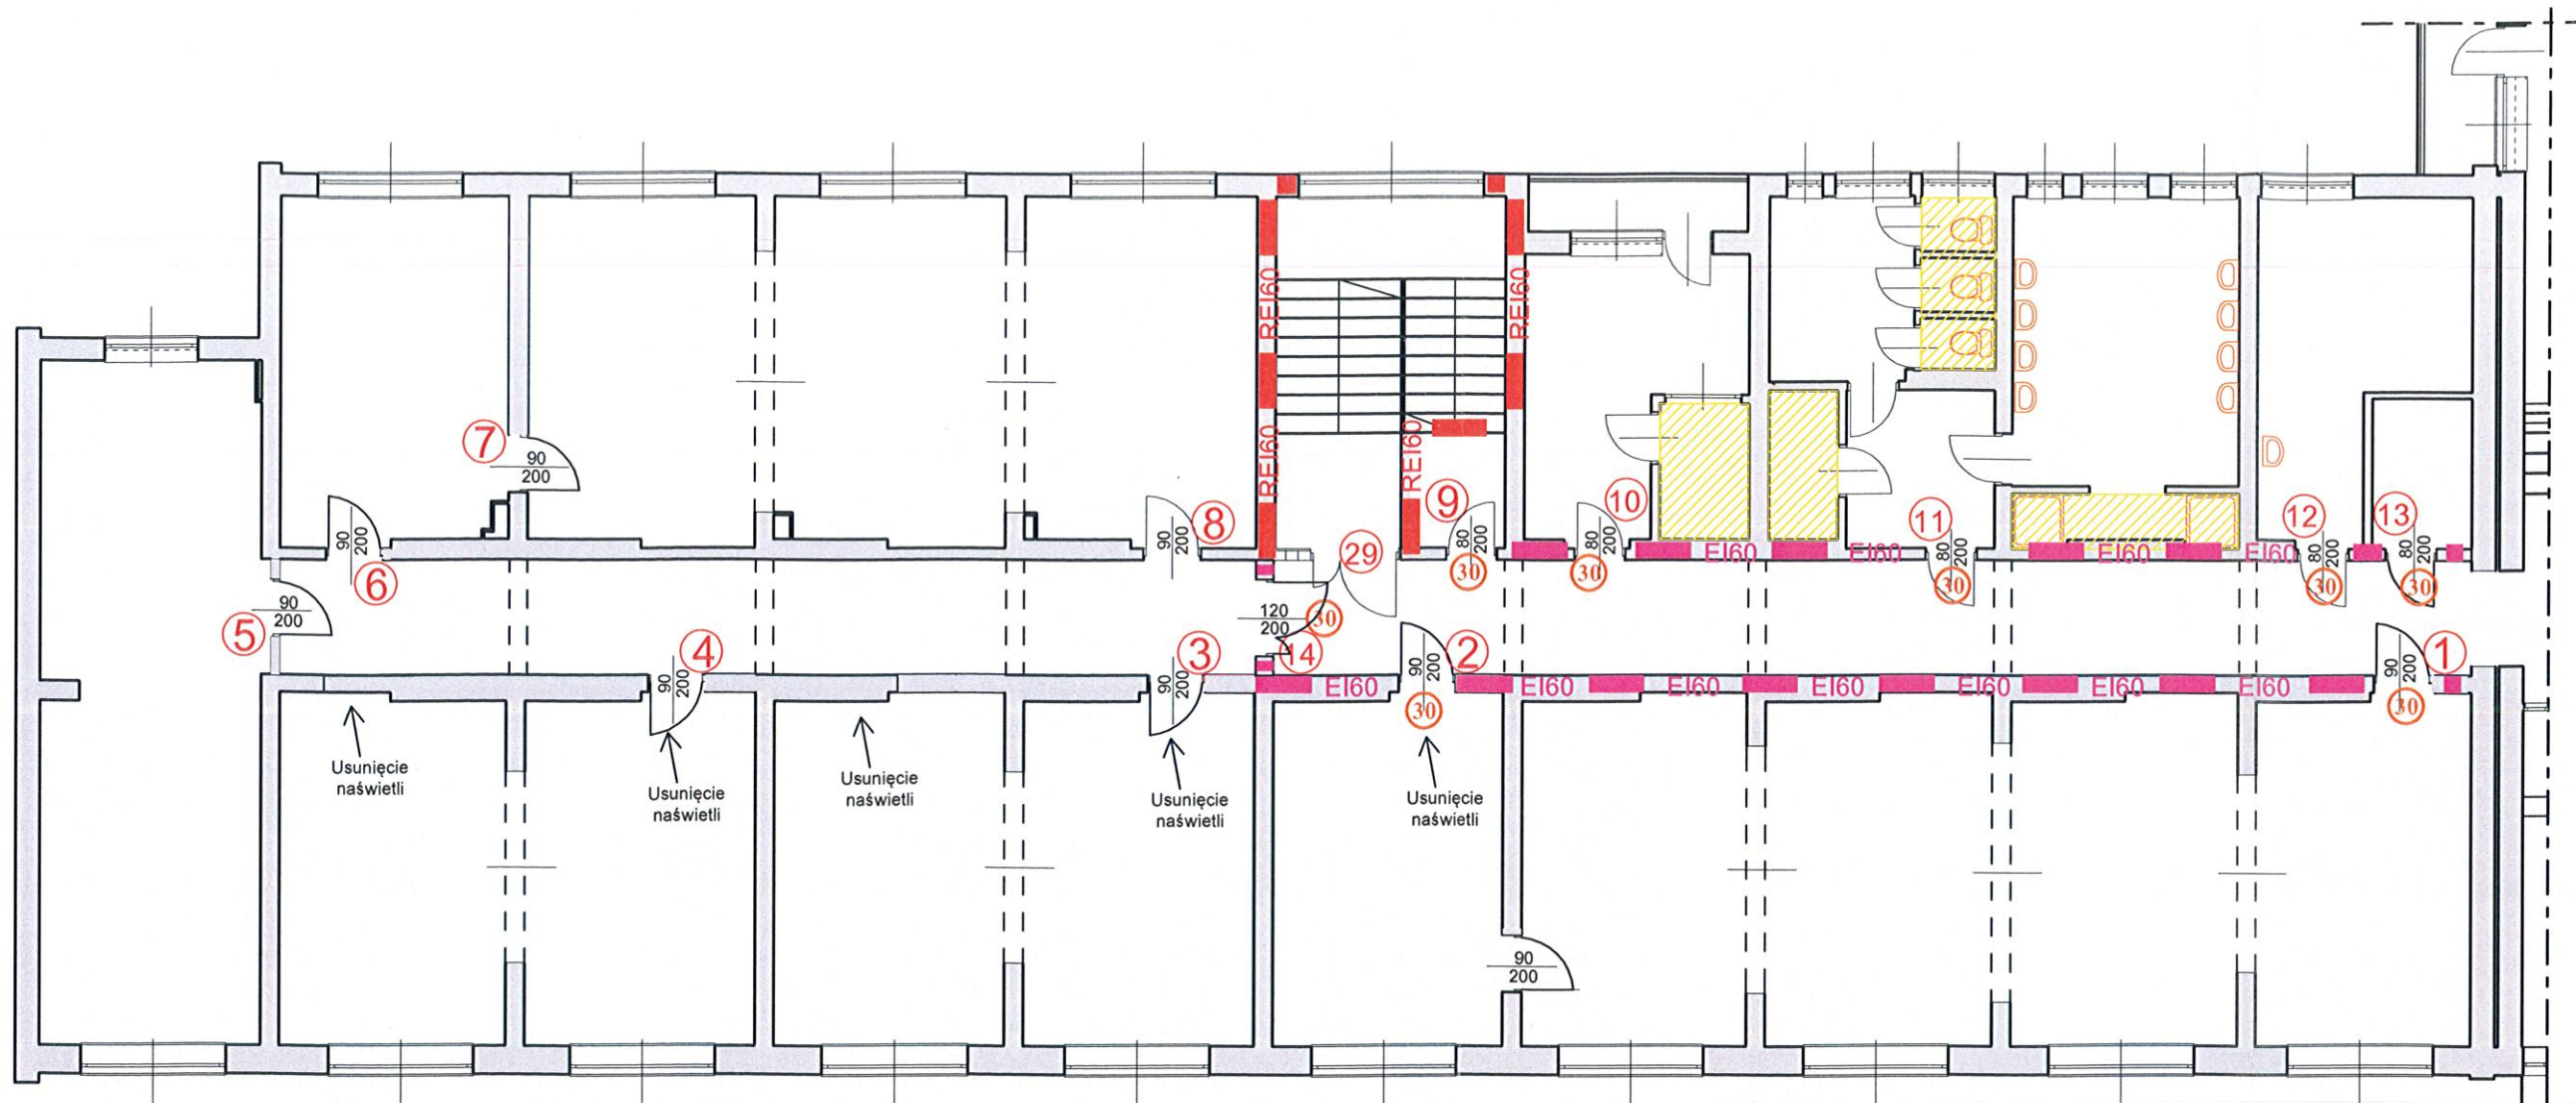

RZECZOWNYCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWOPOŻAROWYCH

Ignaczak
mgr inż. Paulina Ignaczak Nr upr. 634/2015
Warszawa, 11.03.2020

(miejscowość, data)
Zgodność projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej
stwierdzam
bez uwag z uwagami:

LEGENDA	
	Drzwi EI30
	Pomieszczenia wyłączone z ochrony
	EI60 Ściana ppoż EI60
	REI60 Ściana ppoż REI60
	Numeracja drzwi

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	 FireTech Inżynieria pożarowa 01-919 Warszawa ul. Wólczyńska 308 Tel. +48 22 486 33 68 Fax. +48 22 486 33 68 firetech@firetech.waw.pl www.firetech.waw.pl		
TEMAT	PROJEKT WYKONAWCZY DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WYMAGAŃ Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ		
OBIEKT	Budynek Internatu Zespołu Szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Młodych Techników 5, Przysie		
TREŚĆ RYSUNKU	RZUT PARTERU, Budynek A	DATA 01.2020 r. SKALA 1:100	NR RYSUNKU 01
OPRACOWAŁ:			
RYSOWAŁ:	inż. Magdalena Myrta <small>inżynier bezpieczeństwa pożarowego</small>	11877	<i>Myrta M.</i>