


Żłobek Majdan Królewski
Sanitariat pom. 1.5
Płaszczyzna pracy

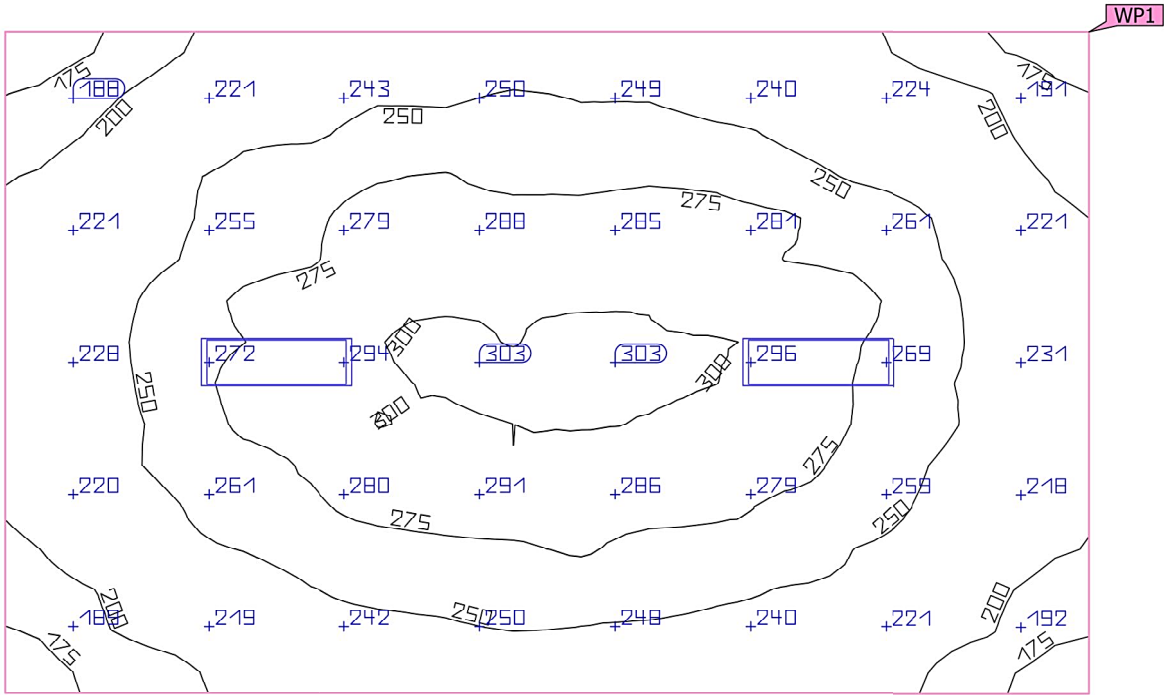

Właściwości	\bar{E} (Zad.)	$E_{min.}$	E_{maks}	$U_o (g_1)$ (Zad.)	g_2	Indeks
Płaszczyzna pracy (Pomieszczenie 1)	248 lx	160 lx	303 lx	0.65	0.53	WP1
Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne)	✓ (≥ 200 lx)			(≥ 0.40)		
Wysokość: 0.800 m, Margines: 0.000 m				✓		

Profil użytkowania: Zakres ogólny wewnątrz budynków - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy (10.1 Kantyny, minikuchnie)