



Obieg ogrzewania podłogowego

1462 kg/h
25,0 kPa
17,0 kW

- INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - ZASILANIE
- INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - POWRÓT
- WODA ZIMNA - UZDATNIOWA
- INSTALACJA CHŁODNICZA UNF 3/8" (CU 10)
- INSTALACJA CHŁODNICZA UNF 5/8" (CU 16)

OZNACZENIA:

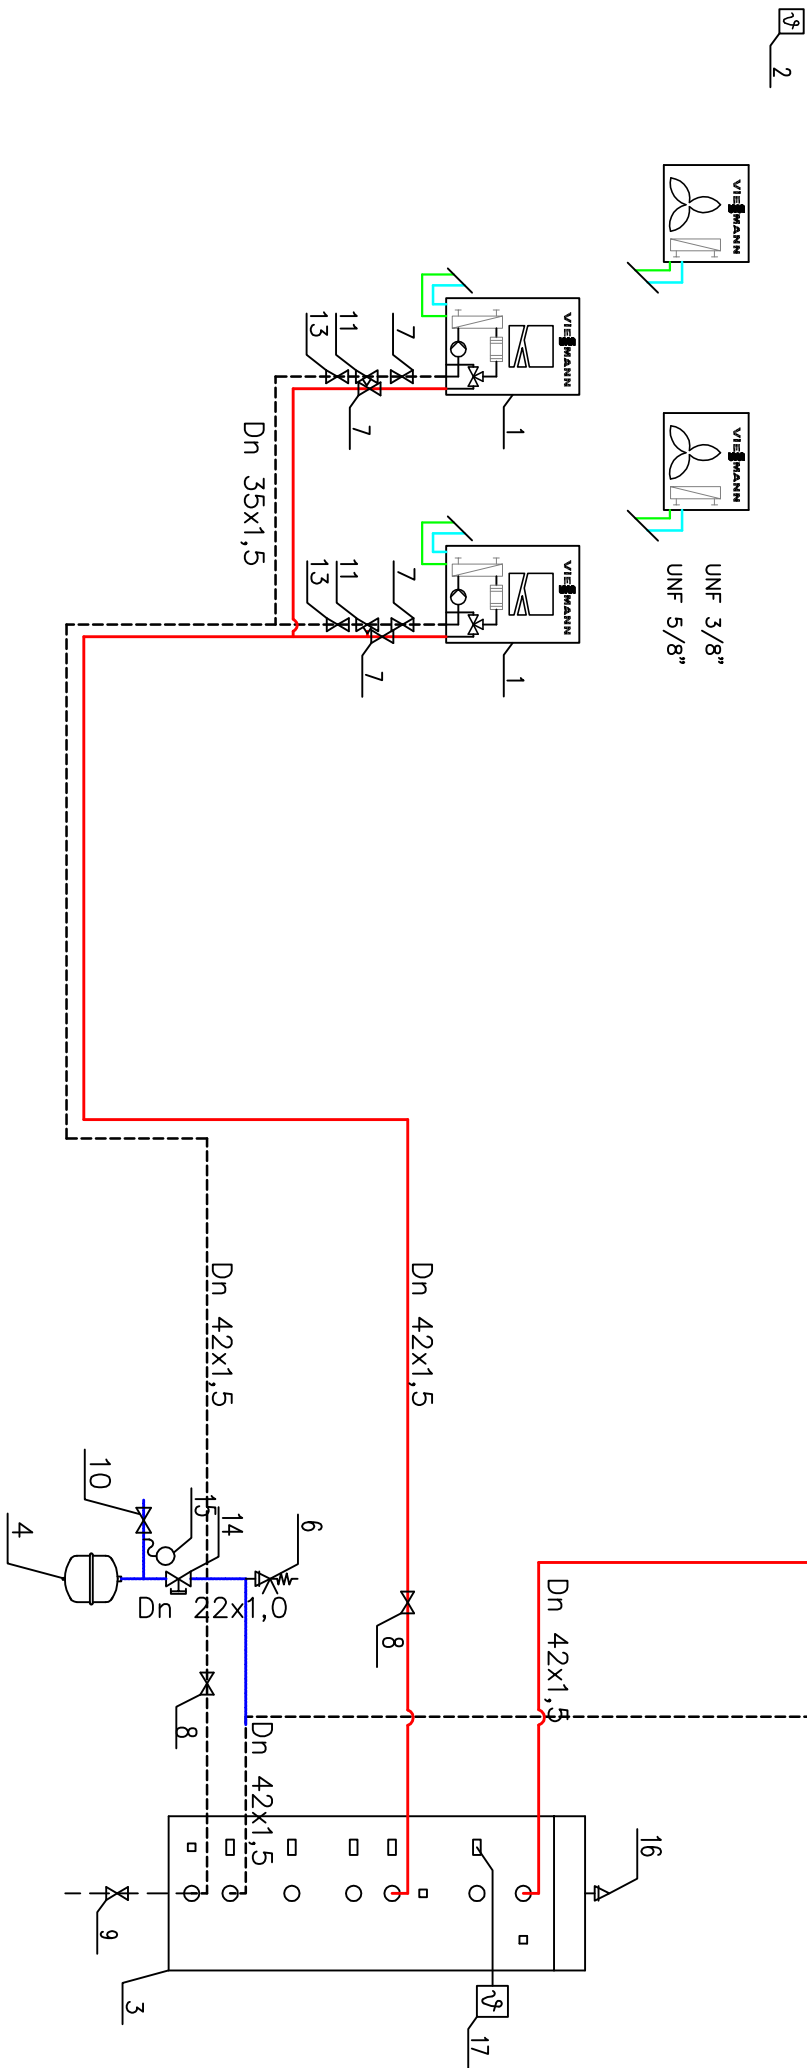

DARUSZ LEMKA, ul. Stare Miasto 20/2, 82-200 Malbork
NIP: 579-178-21-17 REGON: 221144553

tel. / fax: +48 (65) 649 12 01, mobile: +48 692 99 08 99
adres: api.malbork.pl e-mail: api@api.malbork.pl

Rysunek: SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
MASZYNOWNI

Faza projektu:
Projekt techniczny

Projekt:
Budowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach rozbudowy istniejącego budynku Urzędu Gminy w Młitoradzu
PROJEKT INSTAL. WEWN. WOD-KAN, C.O. I WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Adres:
dz. 31/1_3, ob. 6, ul. Żuławska 9
82-213 Młitoradz

Inwestor:
Gmina Młitoradz
ul. Żuławska 9, 82-213 Młitoradz

Projektant:
mgr inż. Kamila Wywłaszewska
upr. nr POW/0272/PWBS/18

Sprawdzający:
mgr inż. Adam Papaj
upr. nr 1529/EL/90

Data: 2023.09.25 Skala rysunku: - Nr rysunku: S.11