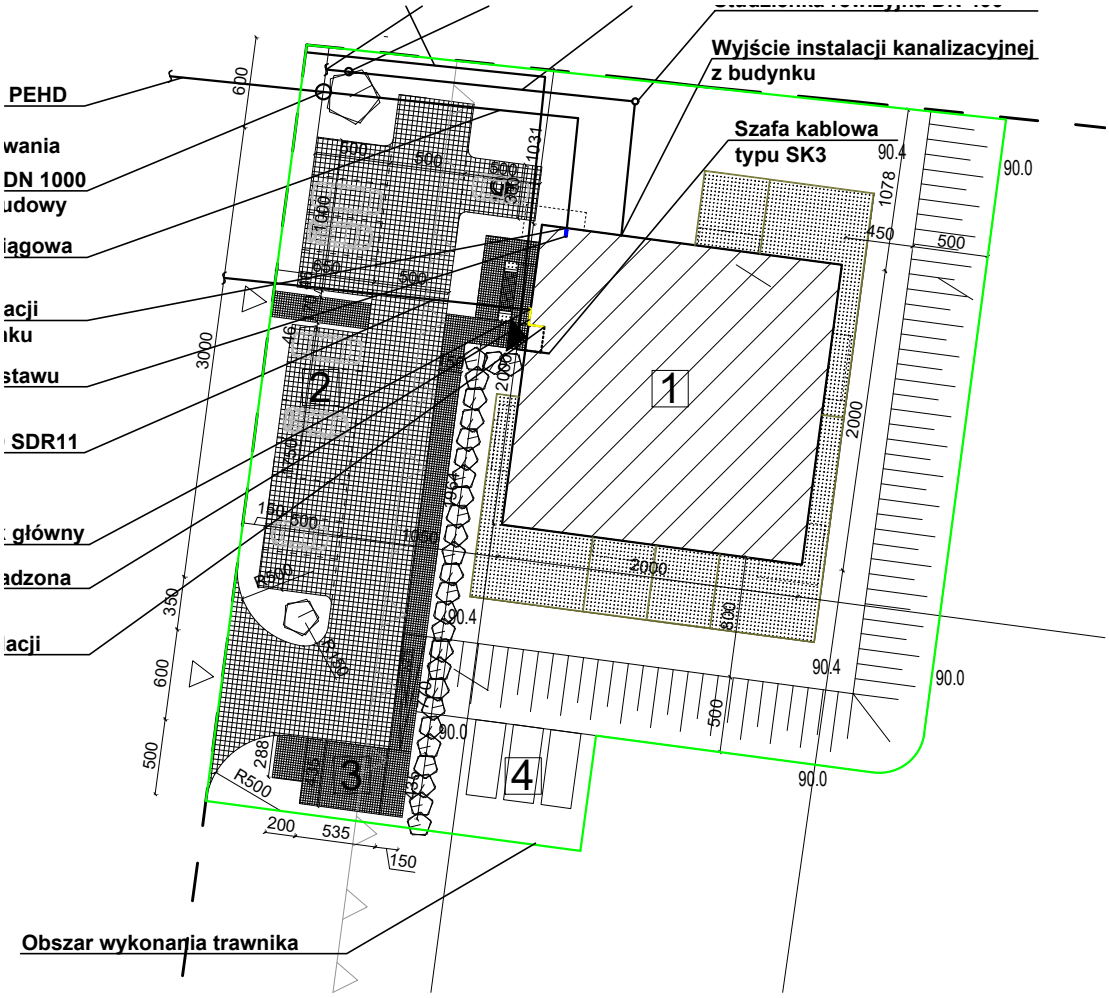

PEHD
wania
DN 1000
udowy
iągowa
acji
ıku
stawu
SDR11
główny
adzona
acji
Wyjście instalacji kanalizacyjnej
z budynku
Szafa kablowa
typu SK3
Obszar wykonania trawnika
1
2
3
4