
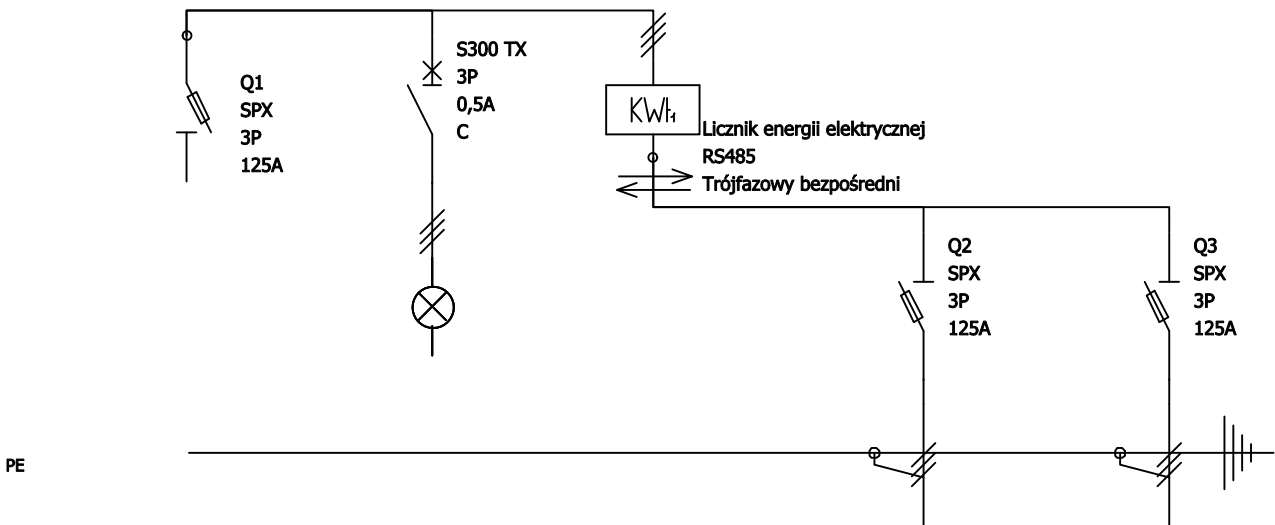


Schemat tablicy TR

widok
projektowanej
tablicy



Oznaczenia zacisków					
Opis	zasilanie ist. TG	lampa sygnalizacyjna	licznik	WLZ TP5	WLZ TGE
Przekrój przewodu	25	1,5		ist.	5x25
Typ kabla	Lgy	Lgy		ist.	YKY

Obiekt : Adaptacja pracowni w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II na potrzeby BCU		
Adres inwestycji: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzynie Podlaskim ul. Sikorskiego 15, 21–300 Radzyń Podlaski		
Inwestor: Powiat Radzyński Pl. I.Potockiego 1, 21–300 Radzyń Podlaski		
BRANŻA : ELEKTRYCZNA.	DATA : 09.2023	SKALA :
nazwa rysunku SCHEMAT TABLICY TR		
PROJEKTANT : mgr inż. Konrad Wereszczyński LUB/0247/PWOE/12	SPRAWDZAJĄCY : mgr inż. Grzegorz Dębowski 434/Lb/2001	nr rysunku E–TR nr strony