


Zasilanie aparatów grzewczych - wentylacyjnych - 193,60kW

NOWOPROJEKTOWANY UKŁAD CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

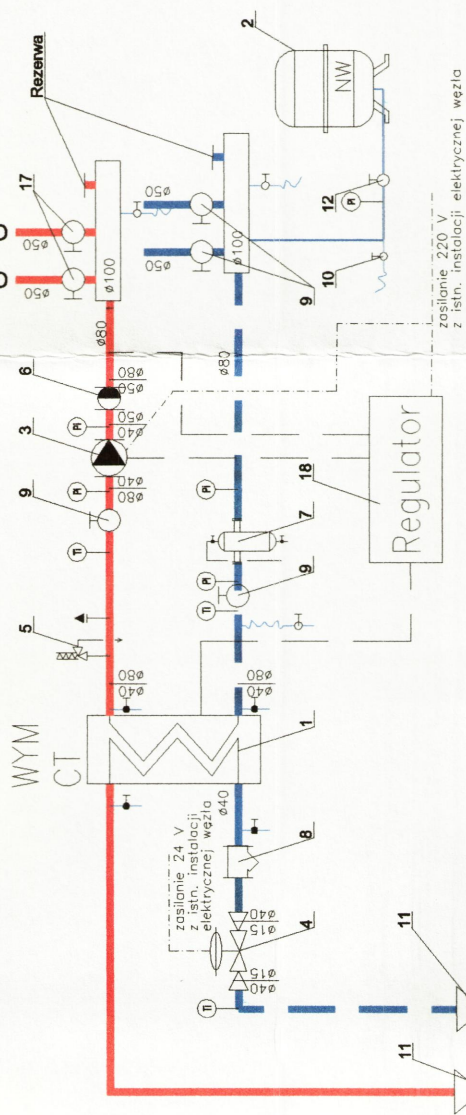

Zasilanie 220 V z istn. instalacji elektrycznej węzła

Zasilanie 24 V z istn. instalacji elektrycznej węzła


WYM II° CWU

WYM II° CWU

WYM CO

wewnętrzna instalacja CO

ISTNIEJĄCY WĘZŁ CIEPLNY



Biurowo Andrzejewski
inż. Wojciech Andrzejewski
www.biurowoandrzejewski.pl

ul. Łowiskowa 20
85-436 Bydgoszcz
tel. 696 061 181

Modernizacja i doposażenie pracowni / warsztatów kształcenia zawodowego
w budynku warsztatowym ZSD przy ul. Toruńskiej 44 w Bydgoszczy - ETAP I i II

SCHEMAT WŁĄCZENIA NOWOPROJEKTOWANEGO UKŁADU CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

TYTUŁ	BRANŻA	STADIUM	PROJEKTANT
TYTUŁ	BRANŻA	STADIUM	PROJEKTANT
TYTUŁ	BRANŻA	STADIUM	PROJEKTANT
TYTUŁ	BRANŻA	STADIUM	PROJEKTANT
TYTUŁ	BRANŻA	STADIUM	PROJEKTANT

DATA	22.11.2018 r.	SKALA	1:-	STRONA	4
------	---------------	-------	-----	--------	---