


OBWODY WEJŚCIOWE TELEMCHANIKI

Sygnalizacja dla pól niskiego napięcia

	Wyłącznik W1 Generator 1		Wyłącznik W1 Generator 2		Wyłącznik Q11 TR 1		Wyłącznik Q12 TR 2		Wyłącznik Q13 Sprzęgło n/N							
	ZAMK	OTW	ZAMK	OTW	ZAMK	OTW	ZAMK	OTW	ZAMK	OTW						

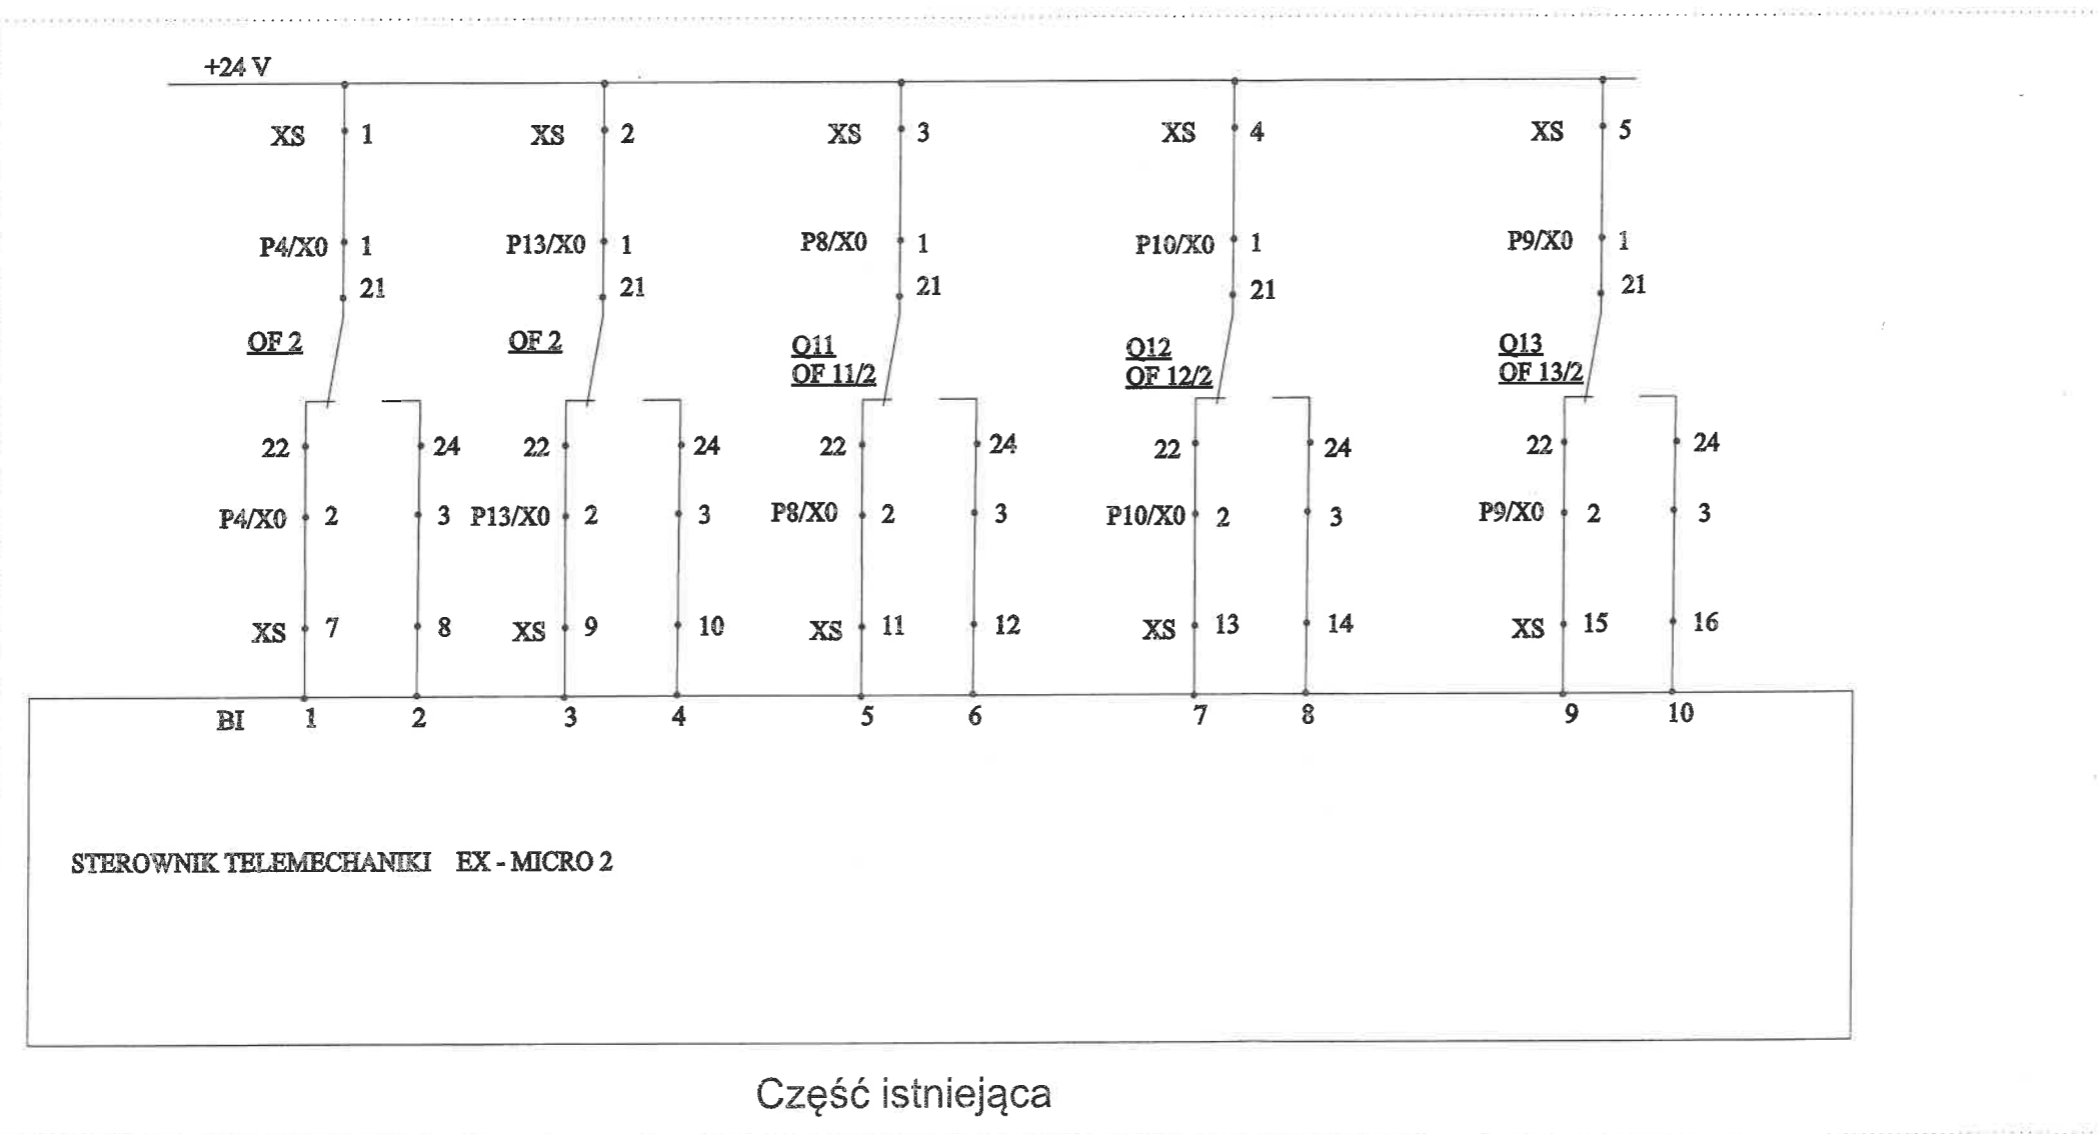


OBWODY WEJŚCIOWE TELEMCHANIKI

Sygnalizacja dla pól średniego napięcia

	Wyłącznik W Pole 14 Tr1		Wyłącznik Q3 Pole 11 Sprzęgło		Wyłącznik W Pole 23 TR 2		Wyłącznik W Pole 24									
	ZAMK	OTW	ZAMK	OTW	ZAMK	OTW	ZAMK	OTW								

+24 V

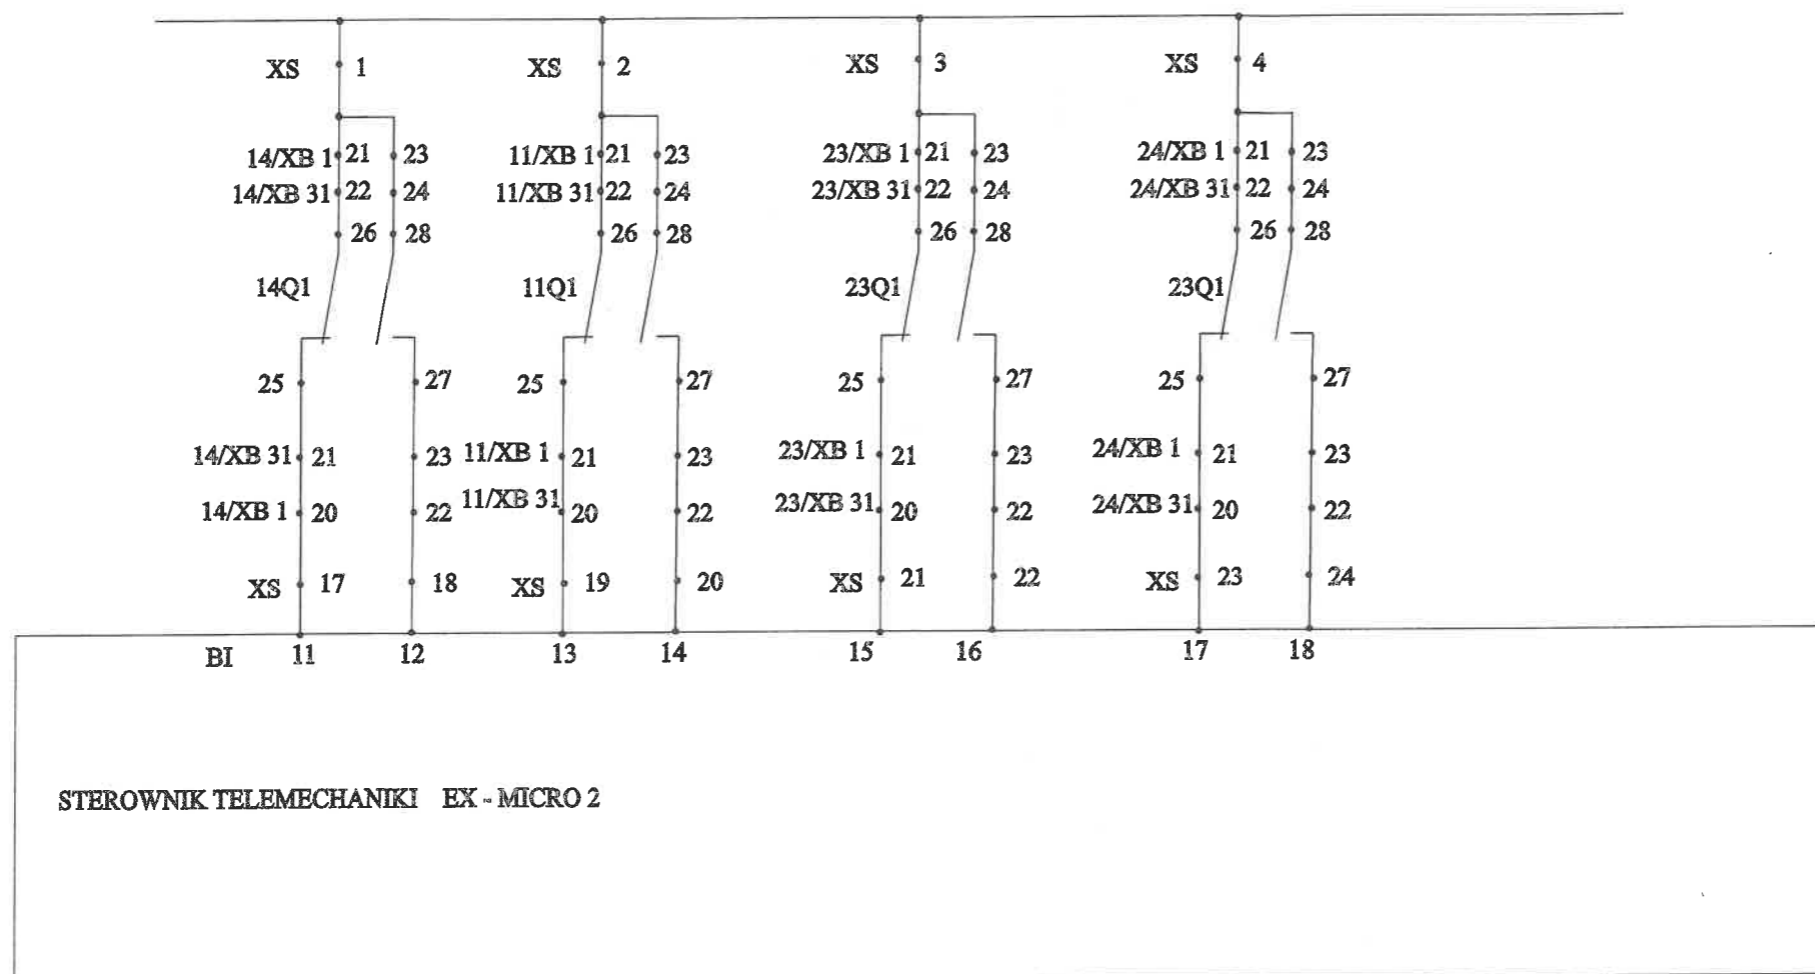


Część istniejąca

OBWODY WEJŚCIOWE TELEMECHANIKI

Sygnalizacja

	Wylłącznik Q1 Pole nn																			
	ZAMK ZAMK OTW																			

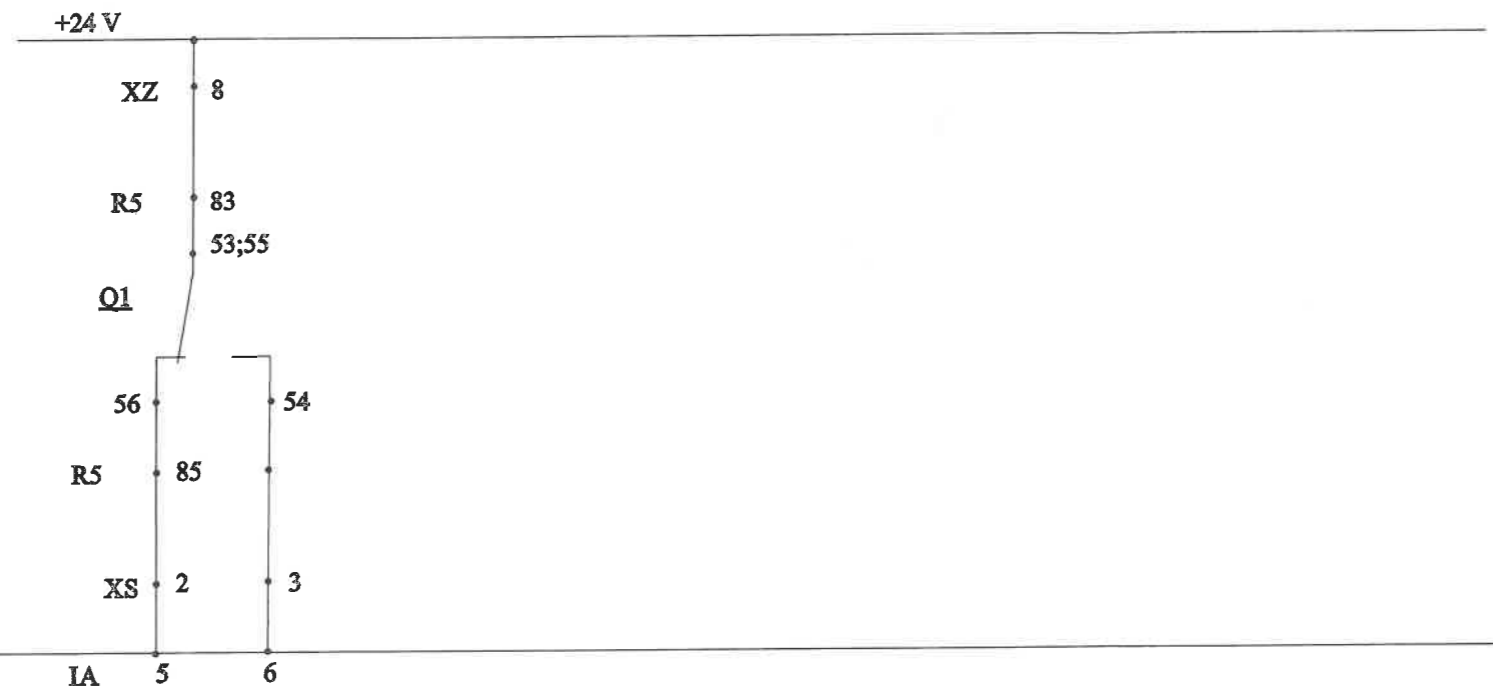

Zabezpieczenie μ UTX - nn

