


Uwagi:
Wszystkie nazwy własne i marki handlowe systemów, urządzeń i wyposażenia, zostały użyte w niniejszym opracowaniu w celu określenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposażenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskować o zastąpienie rozwiązań zamiennymi, nie obniżającymi tego standardu.
Rysunek rozpatrywać razem z odpowiednimi rysunkami branżowymi, a zwłaszcza konstrukcją, instalacjami sanitarnymi, architekturą. Wszystkie wymiary powinny zostać zweryfikowane na budowie.
Niniejszy projekt należy rozpatrywać jako całość. Zarówno część rysunkowa i część opisowa stanowią wzajemne uzupełnienie. Wszystkie adnotacje zawarte w części opisowej a nie ukazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie zawarte w części opisowej powinny być rozpatrywane jako całość.


stacja pogodowa [opcja do funkcji przewietrzania]

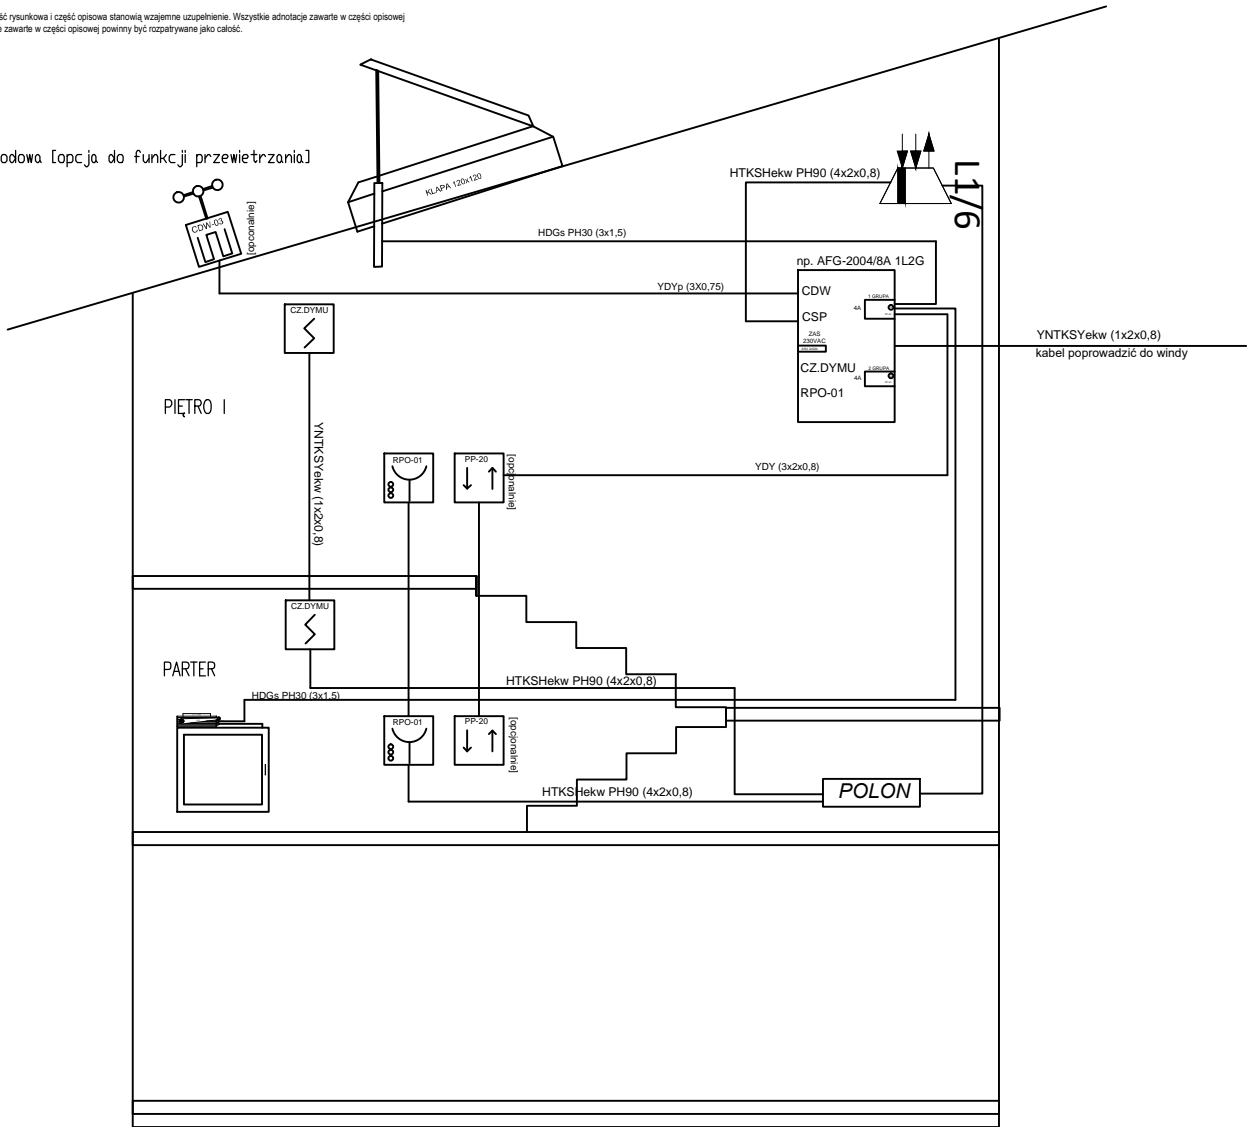

RYSLINIEK ROZPATRYWAC RAZEM Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI BRANŻOWYMI, A ZWŁASZCZA KONSTRUKCJĄ, INSTALACJAMI SANITARNYMI, ARCHITEKTURĄ. WSZYSTKIE WYMIARY TOWARNO-ROZMIAROWE ZASTĘPIĆ WYMIARAMI NA BUDOWIE.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
INSTALACJE WEWNĘTRZNE TN-S
UKŁAD ZASILANIA TN-C

NINIEJSZE DZIEŁO STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA 10.09.1984 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POINWENTOWYCH

INWESTYCJA	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania szkoły na środowiskowy dom samopomocy		
LOKALIZACJA	działka 446, obręb SIEDLONICA, gmina Wschowa, pow. Wschowski, województwo Lubuskie		
INWESTOR	Gmina Wschowa ul. Słowackiego 1 67-400 Wschowa		
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY		
JEDYNOŚĆ PROJEKTOWA PROWADZĄCA			
		Architektka S.p. z o.o. ul. Jasnogrodzka 51 65-048 Poznań biuro@architektka.pl tel. 602 881 331 www.architektka.pl	
FUNKCJA	MIE I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Andrzej Malinowski	zawieszona z 01.01.2020 r. z powodu choroby	
SPRAWDZAŁ	mgr inż. Piotr Walerzyk	zawieszona z 01.01.2020 r. z powodu choroby	
OPRACOWAŁ			
TREŚĆ RYS.			SKALA
Schemat oddymiania			1:-
DATA	PAŹDZIERNIK 2021	NR KONTRAKTU	272
BRANŻA	NR RYSUNKU	NR RYSUNKU	
IE	-	E.12	

Rysunek stanowi załącznik Architektka S.p. z o.o. i nie może być kopistowo, nieautoryzowanie, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

Rysunek stanowi własność Architektka Sp. z o.o. i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszego pisemnego zgody właściciela.

Uwagi:

- Zastosowane urządzenia należy traktować jako przykładowe z możliwością zamiany na inne o równoważnych parametrach
- Ręczne przyciski oddymiania (RPD) zainstalować na każdej kondygnacji klatki schodowej
- Obliczenia pow. okien oddymiających, wg projektu architektury/branży sanitarnej
- Przekroje kabli do siłowników dobrać na podstawie ich parametrów
- Na etapie wykonawstwa adaptowany schemat wybranego systemu uzgodnić z rzeczoznawcą ds. ppoż.