


SOU1

U=400/230V  
SZYBKIE WYŁĄCZENIE  
UKŁAD SIECI TNC  
Pm=7,0kW




PRODUCENT: INCOBEX

TYP4: 1x SST 53x88, gł.25  
TYP5: 1x FT- 53, gł.25



Głębokość: 250mm




TL nr SP-GLW316600



Granica eksploatacji  
Miejsce dostarczania energii elektrycznej



PROJ. SZAFKA OŚWIETLENIA ULICY KŁOSOWEJ I ŻYZNEJ SOU1

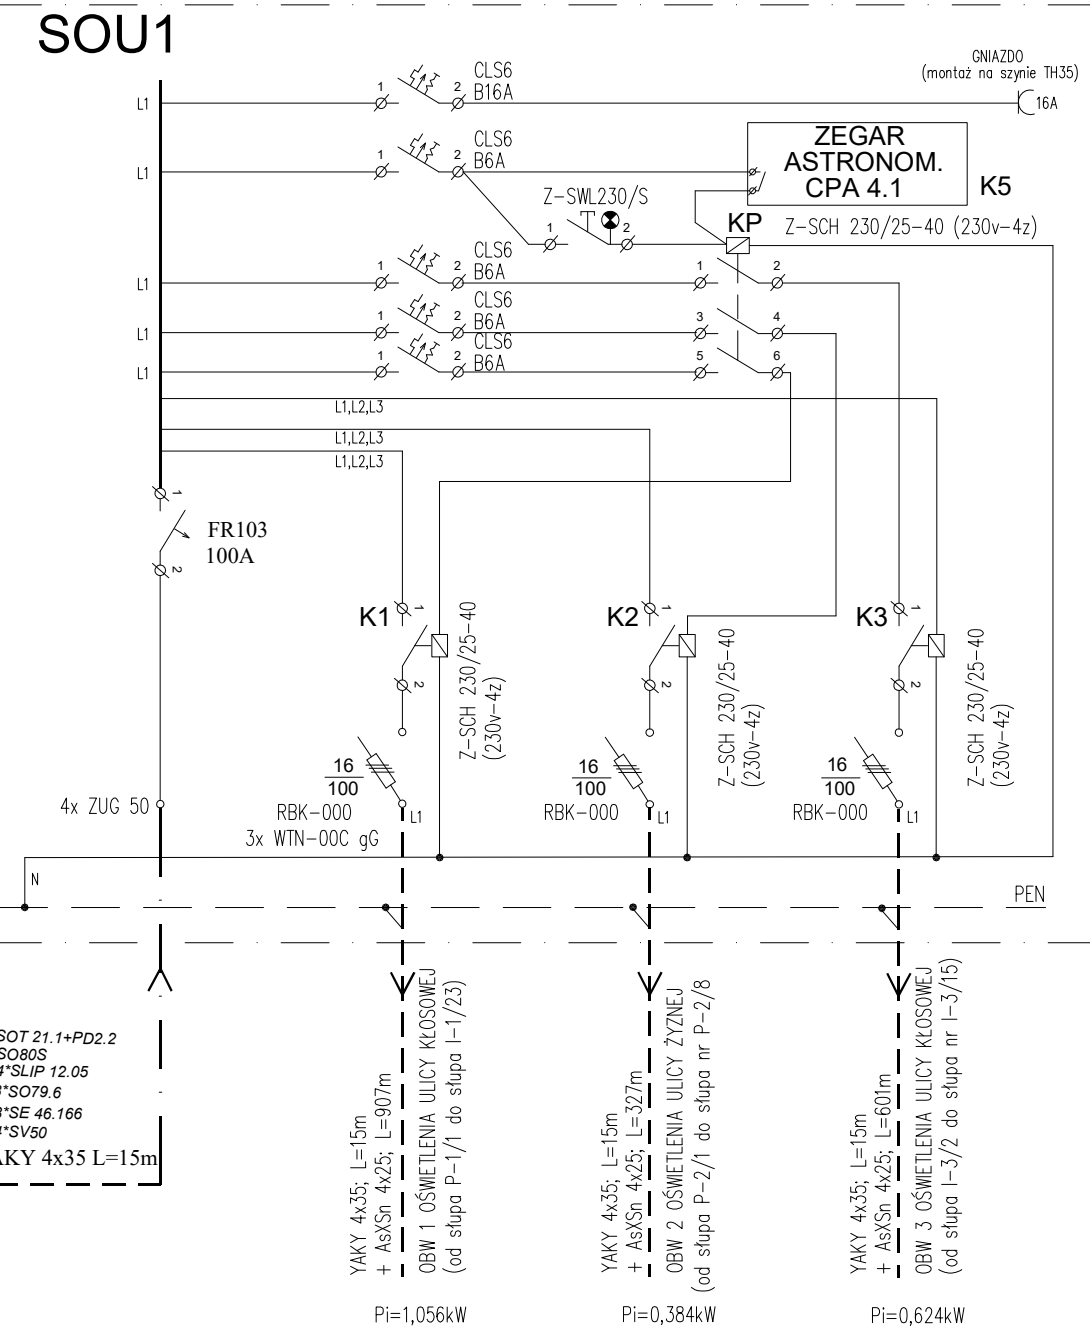

UWAGA!

1. Projektowaną szafkę SOU zabudować jako wolnostojącą
2. Część Tauron szafki przystosować do plombowania i wyposażać we wkładkę patentową energetyczną Masterkey 126

\* Przystosować do oplombowania

FIRMA PROJEKTOWO - WYKONAWCZA		SKALA	DATA	NR RYS.
<b>INSTAL PROJEKT</b>				
44-341 Gólkowice, ul. Leśna 37 tel./fax (032) 473-05-63, kom. 513-184-946 do 7 biuro@instal-projekt.net.pl		---	05.2021	E04
www.instal-projekt.net.pl				
OBIĘKT	SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA nN do 1kV OŚWIETLENIE ULICY	OPRACOWAŁ inż. D. Białecki		
NAMNA PROJEKTU	Projekt budowlano-wykonawczy oświetlenia ulic Kłosowej i Żyznej w Jastrzębiu-Zdroju	PROJEKTOWAŁ inż. D. Białecki nr upr. SLK/0940/PWOE/05		
RYSUNEK	Schemat ideowy szafki oświetlenia ulicy SOU 1			
INWESTOR	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, 44-335 Jastrzębie Zdrój, Al. Piłsudskiego 60	FORMAT PAPIERU		
LOKALIZACJA	Jastrzębie-Zdrój, ul. Kłosowa i Żyzna	594*800		