


Urząd Miasta i Gminy
we Wrześni
ul. Ratuszowa 1
62-300 Września

Września, dnia 07.03.2023 r.

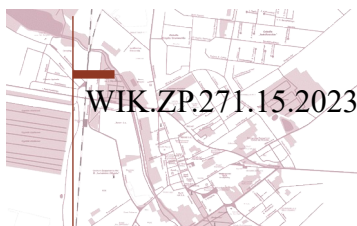

Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – art. 275 pkt 1 na modernizację energetyczną budynku przy ul. Batorego 8 na potrzeby Centrum Aktywności Seniora "Wrzosowisko", Ośrodka Pomocy Społecznej i Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 we Wrześni

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że wniesiono następujące pytania:

Pytanie 1

Dany opis centrali wentylacyjnej jest niemożliwy do wykonania. Nagrzewnica wodna tylko 3,7kw? Cytuję opis niżej "Projektuje się jednostkę wentylacyjną z odzyskiem ciepła, z przeciwprądowym wymiennikiem o sprawności do 95%. Wydajność powietrza nawiewanego i wywiewanego to ok 8000 m³/h (zgodnie z wartością przedstawioną na rysunkach instalacji wentylacji), sprawność odzysku ciepła do 95% (zima), moc nagrzewnicy wodnej – 3,7 kW, zasilanie 230 V/50Hz. Urządzenie zawiera zestaw automatyki sterująco – zabezpieczającej, regulator wydajności, siłowniki ON-OFF przepustnic odcinających i by-pass, zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe wymienników odzysku ciepła, komplet czujników temperatury powietrza." Proszę określić moc nagrzewnicy wodnej dla centrali wentylacyjnej przy przepływie powietrza 8000m³/h.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że nagrzewnica zamontowana w centrali winna zapewnić temperaturę 20 stopni powietrza nawiewanego (przy wymienniku rekuperacyjnym o sprawności odzysku ciepła 94,7%). Moc 3,69 kW to moc na nagrzewnicy wtórnej w punkcie pracy centrali (8000 m³/h i 20 stopni powietrza nawiewanego).

Pytanie 2

Czy między piętrami, mają być zastosowane kłapy ppoż, ponieważ nie ma ich w przedmiarach.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w budynku nie ma potrzeby stosowania kłap odcinających (p.poż) ponieważ budynek jest w jednej klasie odporności pożarowej budynku.

Pytanie 3

Czy w związku z tym, że pierwsze postępowanie zostało unieważnione co znacznie skróciło termin ewentualnego wykonania umowy, czy zamawiający przewiduje wydłużenie tego terminu. Termin zakończenia 11.09.2023 jest bardzo krótkim terminem w odniesieniu do zakresu prac pod względem technologicznym, jak również biorąc pod uwagę to, że większość prac na budynku SSP będzie można realizować tylko w okresie wakacyjnym.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że na ten moment nie ma możliwości wydłużenia terminu realizacji, termin realizacji wykonania robót i rozliczenia zadania określa projekt umowy o dofinansowanie.

z up. Burmistrza

Tomasz Koralewski

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.