

Milicz, dn. 16.11.2017 r.

**STAROSTA MILICKI**  
53-300 Milicz, Aleja ZHP 1  
tel.71-38-42-866

**ODPIS**  
**PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ**  
**W SPRAWIE NR GGM-PODGIK.6630.210.2017**

Na podstawie art. 7d pkt 2 i art. 28b.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2015.520) dokumentację projektową przeanalizowano w zakresie bezkolizyjnego położenia względem innych istniejących bądź projektowanych sieci i urządzeń.

Przedmiot narady:	PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ, Milicz, dz.: 2 ark.16
Lokalizacja:	Milicz, dz.: 2 ark.16
Wnioskodawca:	PROJEKTOWANIE I REALIZACJE INWESTYCJI TOMASZ KRÓL ul. Kolejowa 13/2 56-300 Sułów
Inwestor:	GMINA MILICZ ul. Trzebnicka 2 56-300 Milicz
Przewodniczący:	Marta Skiba, Inspektor, PODGIK
Miejsce narady:	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej al. ZHP 1
Opłata nr:	4307/17/1
Sposób przeprowadz.:	stacjonarny z elementami elektronicznymi
Data wpływu:	15.11.2017
Rozp. narady:	16.11.2017
Zakończ. narady:	16.11.2017

**Stanowisko Przewodniczącego narady koordynacyjnej:**

W miejscach zbliżeń i skrzyżowań realizowanej sieci z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy prowadzić bez użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem zainteresowanych jednostek branżowych.

**Usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie z uwagami:**

## Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej

Lp	Nazwa instytucji	Uwagi
1	Przewodniczący Narady	BEZ UWAG
2	Zakład Usług Komunalnych w Miliczu	-
3	Starostwo Powiatowe w Miliczu Wydział Architektury i Budownictwa	BEZ UWAG
4	ELEKTROCIĘPŁOWNIA MILICZ SPÓŁKA z o.o.	-
5	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. O/Wrocław	BEZ UWAG
6	P G K "Dolina Baryczy" Sp. z o.o. w Miliczu	Odcinki kanalizacji oznaczone jako KD1 zaprojektować z rur o średnicy minimum dn 200 mm. Poprawioną dokumentację przedłożyć w PGK "Dolina Baryczy" do uzgodnienia.
7	P S G Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu	-
8	Tauron Dystrybucja SA Oddział we Wrocławiu	Na trasie projektowanej przebudowy znajdują się skrzyżowania i zbliżenia do sieci TAURON Dystrybucja S.A. Brak w projekcie przekrojów przewidywanej drogi. Uzgadnia się z uwagą, że dla kolidujących urządzeń należy wystąpić o wydanie warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu. Prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON DYSTRYBUCJA S.A należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Kable elektro energetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza jezdnię/wjazd/ chodnik. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych: Dla kabli 1kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego. Dla kabli SN minimum 160mm koloru czerwonego. Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik do uzgodnienia.
9	Urząd Miejski w Miliczu	BEZ UWAG
10	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. O/Poznań	BEZ UWAG
11	Orange Polska S.A.	-

**UWAGA:** Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnością uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej  
Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano.

z up. STAROSTY

*Marta Skiba*  
Inspektor




# STAROSTA MILICKI

Dokumentacja nr: ZUDP.6630...210...2017f.  
 była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej  
 w siedzibie PODGiK w Miliczu przy AL. ZHP 1  
 dn. 16.11 2017f.  
 w formie:

- ☒ zebrania zainteresowanych podmiotów
- ☒ za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Z up. STAROSTY

*Marta Skiba*  
 Inspektor

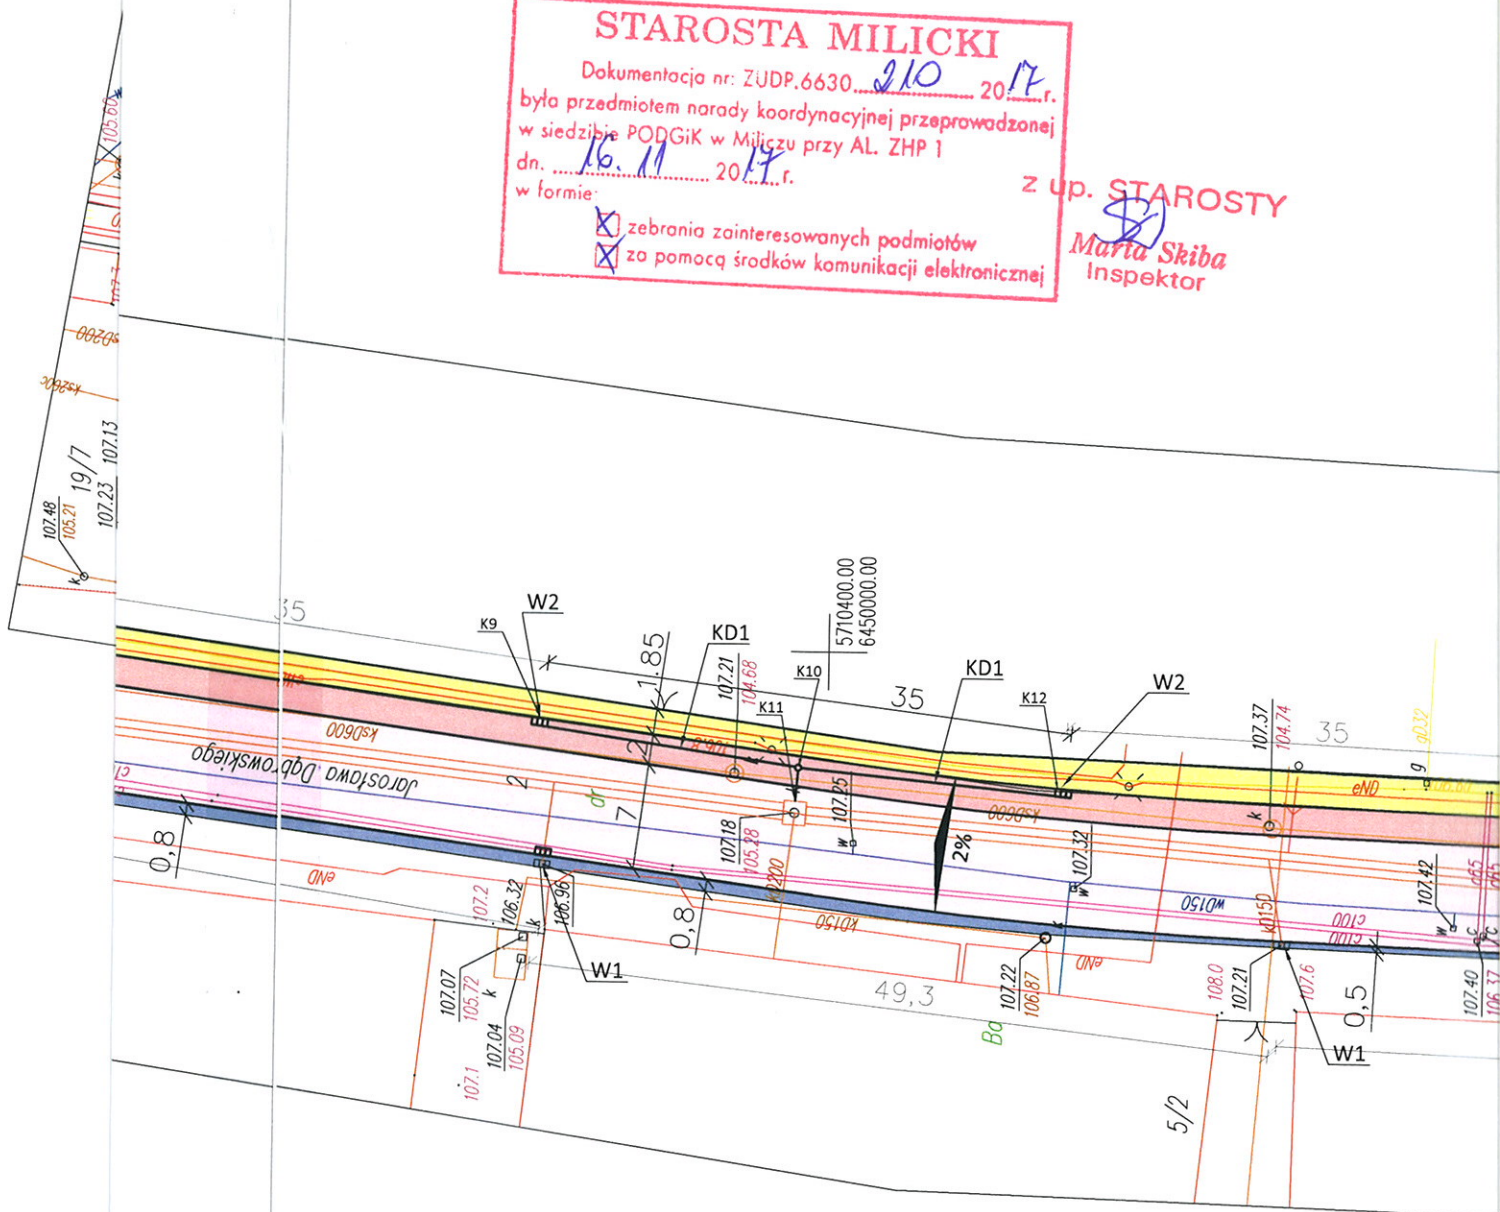

## LEGENDA:

- NOWA NAWIERZCHNIA JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO PRZEBUDOWYWANEJ DROGI
- NOWY CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ HOLLAND KOLOR SZARY
- ŚCIEŻKA ROWEROWA WYDZIELONA NA NOWEJ JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO
- ŚCIEŻKA ROWEROWA WYDZIELONA NA ISTNIEJĄCEJ JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO
- ZIELEŃ NISKA (TRAWNIKI)
- ISTNIEJĄCY ŚCIEK DO WYŁOŻENIA NOWĄ KOSTKĄ BETONOWĄ WRAZ Z WYKONANIEM PODBUDOWY
- ISTNIEJĄCY CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ POZOSTAJĄCY BEZ ZMIAN

- W1 - ISTNIEJĄCY WPUST DROGOWY KOREKTY POŁOŻENIA, WYCZYŚCENIE EWENTUALNIE WYMIANY NA
- W2 - PROJEKTOWANY NOWY WPUSZ OSADNIKIEM DN500 - 10 SZT.
- W3 - WPUSZ ULICZNY DO LIKWIDACJI
- KD1 - KANALIZACJA DESZCZOWA DN150 - 1 SZT. DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- MP - MIEJSCA PARKINGOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH O WYM. 2,3\*6 M - 1 SZT. DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH