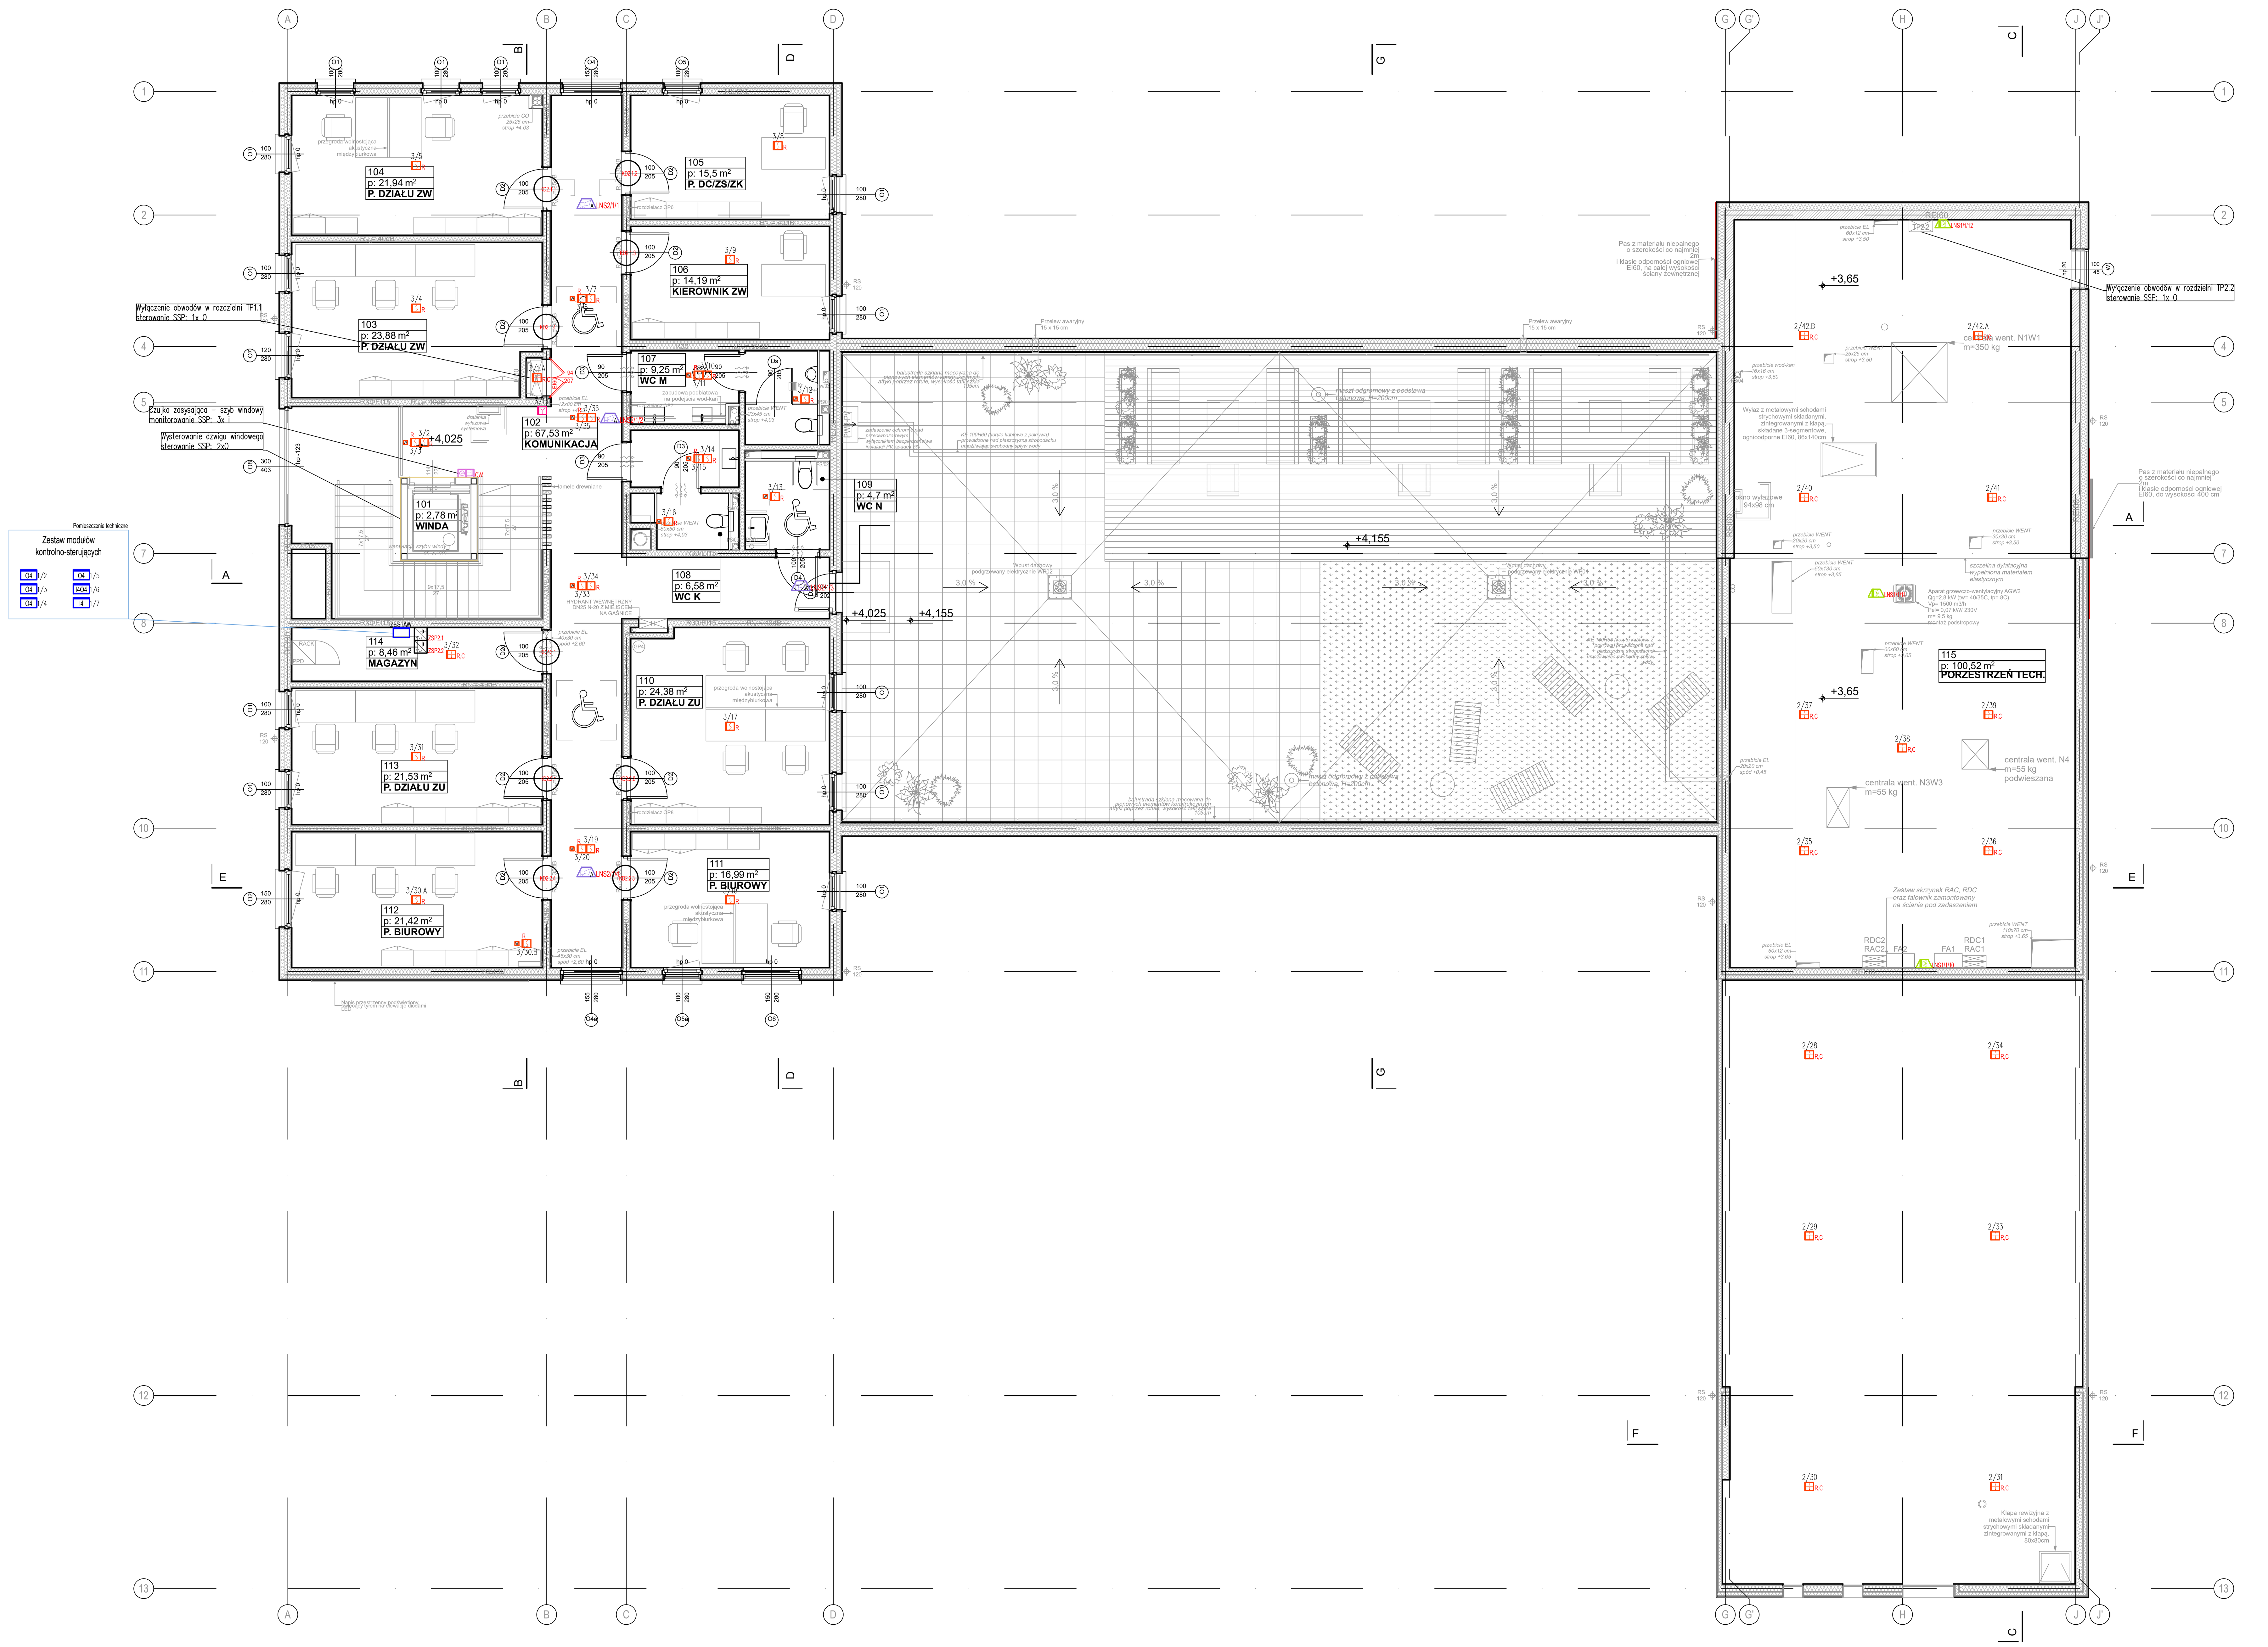


| LEGENDA – SYSTEM SSP | |
|---|---|
| CSP | Centrala sygnalizacji pożarowej |
| R | Optyczna czujka dymu |
| R | Optyczna czujka dymu ze wskaźnikiem zadziałania montowana w przestrzeni międzystropowej |
| x/y RC | Wielosensorowa czujka dymu i ciepła |
| x/y | Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP |
| CW | Czujka zasysająca do szybu windowego z diodami LED, 1 rura |
| I4O4 | Element kontrolno-sterujący, 4 wejścia niskoprądowe i 4 wyjścia przekaźnikowe |
| I4 | Element kontrolno-sterujący, 4 wejścia niskoprądowe |
| O4 | Element kontrolno-sterujący, 4 wyjścia przekaźnikowe |
| KBx | Klapa odcinająca instalację wentylacji bytowej wg branży sanitarnej |
| ZBx | Zasilacz buforowy 24V DC w obudowie specyfikacja wg zestawienia |
| ZSPx | Zasilacz sygnalizacji i automatyki pożarowej, 24V DC w obudowie, CNBOP, specyfikacja wg zestawienia |
| LNSx | Konwencjonalny sygnalizator akustyczny, IP33, 100 dB (A) |
| LNSx | Konwencjonalny sygnalizator akustyczno-optyczny, IP33, 100 dB (A), 4 bryły optyczne (3m, 6m, 9m, 12m) |
| LNSx | Konwencjonalny sygnalizator akustyczno-optyczny z napisem "POŻAR", wykonanie zewnętrzne, IP33C, 110 dB (A) |
| KD1.1 | Przejścia kontroli dostępu wysterowane z SSP |

SPOSÓB ADRESACJI URZĄDZEŃ NA PĘTLI DOZOROWEJ

CSP/11/20
- Nr elementu (20) na pętli dozorowej (nr 11)
- Oznaczenie numeru pętli dozorowej
- Centrala sygnalizacji pożarowej

UWAGI:
1. Pod dachem okablowanie pętli dozorowej czujek na odcinku od budynku biurowego do pom. śmietnika należy prowadzić w rurze odpornej na UV.
2. Dla czujek SSP i modułów kontrolno-sterujących znajdujących się nad nierozbieralnym sufitem podwieszanym należy wykonać rewizje dostępowe.

sscarchitekci

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części bez zgody biura projektowego SSCARCHITEKCI sp. z o.o. (Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118).

nazwa inwestycji :
BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO ZAKŁADU INFORMATYKI LASÓW PAŃSTWOWYCH WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI I ZEWNĘTRZNYMI W SĘKOCINIE STARYM

lokalizacja inwestycji :
jedn. ew. 142106_2 RASZYN
obręb ew.: 0018 SĘKOCIN STARY, ul. Leśników, Sękocin Stary
działka ew.: 358/7, 358/8, 358/15, 358/16, 358/17, 358/18, 358/19, 358/24

branża: elektryczna


jednostka projektowa :
SSCARCHITEKCI sp. z o. o.
31-519 Kraków, ul. Ks. I. J. Skorupki 11/4
biuro@sscarchitekci.pl

główny projektant :
mgr inż. Piotr Piwowoński
uprawnienia budowlane nr MAP/0109/PWOE/04 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

sprawdzający :
mgr inż. Artur Goryczko
uprawnienia budowlane nr MAP/0277/PBE/21 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych


faza projektu : PROJEKT WYKONAWCZY

data opracowania : maj 2024

nazwa rysunku : Plan instalacji SSP - Rzut piętra

skala rysunku : 1 : 100

numer rysunku : ES-02