


OBSZAR POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

LEGENDA	
	NOWA ZABUDOWA GK LUB MUROWANA KOREKTA UKŁADU ŚCIAN
	ŚCIANY I ZABUDOWY USUWANE
	PRZEBICIA W ŚCIANACH WG RYS .BRANŻY INSTALACYJNEJ
	PRZEBICIA W ŚCIANACH WENTYLACJA WG RYS .BRANŻY INSTALACYJNEJ

ZMIANA UKŁADU POMIESZCZEŃ W POMIESZCZENIU MYCIA NACZYŃ KUCHENNYCH I KOREKTA PRZEJŚĆ - WYBURZENIE ŚCIANEK,

- NOWA ZABUDOWA - WG RYSUNKÓW I UWAG
- ZMIANA SZEROKOŚCI PRZEJŚĆ I OTWORÓW NA DRZWI

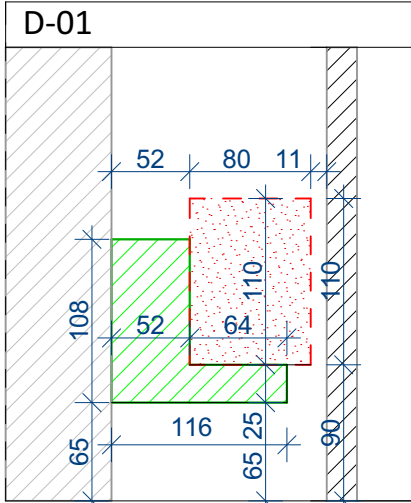

Zestawienie pomieszczeń			
Kondygnacja	Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
Poziom 0			
	01	WIATROŁAP	5,96
	02	KOMUNIKACJA	16,82
	03	MROŻNIA	4,03
	04	KOTŁOWNIA	9,03
	05	P. OBRÓBK I WARZY...	14,40
	06	P. MYCIE NACZYŃ K...	10,95
	07	KUCHNIA GŁÓWNA	29,74
	08	P.ROZDZ.KELNERSKA	8,28
	09	P. ZMYWALNIA	2,78
	10	CHŁODNIA	8,35
	11	P. BIUROWE	7,56
	12	KOMUNIKACJA	17,79
	13	P.MAGAZYNOWE	6,30
	14	P.MAGAZYNOWE	6,80
			148,79 m²

WŁĄCZYĆ DO ISTNIEJĄCEGO
PIONU "KS 23"

ISTNIEJĄCY OTWÓR

Zewnętrzna jednostka skraplająca dla chłodziwy centrali wentylacyjnej
Qc= 22 kW / R410A kat.A1
Pel= 7,24 kW / 3N 400V
masa=174 kg / Lw(A)= 55 dB(A)

Zewnętrzne jednostki skraplające dla chłodziwy i mroźni
Pel= 2x2,5 kW