


Tablica TT (teletechniki)
rozdzielnica wewnętrzna WXL 2x24
IP 41 z drzwiami

Pi= 19,4 kW
Pz = 15,5 kW
I= 24,1A

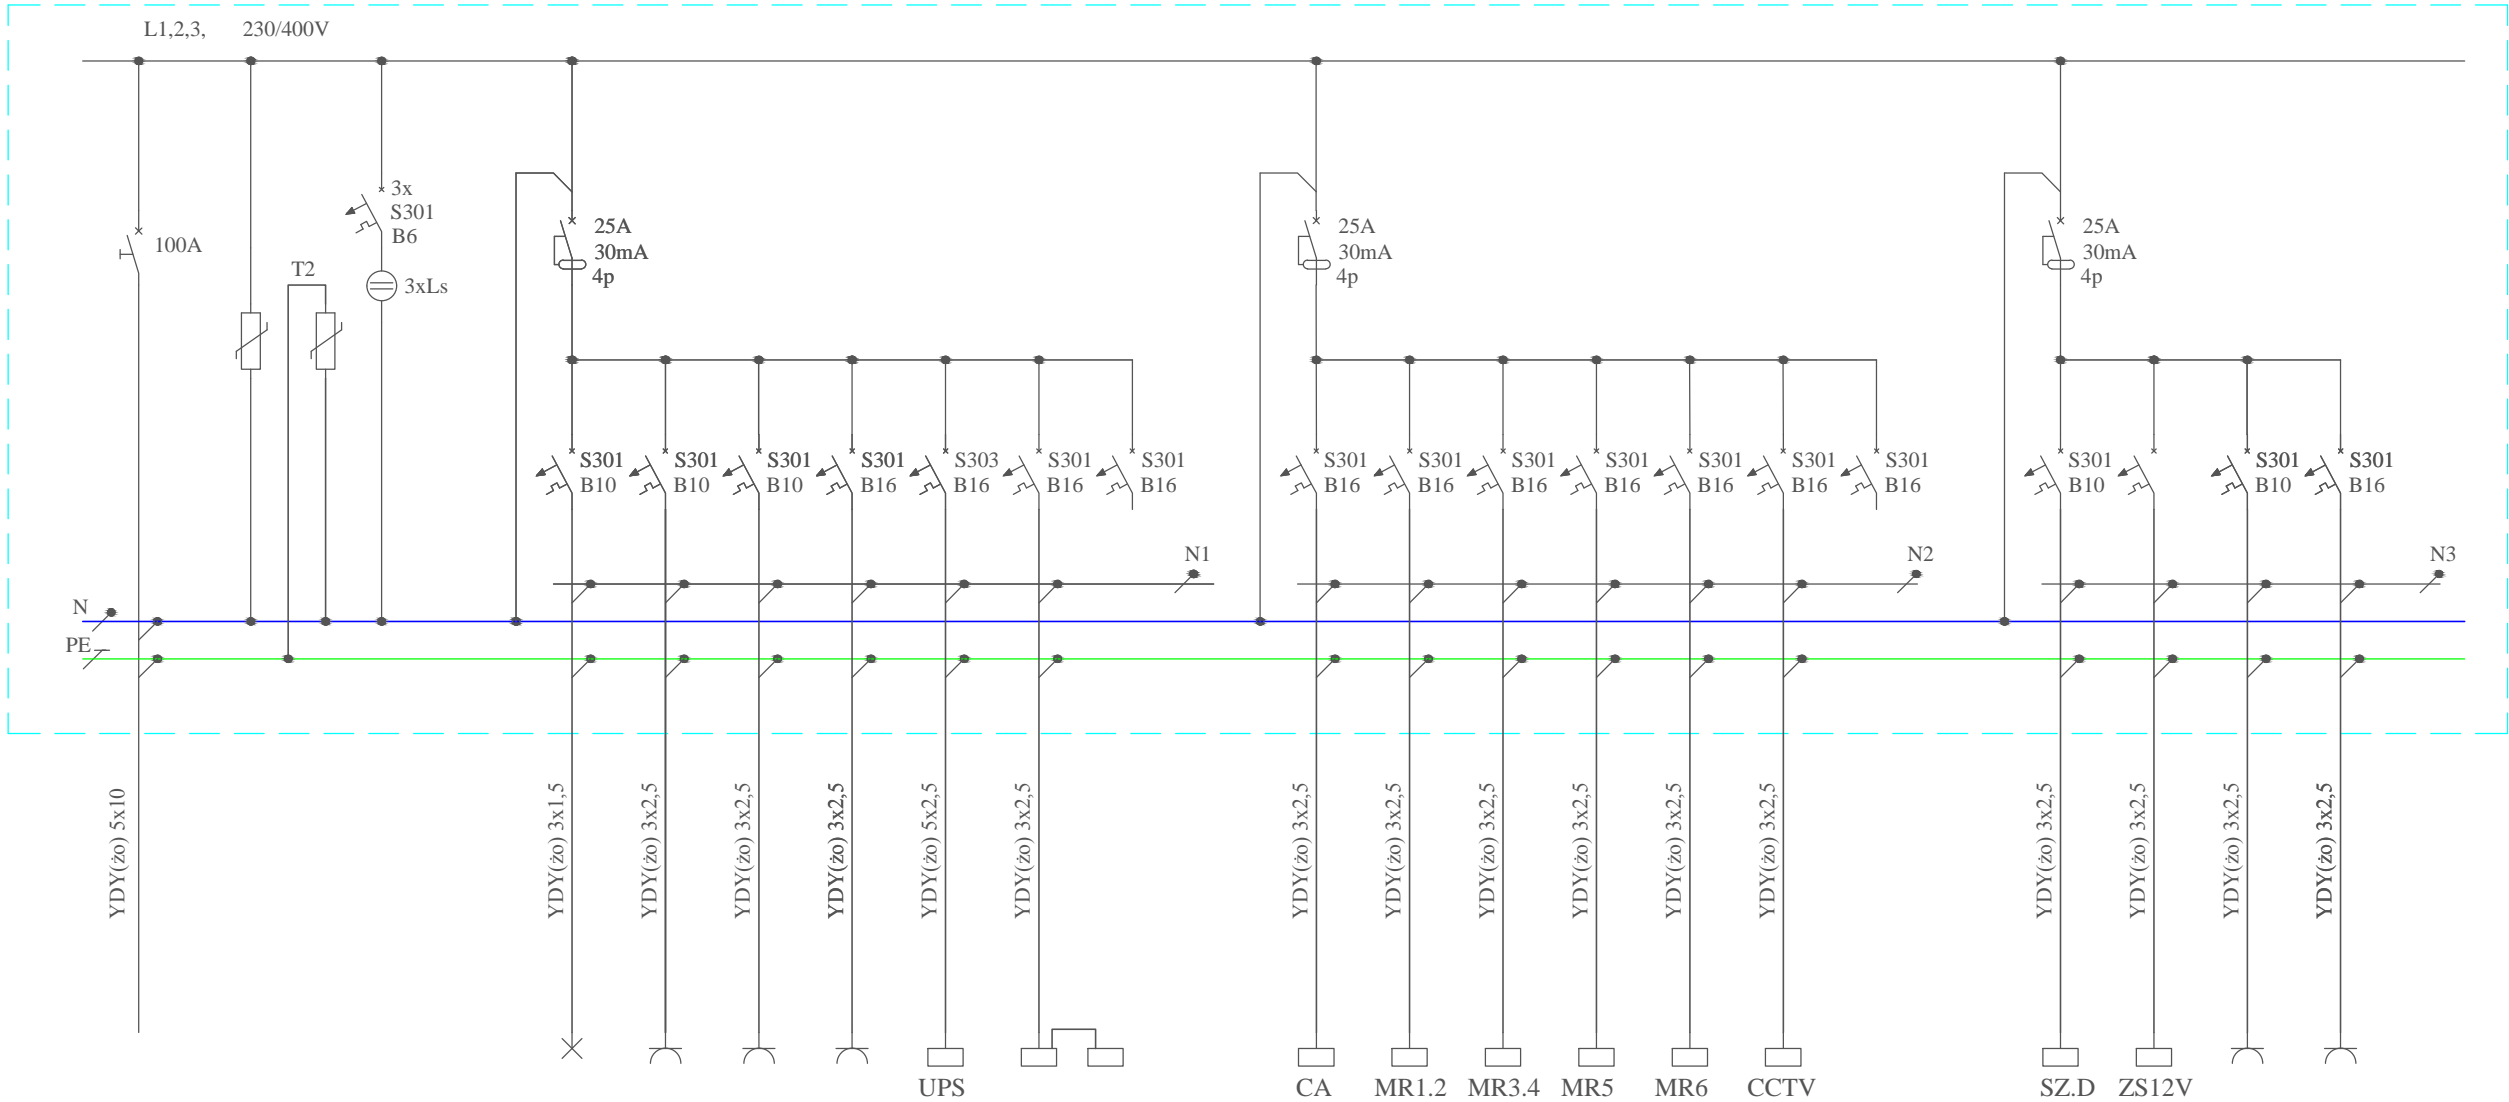

Moc [kW]				0,1	1,5	1,5	1,5	5,0	2,5	0,2		0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,5		1,0	0,3	3,0	0,6
Opis obwodu	zasilanie z TG	ochrona przeciwprzebieciowa	kontrola napięcia	oświetlenie pom. -1.7 (z UPS)	gn. wtykowe pom. -1.7	gn. wtykowe GPD	gn. wtykowe GPD		jednostka zewnętrzna klimatyzacji	jednostka wewnętrzna klimatyzacji	rezerwa	centrala SSWIN	moduł MR 1.2 piwnica	moduł MR 3.4 parter	moduł MR 5 parter	moduł MR 6 piętro	nadzór systemu CCTV	rezerwa	skrzynka wideofonu	modzasilacz przyzywowy ZS12V/230 sekretariat	szafa nagłośnieniowa	szafa nagłośnieniową przekaznik
Nr obwodu				1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
ZGODNIE Z PN-IEC 60364
- samoczynne wyłączenie zasilania

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Zbigniew Antczak ul. Umińskiego 7A / 36, 61 - 517 Poznań tel. / fax: (61) 83 - 35 - 407, tel. (61) 83 - 51 - 491, kom. 601 - 78 - 34 - 58 e-mail: antczak@tonet.pl			
INWESTOR:	Gmina Golina ul. Nowa 1 62-590 Golina	Nr rysunku:	
OBIEKT:	Przedszkole „Baśniowy Dworek” w Golinie - budynek byłego dworu i przynależnej oficyny ul. Parkowa 2 62-590 Golina dz. nr 1288/47 (część), obr. 0001 Golina	E07	
ZADANIE:	Przebudowa, rozbudowa i remont budynku byłego dworu i przynależnej oficyny, obecnie pełniących funkcję Przedszkola „Baśniowy Dworek” w Golinie, wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem.		
PROJEKTANT:	inż. Waldemar Raj nr upr. GPII-630/129/76	FAZA:	SKALA:
		projekt techniczny	
		BRANŻA:	DATA:
		Elektryczna	01.2024 r.
TREŚĆ:	TABLICA TT - SCHEMAT STRUKTURALNY		