


Tablica T0
rozdzielnica wnąkowa WXL 3x24
IP 41 z drzwiami

Pi = 9,2 kW
kj = 0,8
Pz = 7,4 kW
I = 11,5A

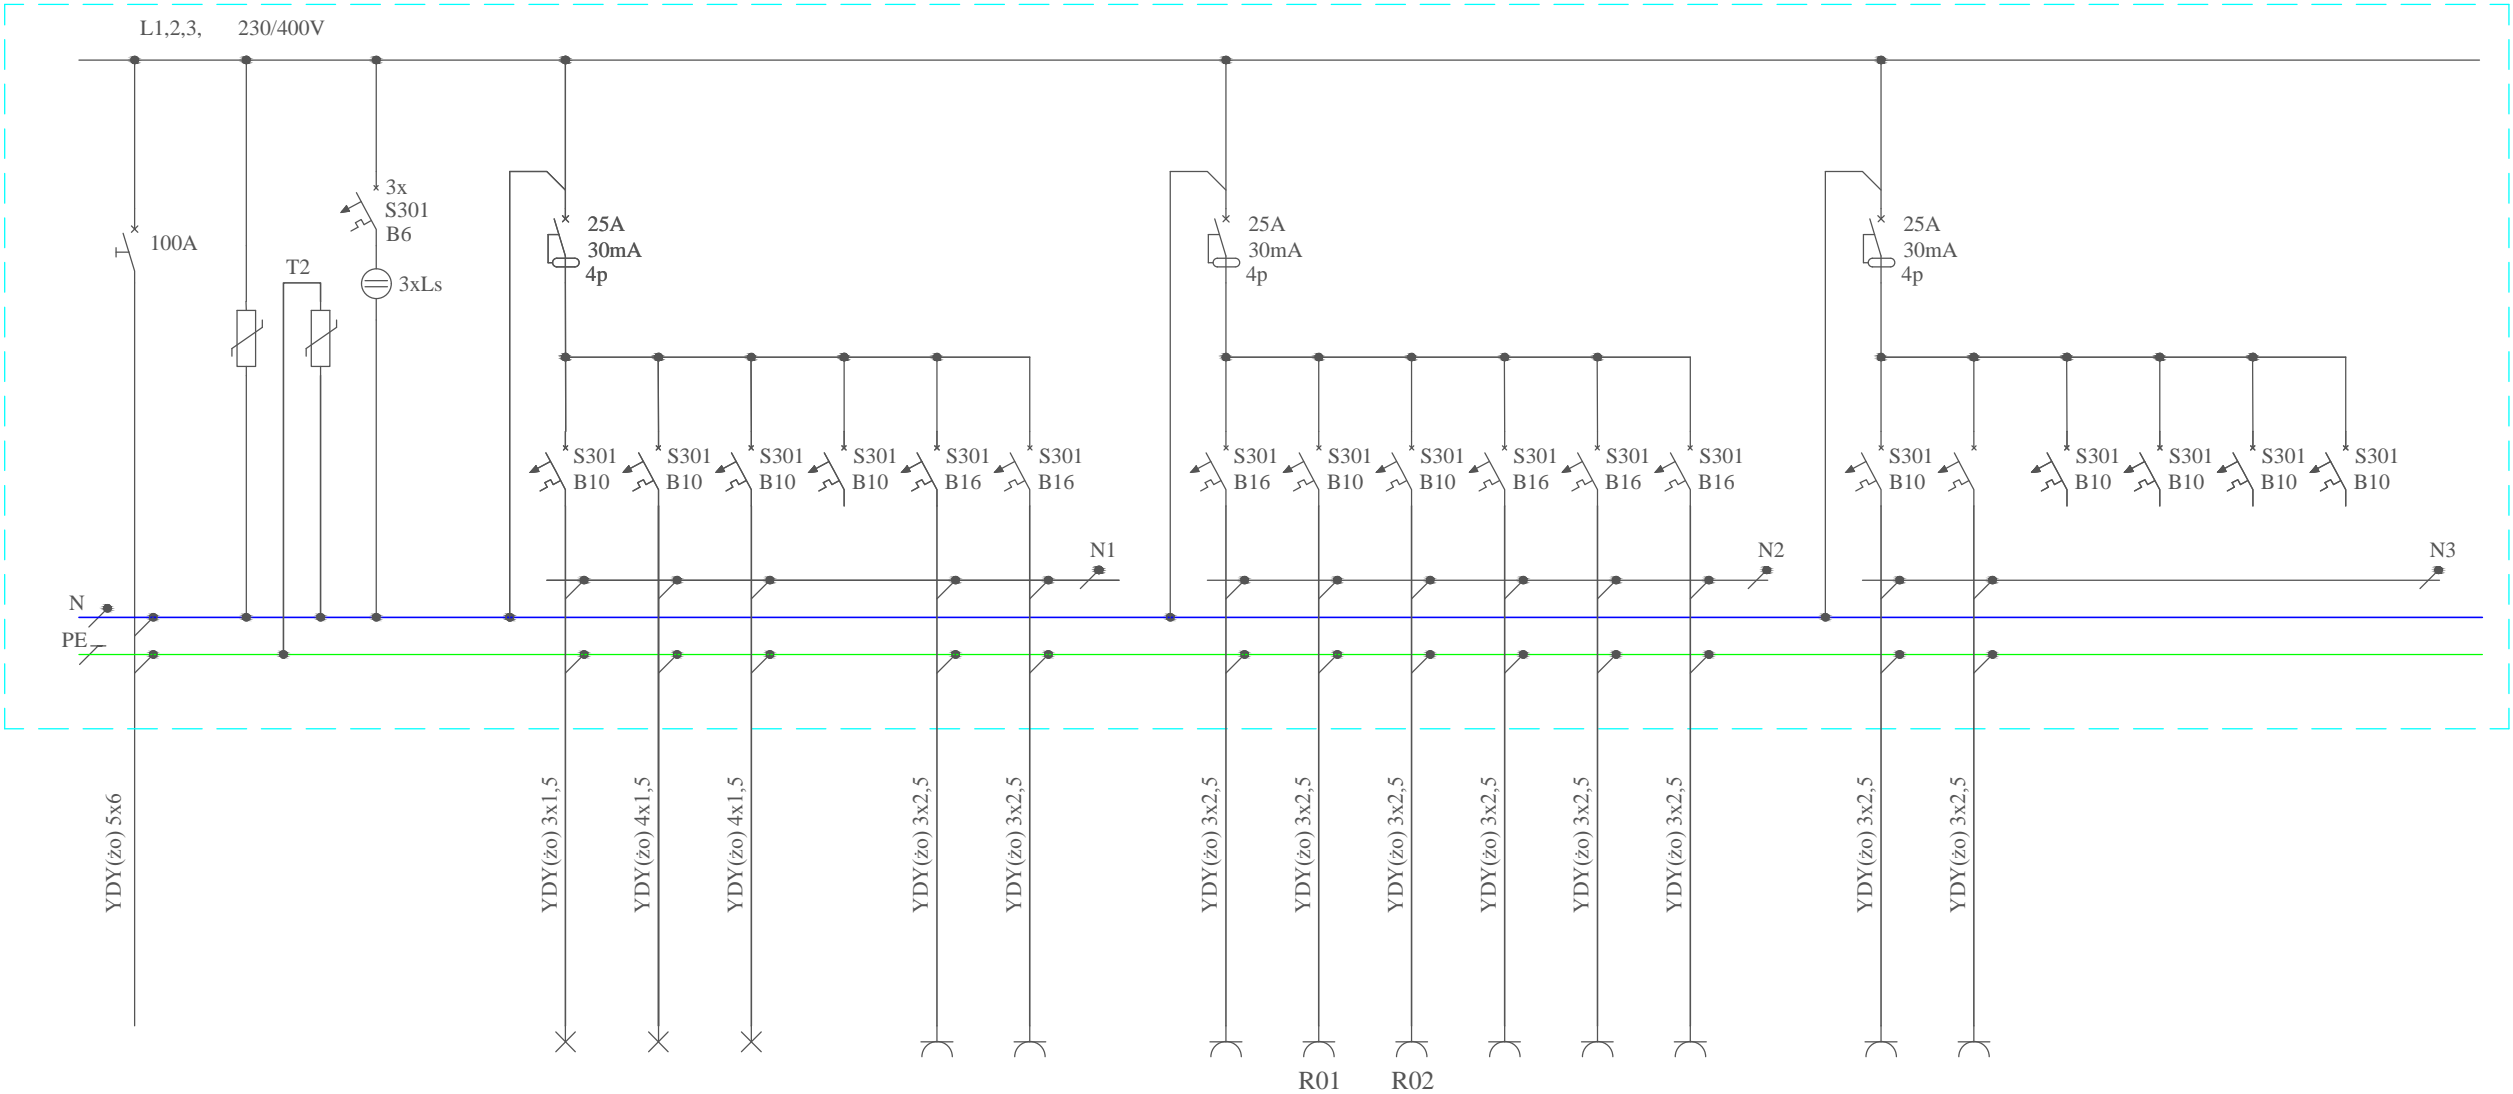

Moc [kW]				0,3	0,3	0,2		1,0	1,0		1,0	0,2	0,2	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0				
Opis obwodu	zasilanie z TG	ochrona przeciwprzepięciowa	kontrola napięcia	oświetlenie pom. techniczne, magazynowe	oświetlenie pom. piwniczne +AW	oświetlenie komunikacja +AW +EW	rezerwa	gn. wtykowe pom. techniczne	gn. wtykowe pom. magazyn		gn. wtykowe pom. techniczne	gn. wtykowe rozdzielacz R01	gn. wtykowe rozdzielacz R02	gn. wtykowe komunikacja	gn. wtykowe pom. piwniczne	gn. wtykowe pom. piwniczne		gn. wtykowe toaleta Damska	gn. wtykowe toaleta Męska	rezerwa	rezerwa	rezerwa	rezerwa
Nr obwodu				1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
ZGODNIE Z PN-IEC 60364
- samoczynne wyłączenie zasilania

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Zbigniew Antczak ul. Umińskiego 7A / 36, 61 - 517 Poznań tel. / fax. (61) 83 - 35 - 407, tel. (61) 83 - 51 - 491, kom. 601 - 78 - 34 - 58 e-mail: antczak@tonet.pl			
INWESTOR:	Gmina Golina ul. Nowa 1 62-590 Golina		Nr rysunku: <