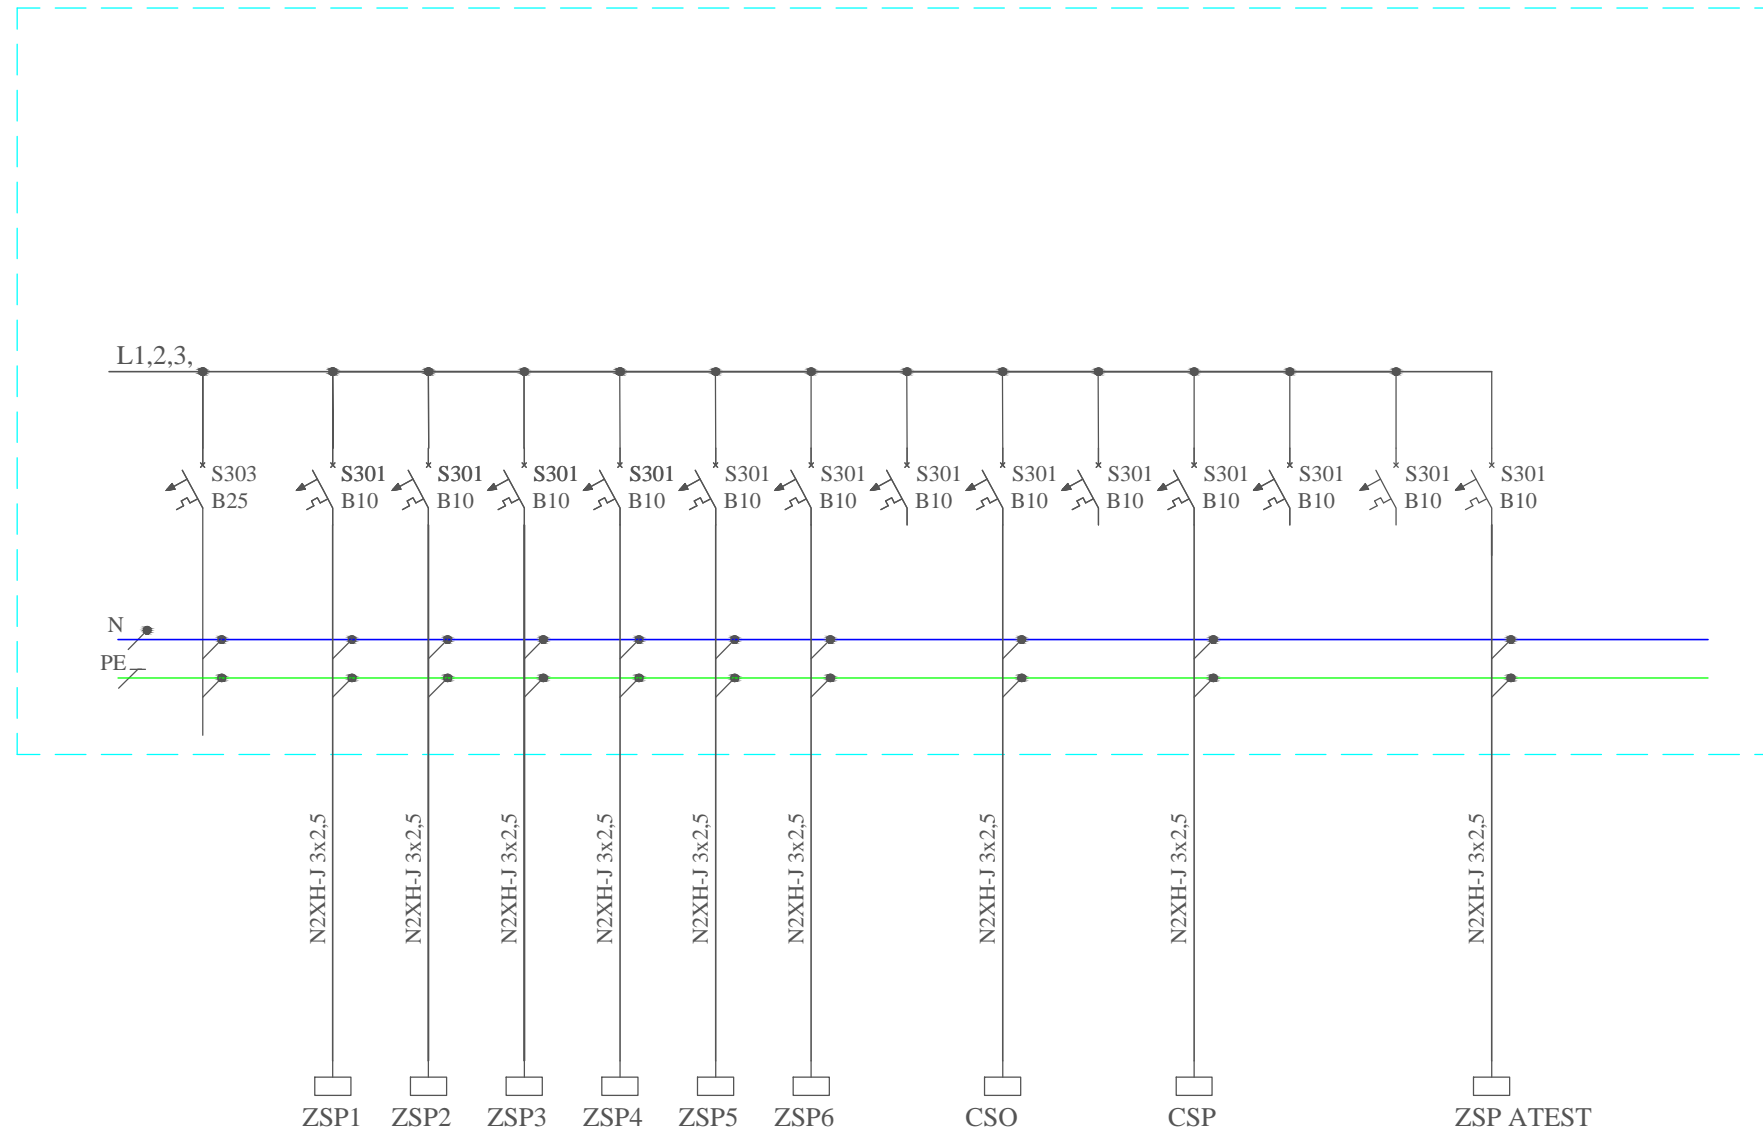


$$P_i = P_z = 2,2 \text{ kW}$$


Moc [kW]		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		0,5		0,5			0,4
Opis obwodu		zasilacz komunikacja piwnica	zasilacz komunikacja parter	zasilacz pom. techniczne piętro	zasilacz pom. techniczne piętro	zasilacz pom. techniczne piętro	zasilacz komunikacja piętro	rezerwa	centrala CSO	rezerwa	centrala p.poz. + zasilacz	rezerwa	rezerwa	zasilanie zasilacza parter klatka schodowa
Nr obwodu		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
ZGODNIE Z PN-IEC 60364
- samoczynne wyłączenie zasilania

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Zbigniew Antczak ul. Umińskiego 7A / 36, 61 - 517 Poznań e-mail: antczak@tonet.pl tel. / fax. (61) 83 - 35 - 407, tel. (61) 83 - 51 - 491, kom. 601 - 78 - 34 - 58			
INWESTOR:	Gmina Golina ul. Nowa 1 62-590 Golina	Nr rysunku: <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">E06</div>	
OBIEKT:	Przedszkole „Baśniowy Dworek” w Golinie - budynek byłego dworu i przynależnej oficyny ul. Parkowa 2 62-590 Golina dz. nr 1288/47 (część), obr. 0001 Golina		
ZADANIE:	Przebudowa, rozbudowa i remont budynku byłego dworu i przynależnej oficyny, obecnie pełniących funkcję Przedszkola „Baśniowy Dworek” w Golinie, wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem.		
PROJEKTANT:	inż. Waldemar Raj nr upr. GPII-630/129/76	FAZA:	SKALA:
		projekt techniczny	
		BRANŻA:	DATA:
		Elektryczna	01.2024 r.
TREŚĆ:			
TABLICA P.POŻ w TG			