

OZNACZENIA

Instalacja sygnalizacji pożaru

CSP Centrala sygnalizacji pożaru IP CX

zsp Atestowany zasilacz 24V/7A/230V

1/36 Czujka multisensorowa MTD 533X z gniazdem USB -501

1/39 Ręczny ostrzegacz pożaru wewnętrzny MCP-545X - 1R

Ręczny ostrzegacz pożaru zewnętrzny MCP-535X - 1

eks Moduł sterujący BX-Oi3

eks Moduł sterujący BX-O2i4

eks Moduł sterujący BX-IOM

eks Moduł sterujący BX-OiM4

1 Sygnalizator akustyczno-światlny SAK-7

LEGENDA:

KIERUNEK EWAKUACJI

WYJŚCIE EWAKUACYJNE

DRZWI PRZECIWPOŻAROWE

STREFA POŻAROWA ZL III

STREFA POŻAROWA PM

WYDZIELONA KLATKA SCHODOWA

HYDRANT WEWNĄTRZNY


UWAGA:

- W poszczególnych pomieszczeniach możliwe będzie przebywanie jednocześnie poniżej 50 osób.
- Wszystkie przejścia instalacyjne przechodzące przez poszczególne elementy oddzielenia poż. należy zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej wymaganej dla danego elementu.
- Budynek wyposażony będzie w gaśnice przenośne lub przewoźne. Rozmieszczenie gaśnic zostanie określone w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
- Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru zostanie zapewnione z istniejących hydrantów zewnętrznych.

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Zbigniew Antczak

ul. Umieńskiego 7A/35-36, 61-517 Poznań e-mail: antczak@tonet.pl
tel./fax. (61) 83-35-407, tel. (61) 83-51-491, kom. 601-78-34-58

INWESTOR :	Gmina Golina ul. Nowa 1 62-590 Golina	Nr rysunku:	1
OBIEKT :	Przedszkole „Baśniowy Dworek” w Golinie - budynek byłego dworu i przynależnej oficyny ul. Parkowa 2 62-590 Golina cz. nr 1288/47 (część), obr. 0001 Golina		
ZADANIE PROJEKTOWE :	Przebudowa, rozbudowa i remont budynku byłego dworu i przynależnej oficyny, obecnie pełniących funkcję Przedszkola „Baśniowy Dworek” w Golinie, wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem.		
PROJEKTANT :	Ireneusz Berger 096297U	FAZA:	SKALA:
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY:	Zbigniew Aniola 027796U	PROJEKT techniczny	1:100
OPRACOWANIE :	Paweł Król 191P/2012 L-0014589	BRANŻA:	DATA:
		Instalacje teletechniczne	09.2023 r.
TREŚĆ :	INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU PIWNICA		

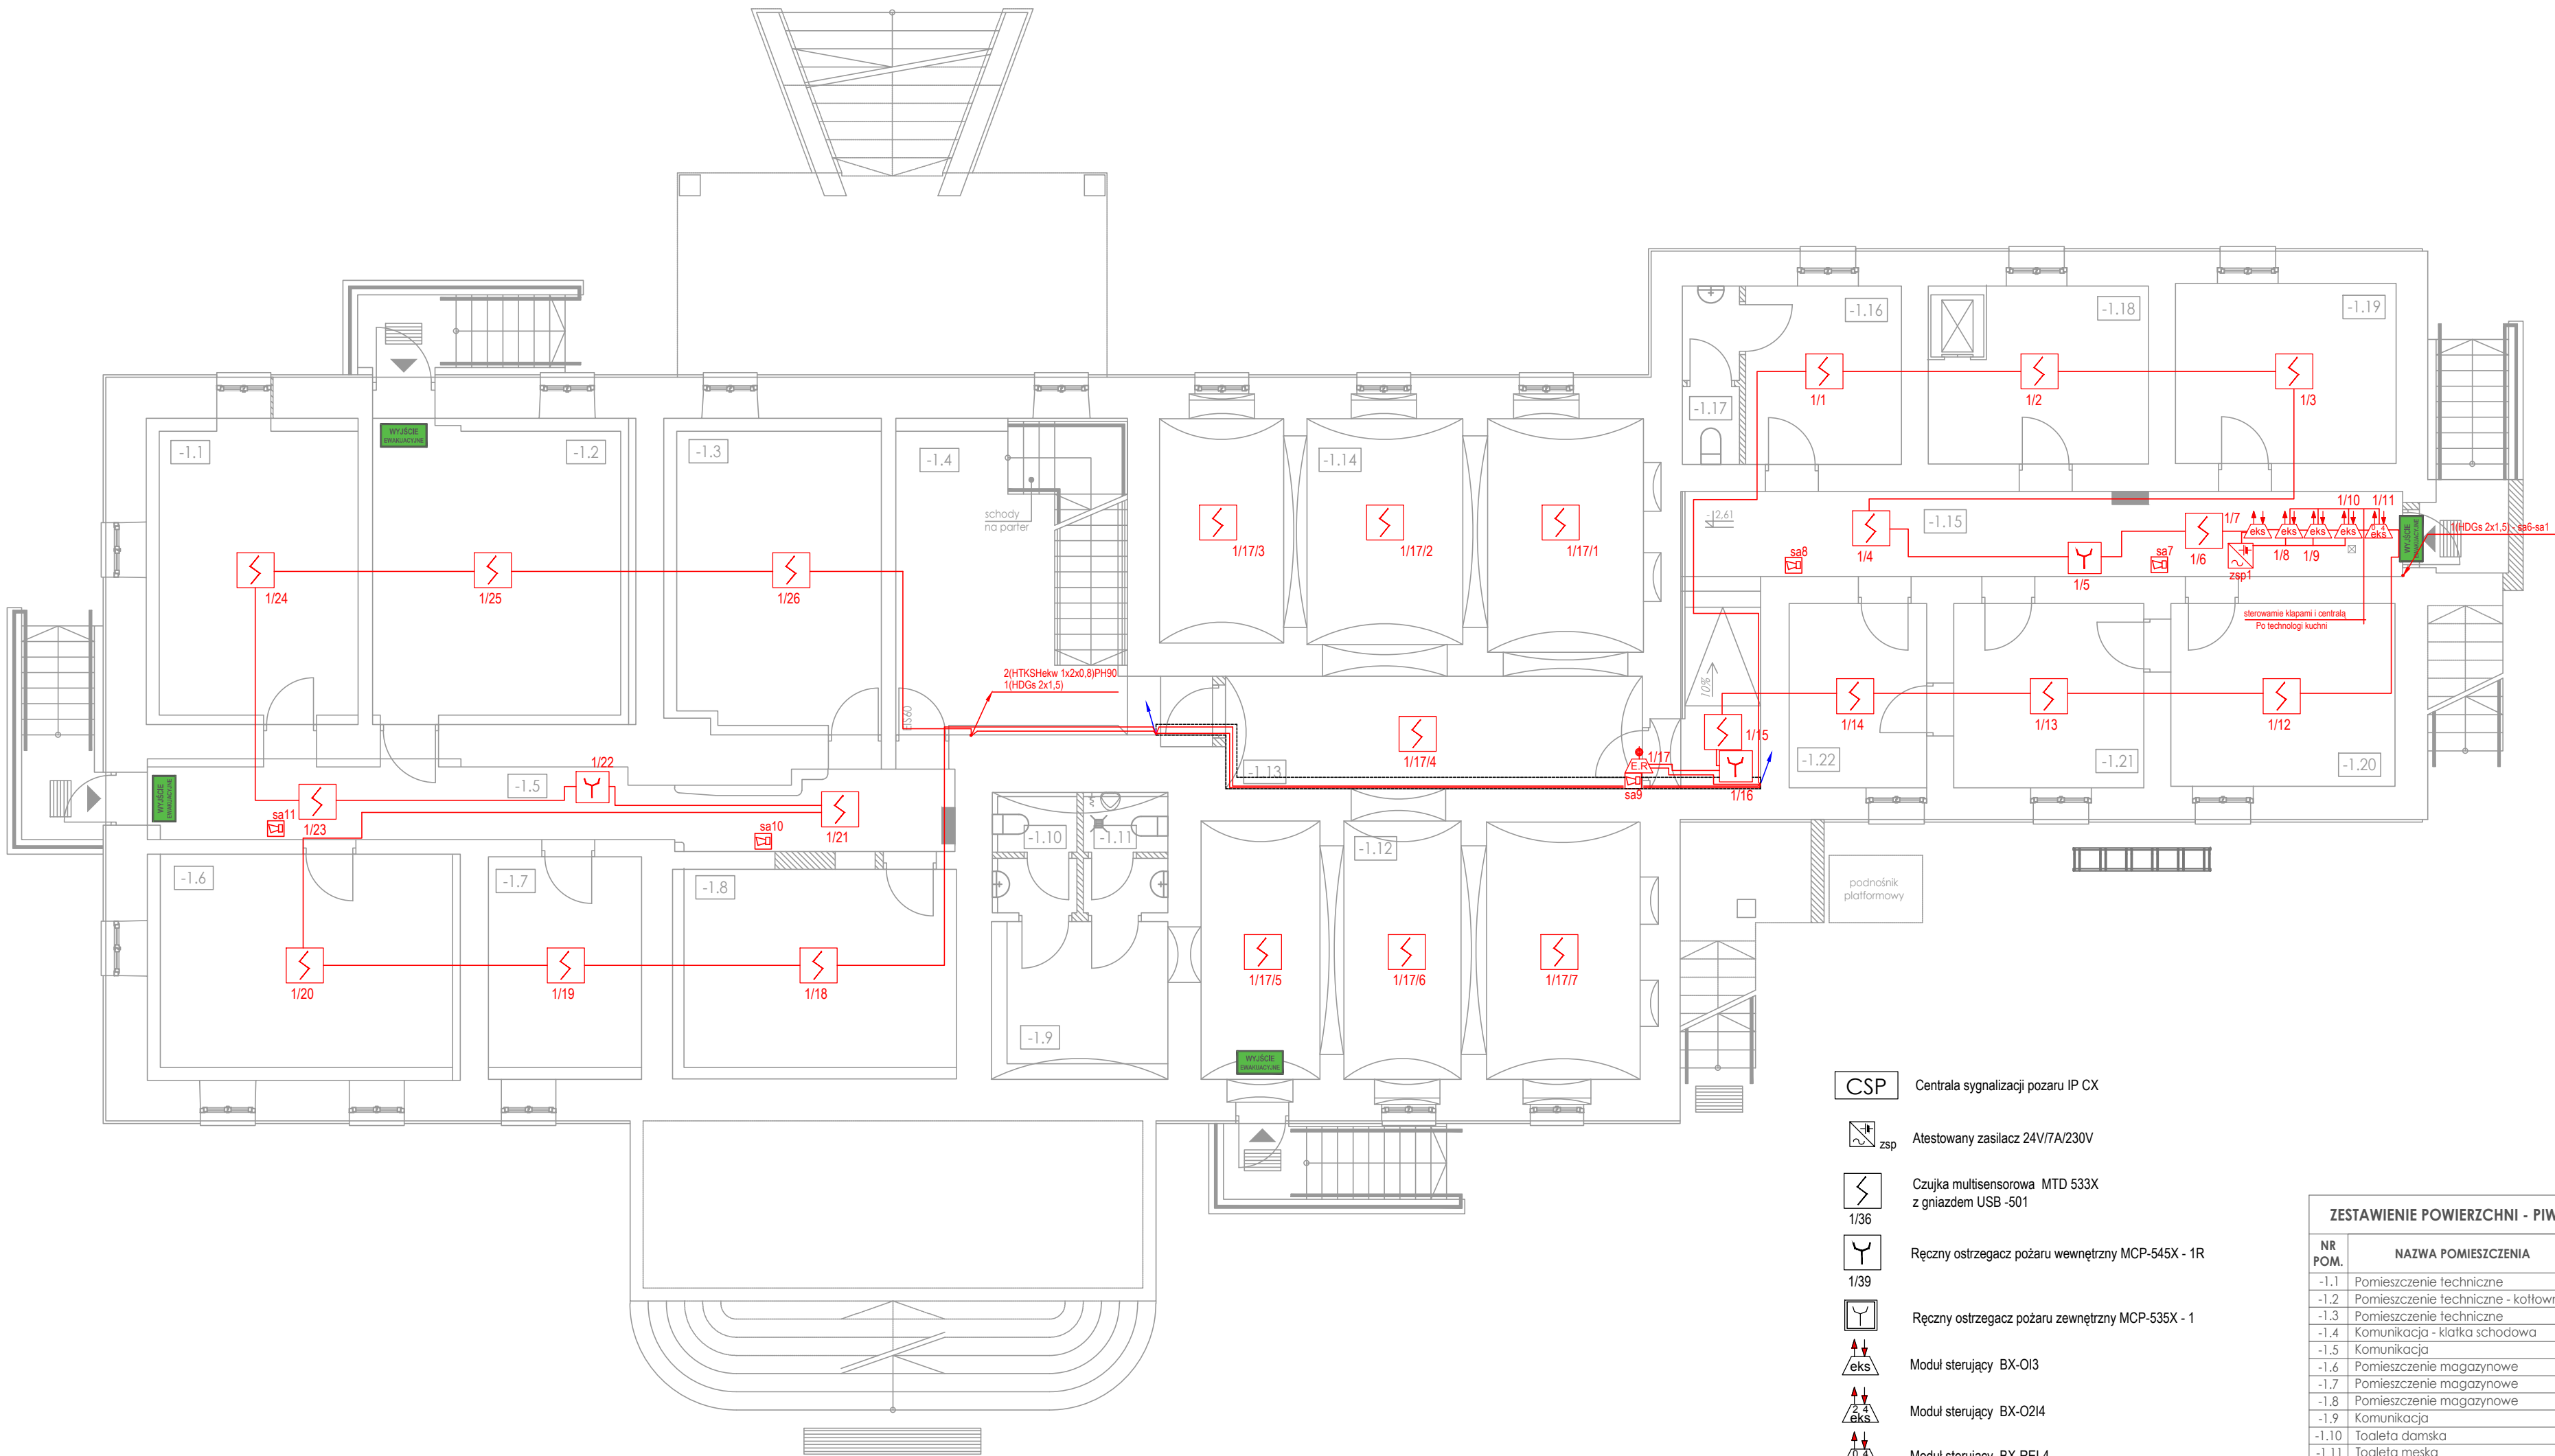

CSP Centrala sygnalizacji pożaru IP CX

zsp Atestowany zasilacz 24V/7A/230V

1/36 Czujka multisensorowa MTD 533X z gniazdem USB -501

1/39 Ręczny ostrzegacz pożaru wewnętrzny MCP-545X - 1R

Ręczny ostrzegacz pożaru zewnętrzny MCP-535X - 1

eks Moduł sterujący BX-Oi3

eks Moduł sterujący BX-O2i4

eks Moduł sterujący BX-REL4

eks Moduł sterujący BX-IOM

1 Sygnalizator akustyczno-światlny SAK-7

1/17 Moduł radiowy BX-WGW

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIWNICA

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.
-1.1	Pomieszczenie techniczne	24.07
-1.2	Pomieszczenie techniczne - kotłownia	29.91
-1.3	Pomieszczenie techniczne	25.27
-1.4	Komunikacja - klatka schodowa	29.29
-1.5	Komunikacja	22.76
-1.6	Pomieszczenie magazynowe	26.29
-1.7	Pomieszczenie magazynowe	12.66
-1.8	Pomieszczenie magazynowe	22.10
-1.9	Komunikacja	8.72
-1.10	Toaleta damska	3.02
-1.11	Toaleta męska	3.00
-1.12	Pomieszczenie piwniczne	35.56
-1.13	Komunikacja	14.97
-1.14	Pomieszczenie piwniczne	33.67
-1.15	Komunikacja	29.78
-1.16	Pomieszczenie socjalne	10.32
-1.17	Toaleta	3.65
-1.18	Rozdzielnia	14.50
-1.19	Magazyn	14.75
-1.20	Przygotownia	15.21
-1.21	Kuchnia	12.99
-1.22	Zmywalnia	9.41
RAZEM:		401.90