PRZEKRÓJ A–A
Z PŁYTĄ I PIERŚCIENIEM ODCIĄŻAJĄCYM

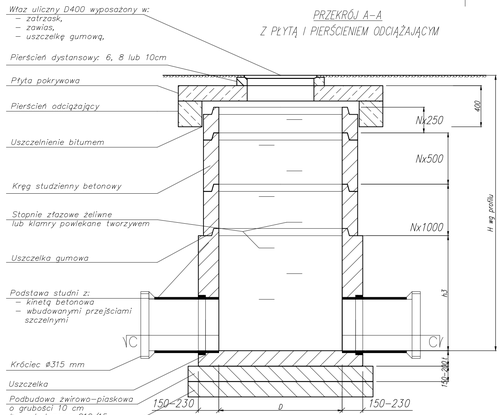

PRZEKRÓJ B–B
Z PŁYTĄ I PIERŚCIENIEM ODCIĄŻAJĄCYM

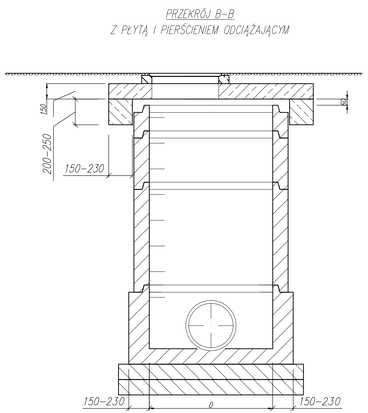

TABLICA WYMIARÓW

Średnica studni [mm]	Średnica zew. [mm]	Dn max [mm]	Grubość dna [mm]
D	D	DN1	h
1000	1240	315–600	150
2000	2300	400–1550	150

PRZEKRÓJ C–C

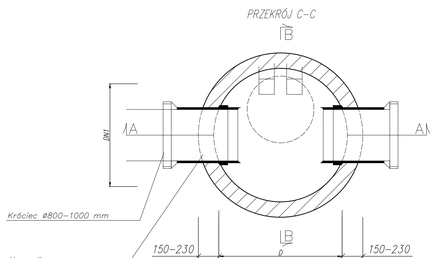

PRZEKRÓJ C–C
WERSJA 2

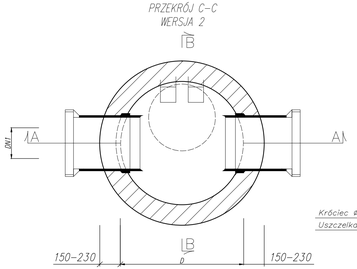

SCHEMAT
dla st. z kaskadą wewnętrzną

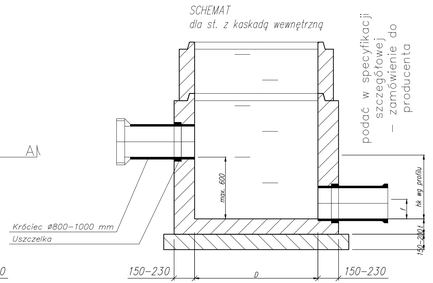

podać w specyfikacji szczegółowej – zorówniewić do producenta

Kręgi i elementy nadbudowy wykonane z betonu C45/55 o nasiąkliwości poniżej 5%, mrozoodporności F150 i wodoszczelność W–8

DESZCZOWY WPUST ULICZNY

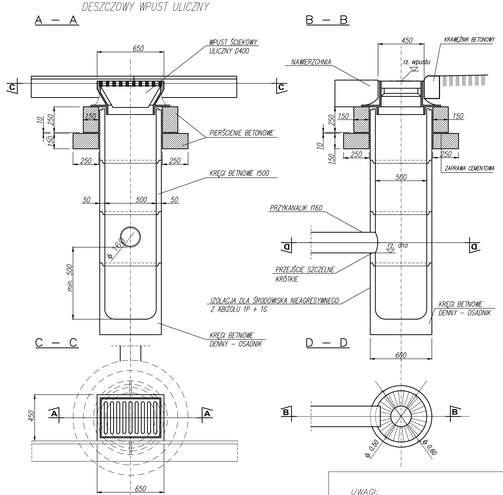

UWAGI:

– Komorę roboczą h=2,20 m, licząc od spocznika, stosować w studniach ø1500 przy głębokościach powyżej 4,0 m

– Średnica studni ø1200, głębokość posadowienia od 2,0 do 4,0 m

– Komora musi spełniać wymogi normy szczelności wg PN–92/B–10735 pkt. 6.11–6.12

– Pierścień odciążający zastosować w zależności od zaleceń UM

– Podsypka i zasyp zgodnie z uwagami na przekroju poprzecznym wykopu

– Realizacja prefabrykatów dla studni na zatomach winna nastąpić po wykonaniu tyczenia geodezyjnego w terenie, które pozwoli na ostateczną weryfikację kątów.

STUDNIA KABLOWA SKR–2

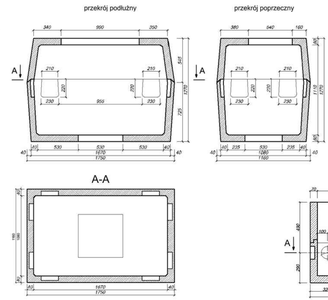
przekrój podłużny
przekrój poprzeczny
340
950
350
340
950
340
A
A
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
330
330
330
330
950
330
330
330
330