


URZĄD MIASTA
PODSTAWOWY SPOSÓB OCHRONY OD PORAŻEŃ - IZOLACJA
DODATKOWY SYSTEM OCHRONY - SZYBKIE WYŁĄCZENIE
 $k = 0,8 \cdot 230 / 16 = 11,5 < 10$ WARUNEK ZACHOWANY



Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objęte jest ochroną zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późn. zmianami.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:			
NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZENIA PIWNICZNEGO W BUDYNKU MIESZKALNO- USŁUGOWYM PRZY ULICY PIĘKNEJ 27 (DZIAŁKA NR 122/1 OBRĘB 85) W BYDGOSZCZY NA POMIESZCZENIE WĘZŁA C.O.			
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: UL. PIĘKNA 27, 85-303 BYDGOSZCZ			
INWESTOR: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, reprezentowane przez: Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o., ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz			
PROJEKTOWAŁ:	BRANŻA:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
Jerzy Witkowski	Instalacyjno inżynierska w zakresie instalacji elektrycznych	UAN/N/7210/86	
SPRAWDZIŁ:			
Andrzej Dettlaff	Instalacyjno inżynierska w zakresie instalacji elektrycznych	93/82/Pw	
PROJEKT BUDOWLAN Y			DATA: VI 2017
TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT TG WĘZŁA			SKALA: NR RYS.: - 5

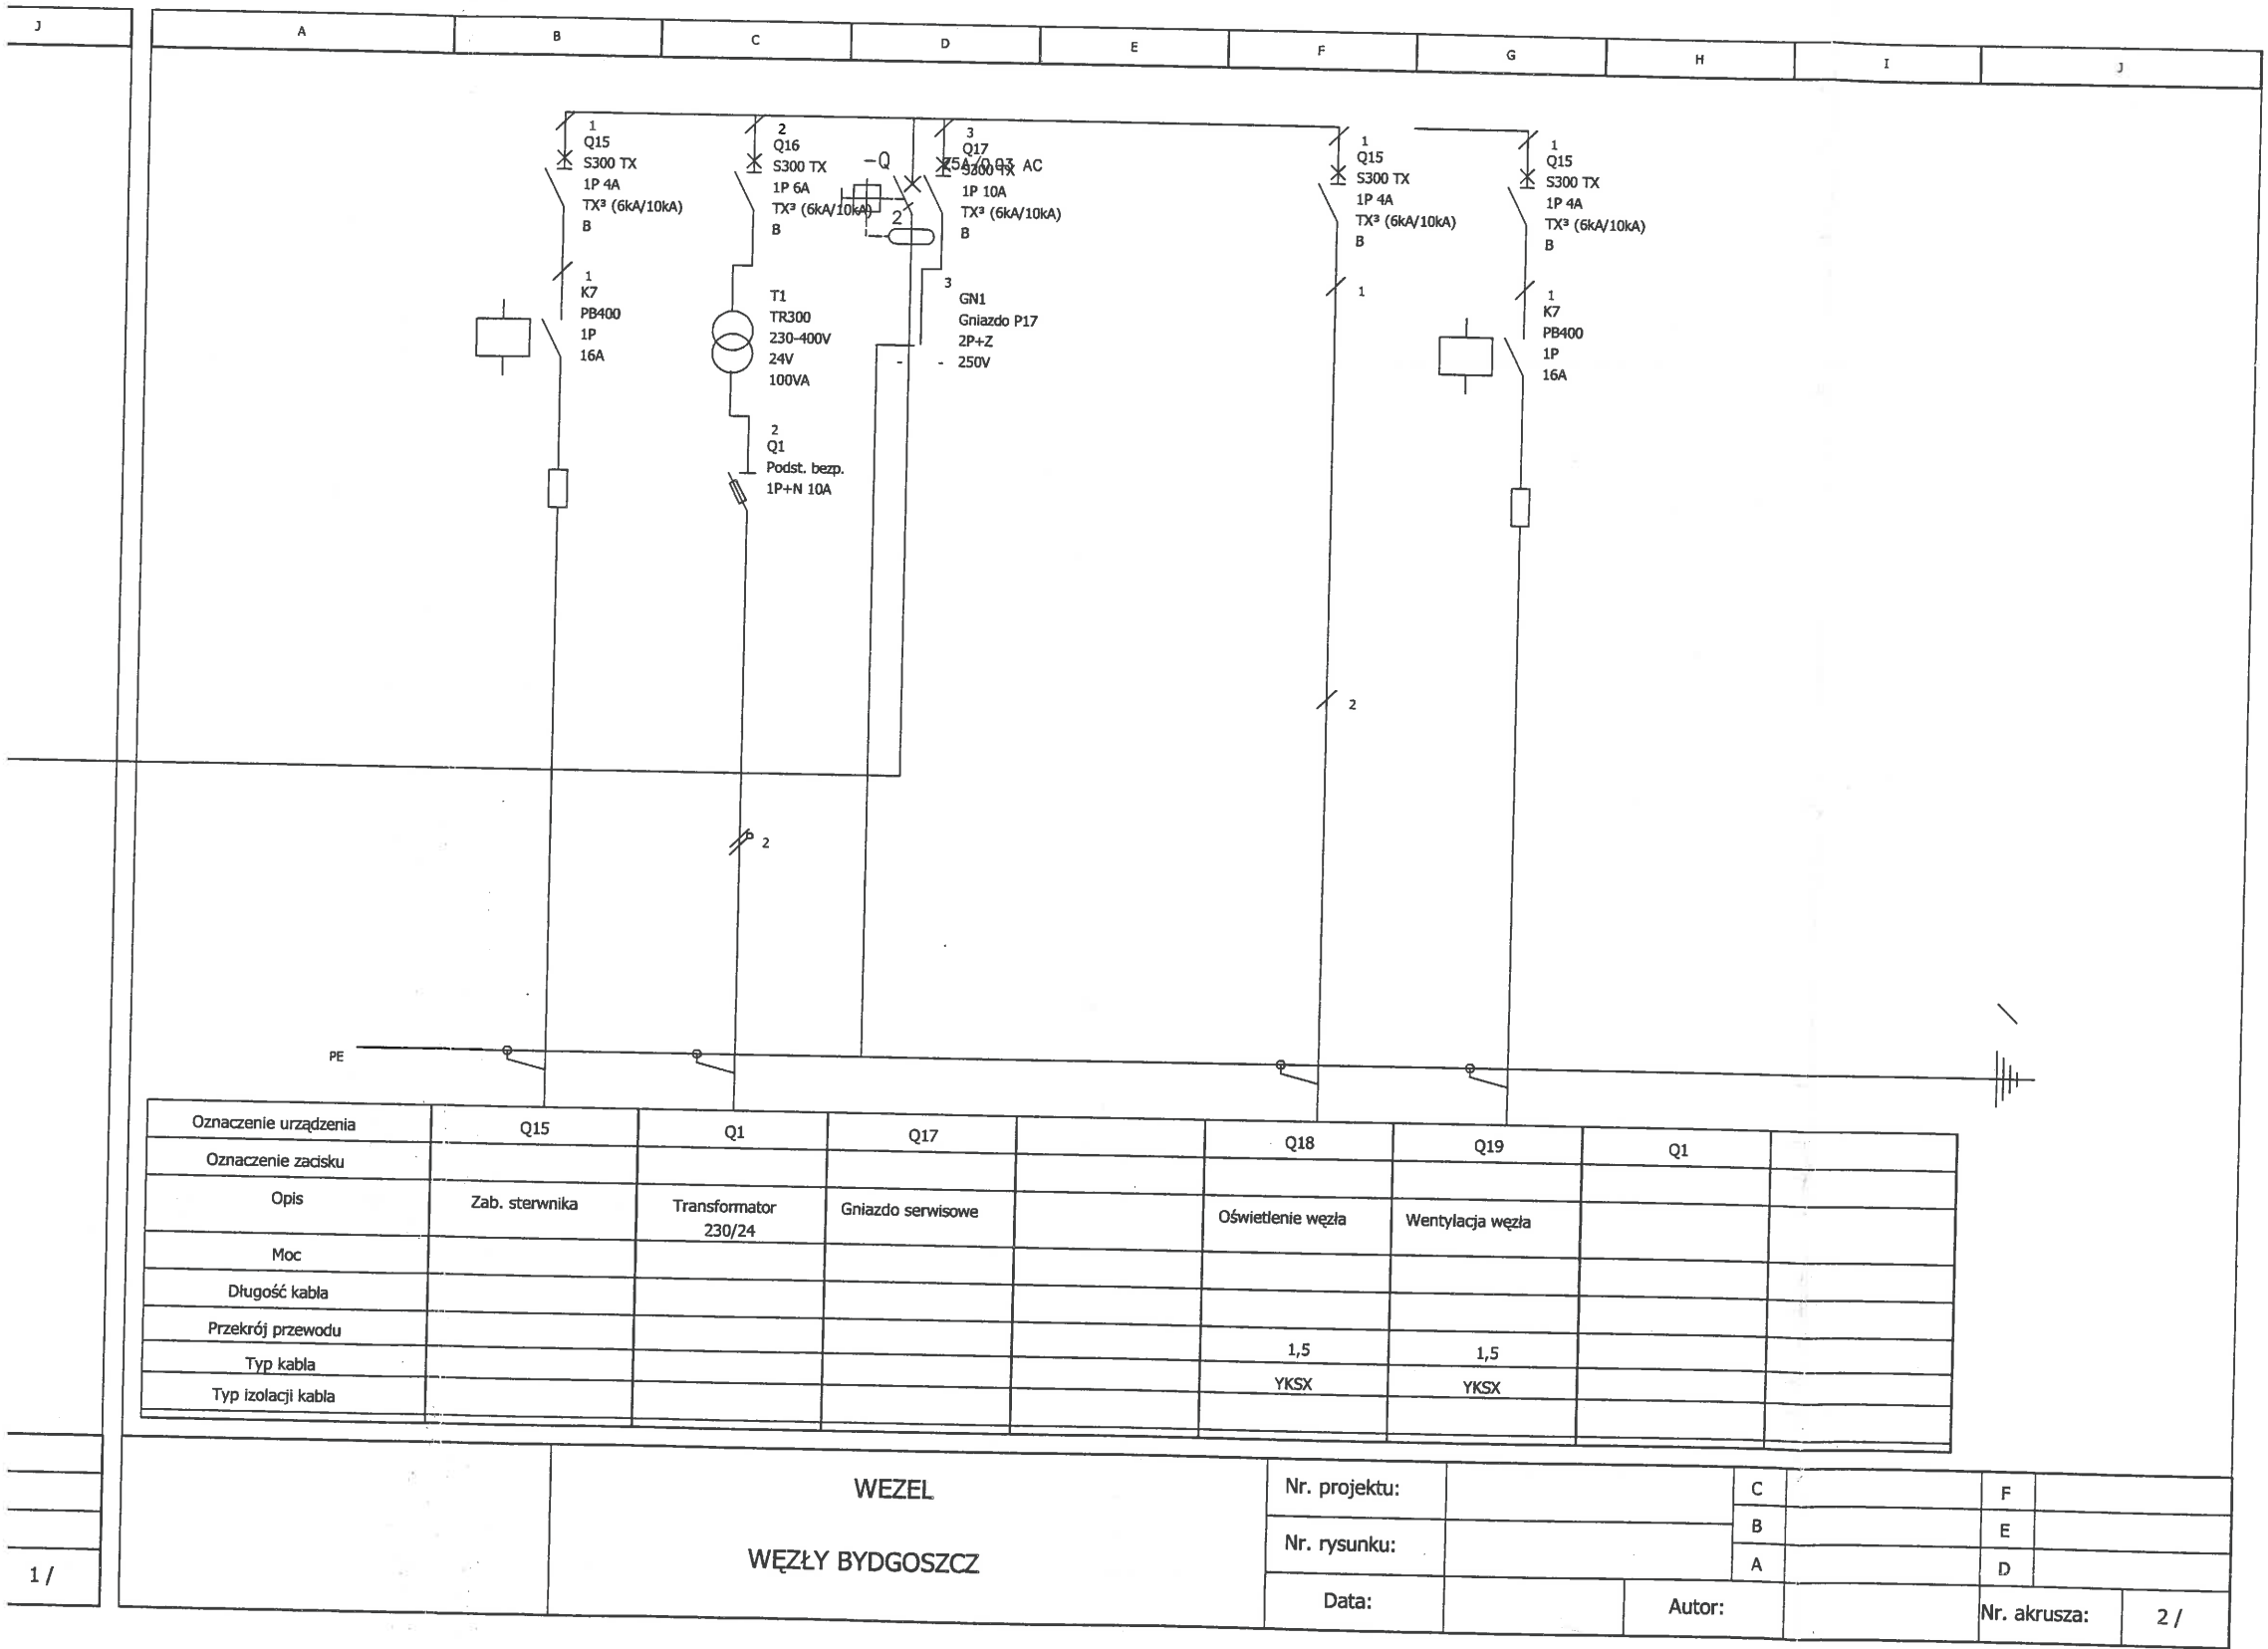