



SCHEMAT WĘZŁA DLA CZĘŚCI
USŁUGOWEJ BUDYNKU

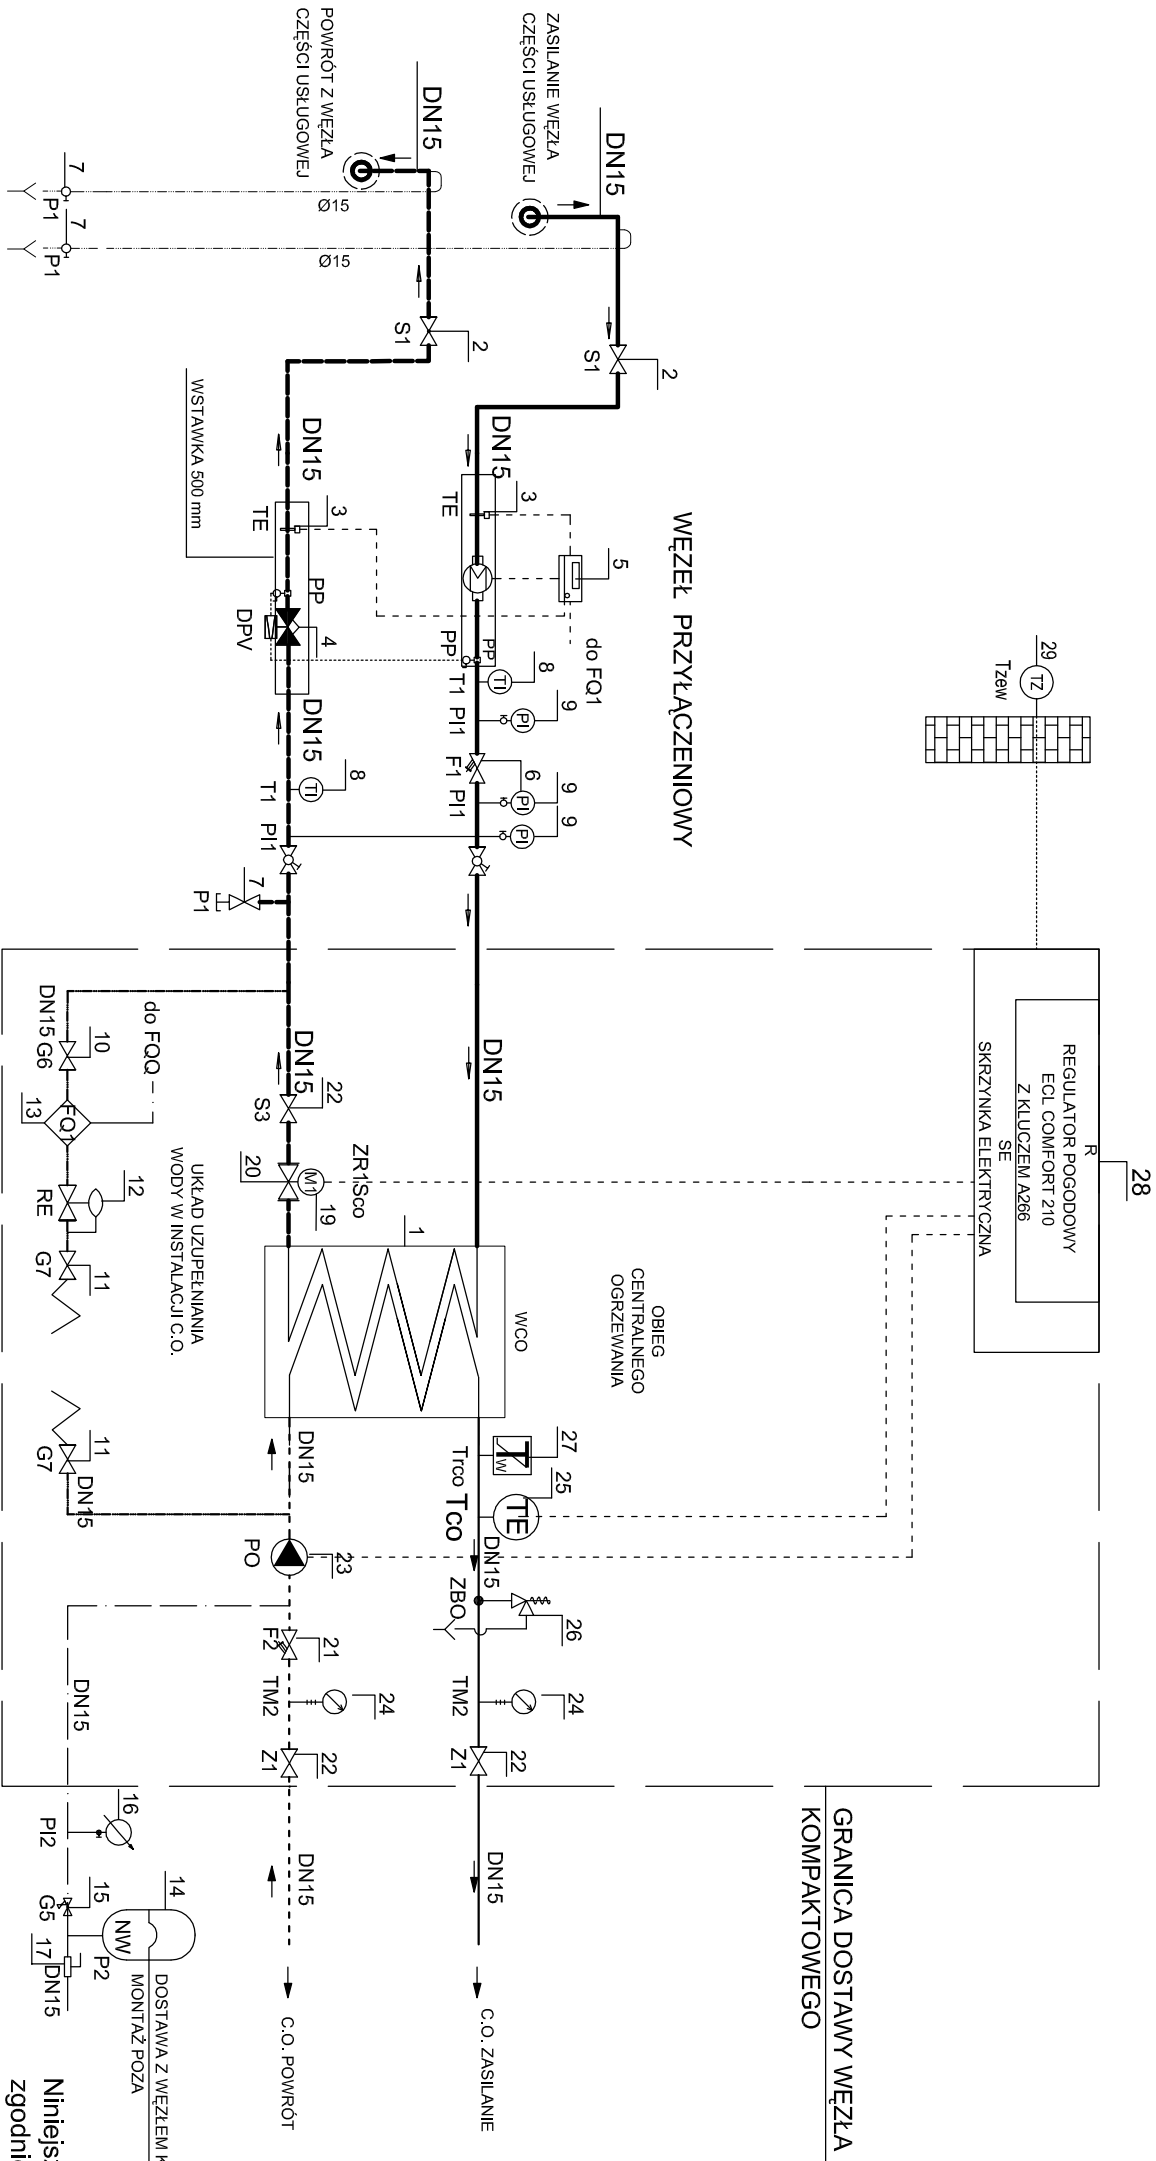

W UKŁADZIE UZUPEŁNIANIA WODY W INSTALACJI C.O.
ZGODNIE Z WYMOGAMI KPEC NIE WOLNO STOSOWAĆ
ZAWORÓW AUTOMATYCZNEGO UZUPEŁNIANIA ZŁADU ORAZ
POŁĄCZENIA INSTALACJI CO Z SIECIĄ
"NA SZTYWNO."

- LEGENDA:
- przewody m.s.c.
 - przewody instalacji c.o.
 - ciepła woda
 - zimna woda
 - cyrkulacja
 - rury spusławowe
 - rura bezpieczeństwa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		<div> ADAM DZIAMSKI ul. Unit Lubelskiej 3, 61-245 Poznań NIP 792-204-64-63, REGON 301038550</div>	
NAZWA INWESTYCJI:			
TECHNOLOGIA WĘZŁÓW CIEPLNYCH W BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWYM UL. PIĘKNA 27 W BYDGOSZCZY, DZIAŁKA NR 122/1 OBRĘB 85			
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: UL. PIĘKNA 27, 85-303 BYDGOSZCZ			
INWESTOR: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuitcka 1, 85-102 Bydgoszcz, reprezentowane przez: Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o., ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz			
PROJEKTOWAŁ:	BRANŻA:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
inż. Maria Ruta	sanitarna	7131-7132/36/PW/2002	
SPRAWDZIŁ:			
mgr inż. Anna Taciak	sanitarna	WKP/0132/POOS/08	
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		DATA:	VI 2017
TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT WĘZŁA CIEPLNEGO, CZ.2		SKALA: -	NR RYS.: 3