




inwentaryzacja na podstawie odkrywki

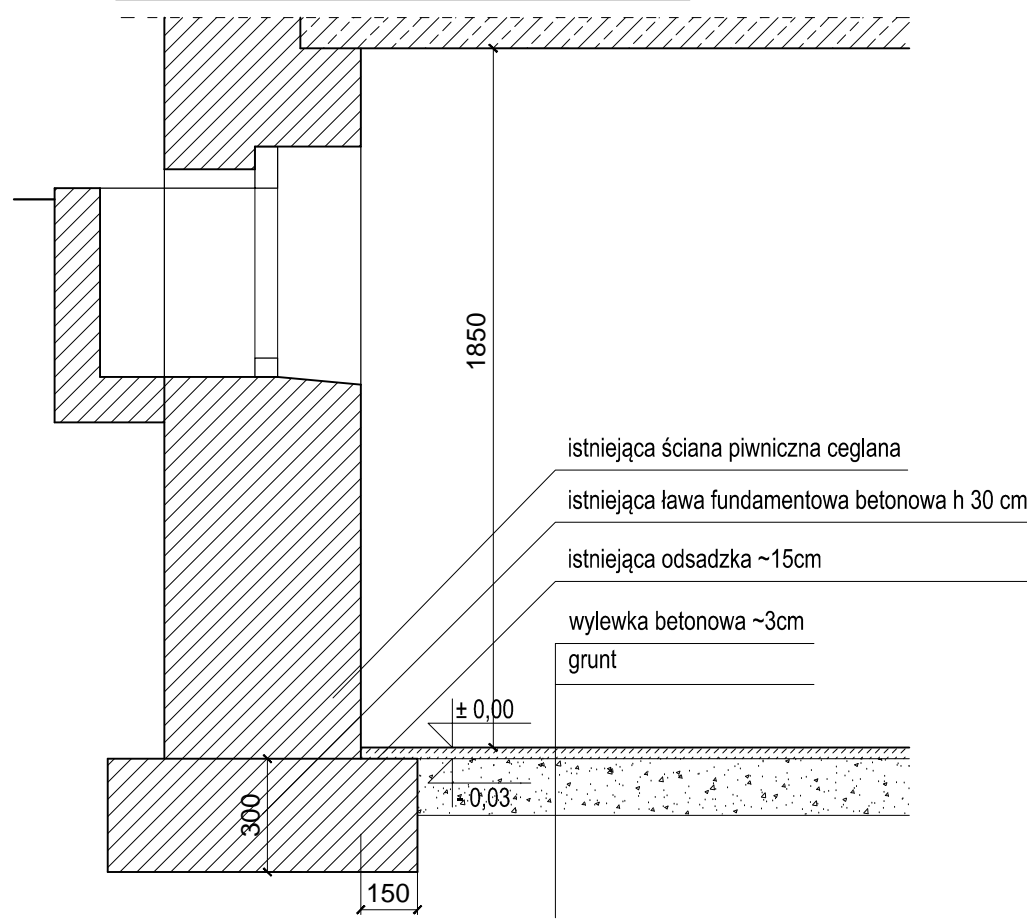

- UWAGA:
- PRACE WYKONYWAĆ ETAPOWO
 - WZMOCNIENIE FUNDAMENTÓW WYKONAĆ OD WEWNĄCZ POMIESZCZENIA KOTŁOWNI DO ICH OSI
 - ETAP 1 WYKONAĆ FRAGMENTAMI SZEROKOŚCI 0.5÷0.7 m
 - DO ETAPU 2 PRZYSTĄPIĆ DOPIERO PO UZYSKANIU NOŚNOŚCI BETONU (Z ETAPU 1) NA ŚCISKANIE MIN. 50% WYTRZYMAŁOŚCI DOCELOWEJ
 - Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami oraz opisem technicznym.
 - Wymiary podanow milimetrach.

projektowane obniżenie posadzki



- podłoga na gruncie
- płytki na kleju gr. do 1 cm
 - wylewka betonowa gr. 4 cm
 - zbrojona siatką Ø3,5 mm o oczkach 15x15 mm
 - folia PE gr. do 0,02 cm
 - beton keramzytowy gr. 5 cm
 - izolacja przeciwwodna - 2x papa na lepiku
 - chudy beton gr. 10 cm
 - zagęszczona podsypka piaskowa gr. do 15 cm
 - grunt rodzimy

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objęte jest ochroną zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późn. zmianami.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: