

Pom. Dyspozytornia (Poziom -1)

WYJŚCIE  
MONITORINGU


ISTNIEJĄCA CENTRALA  
SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ  
ESSER 8008

Drukarka  
Wewn.

BLOK ZASILANIA  
230VAC/24VDC  
+  
BATERIA  
AKUMULATORÓW


230V,50Hz  
sprzed wyłącznika pożarowego

PEŁTŁA 115 (budynek D+F - parter) - IQ8	
YnTKSYekw 1x2x0,8mm (PH0)	ISTNIEJĄCE ELEMENTY SYSTEMU SSP
YnTKSYekw 1x2x0,8mm (PH0)	ISTNIEJĄCE ELEMENTY SYSTEMU SSP
YnTKSYekw 1x2x0,8mm (PH0)	
YnTKSYekw 1x2x0,8mm (PH0)	
YnTKSYekw 1x2x0,8mm (PH0)	
YnTKSYekw 1x2x0,8mm (PH0)	
YnTKSYekw 1x2x0,8mm (PH0)	
YnTKSYekw 1x2x0,8mm (PH0)	

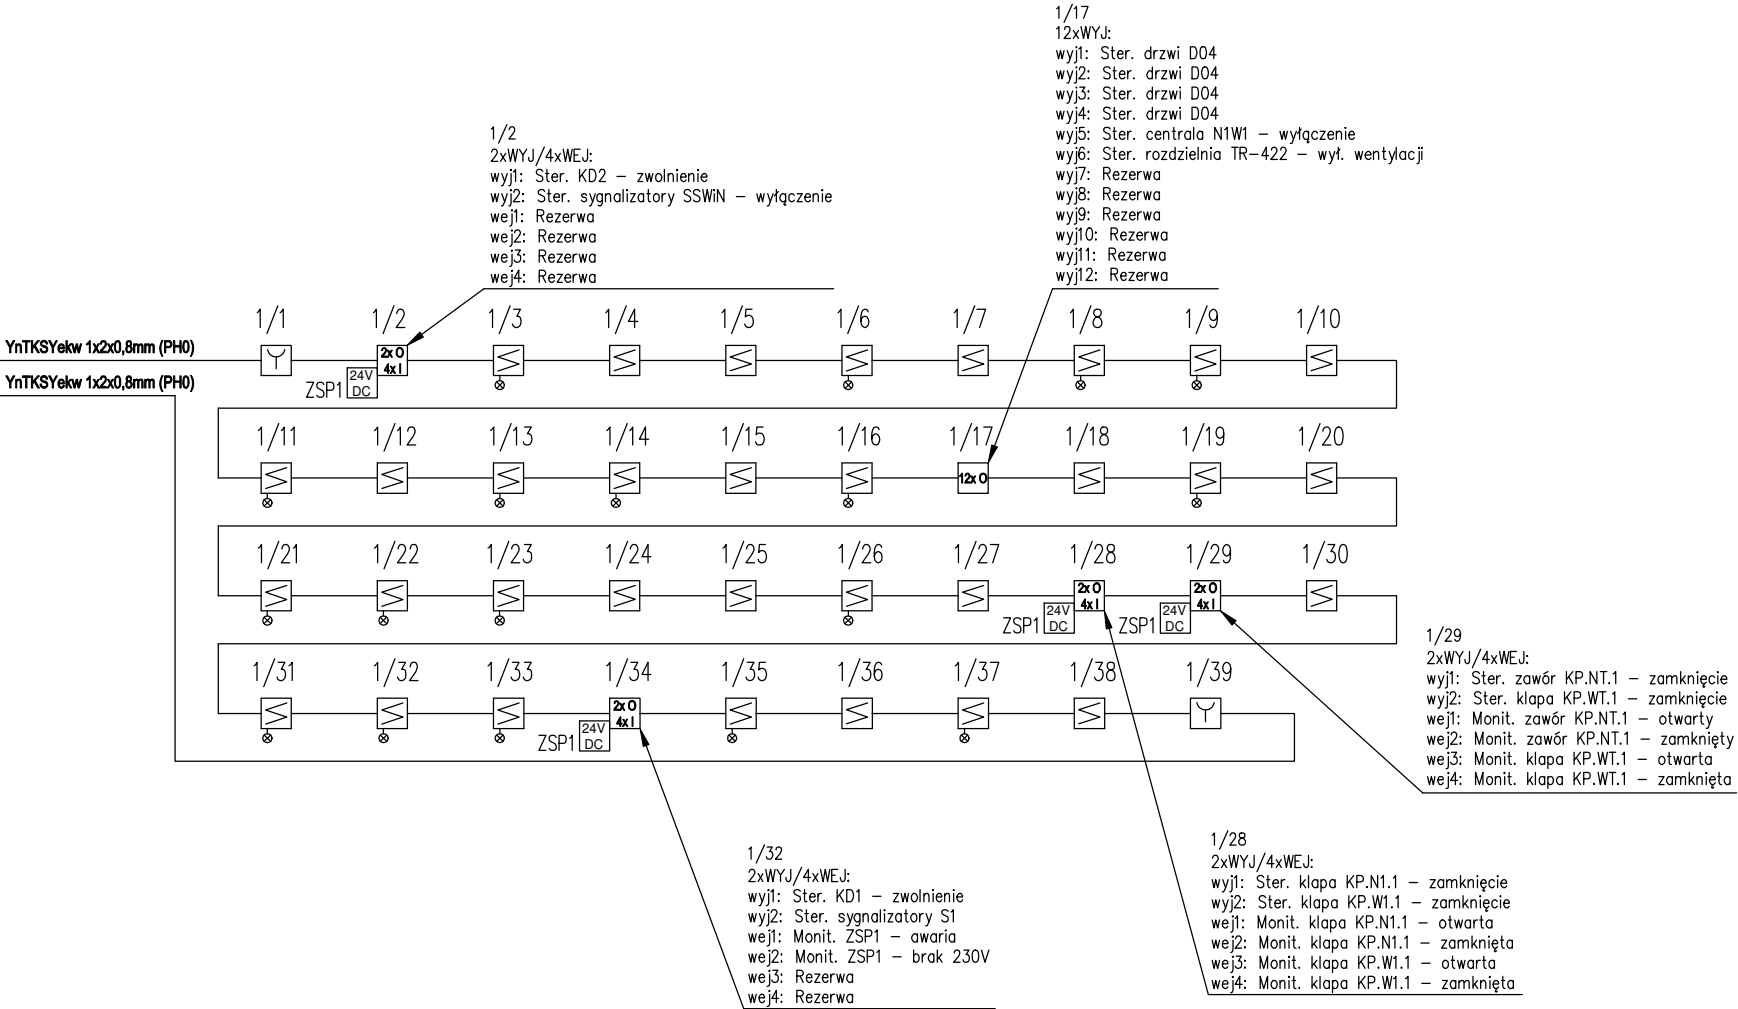

LEGENDA

	OPTYCZNA CZUJKA DYMU
	RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
	CZUJKA OPTYCZNA DYMU ZE WSKAŹNIKIEM ZADZIAŁANIA
	MODUŁ KONTROLNO STERUJĄCY (4we/2wy)
	MODUŁ STERUJĄCY (12wy)
	ZASILACZ CERTYFIKOWANY PPOŻ. 24VDC
	SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY ZE WSKAŹNIKIEM OPTYCZNYM

 USŁUGI PROJEKTOWE I KONSULTING		USŁUGI PROJEKTOWE I KONSULTING 51-137 WROCŁAW AL. KASPROWICZA 58/ 1 TŁE/FAX (071) 325-18-81 www.edan-med.pl		
INWESTOR	WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ Z SIEDZIBĄ W JELENIEJ GÓRZE			
ADRES	UL. OGIŃSKIEGO 6, 58-506 JELENIA GÓRA			
OBIEKT	WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ			
ADRES	UL. OGIŃSKIEGO 6, 58-506 JELENIA GÓRA			
ADRES GEOD.	DZ. EWID. NR 166, AM_23 , OBRĘB 60 0060			
TEMAT PROJEKTU	ADAPTACJA POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB UTWORZENIA NOWEJ PRACOWNI LEKU CYTOSTATYCZNEGO W NOWEJ LOKALIZACJI W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU (BLOK "D") SZPITALA WCSKJ W JELENIEJ GÓRZE.			
TEMAT RYSUNKU	SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU SSP - SCHEMAT BLOKOWY			
	IMIĘ I NAZWISKO	DATA	NR UPR.	PODPIS
INST. ELEKTRYCZNE PROJEKTOWAŁ:	inż. PAWEŁ PIOTROWSKI	05.2020	OPL/0598/PW0E/10	
INST. ELEKTRYCZNE SPRAWDZIŁ:	mgr. inż. MARIUSZ ZYGMUNT	05.2020	379/DOŚ/10	
ARCHM-02-20	---	PROJEKT BUDOWLANY	INST. ELEKTR.	TT-03
NR PROJEKTU	SKALA	FAZA	BRANŻA	NR RYSUNKU