
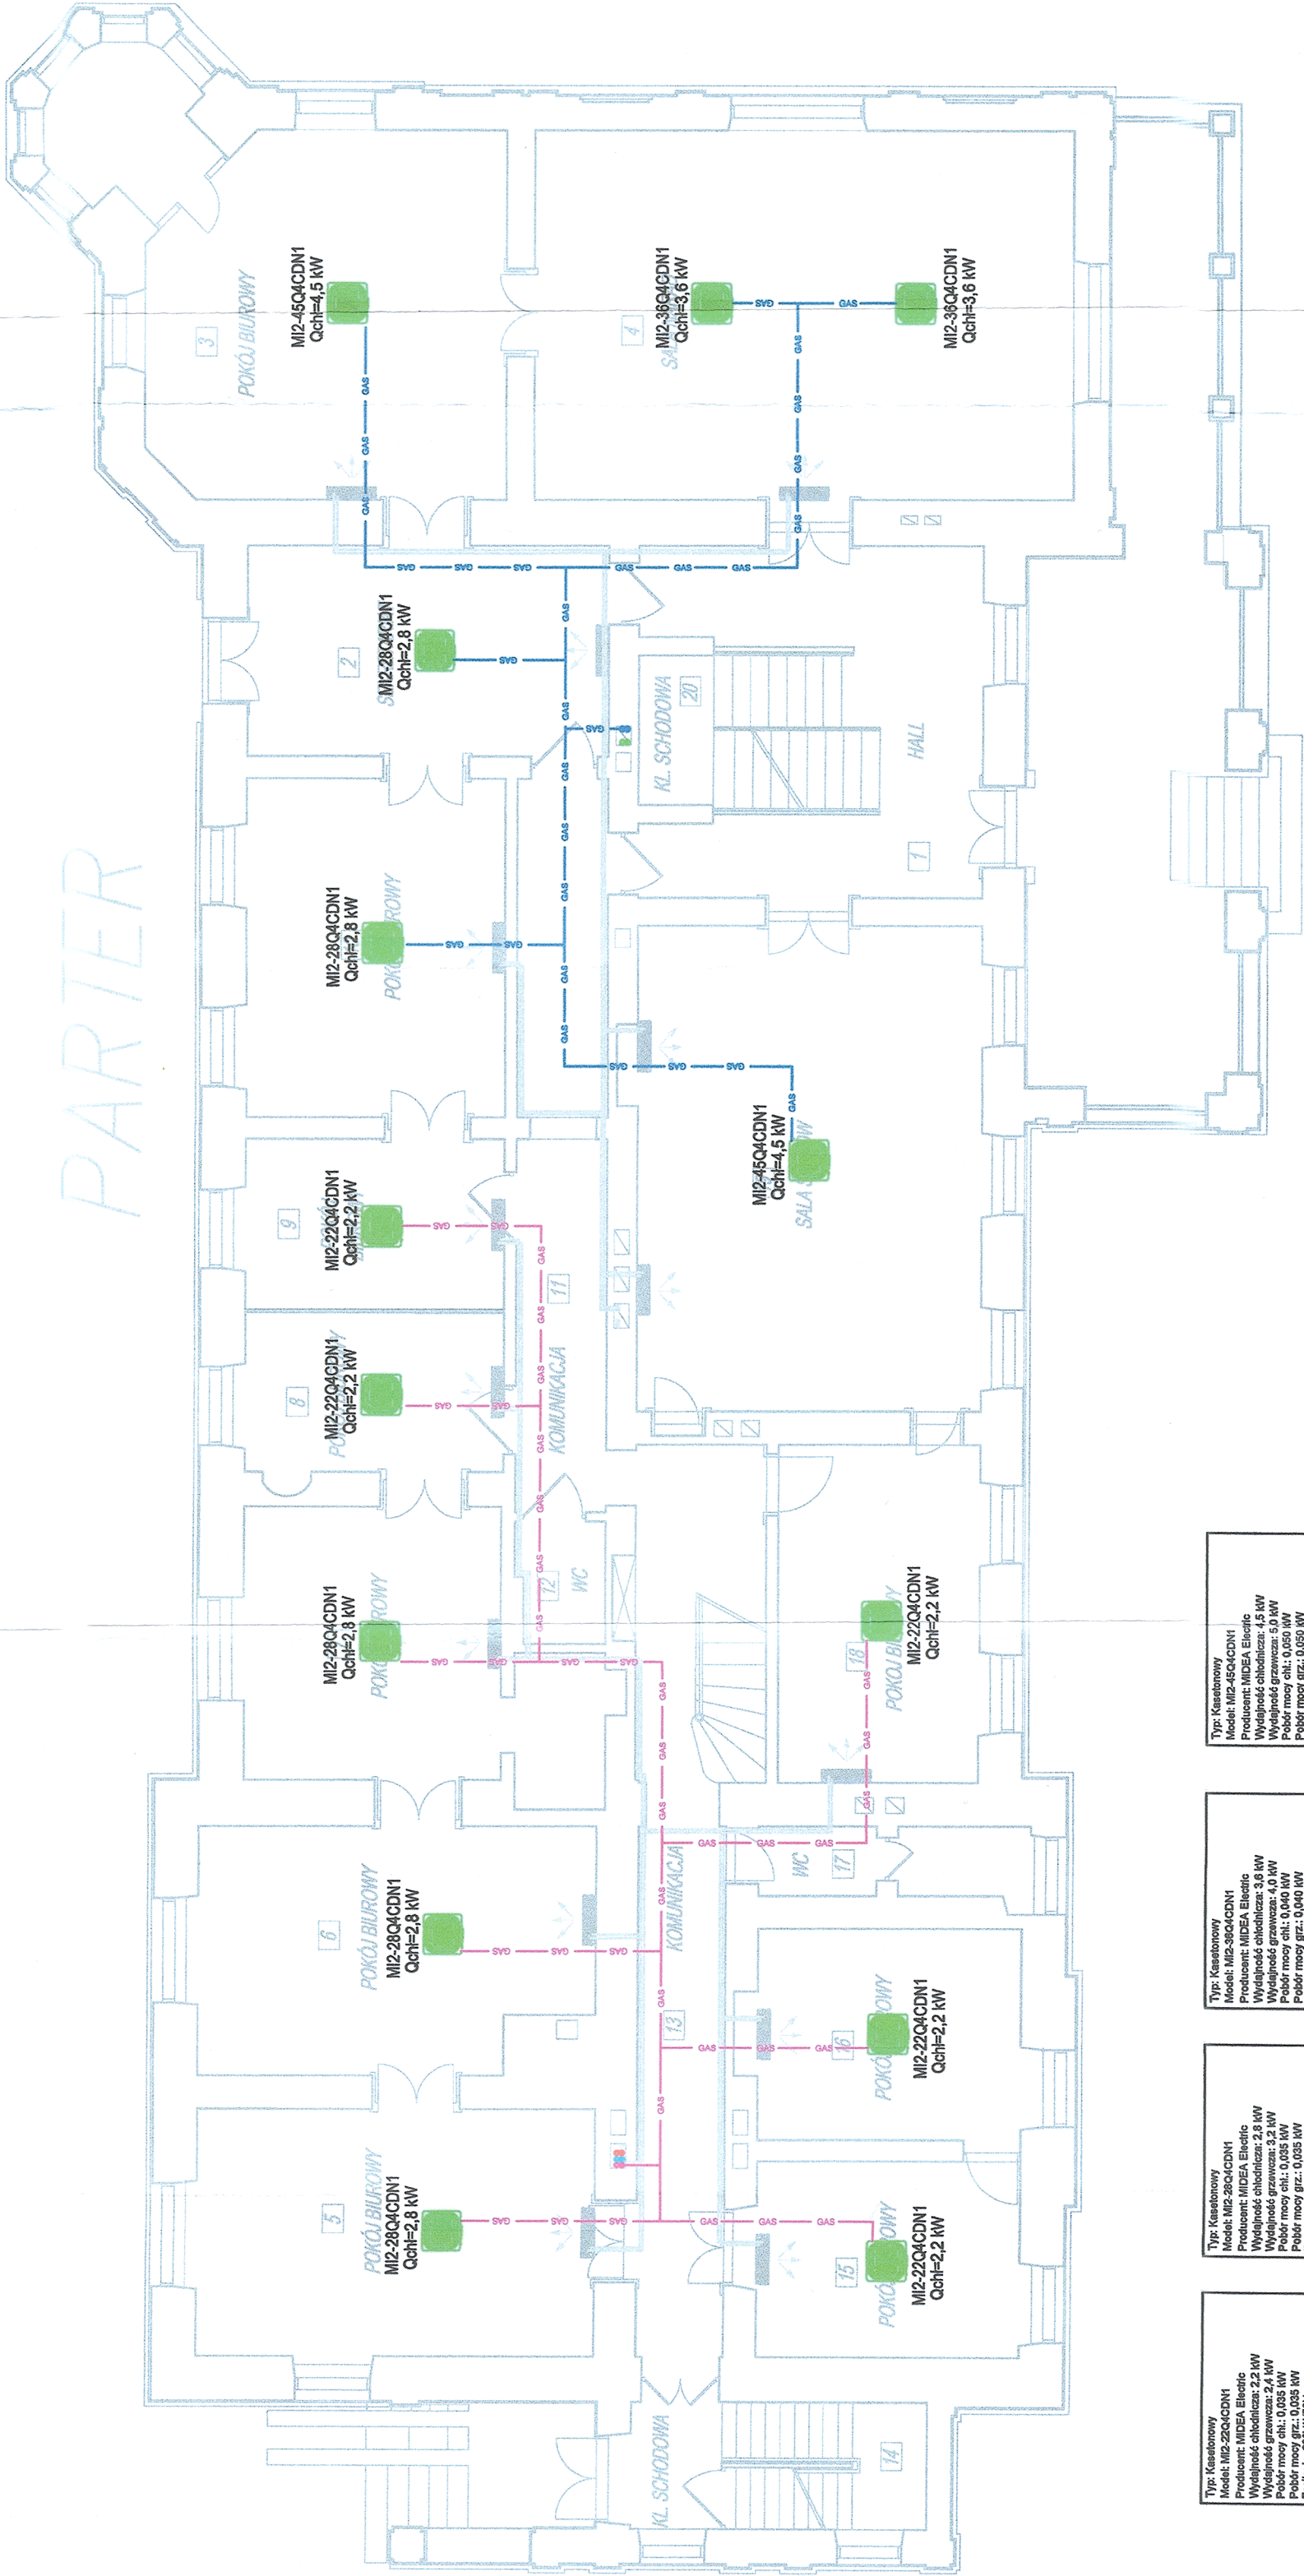


LEGENDA

- odprowadzenie skroplin [PVC]
- rurociąg freonowy [Cu]
- Qch=28 kW  
MI2-28Q4CDN1 klimatyzator kasetonowy 4-stronny
- Qch=2,8 kW  
MI2-28QDN1 klimatyzator ścienny
- MDA-160WUDN1  
Qch=16,5 kW agregat klimatyzacji

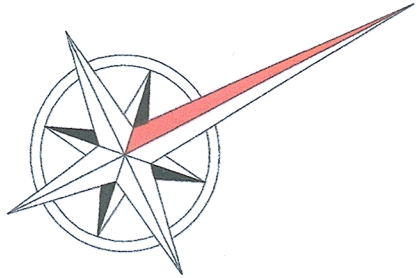

**Typ:** Kasetonowy  
**Model:** MI2-28Q4CDN1  
**Producent:** MIDEA Electric  
**Wydajność chłodnicza:** 2,8 kW  
**Wydajność grzewcza:** 3,0 kW  
**Wydajność grzewcza:** 3,0 kW  
**Pobór mocy grz:** 0,005 kW  
**Pobór mocy chł:** 0,005 kW  
**Przebieg instalacji:** 19-25 dB(A)  
**Wymiary (dł. szer. wys.):** 500x200x570mm

**Typ:** Kasetonowy  
**Model:** MI2-28Q4CDN1  
**Producent:** MIDEA Electric  
**Wydajność chłodnicza:** 2,8 kW  
**Wydajność grzewcza:** 3,0 kW  
**Wydajność grzewcza:** 3,0 kW  
**Pobór mocy grz:** 0,005 kW  
**Pobór mocy chł:** 0,005 kW  
**Przebieg instalacji:** 19-25 dB(A)  
**Wymiary (dł. szer. wys.):** 500x200x570mm

**Typ:** Kasetonowy  
**Model:** MI2-28Q4CDN1  
**Producent:** MIDEA Electric  
**Wydajność chłodnicza:** 2,8 kW  
**Wydajność grzewcza:** 3,0 kW  
**Wydajność grzewcza:** 3,0 kW  
**Pobór mocy grz:** 0,005 kW  
**Pobór mocy chł:** 0,005 kW  
**Przebieg instalacji:** 19-25 dB(A)  
**Wymiary (dł. szer. wys.):** 500x200x570mm

**Typ:** Kasetonowy  
**Model:** MI2-45Q4CDN1  
**Producent:** MIDEA Electric  
**Wydajność chłodnicza:** 4,5 kW  
**Wydajność grzewcza:** 5,0 kW  
**Wydajność grzewcza:** 5,0 kW  
**Pobór mocy grz:** 0,009 kW  
**Pobór mocy chł:** 0,009 kW  
**Przebieg instalacji:** 25-30 dB(A)  
**Wymiary (dł. szer. wys.):** 600x200x570mm

INWESTOR	Gmina Roźwienica Roźwienica 1 37-565 Roźwienica		
NAZWA PROJEKTU	Konsepcoja Instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych budynku Urzędu Gminy w Roźwienicy, Roźwienica 1, 37-565 Roźwienica		
STADIUM PROJEKTU			
KONCEPCJA			
BRANŻA	SANITARNA		
OBIEKT	Urząd Gminy Roźwienica Roźwienica 1 37-565 Roźwienica		
TEMAT RYSUNKU	INSTALACJA KLIMATYZACJI RZUT PARTERU		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
FUNKCJA	TYTUŁ ZAWODOWY, IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Łukasz Wilkiewicz	LUBW0977/ PMO012	
SPECJALNOŚĆ PROJEKTANTA	Instalacja w zakresie sieci łazidek i urządzeń ogrzewczych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych		
SPRAWDZAJĄCY			
SPECJALNOŚĆ SPRAWDZAJĄCEGO	Instalacja w zakresie sieci łazidek i urządzeń ogrzewczych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych		
DATA	NR RYSUNKU	REWIZJA	SKALA
03.2021	S-02	A	1:100