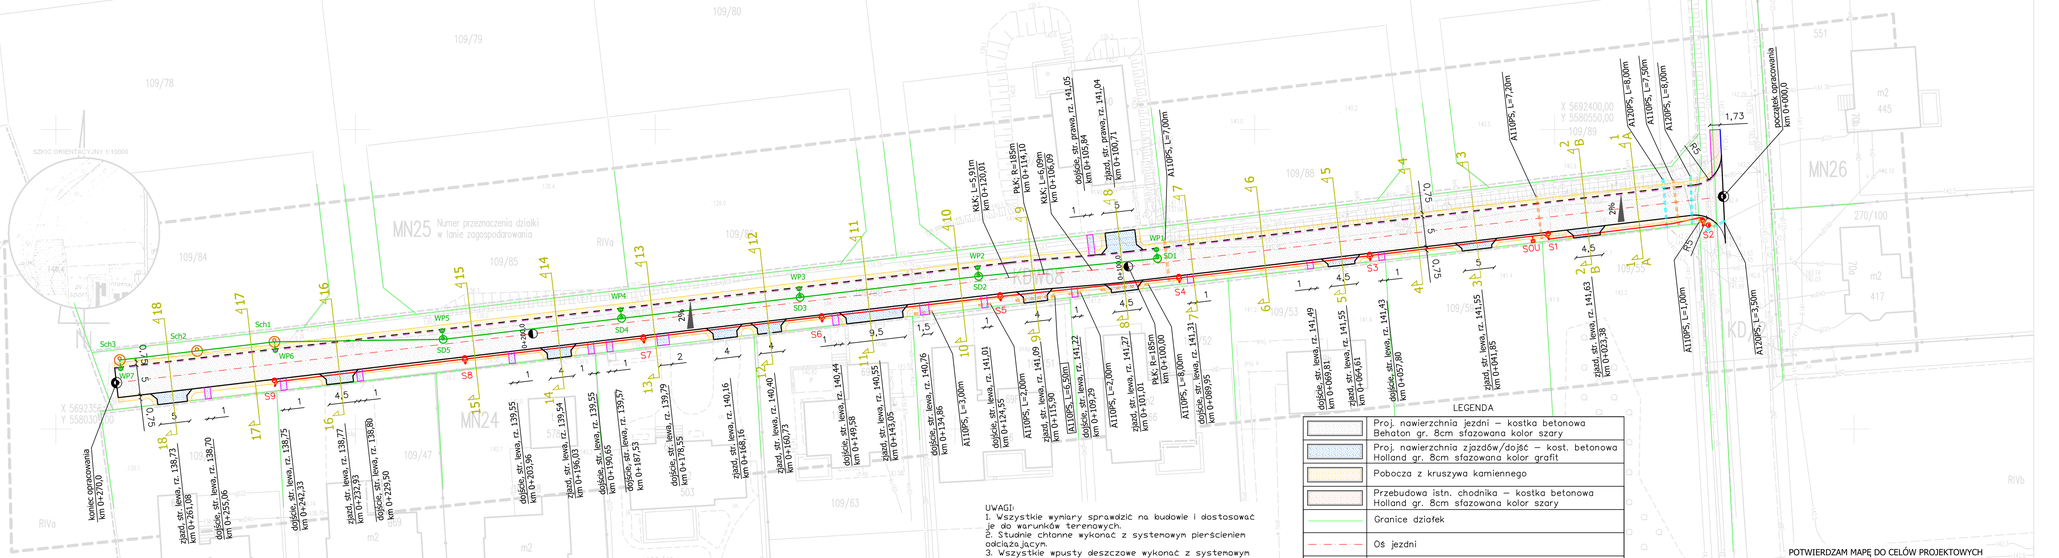

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH		
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		PODGIK.6640.1.2253.2022
Miejscowość		Chróstnik dz. 109/90
Jednostka ewidencyjna	Identyfikator	021102_2
	Nazwa	Lubin
Obręb ewidencyjny	Identyfikator	0003
	Nazwa	Chróstnik
Skala mapy		1:500
Sekcja mapy		5.154.31.11.3.2
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	„2000"
	Wysokości	PL-EVRF 2007 NH
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		— — —
Służebności gruntowe mające wpływ na zagosp. gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		Brak służebności
Data opracowania mapy 2022.12.10		

Inż. Andrzej Zieniuk
GEODETA UPRAWNIONY DO ŚWIADCZEŃ USŁUG GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH
zaświadczenie Nr 790 z dnia 12.04.85
wydane GUGiK-Warszawa. zakres upr.1,2,4.
Mirosławice ul. Pałacowa 16 Kom 607773810

Andrzej Zieniuk

Kierownik Roboty — Wykonawca pracy

Oświadczam,że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych,których rezultaty zawierają operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.Jednocześnie informuję,że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	PODGIK.6640.1.2253.2022
Organ służby geodezyjnej,który otrzymał zgłoszenie	**Starosta Lubiński**
Wykonawca prac geodezyjnych	Inż. Andrzej Zieniuk Usługi Geod.-Kartograficzne
Nr. oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacyjny PODGIK.6640.1.2253.2022_19333 z dnia 2023.01.20
Imię i nazwisko,oraz nr. uprawnień zawodowych kierownika prac	inż.Andrzej Zieniuk Nr.uprawnień 7210, zakres 1,2,4

Zestawienie elementów kanalizacji deszczowej

Numer studni	Średnica studni/materiał studni	Rzędna zwieńczenia	Rzędna dna przewodu	Rzędna dna dolotu 1
SD1	ø1000/beton	141,18	139,78	139,78
SD2	ø1000/beton	140,74	139,34/ 139,04	139,34
SD3	ø1000/beton	140,24	138,54	138,84
SD4	ø1000/beton	139,63	138,23	138,23
SD5	ø1000/beton	139,00	137,60	137,60
SCH1	ø1500/beton	138,48	137,08	137,19
SCH2	ø1500/beton	138,44	137,02	---
SCH3	ø1500/beton	138,40	136,95	137,11
WP1	ø500/beton	141,15	139,81	---
WP2	ø500/beton	140,71	139,37	---
WP3	ø500/beton	140,21	138,87	---
WP4	ø500/beton	139,60	138,26	---
WP5	ø500/beton	138,97	137,63	---
WP6	ø500/beton	138,57	137,22	---
WP7	ø500/beton	138,49	137,14	---

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie i dostosować je do warunków terenowych.
2. Studnie chłonne wykonać z systemowym pierścieniem odciążającym.
3. Wszystkie wpusty deszczowe wykonać z systemowym pierścieniem odciążającym.
4. Zwieńczenia wpustów deszczowych zamontować około 0,5 cm poniżej poziomu nawierzchni jezdni.
5. Włazy projektowanych studni rewizyjnych zlicować z projektowanym poziomem terenu.
6. Wszystkie istniejące zasuwy oraz studzienki na trasie inwestycji należy wyregulować do poziomu projektowanego.
7. Przejścia przez ściany studni wykonać za pomocą systemowych przejść in-situ.
8. Niwelete projektowanej drogi skorelować z rzędnymi istniejącej drogi powiatowej i zjazdów na poseje.
9. Linię kablową na całości długości układać w rurze ochronnej giętkiej 75. W miejscach przejść przed projektowaną jezdnię lub zjazdy linie układać w rurze ochronnej sztywnej 110. Wloty rur starannie uszczelnić.
10. Promienie gięcia dostosować do rodzaju kabla.
11. Zachować normatywne odległości kabla od uzbrojenia terenu.
12. Poszczególne fazy obciążyć równomiernie.
13. Wszystkie słupy należy uziemić.
14. Przekroje A-A oraz B-B rozpatrywać z rys. D1.
15. Przekroje 1-1 do 18-18 rozpatrywać z rys. T1 do T3.

LEGENDA – kolizje

	Rura osłonowa dwudzielna A110PS
	Rura osłonowa dwudzielna grubościenna A120PS

LEGENDA

	Proj. nawierzchnia jezdni – kostka betonowa Behaton gr. 8cm sfazowana kolor szary
	Proj. nawierzchnia zjazdów/dojść – kost. betonowa Holland gr. 8cm sfazowana kolor grafit
	Pobocza z kruszywa kamiennego
	Przebudowa istn. chodnika – kostka betonowa Holland gr. 8cm sfazowana kolor szary
	Granice działek
	Oś jezdni
	Krawędź pobocza
	Krawężnik drogowy najazdowy 15x22 (h=0cm)
	Krawężnik drogowy najazdowy 15x22 (h=4cm)
	Obrzeże betonowe 8x30
	Krawężnik drogowy 15x30 (h=12cm)
	Dwa rzędy (szer. 0,2m) z kostki bet. Holland szarej gr. 8cm
	Rura kana. deszcz. PVC SN8, ø250
	Rura kana. deszcz. PVC SN8, ø160
SD1-5	Studnia deszczowa betonowa ø1000, D400
Sch1-3	Studnia chłonna betonowa ø1500, D400
WP1-7	Wpust deszczowy betonowy z osadnikiem 0,5m ø500 D400
	Linia ośw YAKXS 4x35 mm2
	Słup ośw. h=6m, 60W
	Szafka ośw ulicznego SOU

POTWIERDZAM MAPĘ DO CELÓW PROJEKTOWYCH ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

.....

PRO-INVEST
Michał Siudak
ul. Mirandy 12/13, 59-220 Legnica

zadanie:
Przebudowa drogi biegnącej śladem działki nr 109/90 w miejscowości Chróstnik

nr rysunku: **1**

treść rysunku:
Projekt zagospodarowania terenu

		data:	podpis:
Branża drogowa	**mgr inż. Michał Siudak upr. DOŚ/0249/PBD/21 spec. inżynieryjna drogowa**	30.01.2023.	
Branża elektryczna	**mgr inż. Paweł Krynicki upr. nr 272/94/Lw spec. instal.-inżynieryjna w zakresie sieci i instal. elektr.**	30.01.2023.	

skala: 1:500