


UWAGA:

1. Wymiary podane na rysunku dopasować podczas montażu na budowie.
2. Rury przyłącze prowadzić po ścianach na wysokości 1,35 m nad podłogą.
3. Wszystkie piony zaizolować pianką termoizolacyjną.
4. Przy każdej szafce zamontować zawór odcinający.
5. Szafki hydrantowe winny być wyposażone w wąż pólśztywny dn. 25 mm o długości 25 m, prądownicę i stelaż do zwijania węża.

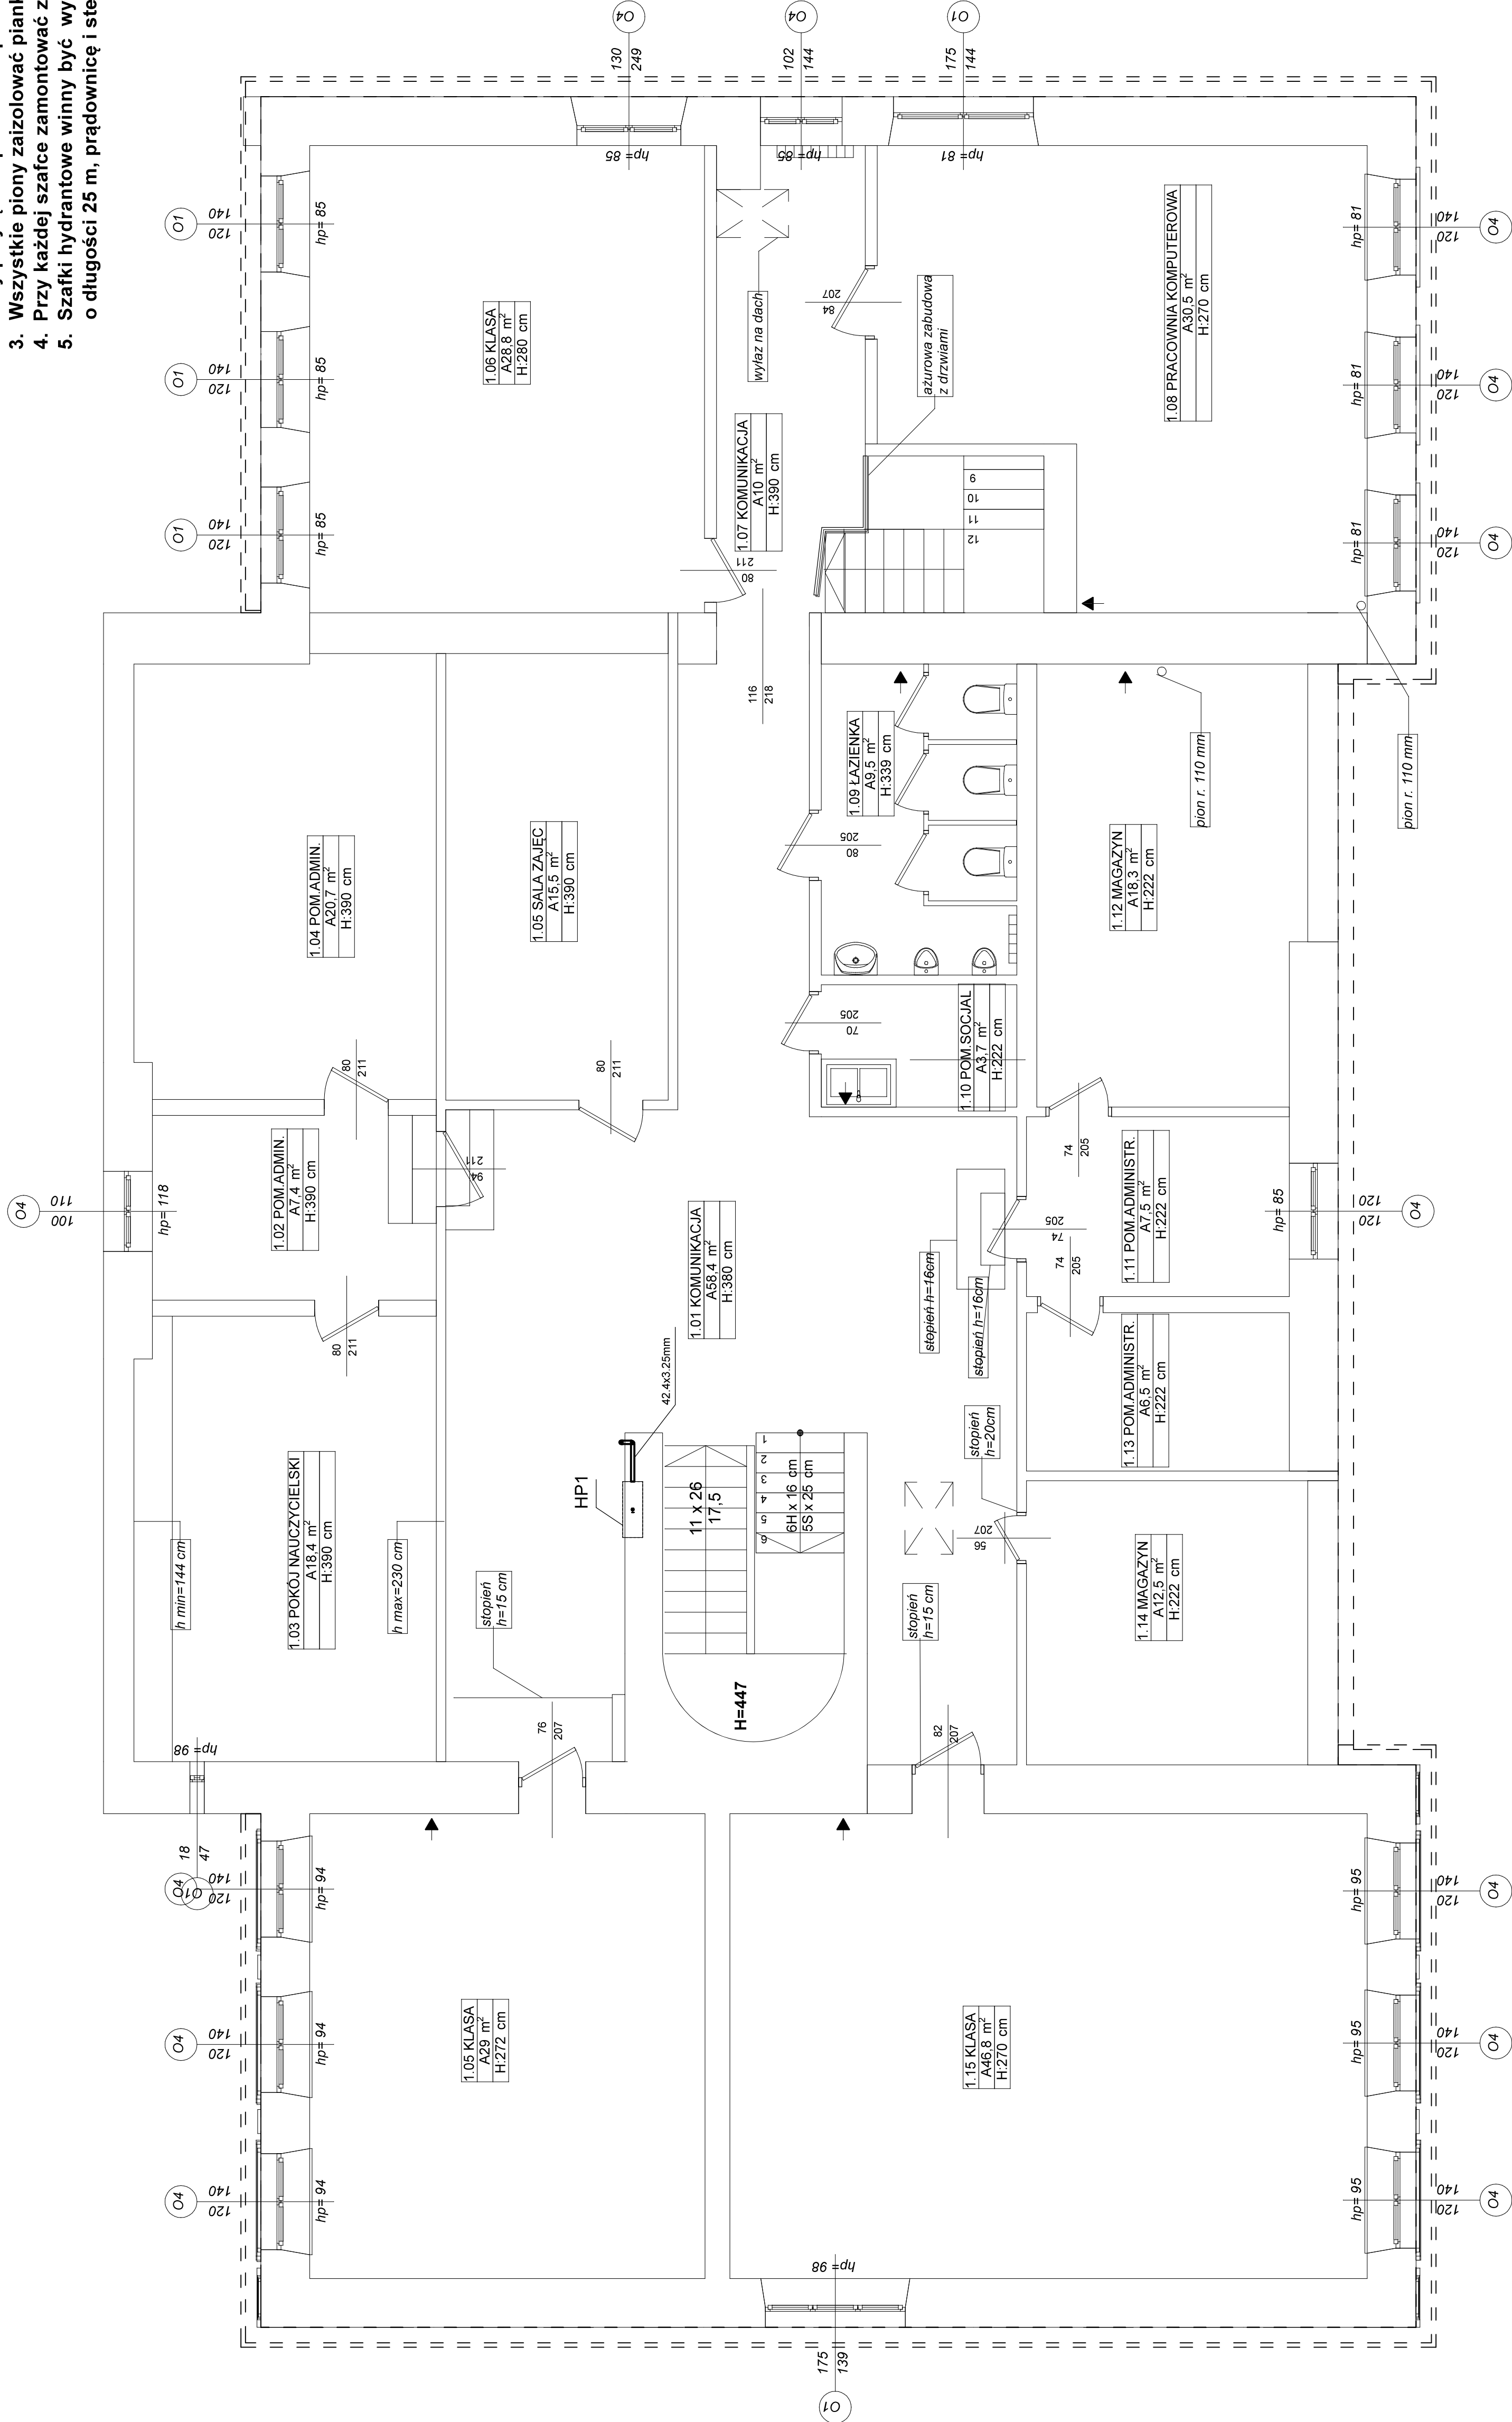

Nazwa obiektu:	Budynek Szkoły Podstawowej w Zadusznikach				
	Zaduszniki DZ. NR 333; OBREB EW. NR 0022.				
Investor / Adres:	Zaduszniki gm. Wielgie				
Tytuł rys.:	Instalacja wody pożarowej - rzut piętra		Skala:	Nr rys. : 3	
				Str:	
Branża:	Sanitarna		Data:	Podpis:	
Projektant:	Andrzej Oleradzki		12.2022r.		
Sprawdzający:	Marek Stypulkowski		12.2022r.		
				Format:	
				Nr Ark.:	
				1:50	